

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 25/09/2025

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: VERREET-ELEK BVBA

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0834 033 615

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 25/09/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Borchstraat
Huisnummer 30
Busnummer 201
Postcode 2800
Gemeente MECHELEN
Land België

Eigenaar

Naam Machin
Straatnaam Borchstraat
Huisnummer 30
Busnummer 201
Postcode 2800
Gemeente MECHELEN
Land België

Installateur

Naam VERREET-ELEK BVBA
BTW nr. BE 0834 033 615
Telefoonnummer 0476338261
E-mail info@verreet-elek.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820060407861

Teller Nr.: : 1SAG1105455152



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V
Aantal kringen: 28

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 0.925 MΩ

RE: 0.45 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	28	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	28	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 25/9/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:09 tot 12:46

De inspecteur Yoshi Van den Eynden

Yoshi Van den Eynden


ACEG VZW - #412


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 25/9/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




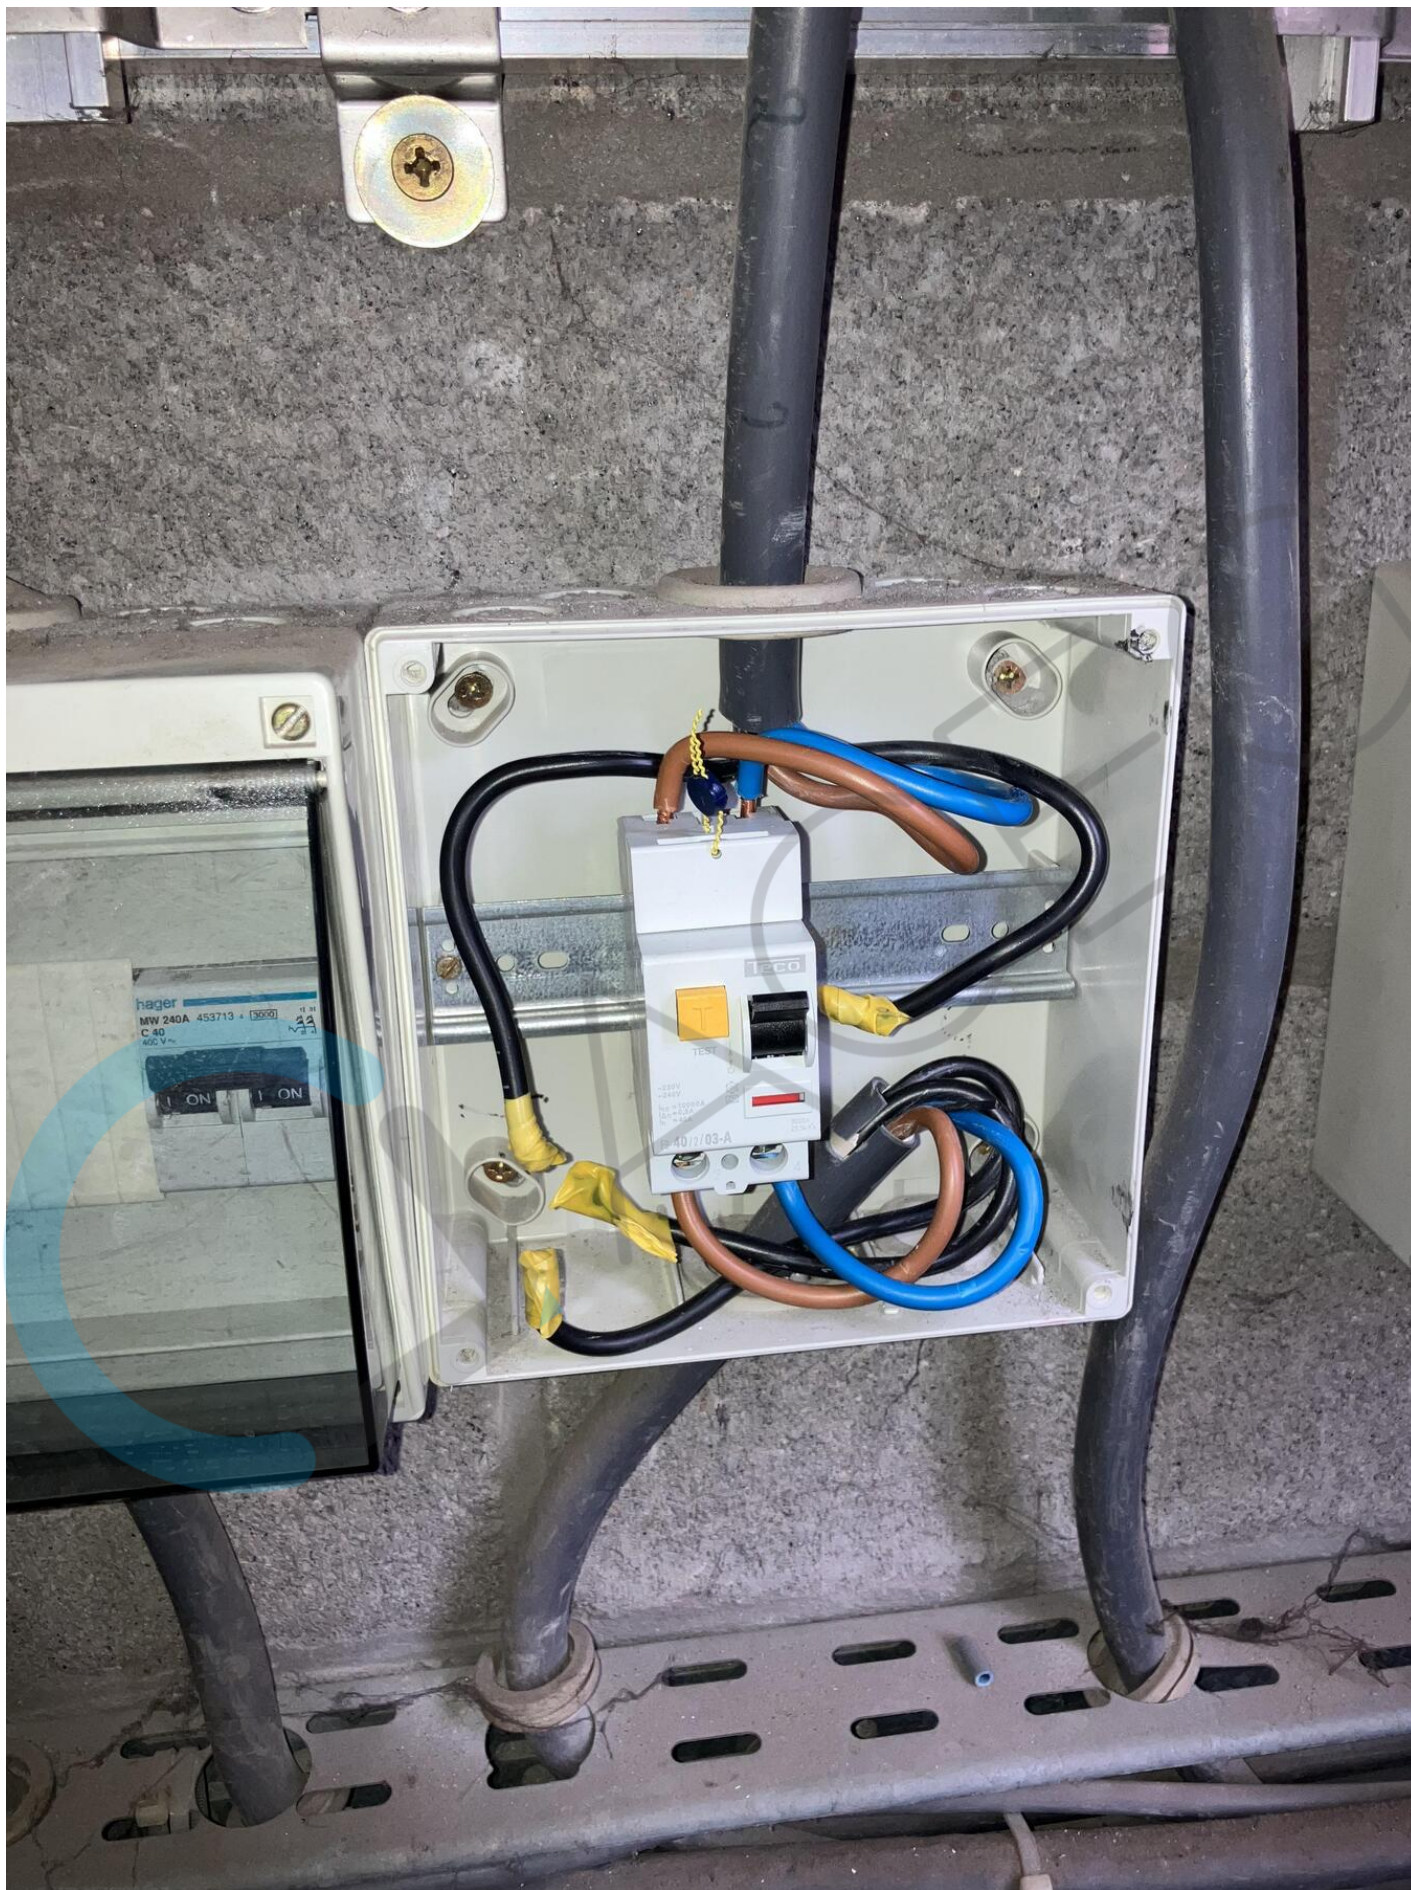

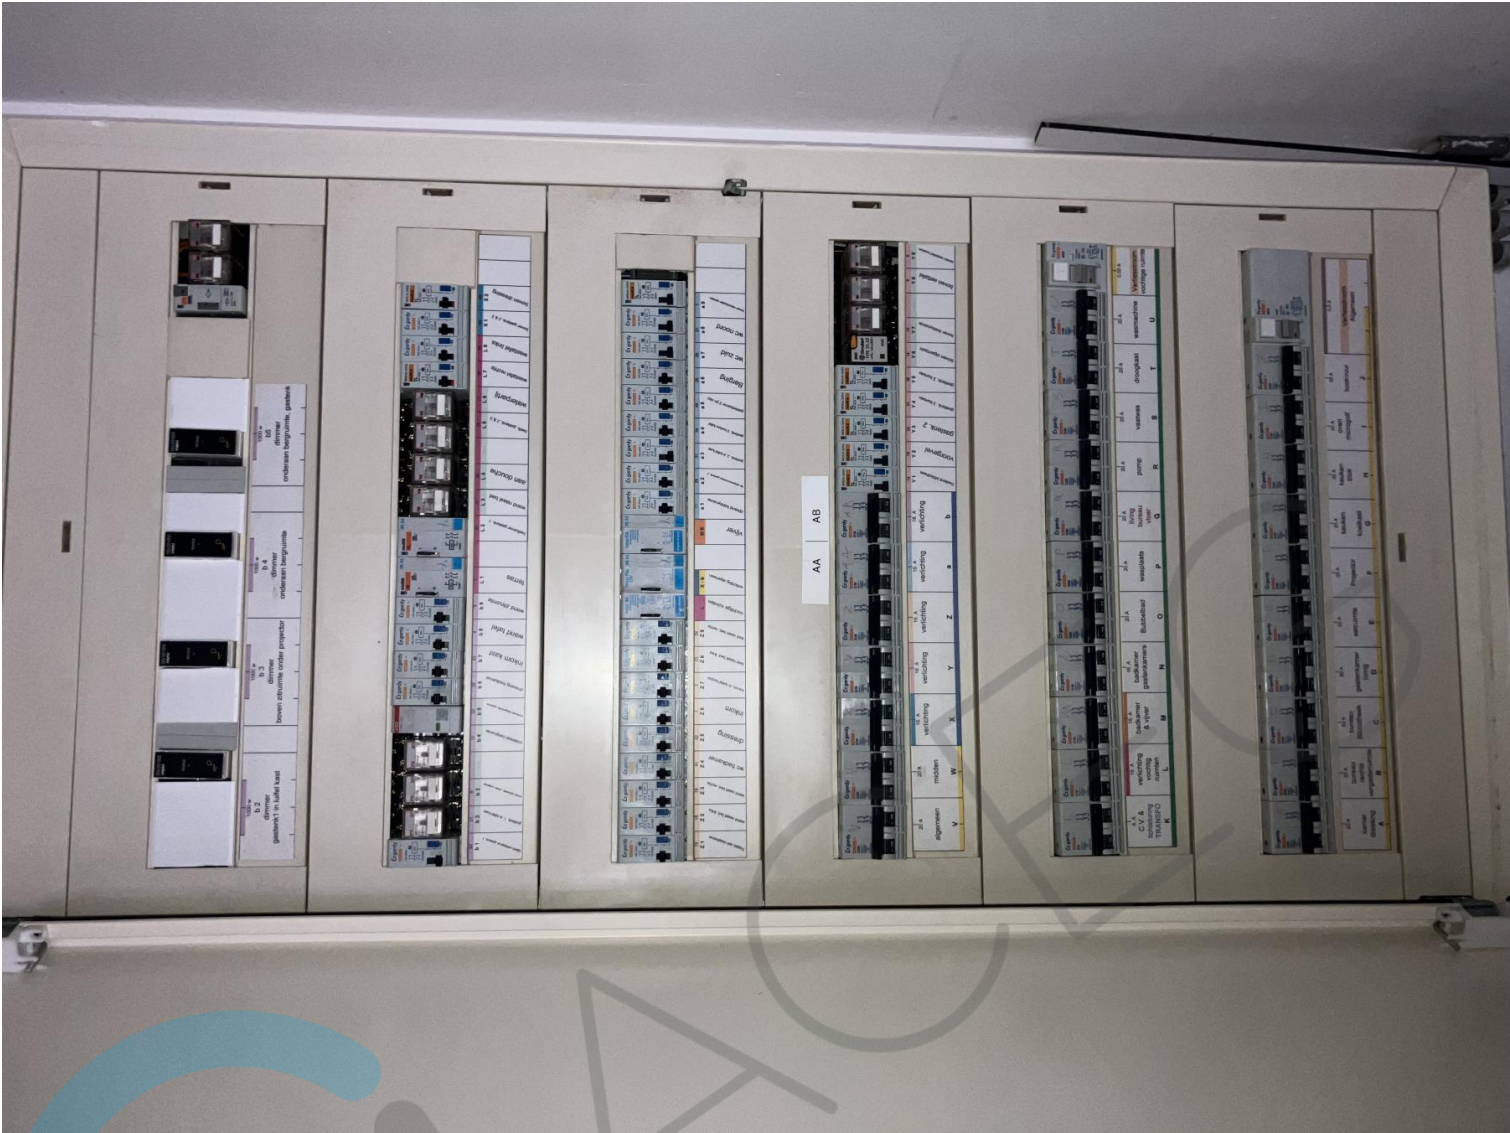

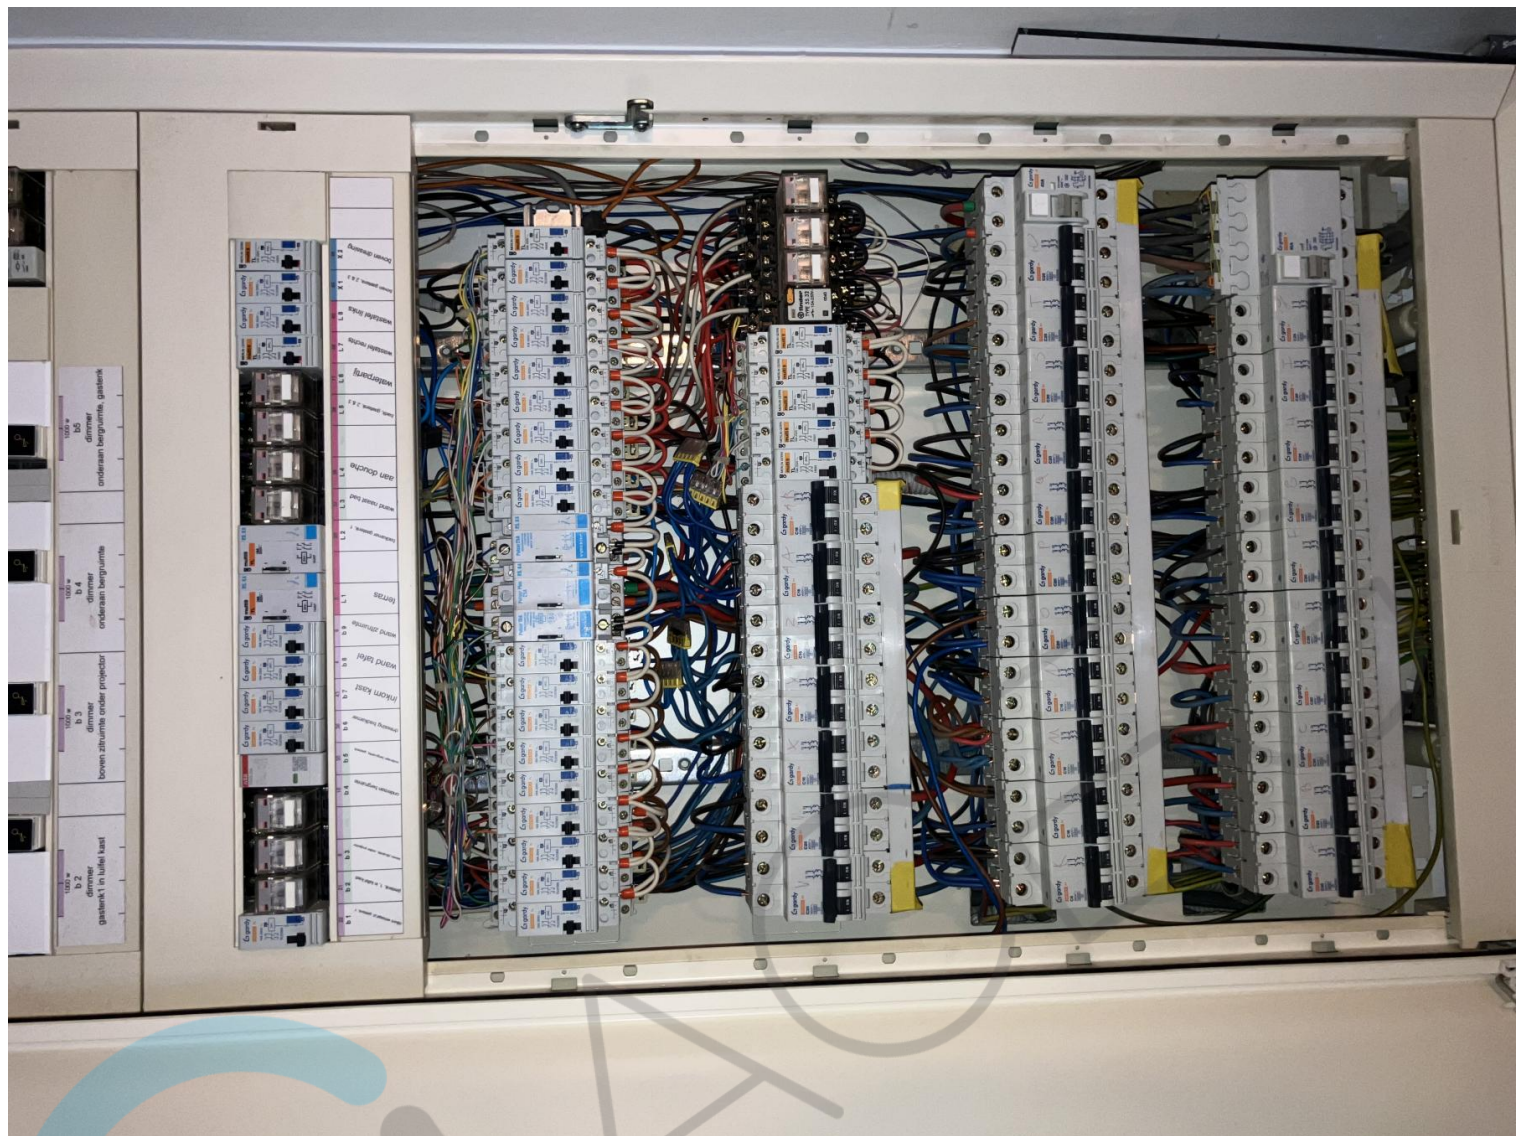



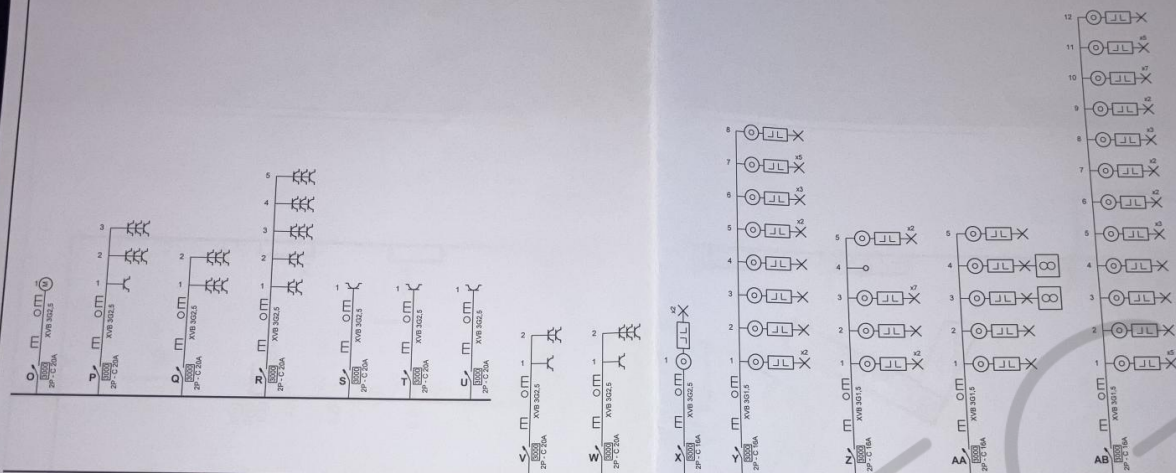

Erkend Organisme ACEG vzw - Antwerpen Vogelkerkslaan 80 2960 Brecht Tel.: 03 365 15 94 e-mail: antwerpen@aceg.be BE 0539.866.481 <i>[Signature]</i> Yorhi Van den Eynden 28/9/23	Plaats van de elektrische installatie Machin Borchstraat 30 Bus 201 2800 Mechelen	Installateur Verreest-Elek bvba Osseweg 12 2240 Zandhoven Tel.: 03 345 76 43 GSM: 0478 33 82 61 e-mail: info@verreest-elek.be BTW BE 0834 033 615	p. 2/3 Eindreedschema 2 x 230V ~ 50Hz
--	--	--	--

