

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 20/05/2025

Inspecteur: Bram Van Nuffel

Mentor:

Installateur: Mossy Electrics

ID-label: Zonnestraat 8A

B.T.W. nr.: BE 0880 919 554

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481267

Datum verslag: 20/05/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Zonnestraat
Huisnummer 8A
Busnummer
Postcode 9470
Gemeente DENDERLEEUEW
Land België

Eigenaar

Naam De Breucker
Straatnaam Zonnestraat
Huisnummer 8A
Busnummer
Postcode 9470
Gemeente DENDERLEEUEW
Land België

Installateur

Naam Mossy Electrics
BTW nr. BE 0880 919 554
Telefoonnummer +32 479 41 74 63
E-mail jordy@mossy.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820063534755

Teller Nr. : 1SAG3100123251



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 16

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2.10 MΩ

RE: 10.63 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	5	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	5	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N24 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 20/5/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:30 tot 13:06

De inspecteur Bram Van Nuffel

ACEG VZW - #128

De werknemer,

Bram Van Nuffel

Bram Van Nuffel


Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 20/5/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



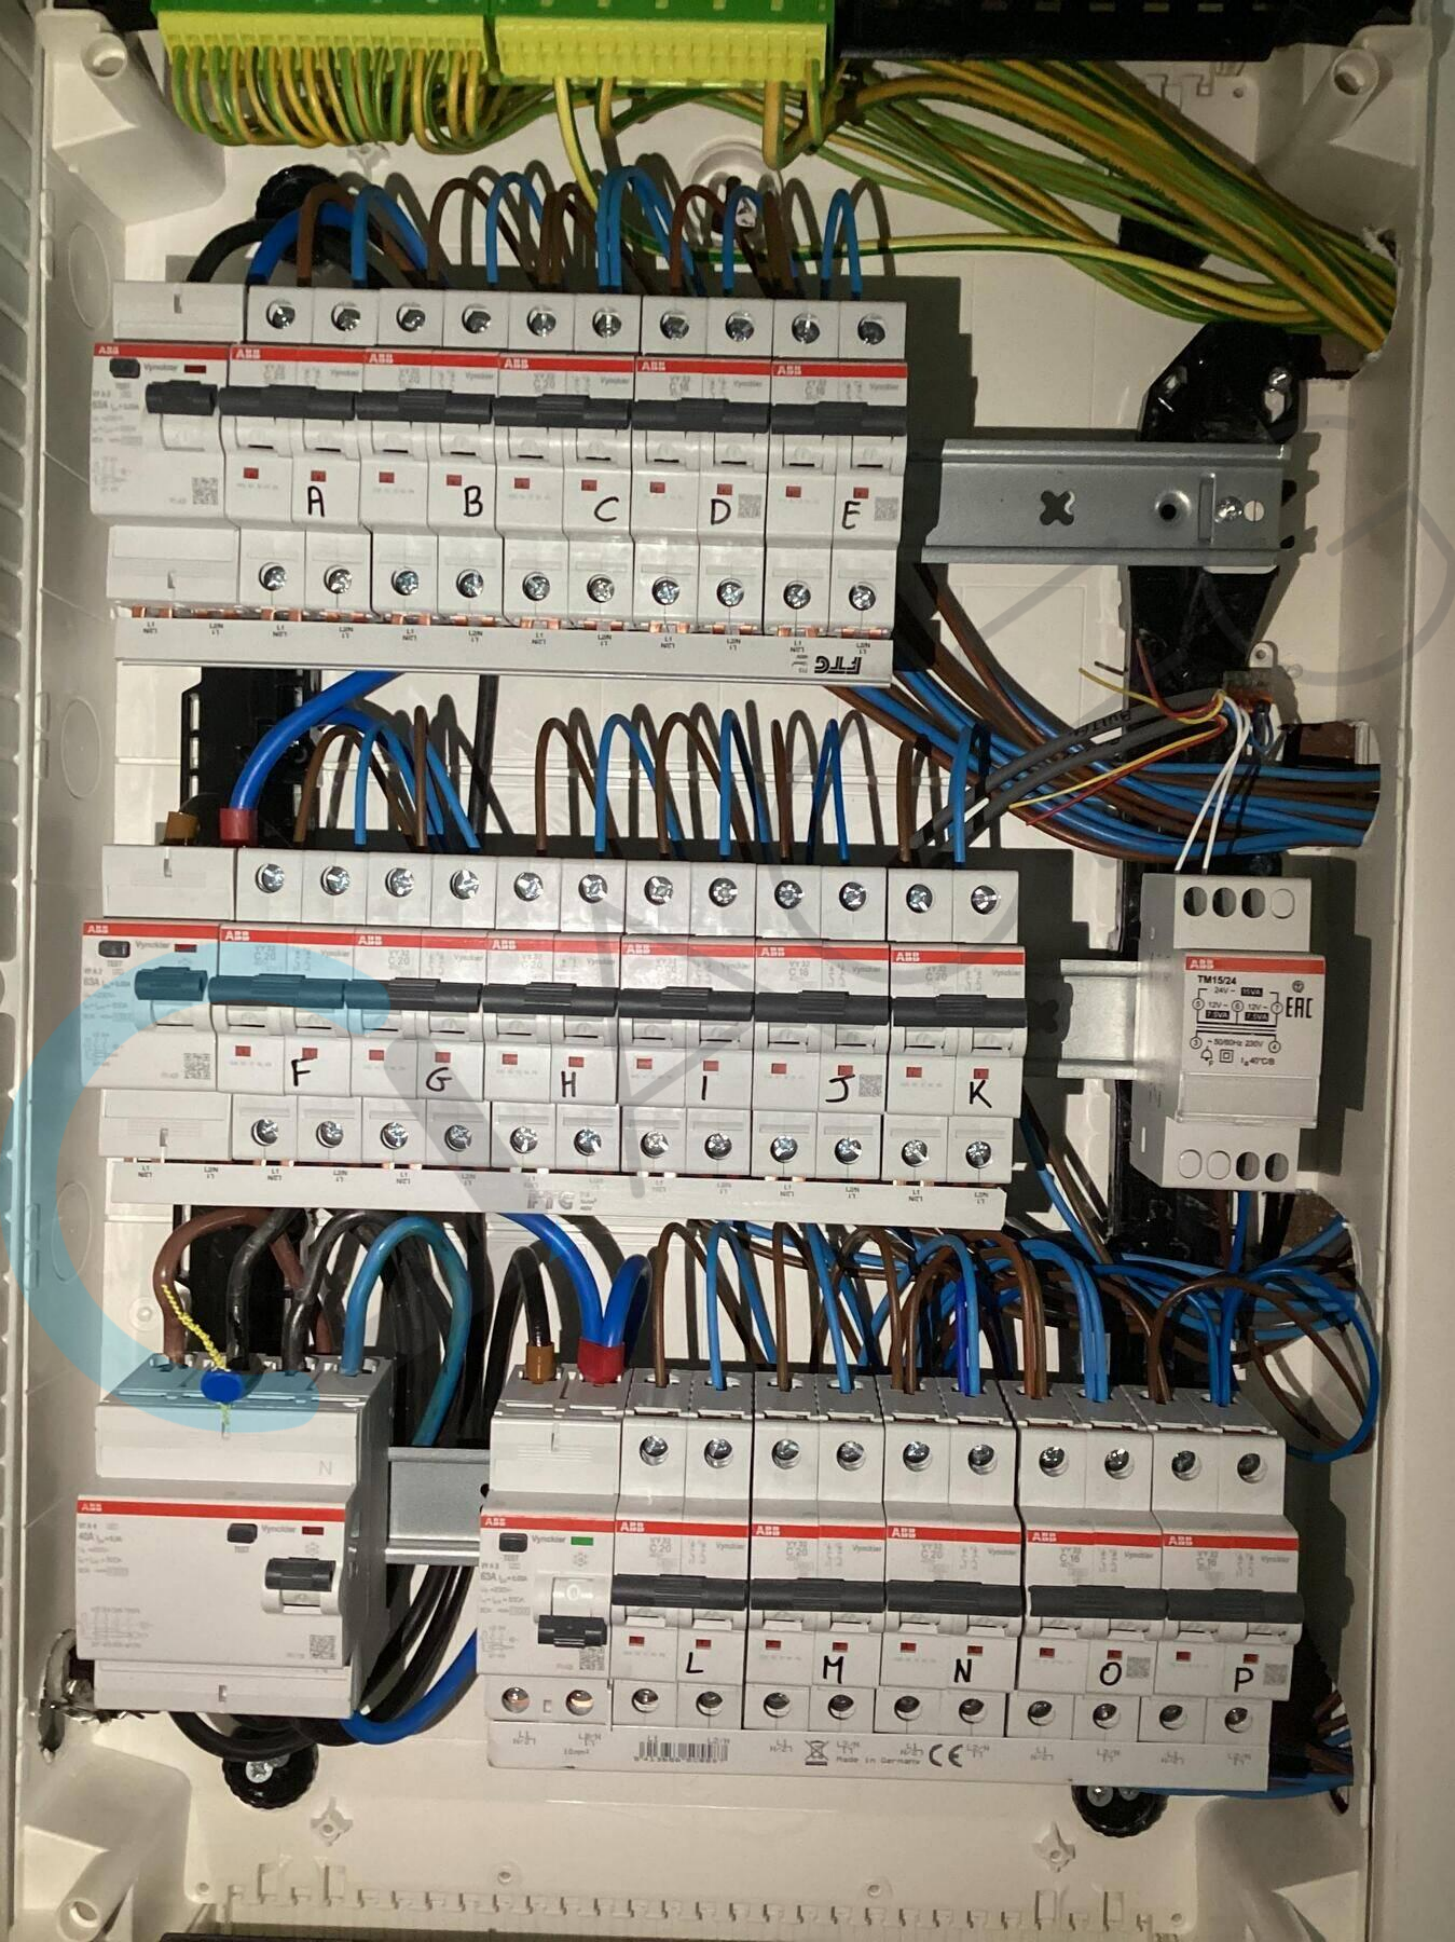







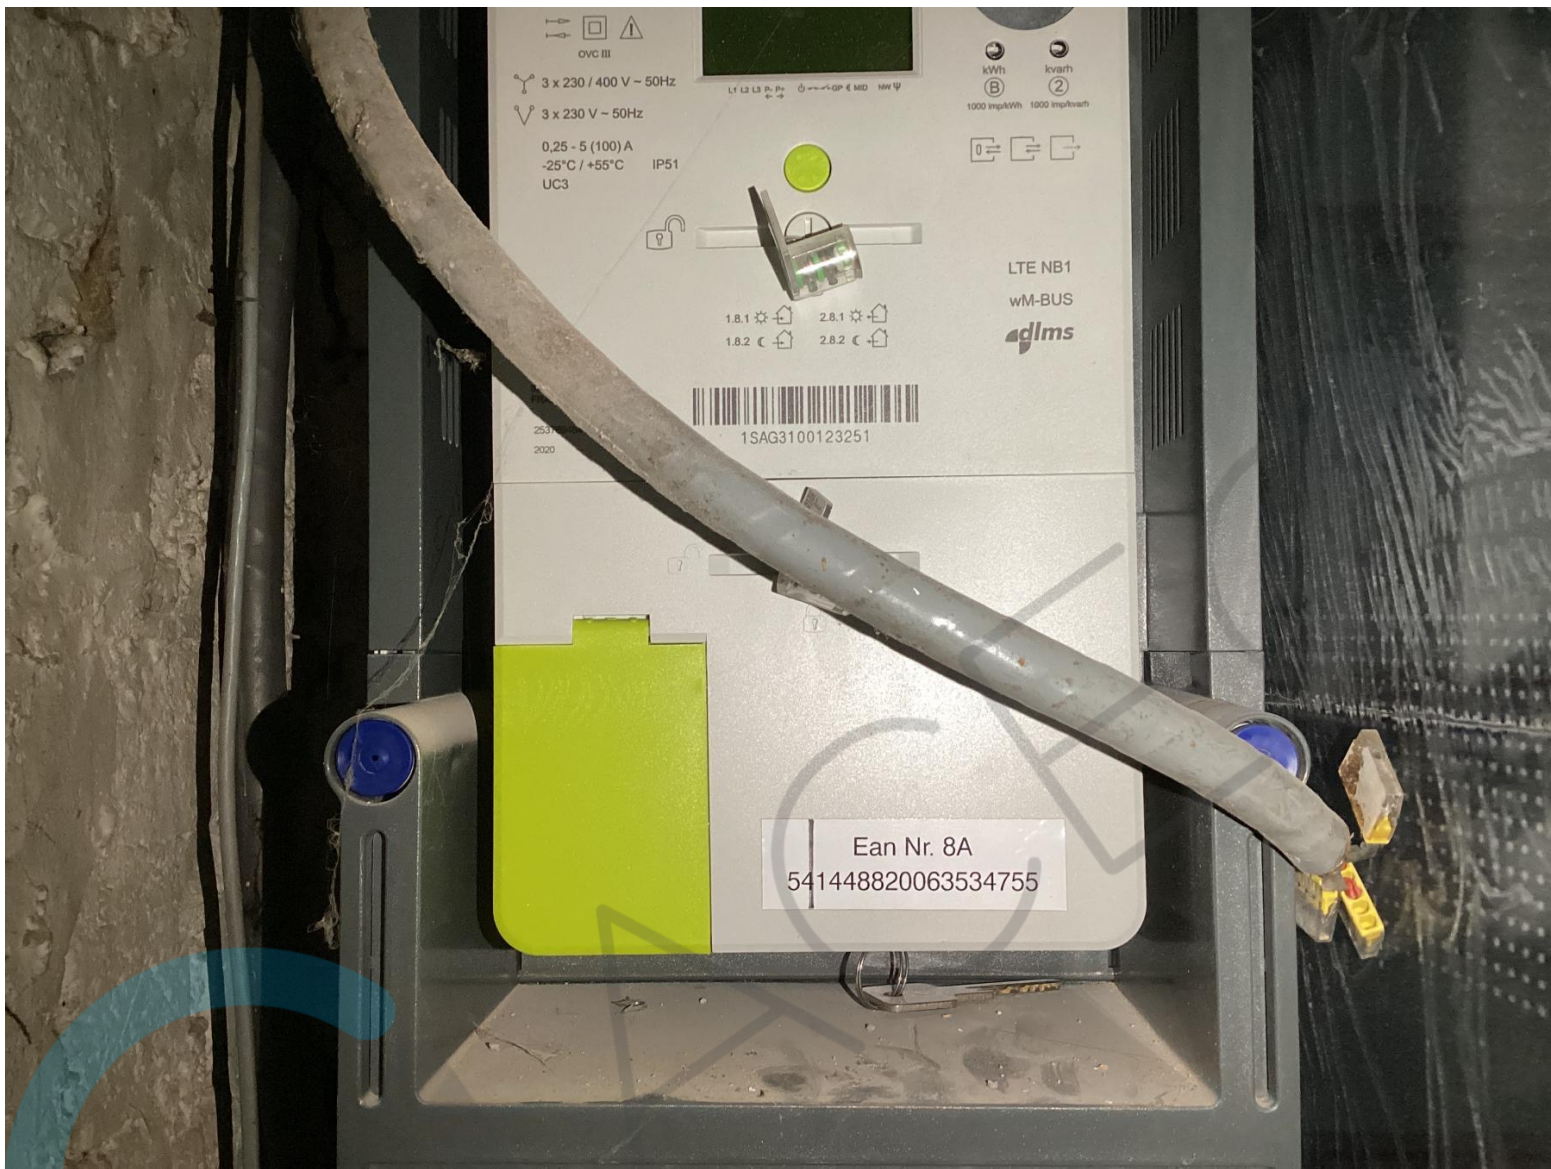



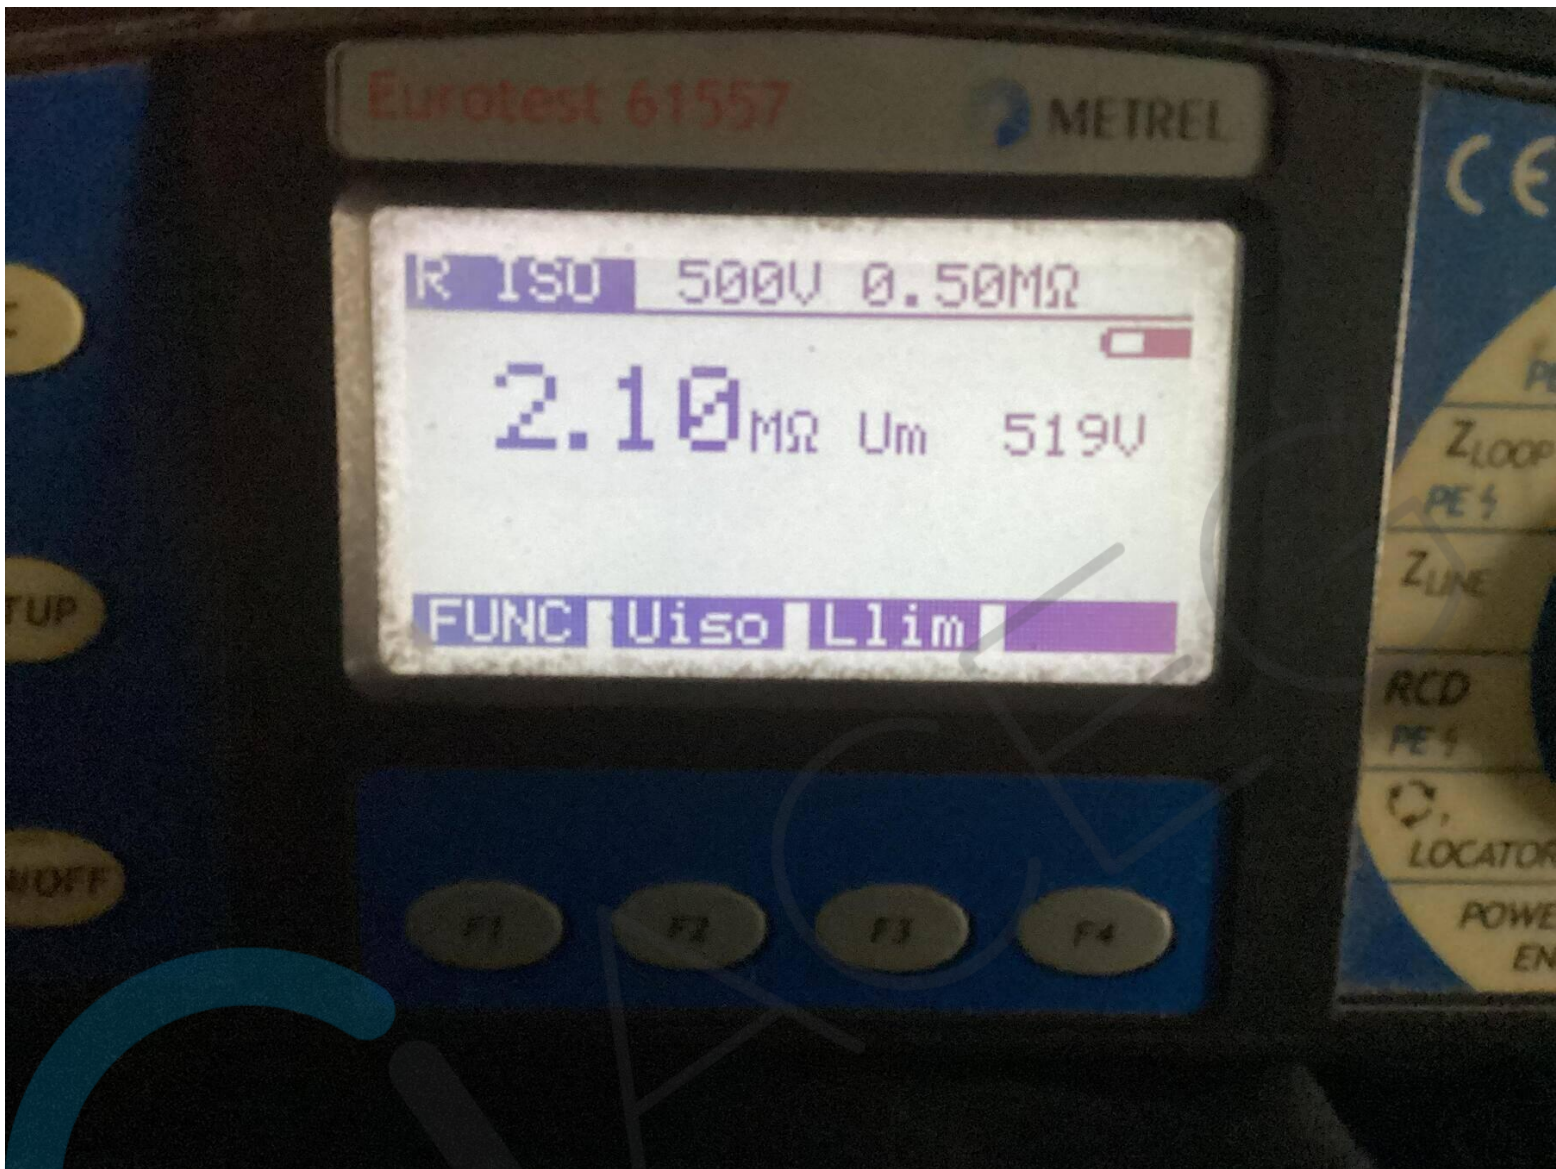

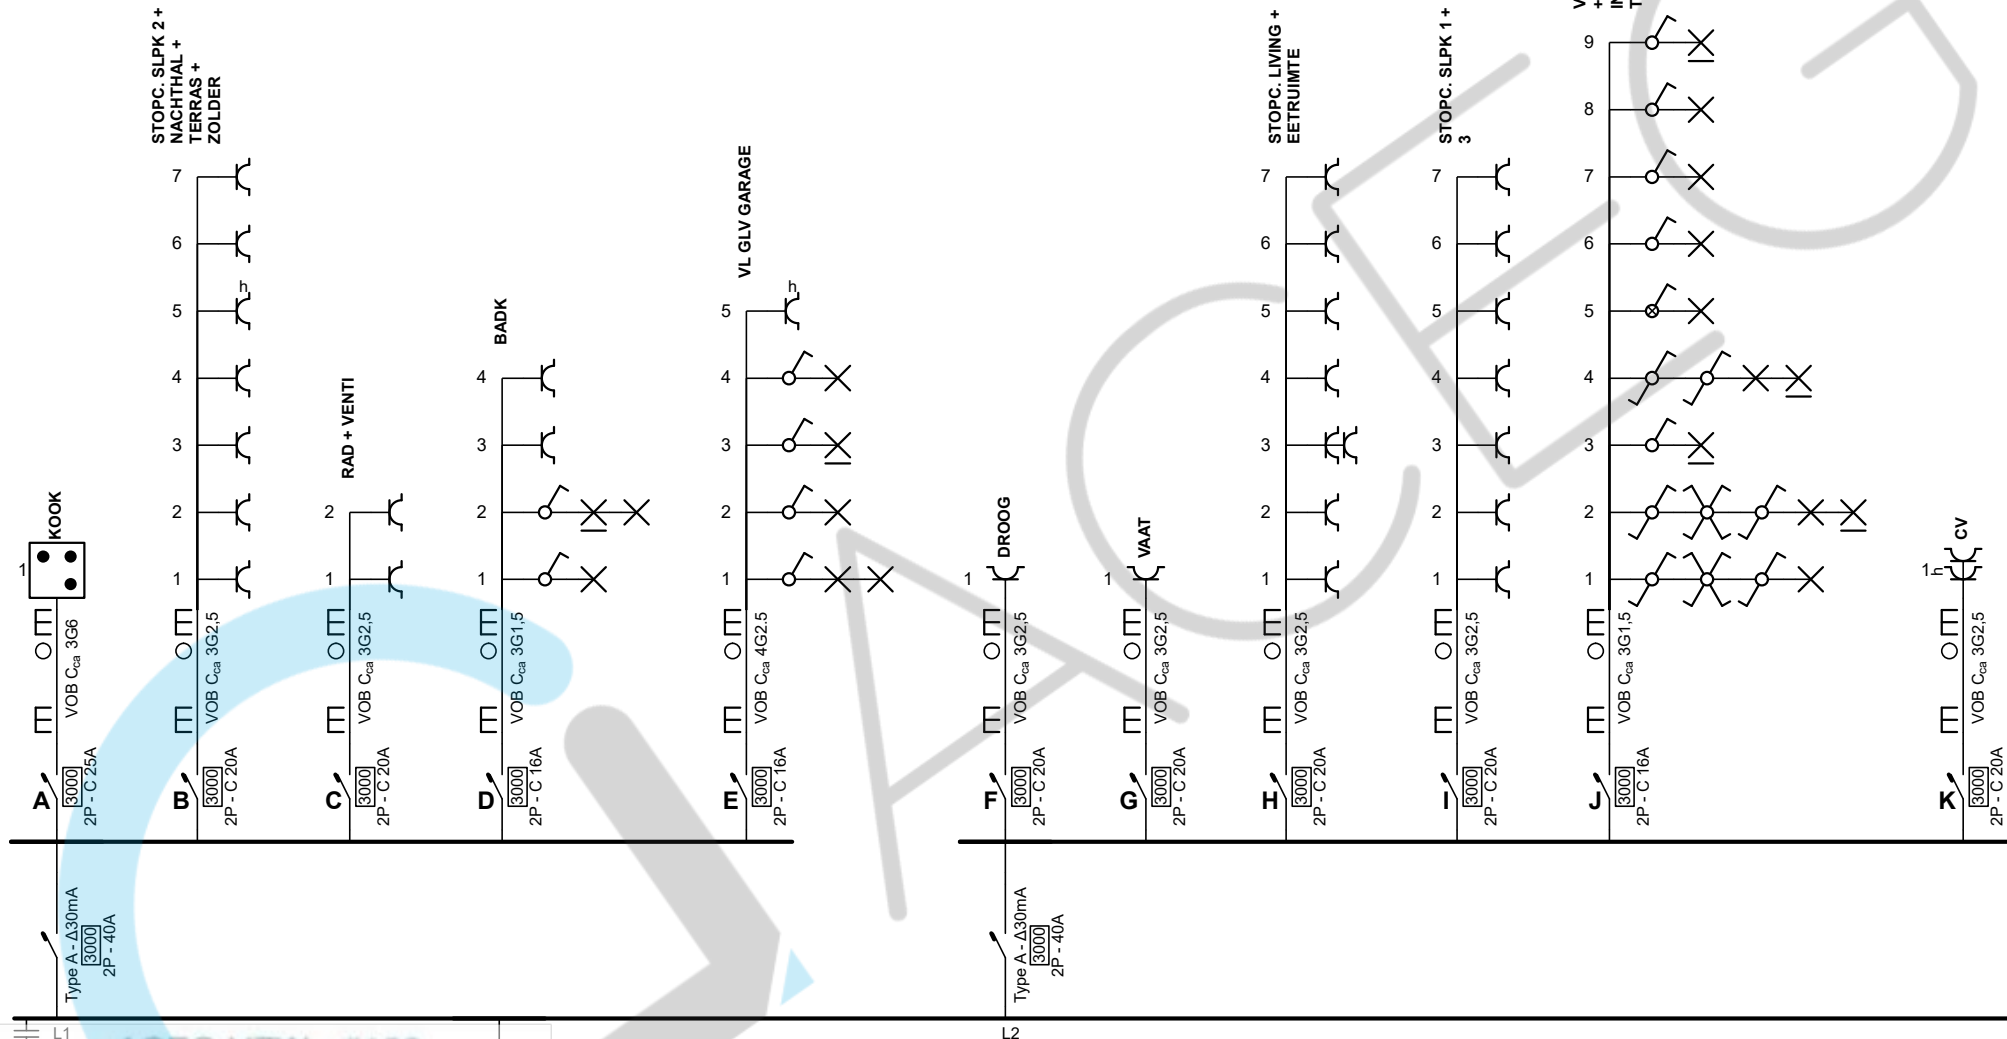

L1
ACEG VZW - #128
De werknemer,
kWh
XVB C_{ca} 4x10
Type A - Δ300mA
3000
4P - 40A

L2

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
De Breucker
Zonnestraat 8A
9470 Denderleeuw

EAN 541 448 820 063 534 755


Installateur
Mossy Electrics B.V.B.A.
Opstalstraat 10
9200 Schoonaarde
GSM: 0477 30 27 38
e-mail: mossy.electrics@telenet.be
BTW BE 0880.919.554

p. 1/7
Eendraadschema

Datum: 5/1/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

20/05/2025

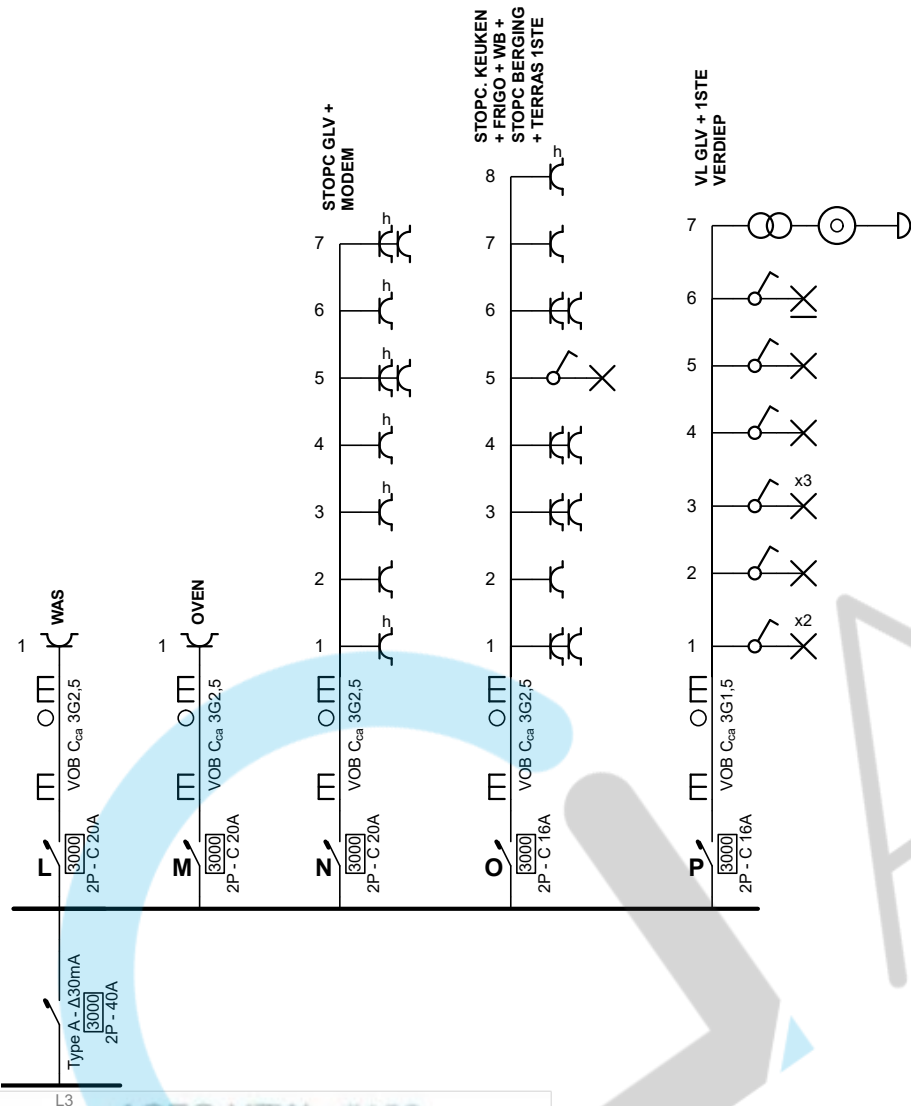

L3

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Breuckers Van der Vliet

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

20/05/2025

Plaats van de elektrische installatie
De Breucker
Zonnestraat 8A
9470 Denderleeuw

EAN 541 448 820 063 534 755

Installateur
Mossy Electrics B.V.B.A.
Opstalstraat 10
9200 Schoonaarde
GSM: 0477 30 27 38
e-mail: mossy.electrics@telenet.be
BTW BE 0880.919.554


mossy

p. 2/7
Eendraadschema

Datum: 5/1/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

+0

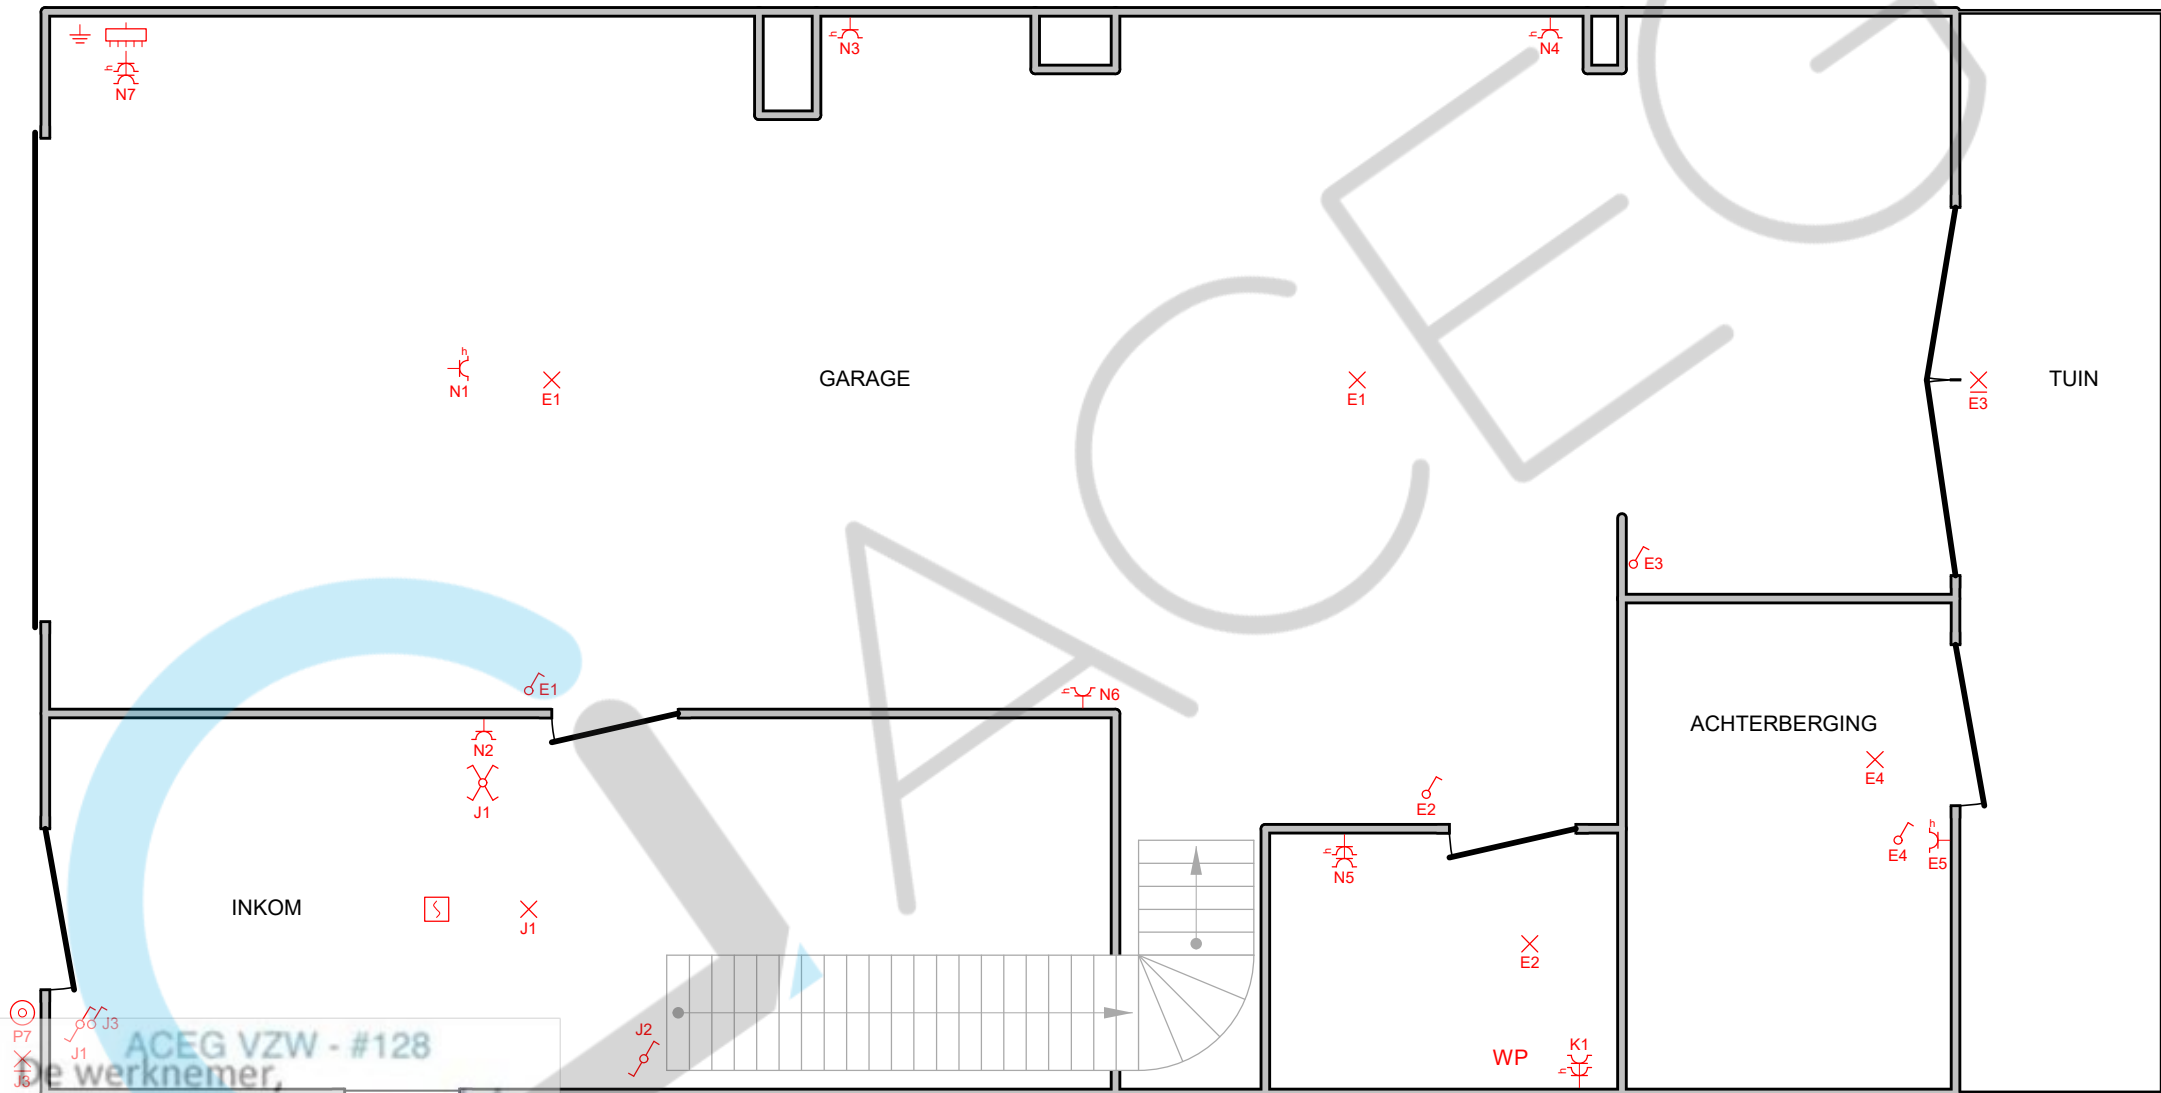

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481


20/05/2025

Plaats van de elektrische installatie
De Breucker
Zonnestraat 8A
9470 Denderleeuw

EAN 541 448 820 063 534 755

Installateur
Mossy Electrics B.V.B.A.
Opstalstraat 10
9200 Schoonaarde
GSM: 0477 30 27 38
e-mail: mossy.electrics@telenet.be
BTW BE 0880.919.554

**p. 3/7
Situatieplan**
Datum: 5/1/2025
3 x 400V + N ~ 50Hz

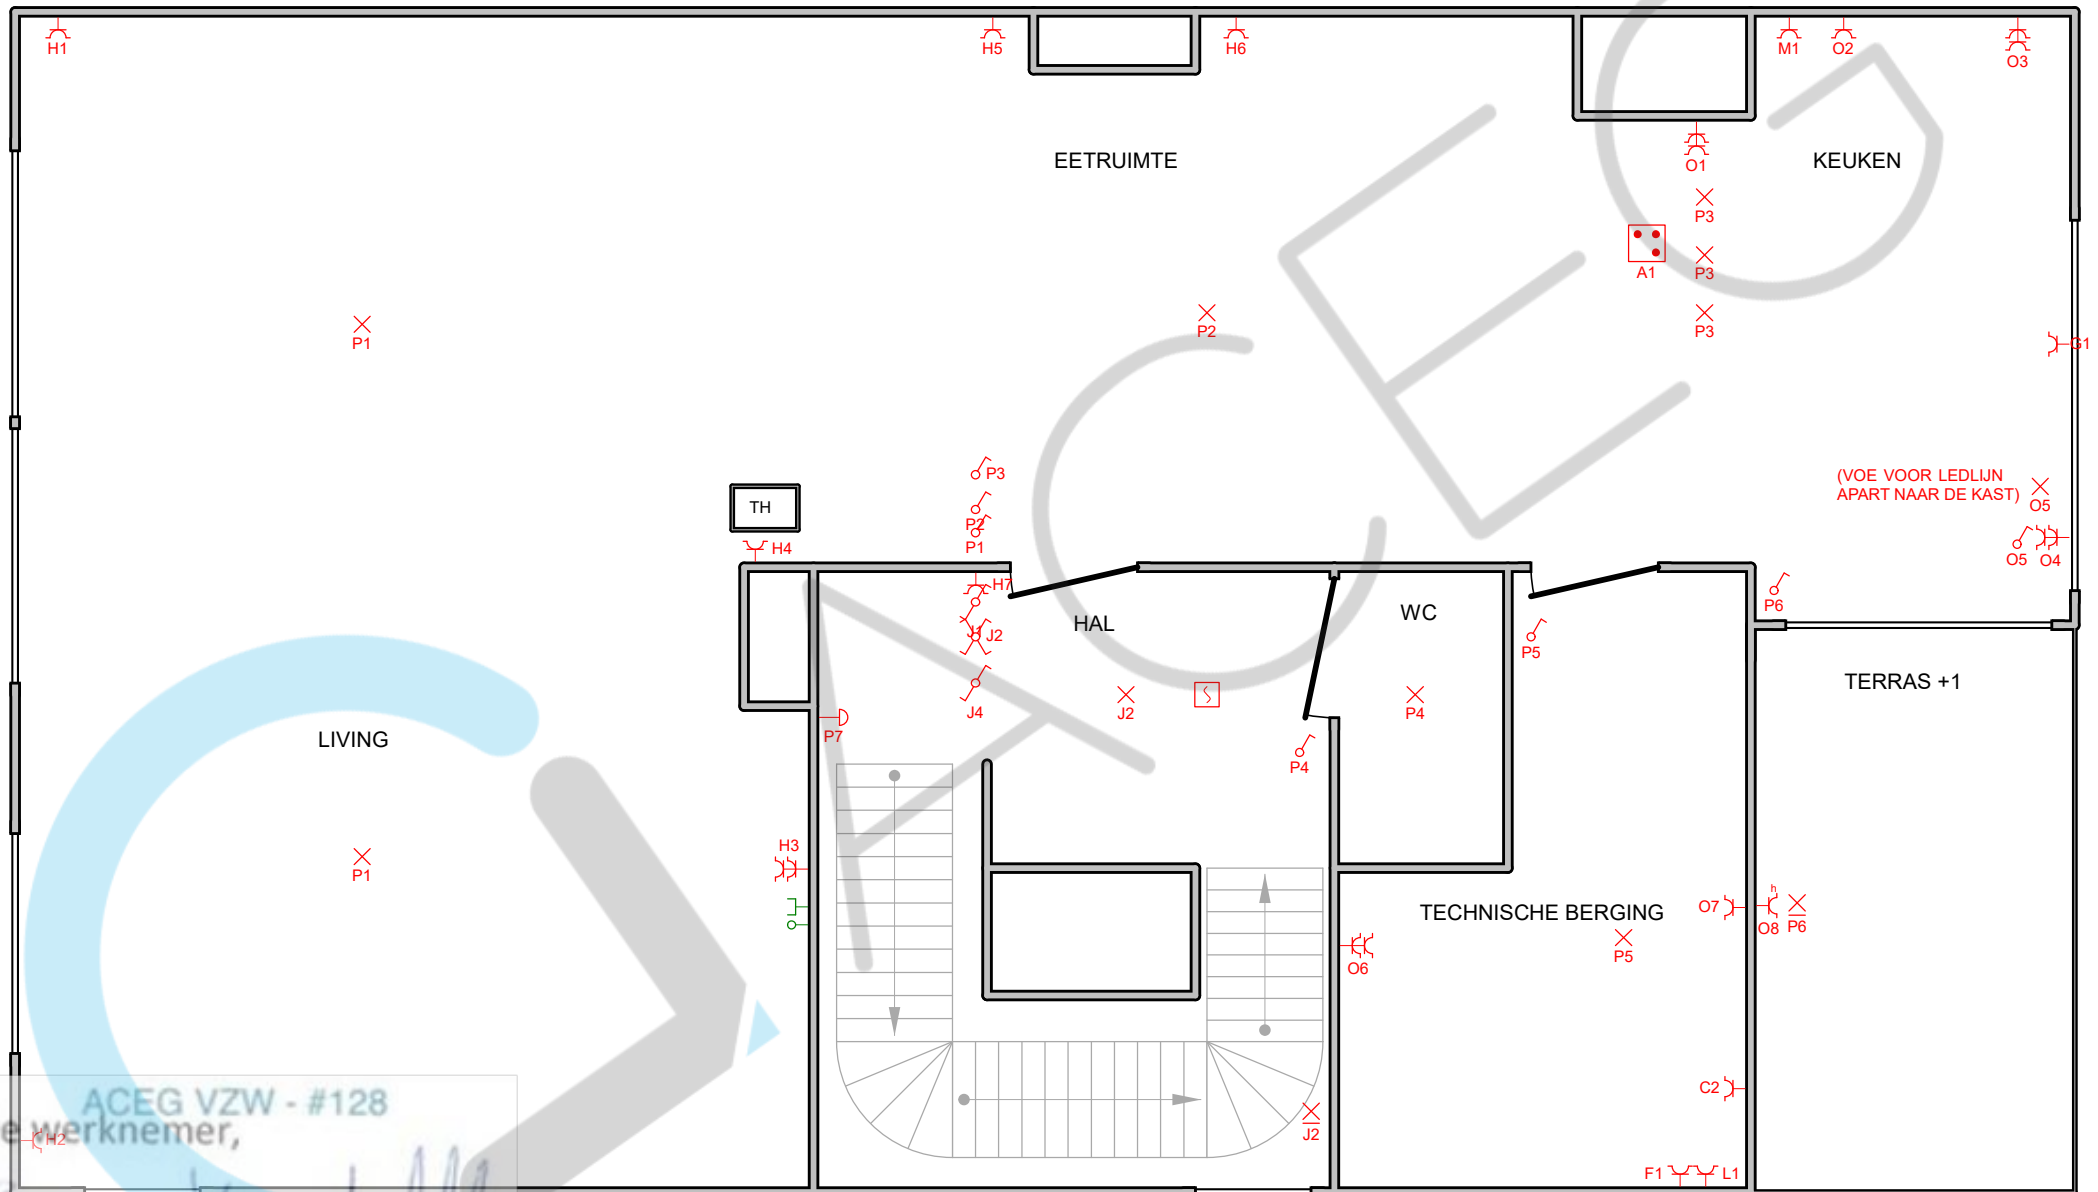

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

20/05/2025

Plaats van de elektrische installatie

De Breucker
Zonnestraat 8A
9470 Denderleeuw

EAN 541 448 820 063 534 755


Installateur

Mossy Electrics B.V.B.A.
Opstalstraat 10
9200 Schoonaarde
GSM: 0477 30 27 38
e-mail: mossy.electrics@telenet.be
BTW BE 0880.919.554

**p. 4/7
Situatieplan**

Datum: 5/1/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

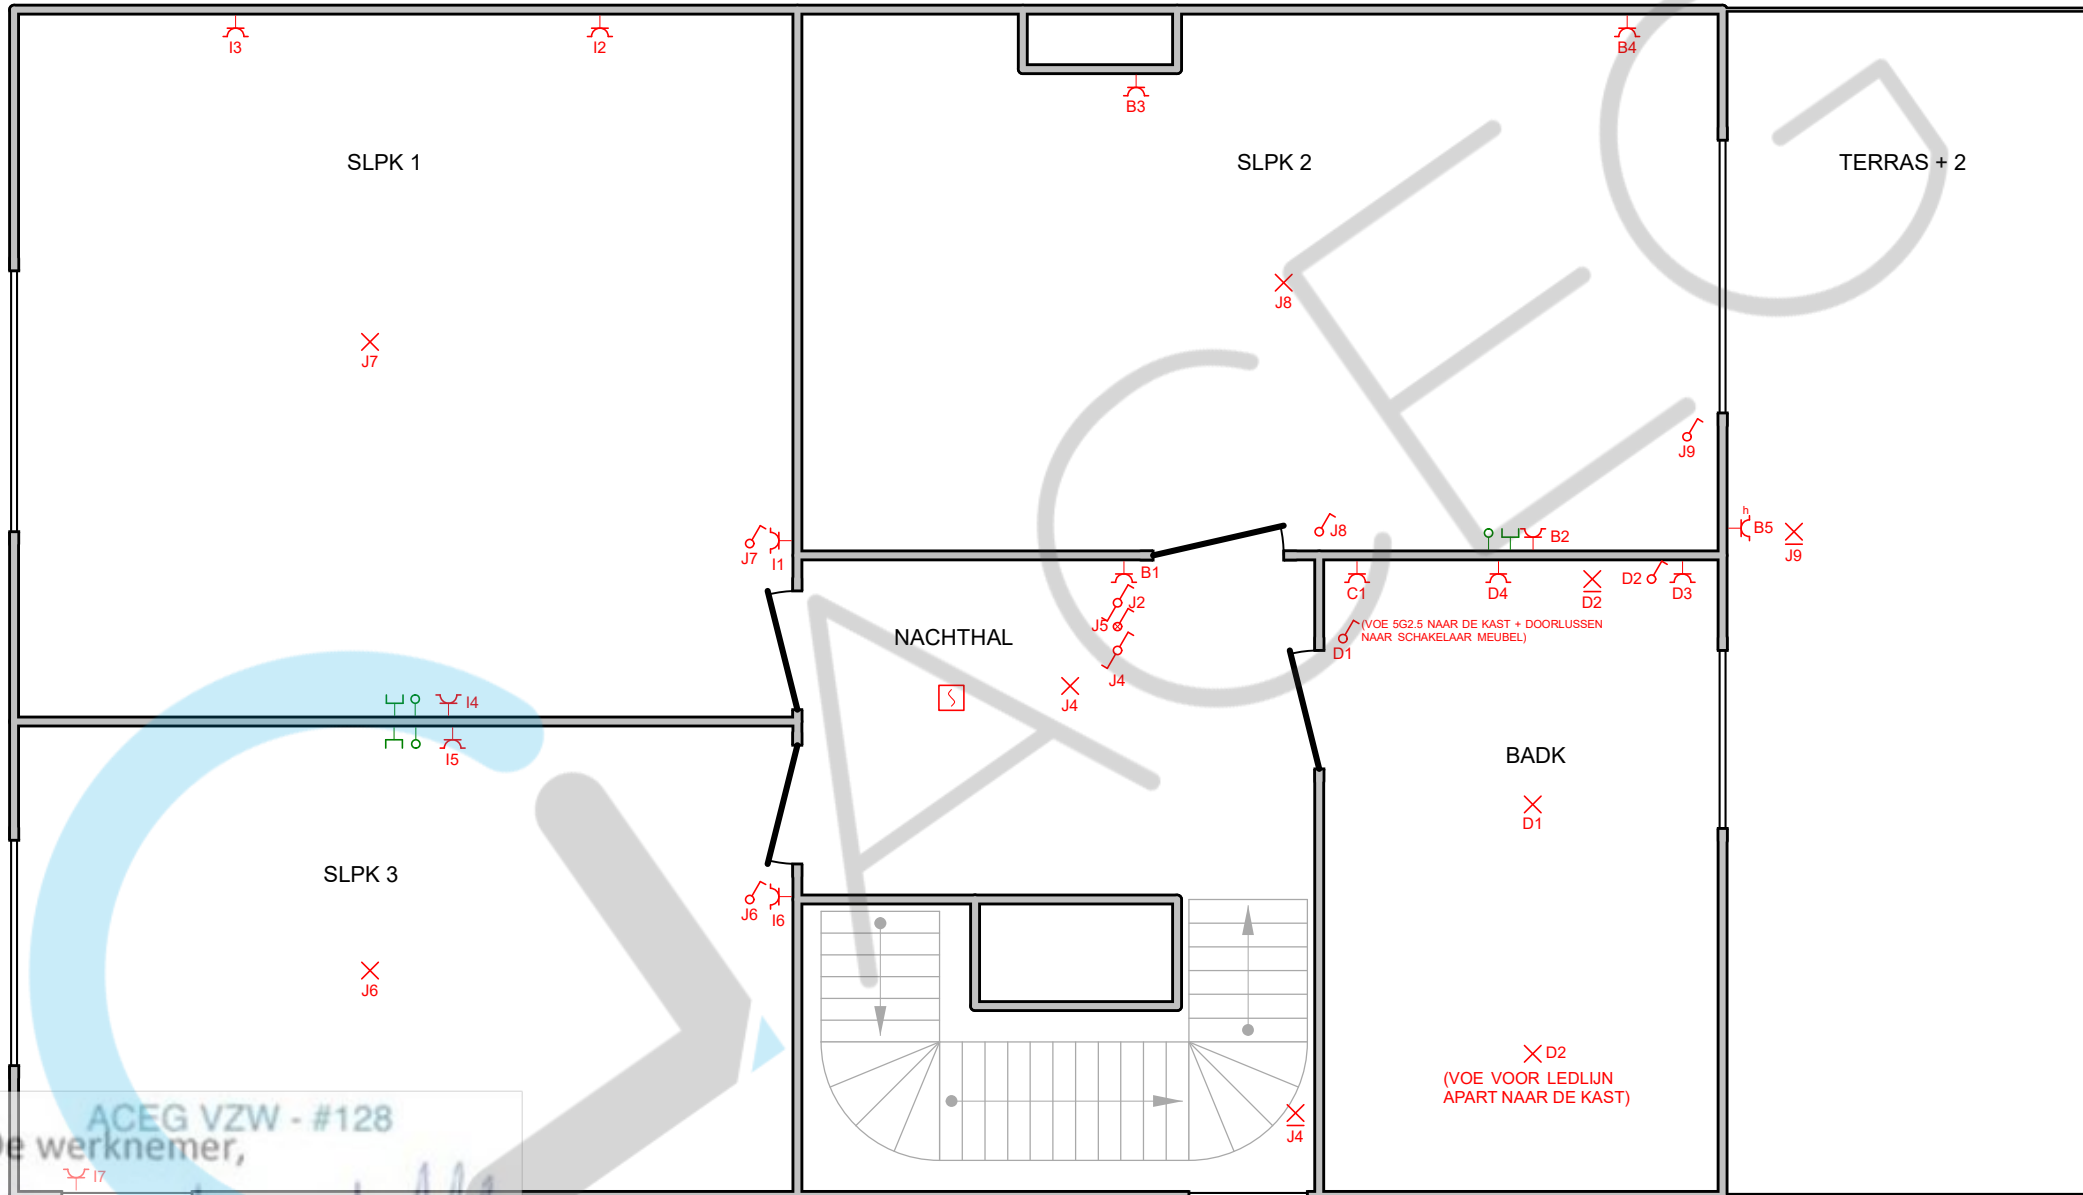

ACEG VZW - #128
De werknemer,

[Signature]

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
De Breucker
Zonnestraat 8A
9470 Denderleeuw


EAN 541 448 820 063 534 755

Installateur
Mossey Electrics B.V.B.A.
Opstalstraat 10
9200 Schoonaarde
GSM: 0477 30 27 38
e-mail: mossey.electrics@telenet.be
BTW BE 0880.919.554



p. 5/7
Situatieplan
Datum: 5/1/2025
3 x 400V + N ~ 50Hz

20/05/2025

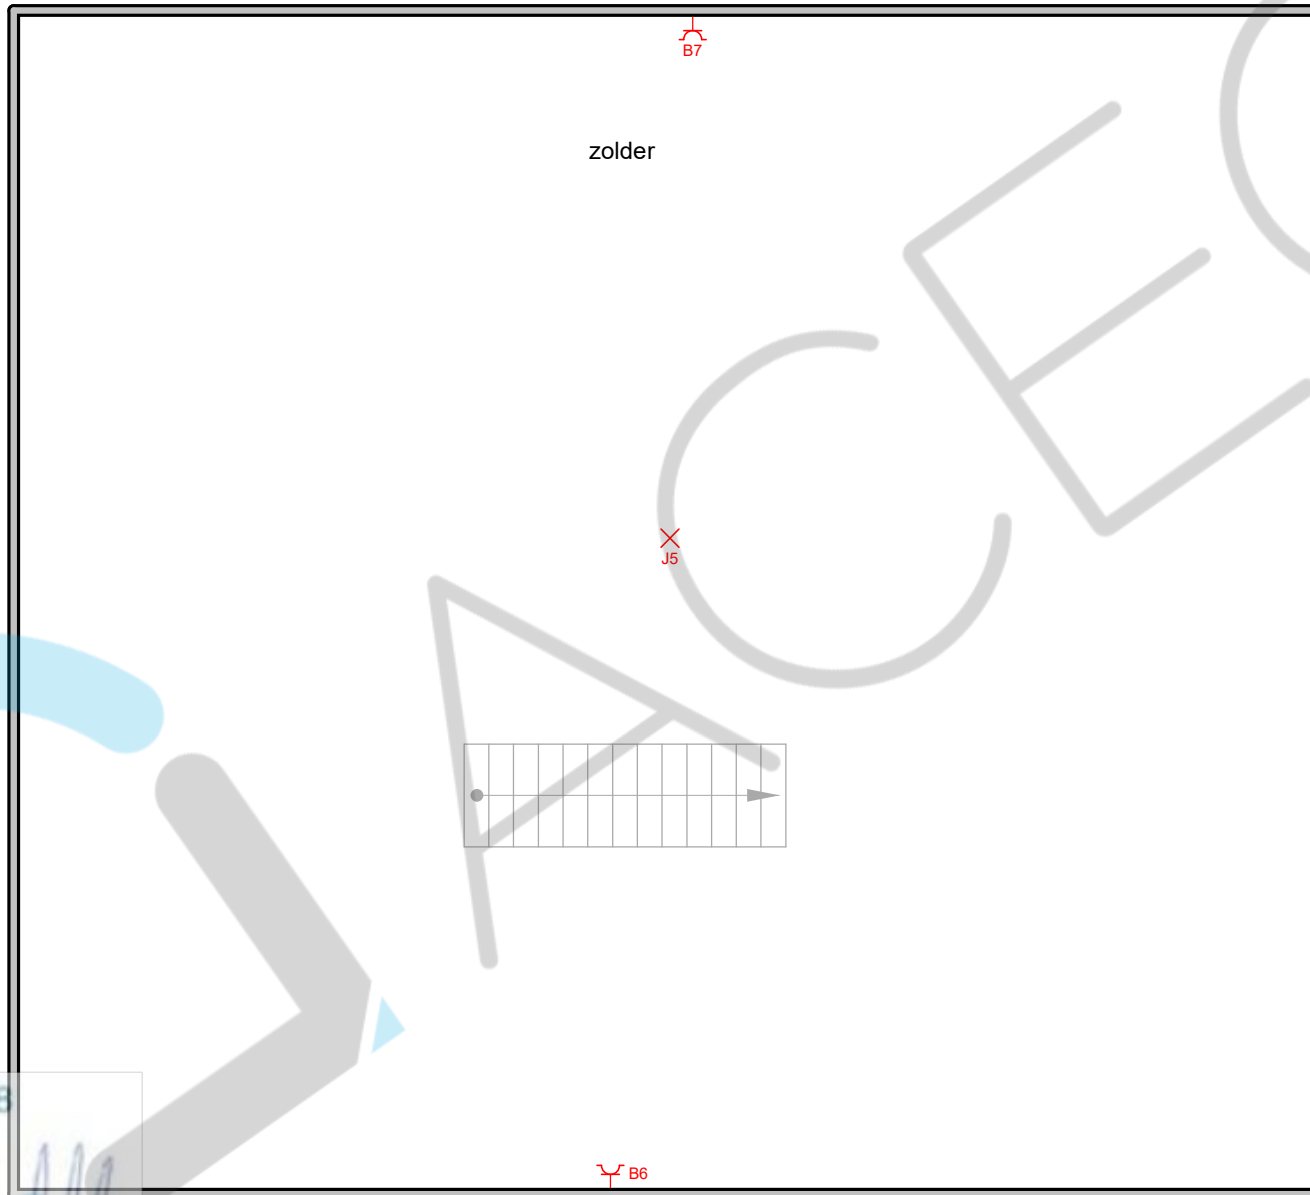

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

20/05/2025

Plaats van de elektrische installatie

De Breucker
Zonnestraat 8A
9470 Denderleeuw

EAN 541 448 820 063 534 755

Installateur

Mossy Electrics B.V.B.A.
Opstalstraat 10
9200 Schoonaarde
GSM: 0477 30 27 38
e-mail: mossy.electrics@telenet.be
BTW BE 0880.919.554

**p. 6/7
Situatieplan**

Datum: 5/1/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

- A** KOOK
- B** STOPC. SLPK 2 + NACHTHAL + TERRAS + ZOLDER
- C** RAD + VENTI
- D** BADK
- E** VL GLV GARAGE
- F** DROOG
- G** VAAT
- H** STOPC. LIVING + EETRUIMTE
- I** STOPC. SLPK 1 + 3
- J** VL 2DE VERDIEP + ZOLDER + INKOMHAL + TERRAS
- K** CV
- L** WAS
- M** OVEN
- N** STOPC GLV + MODEM
- O** STOPC. KEUKEN + FRIGO + WB + STOPC BERGING + TERRAS 1STE
- P** VL GLV + 1STE VERDIEP

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Bram Van Huffel

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

20/05/2025

Plaats van de elektrische installatie
De Breucker
Zonnestraat 8A
9470 Denderleeuw

EAN 541 448 820 063 534 755

Installateur
Mossy Electrics B.V.B.A.
Opstalstraat 10
9200 Schoonaarde
GSM: 0477 30 27 38
e-mail: mossy.electrics@telenet.be
BTW BE 0880.919.554

mossy



p. 7/7
Lijst Kringen

Datum: 5/1/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz