

# TEMPORAIRE



## VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 • 5032 Gembloux • Belgique • tél: +32 81 432 611 • gembloux@vincotte.be

Personne à contacter: Olivier Tournay, Electricité

- Nos coordonnées

Rapport N°: GEM/15/60886644/00/FR/000

Réf. contrat: 2199760/1000

- Vos coordonnées

Réf:

- Données d'intervention


Lieu:

Rue Saint-Laurent, 5

4000 Liège

Date: 17/04/2020

Effectuée par: MICKAEL DELFOLIE

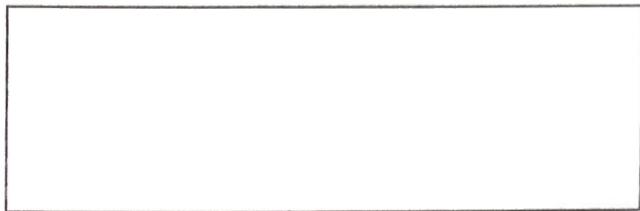

## RAPPORT DE VISITE DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BASSE TENSION

### INSTALLATION: 4 Kots D'étudiant

**NOTE 1:** Nous attirons votre attention sur l'arrêté royal du 12/08/1993 qui définit les prescriptions minimales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les équipements de travail existants (machines, appareils, outils ou installations), en tenant compte de l'état d'évolution de la technique. Ceci inclut l'équipement électrique des machines et les installations électriques.

Nos services sont à votre disposition pour des informations additionnelles.

### BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes:

- RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (RGIE)

### RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
- II. MESURES / ESSAIS
- III. INFRACTIONS
- IV. OBSERVATIONS
- V. TABLEAUX

### CONCLUSION

- L'installation électrique dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies ci-avant.

Date de l'impression: 17/04/2020

Nombre de pages: 6

Annexes:

Distribution: or

cc.

## **I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES**

### **1. Généralités**

#### **Article(s) de référence**

art. 86 RGIE - Installation électrique domestique

art. 87 RGIE - Installation électrique sans service électrique (sans personnel BA4-BA5) : voir art. 86 du RGIE

#### **Schémas de mise à la terre :**

Schéma TT

Lieu(x)/transfo / Source

Compteur N°64481417 Teco: 20A

Index J: 098314.2 KWH Index N: 084577.8 KWH

#### **Tension(s) de service :**

Lieu(x)

Tension de service : 3N400/230V

### **2. Facteurs d'influences externes**

Le plan des facteurs d'influences externes n'a pas pu nous être fourni. Nous vous rappelons que, suivant le Code du bien-être au travail - Livre III : Lieux de travail, Titre 2 : Installations électriques, les influences externes doivent être déterminées.

### **3. Description**

Copie de plans et schémas sur place

N° Réf. et date :

Plans Réalisé par M Muller Marc

17/04/2020

1x Position

1x Unifilaire

TDG + TD KT1 + TD KT2 +TDKT3 + TDKT4

## **II. MESURES ET ESSAIS**

### **1. Dispositifs de mise à la terre**

Une boucle de terre

Mesure déconnectée 7.81Ω

Emplacement du sectionneur de terre : Cave

### **2. Mesures d'isolation**

Les mesures effectuées ont donné des valeurs suffisantes

Mesure général : 0.368 Mohms

### **3. Appareils de mesure**

Appareils de base dont l'agent est titulaire.

### **4. Divers**

Néant



Page: 3 / 6  
Rapport N°: GEM/15/60886644/00/FR/000  
Réf.contrat: 2199760/1000

### **III. INFRACTIONS**

Néant

### **IV. OBSERVATIONS**

Néant

### **V. TABLEAUX**

Néant




**Page: 4 / 6**  
**Rapport N°: GEM/15/60886644/00/FR/000**  
**Réf.contrat: 2199760/1000**



Page: 5 / 6  
Rapport N°: GEM/15/60886644/00/FR/000  
Réf.contrat: 2199760/1000



**Page: 6 / 6**  
**Rapport N°:**  
**Réf.contrat: /**

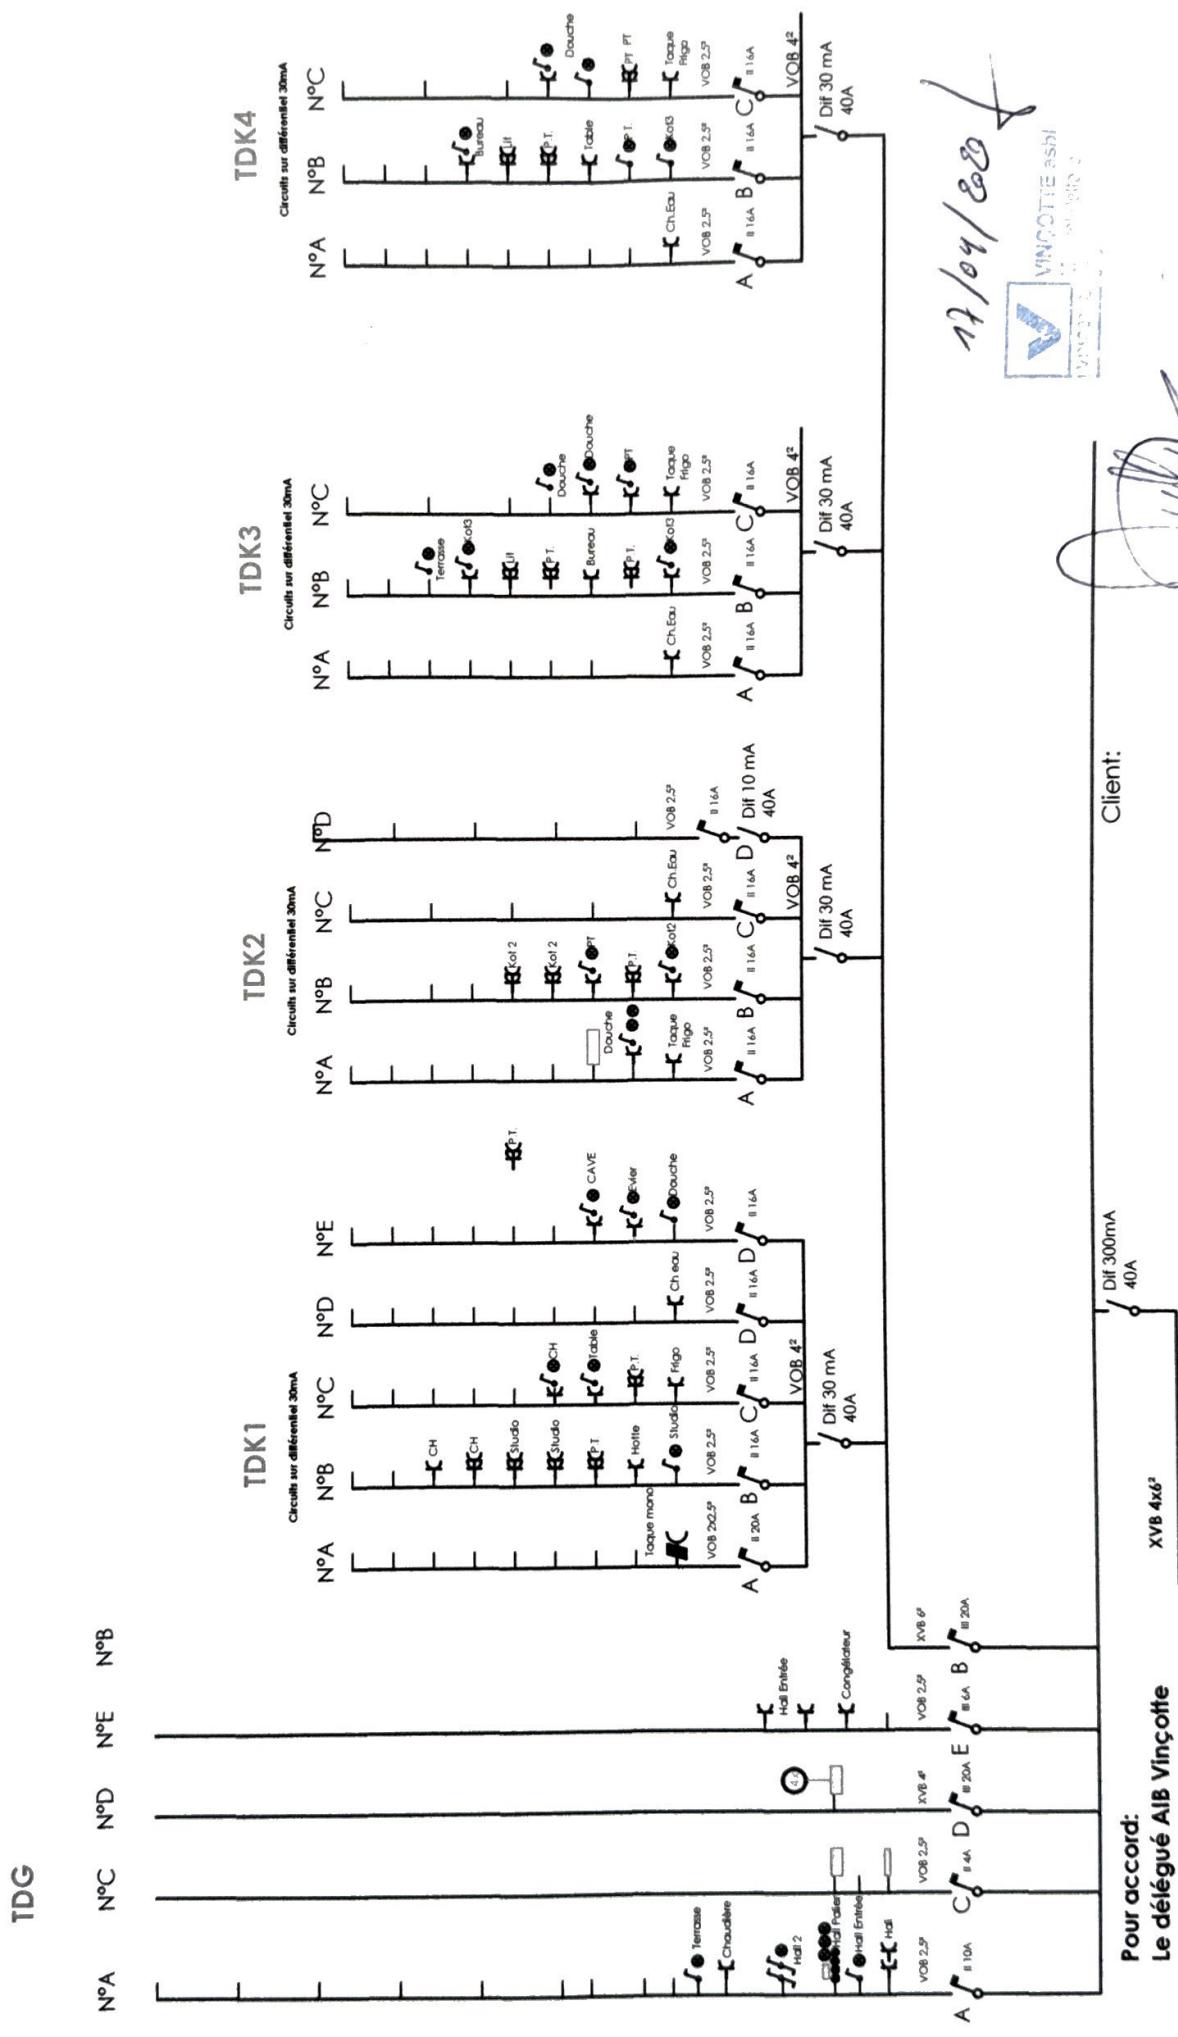

## 2ème ETAGE




VINÇOTTE ash  
Architects Deligne  
17/04/2020


## 1er ETAGE




## REZ DE CHAUSSE

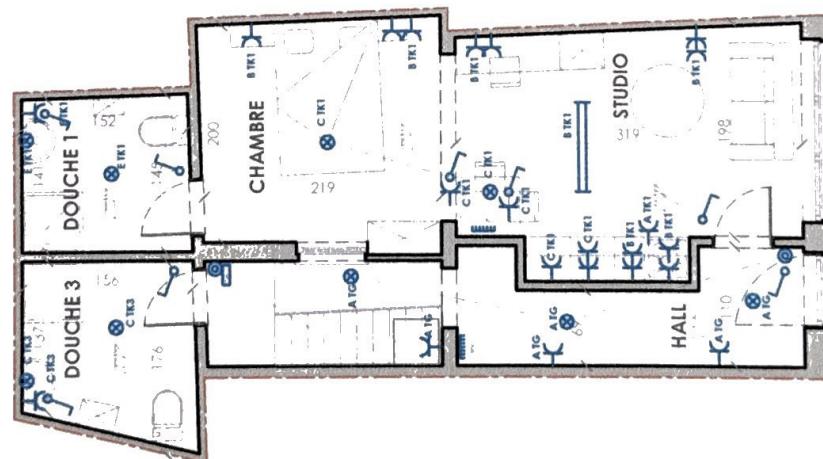


## SOUS-SOL

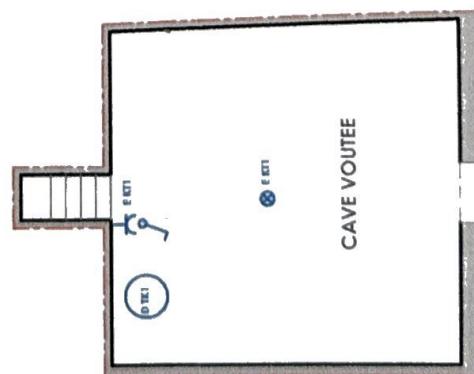

AIG

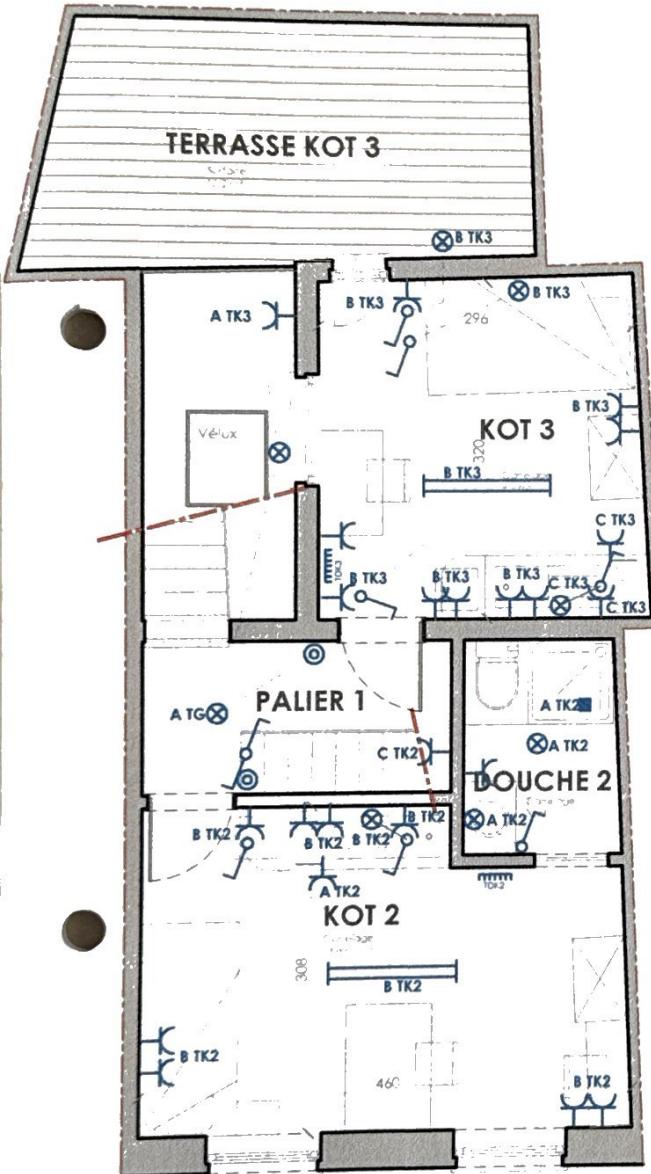


## 1er ETAGE

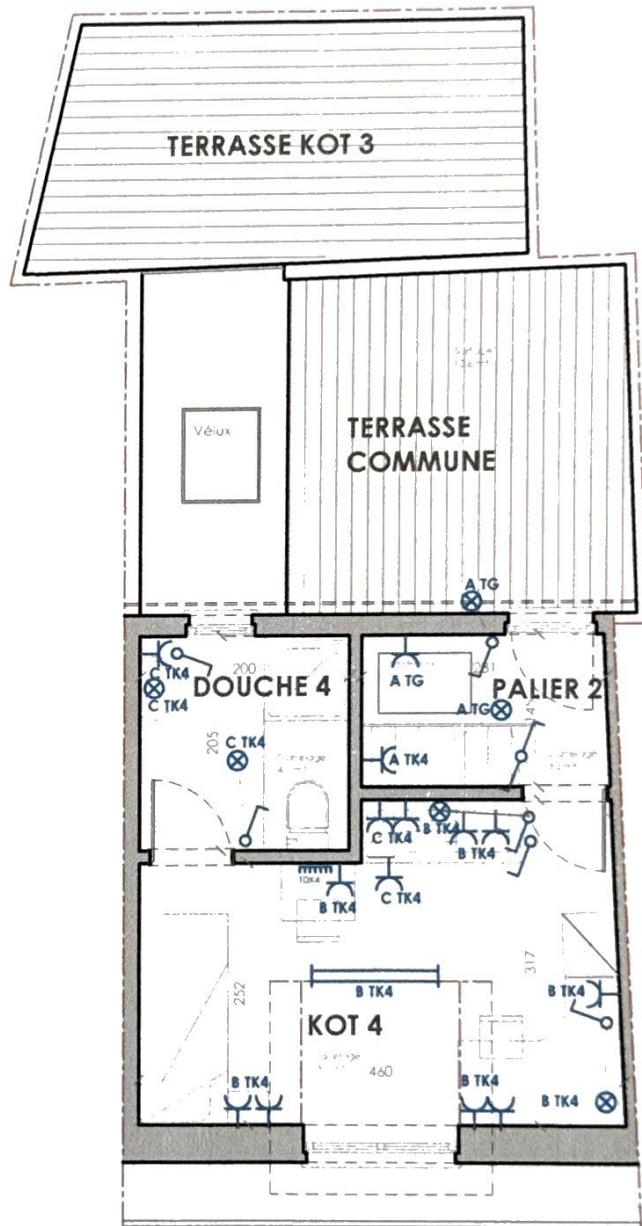

## 2ème ETAGE

# Plan des KOTS Rue Saint Laurent, 5 4000 LIEGE

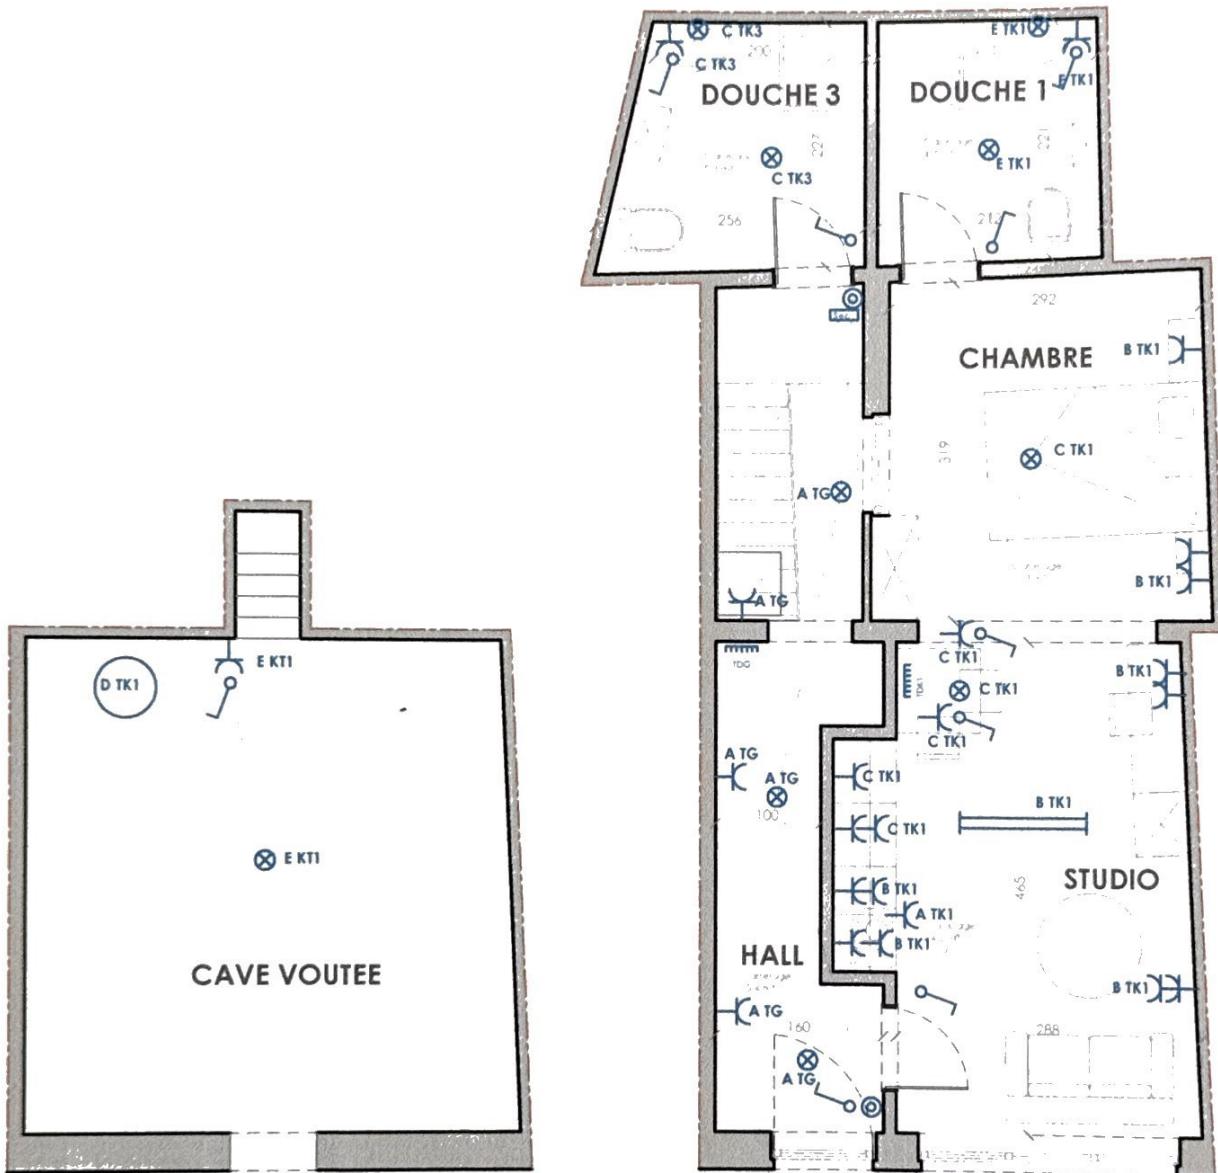

SOUS-SOL

REZ DE CHAUSSE