

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

189001088

Ref: 2016113115

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Notelaarstraat 6 bus 1 , 2620 HEMIKSEM		
Eigendom van:	/		
Opdrachtgever:	Goossens Bart,Notelaarstraat 6 bus 1, 2620 HEMIKSEM		
Type lokalen:	Appartement	Distributienetbeheerder: /	
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	/		
BTWnr:	/	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Yannick Gysels		Datum onderzoek: 14/12/2016

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)		
Type keuring:	Art 271/271bis Periodieke controle (verkoop)	
Bijkomende info:	/	
Herkeuring op:	/	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	2X6 mm²	- Type:	VOB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm²	Aardgeleider:	16 mm²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI :	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	15	Aantal borden:	1	Tarief:	Slimme meter

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	19 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	14 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja Eendraadsschema's: Ja Andere: /	DE AGENT BEZOEKER: 	Visum distributeur (art 270)

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

ZIE SCHEMA

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

5	B	stopkontakten badkamer
4	C	gasketel
3	D	stopkontakten wand keuken
2	E	stopkontakten wand keuken / slaapkamer
1	F	Droogkast/wasmachine
6	G	lichten boven/hall/badkamer/bureel
8	H	Living + dimmers
7	I	Keuken/toilet/ ??? Living lichten
17	J	stopkontakten logé
16	K	dampkap
15	L	stopkontakten kinderkamer/keuken hoek
14	M	fornuis
13	N	vaatwasser
12	O	Verlies automaat 30 mA
11	P	Stopkontakten living
10	Q	stopkontakten bureel/hall
9	R	Verlies automaat 300 mA

I	7	16
---	---	----

H	8	16
---	---	----

G	6	16
---	---	----

F	1	16
---	---	----

E	2	20
---	---	----

D	3	20
---	---	----

C	4	20
---	---	----

B	5	16
---	---	----

A		
---	--	--

R	9	40	300mA
---	---	----	-------

Q	10	20
---	----	----

P	11	20
---	----	----

O	12	40	30mA
---	----	----	------

N	13	20
---	----	----


M	14	20
---	----	----

L	15	20
---	----	----

K	16	20
---	----	----


J	17	20
---	----	----

14
20 = stopcontact + den.
wand keuken
Cijfer 20

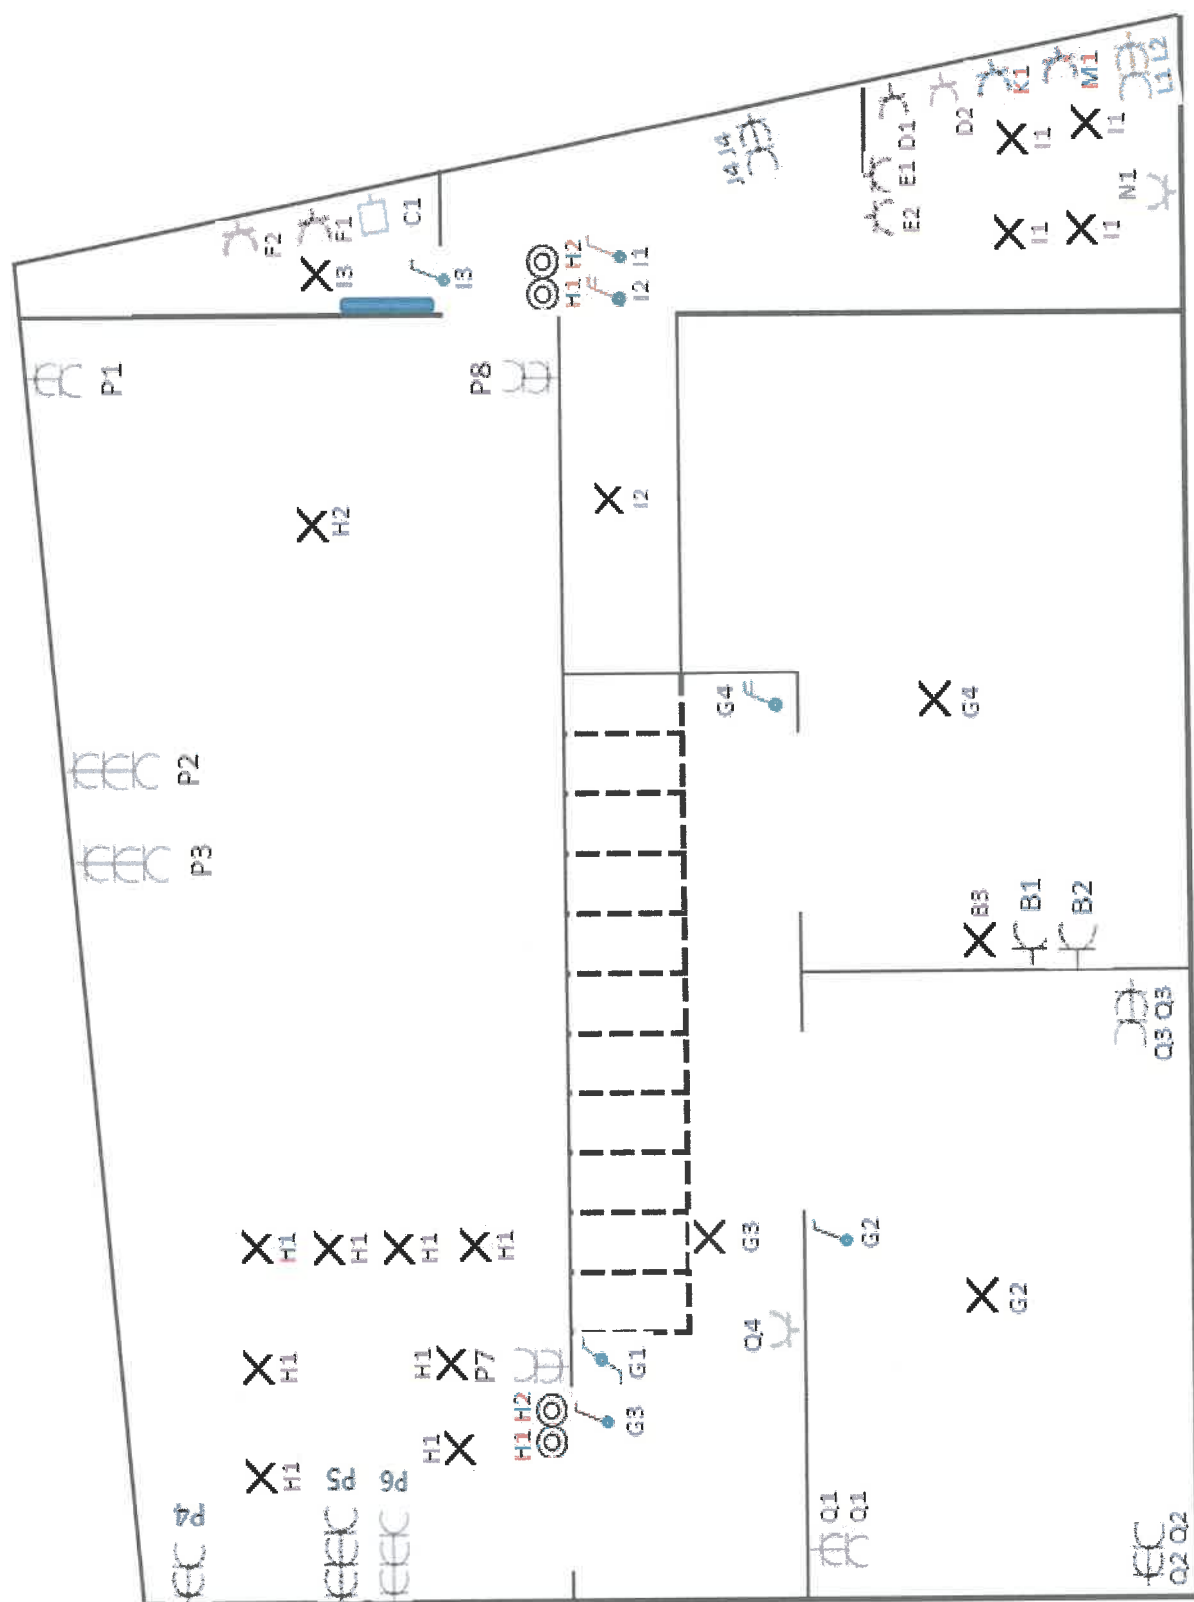



YANNICK. GYSELS Φ ACA v2w

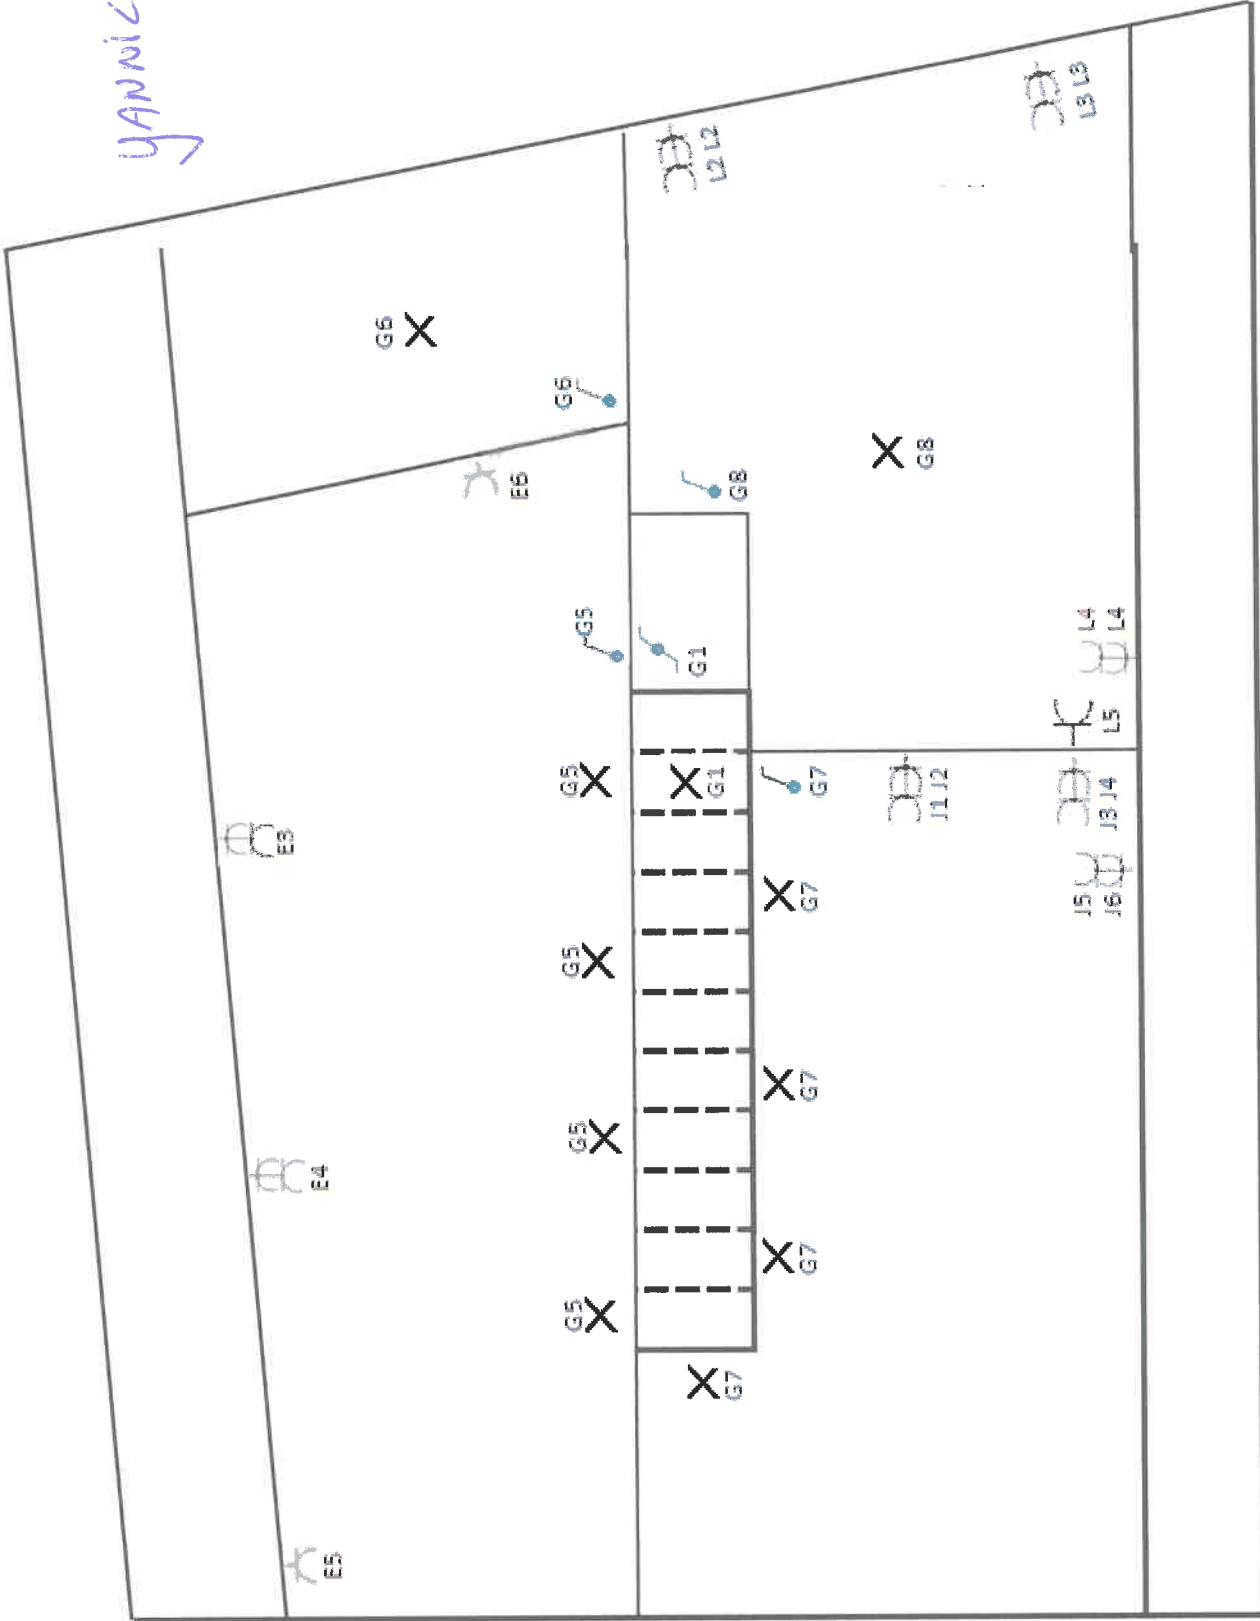

1 = lichten living

2 = ?

3 = lichten bosen + dal + bodkamer + fureare

4 = stopcontact bodkamer

5 = ?

6 = berging

7 = stopcontact stopkamer

8 = ?

9 =

10 = stopcontact meubelen.

11 =

12 =

13 =


14 =

15 =

16 = Bal stopcontact

17 = Hoofdalwabeleer.


O = Lullen
 X = Stoppkontakte
 XX = 2 Stoppkontakte

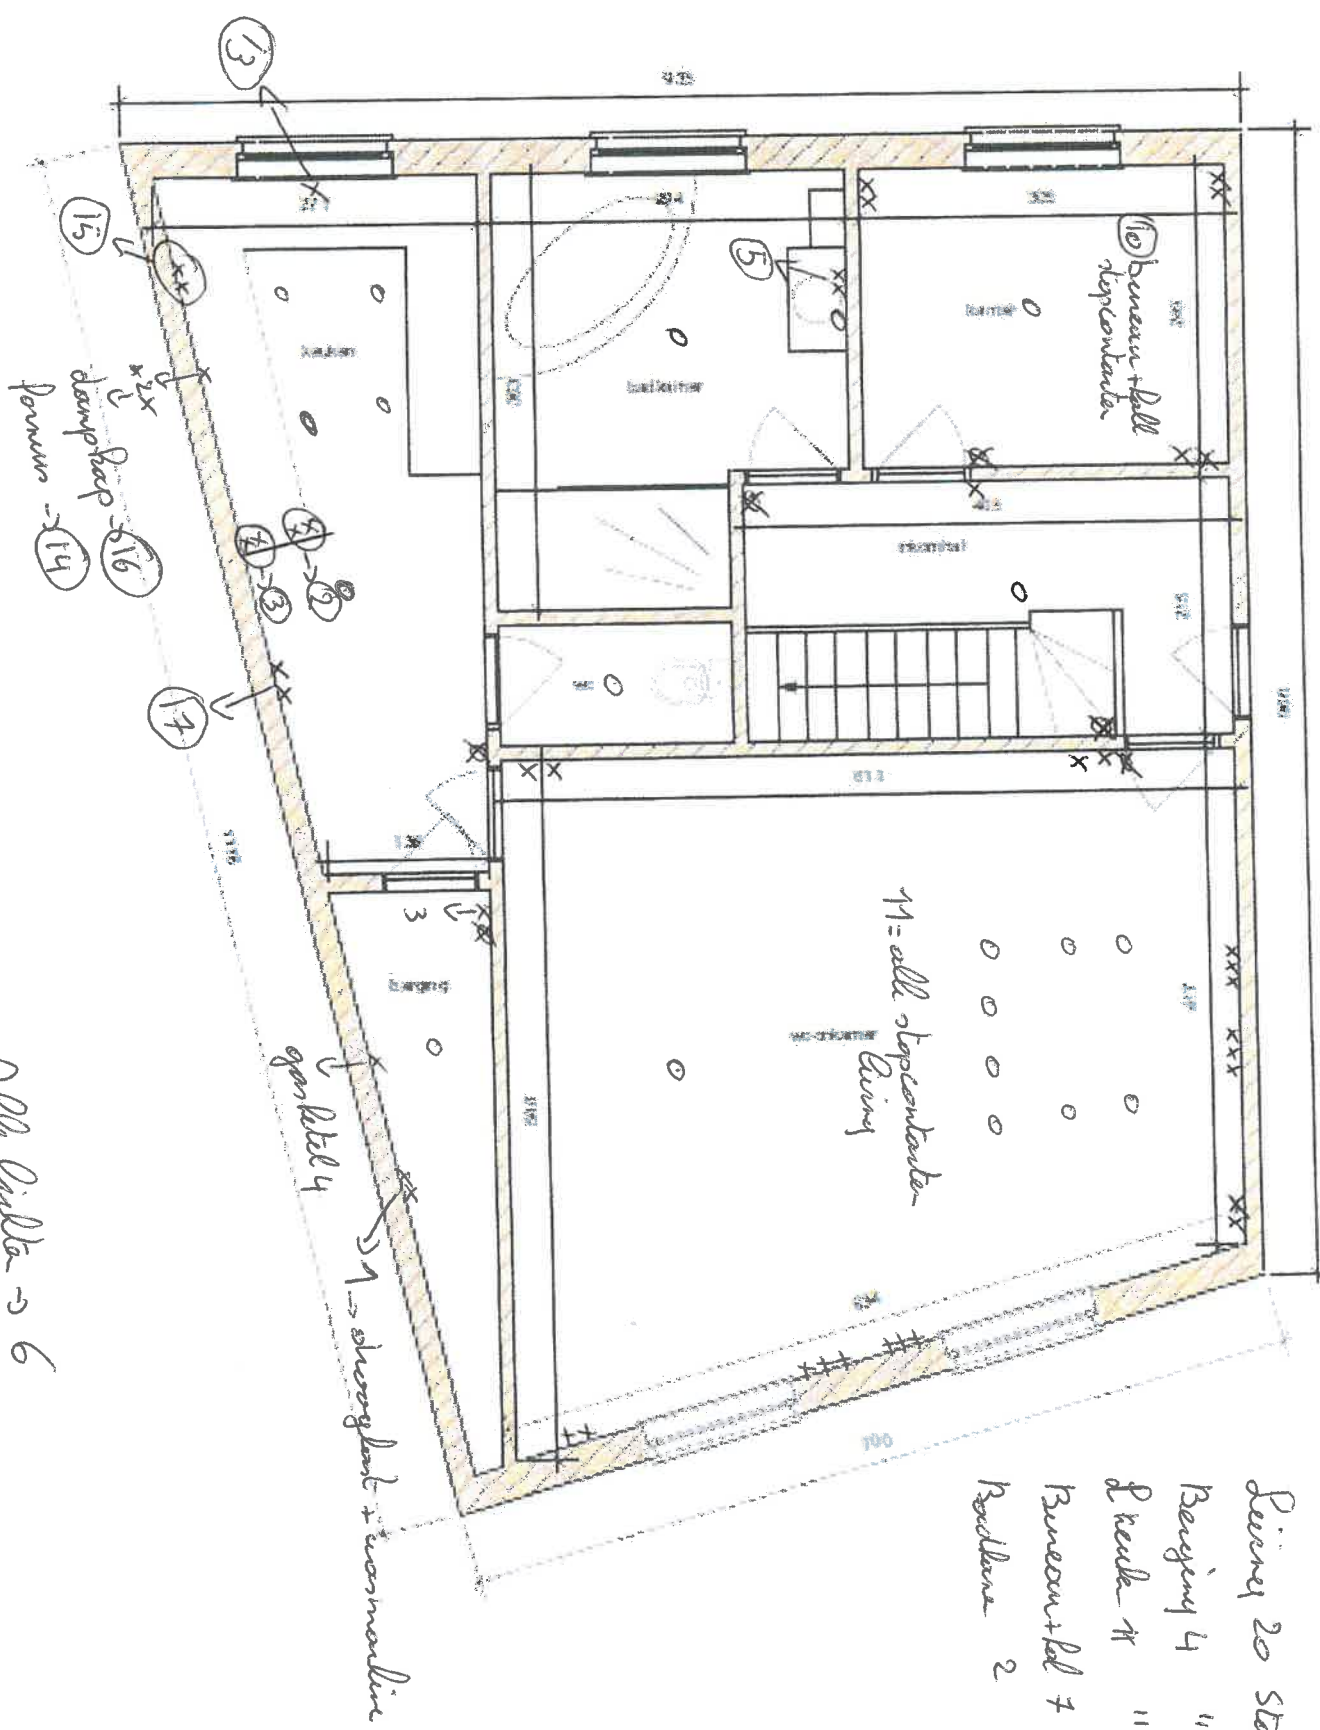

Leinen 20 Stpc
 Beizing 4
 8 Kulle 11
 Bureau + del 7
 Bedlane 2

Alle Lulle -> 6
 boue + Ball + bedlane + bureau

7 -> Eetpleats + dune
 8 -> Kulle + trail

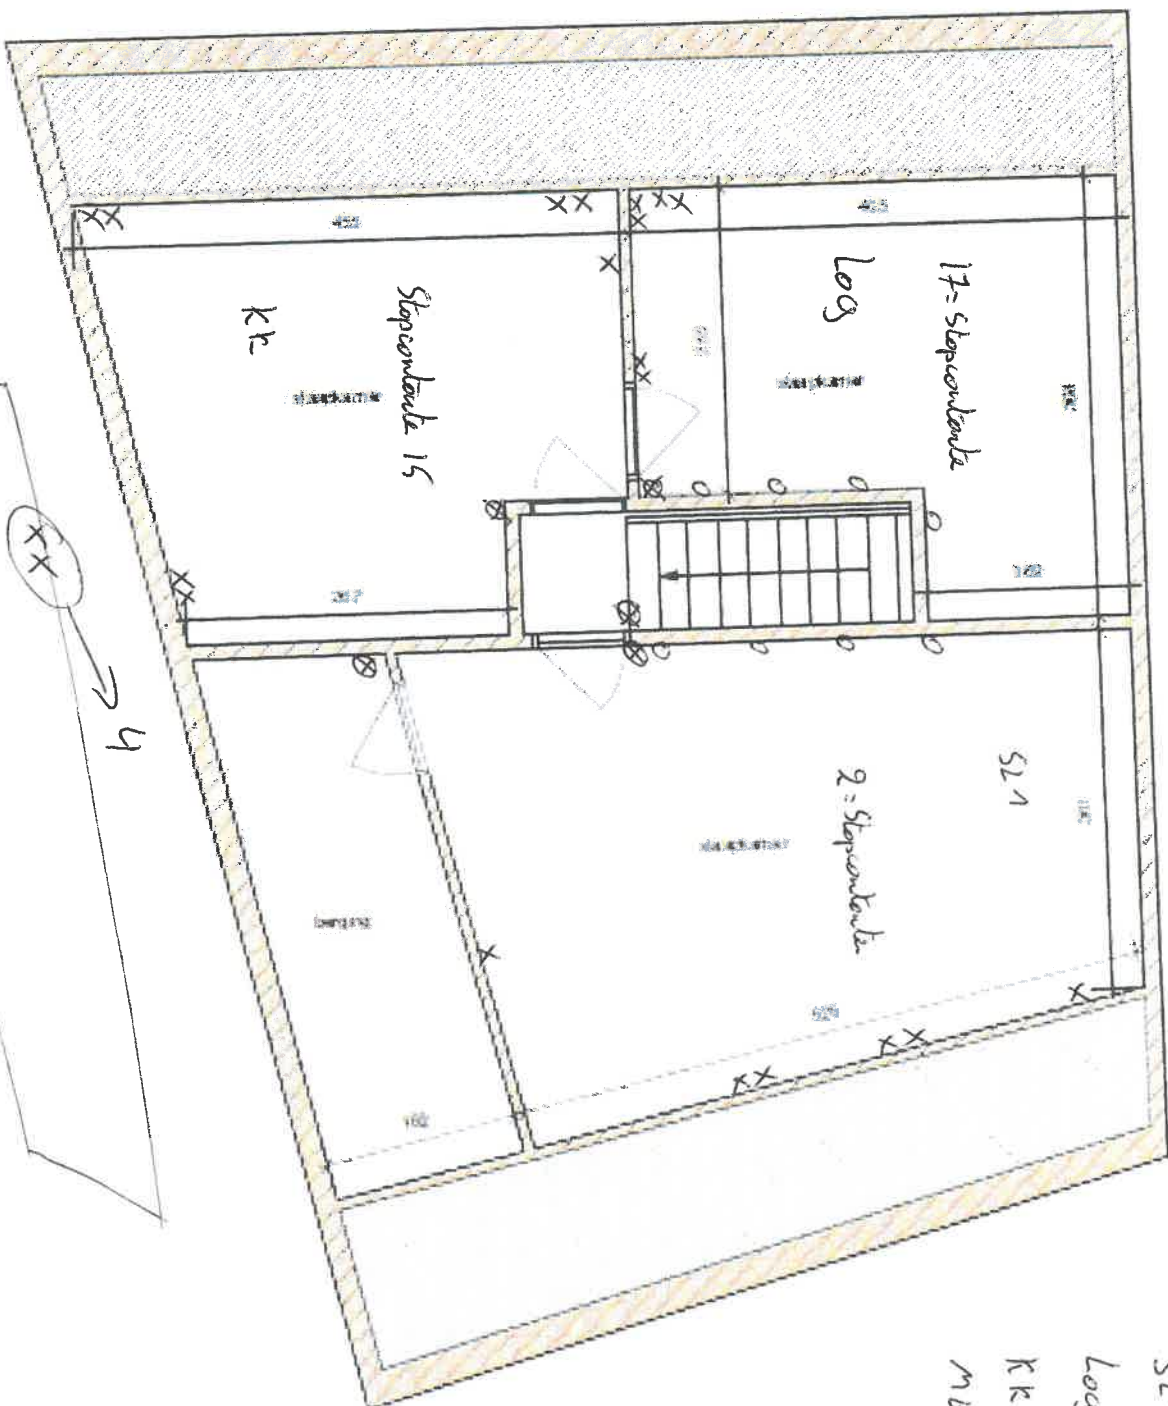

SL1 = 6
 Log = 6
 Kk = 7
 ME2 = 2

Muramine

4

