



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : .....



F 072328

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☐ Wallonie

tél : 081 432 611

Rési code : .....

## PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

|                             |                                          |  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--|
| Nom, Prénom : <u>EVRO</u>   | Nom, Prénom : <u>Gromers Julien</u>      |  |
| N° carte d'identité : ..... | Adresse : <u>188 Rm Boulevard d'Argy</u> |  |
| N°TVA : BE .....            | CP + Commune : <u>4000 Argy</u>          |  |
|                             | Tél. : .....                             |  |

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Art 270 <input checked="" type="radio"/> mise en usage <input type="radio"/> modification <input type="radio"/> extension | <input checked="" type="radio"/> Art 86 <input type="radio"/> Art 271bis <input checked="" type="radio"/> Unité d'habitation |
| <input type="radio"/> mobile <input type="radio"/> temporaire                                                                                              | <input type="radio"/> Art 87 <input type="radio"/> Art 278 <input checked="" type="radio"/> Unité de travail domestique      |
| <input type="radio"/> Art 271 <input type="radio"/> périodique <input type="radio"/> contrôle <input type="radio"/> .....                                  | <input type="radio"/> Art 88 <input type="radio"/> Art ..... <input checked="" type="radio"/> Parties communes               |
| <input type="radio"/> Art 276 : renforcement <input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation                                             | <input type="radio"/> Art ..... <input type="radio"/> Art ..... <input checked="" type="radio"/> Unité de travail            |

Données générales de l'installation électrique :

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Données distributeur                 | EAN : .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> EAN non communiqué <input type="radio"/> Compt. kWh non placé     |
|                                      | Compt. kWh n° : .....                                                                                                                                                                                                                                                         | Index jour : ..... nuit : .....                                                         |
| Données installation                 | Protection branchement (A) : <input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> .....  | <input type="radio"/> Compt. kWh exclusif nuit : .....                                  |
|                                      | Conçue pour U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/> .....                                                                                                                   | Type de prise de terre : .....                                                          |
|                                      | Courant nominal maximum (A) : <input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> ..... | <input type="radio"/> boucle de terre <input checked="" type="radio"/> barres / piquets |
| Description installation             | Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>6</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>XV13</u>                                                                                                                                                                             | <input type="radio"/> .....                                                             |
|                                      | Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>30</u> mA                                                                                                                                                                                                                            | Nombre de tableaux : <u>2</u>                                                           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de circuits terminaux : <u>22+1</u>                                              |
| <input type="radio"/> Voir annexe(s) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

|                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                |                                            |                                                      |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Contacts dir.                                                                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> Contacts indir. | <input checked="" type="radio"/> Montage                                       | <input checked="" type="radio"/> Appareils | <input checked="" type="radio"/> Matériel            | <input checked="" type="radio"/> >/section | <input checked="" type="radio"/> Schémas    | <input type="radio"/> Contrôle bcl de défaut |
| <input checked="" type="radio"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>2.4</u> ... $\Omega$                                                                                                     |                                                  | <input checked="" type="radio"/> Isolement général : <u>2.1</u> ... M $\Omega$ |                                            | <input checked="" type="radio"/> Continuité de terre |                                            | <input type="radio"/> Test dispositif diff. |                                              |
| Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input checked="" type="radio"/> a été plombé <input type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé |                                                  |                                                                                |                                            |                                                      |                                            |                                             |                                              |

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Infractions Nouvelle installation  |  |
| Infractions Installation existante |  |
| Remarques                          |  |
| <input type="radio"/> Néant        |  |
| <input type="radio"/> Néant        |  |
| <input type="radio"/> Néant        |  |

Visa GRD ou mandataire :

Frédéric SEFFER  
Agent 3936

Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

☐ L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

Agent visiteur :

Nom : Seffer

Agent n° : 3936

Date 26.02.2015

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 1


☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 2

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.

☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

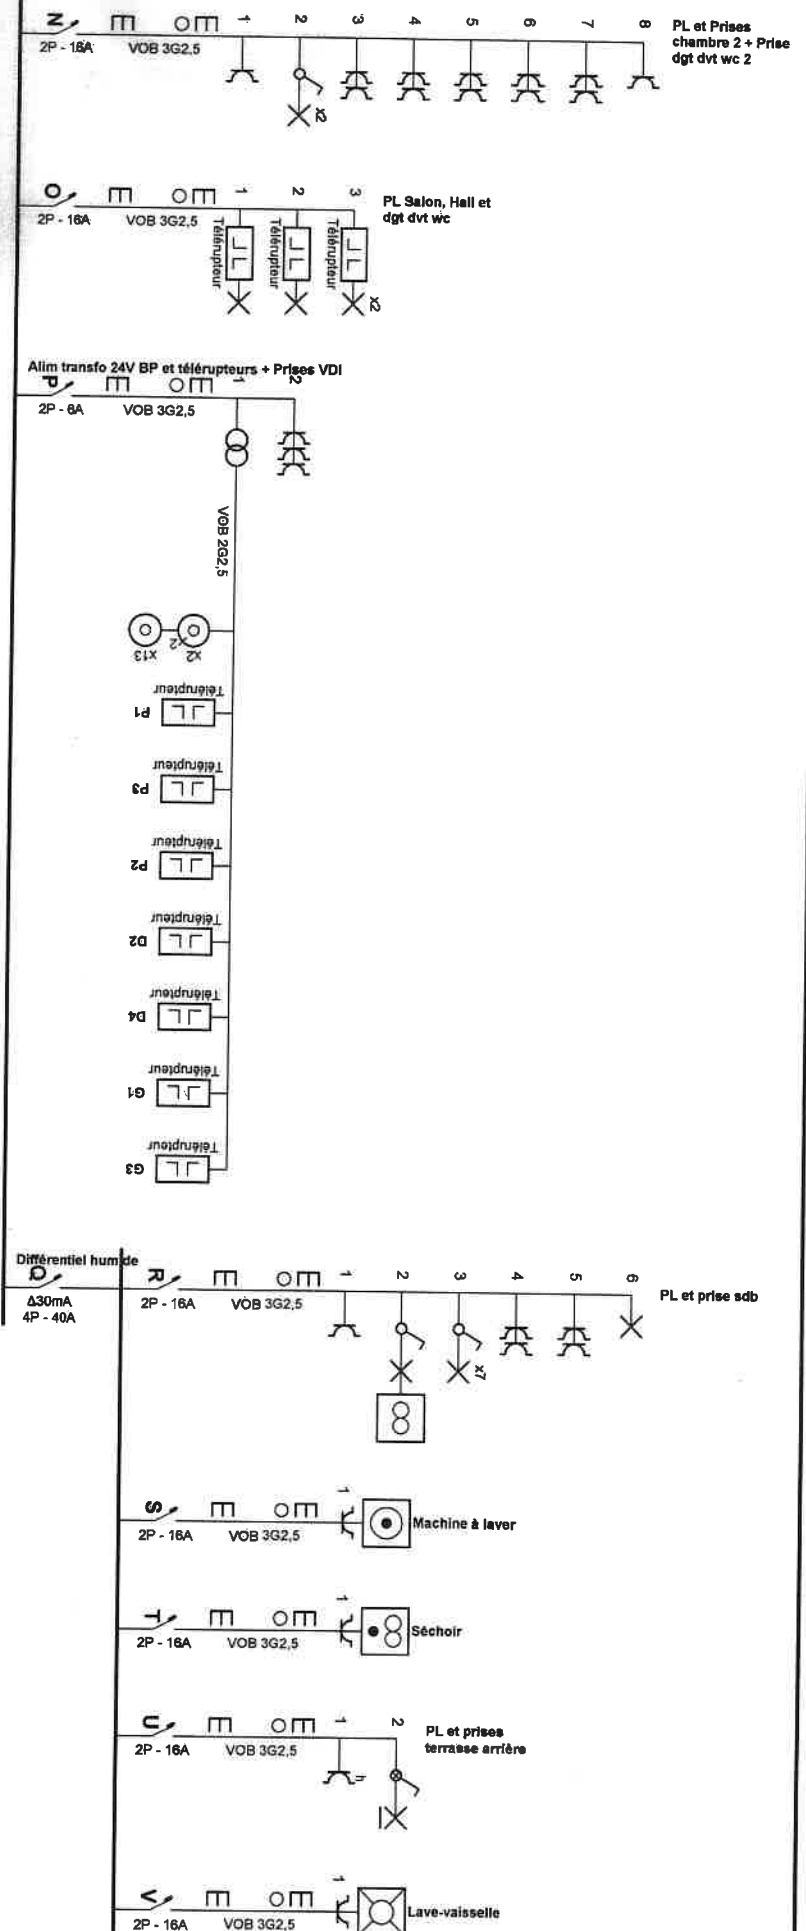

# **Organisme agréé**

AIB-Vincotte  
Parc Scientifique Créaly - Rue Phocas, Lejeune 11  
5032 Les Isnes-Gembloix  
Tél.: 081 43 26 11  
Fax: 081 43 26 15  
e-mail: wallonie@vincotte.be

## **Adresse de l'installation électrique**

Cremers Julien  
Boulevard d'Avroy 188, Boite 2  
4000 Liège  
e-mail: julien.cremers@chu.ulg.ac.be

## **Installateur**

EVRD S.P.R.L.  
Quatreux 6  
4920 Aywaille  
Tél.: 04 247 14 56 GSM: 0473 50 46 27  
Fax: 04 247 14 56  
e-mail: info@evrd.be  
TVA BE 0842.070.955

P. 214

**Schema unifilaire**

Date: 24/02/2015

3 x 400V + N ~ 50Hz




- T1 Tableau 1 départ cave
- T2 Tableau 2 appartement
- A Différentiel Général
- B Doubles prises sam coté hall + prise sam coté terrasse + PL cuisine et sam
- C Prise hall + prises salon coté sam et prise sam coté salon
- D PL chambre 1 + Prises chambre 1 coté salon + Alim. tête de lit et dressing
- E Prises chambre 1 coins TV
- F Prises salon coté chambre
- G Prise entrée cuisine + doubles prises ilot
- H Frigo
- I Taque
- J Double prise gauche plan de travail + PL bureau et prises coté cuisine + PL et prises bibliothèque
- K Double prise droite plan de travail + Plots + PL meuble haut cuisine + PL wc
- L Four + M.I.
- M Prises bureau coté cheminée
- N PL et Prises chambre 2 + Prise dgt dvt wc 2
- O PL Salon, Hall et dgt dvt wc
- P Alim transfo 24V BP et télérupteurs + Prises VDI
- Q Différentiel humide
- R PL et prise scb

- S Machine à laver
- T Séchoir
- U PL et prises terrasse arrière
- V Lave-vaisselle

**Organisme agréé**  
 AIB-Vincotte  
 Parc Scientifique Créatlys - Rue Phocas Lejeune 11  
 5032 Les Isnes-Gemboux  
 Tél.: 081 43 26 11  
 Fax: 081 43 26 15  
 e-mail: [wallonie@vincotte.be](mailto:wallonie@vincotte.be)

**Adresse de l'installation électrique**  
 Creimers Julien  
 Boulevard d'Avroy 188 Boite 2  
 4000 Liège  
 e-mail: [julien.creimers@chu.ulg.ac.be](mailto:julien.creimers@chu.ulg.ac.be)

**Installateur**  
 EVRD S.P.R.L.  
 Quarreux 6  
 4920 Aywaille  
 Tél.: 04 247 14 56 GSM: 0473 50 46 27  
 Fax: 04 247 14 56  
 e-mail: [info@evrd.be](mailto:info@evrd.be)  
 TVA BE 0842.070.955

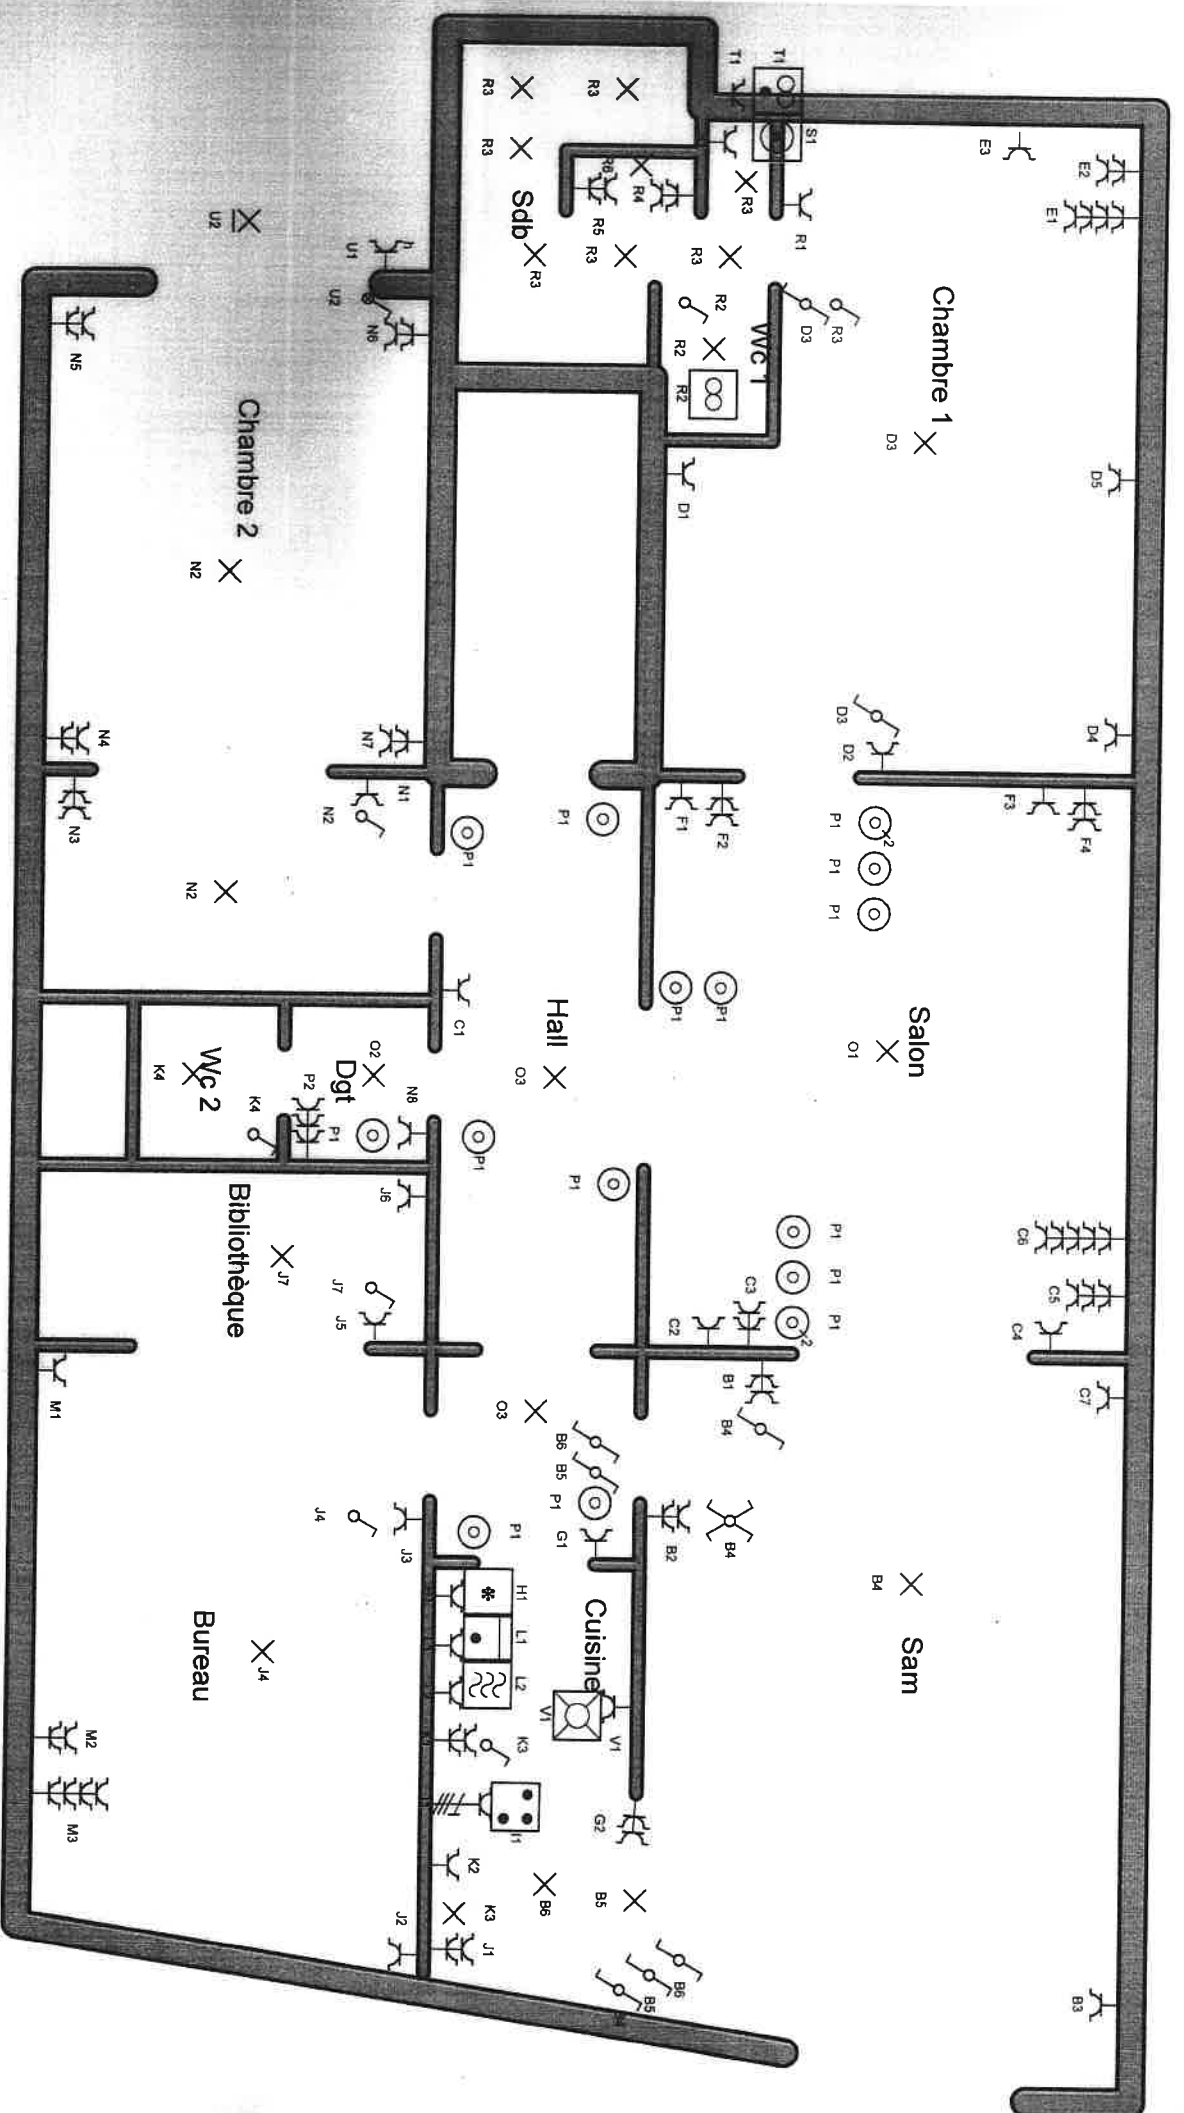

# Organisme agréé

AIB-Vincotte

Paro Scientifique Créaivs - Rue Phocas Lejeune 11  
5032 Les Isnes-Gemboux  
Tél.: 081 43 26 11  
Fax: 081 43 26 15  
e-mail: wallopie@vincotte.be

## Adresse de l'installation électrique

Creemers Julien  
Boulevard d'Avroy 188 Boite 2  
4000 Liège  
e-mail: julien.creemers@chu.ulg.ac.be

## Installateur

EVVD S.P.R.L.  
Quatreux 6  
4820 Aywaille  
Tél.: 04 247 14 56 GSM: 0473 50 46 27  
Fax: 04 247 14 56  
e-mail: info@evvd.be  
TVA BE 0842.070.955