

DNB: Eandis Teller nr: 50271567-2010 Index: D : 3745,7 N : 2794,4 EAN Code: /

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B2038 Isolatiemeter SGS nr: B2038 Continuïteitsmeter SGS nr: B1984
Netsysteem: TT Technische procedure : ☒ (AREI art.86) TEC EE 102
Controledatum : 08/01/2014 ☐ (AREI art.87/86) TEC EE 211-212
Aard van onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)

Aard van installatie: nieuwe

Type van de – door de installatie bediende – lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere)

Bouwjaar: fundering vóór 1.10.81 – Elektrische installatie na 1.10.1981 – BA4/BA5 : ja

Aansluiting: spanning: 3 x 400 V + N AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: 4P32 A – voorzien: 4P40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm², typeXVB; Algemene schakelaar 4P40 A, type: ADSI 300 mA

Type van de aardelektrode: lus

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; Ra = 16,5 Ω; Ri tot = >0,5 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed
- Bestaat er: ☐ badkamer – ☐ wasmachine – ☐ afwasmachine – ☐ droogkast – ☐ douchekeamer: neen
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: neen (als ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed
- Staat van het elektrisch materiaal: goed
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende): goed
- Vast of vast opgesteld materieel: goed
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed

INBREUKEN – OPMERKINGEN:

Groenestroomteller 1 : Type : ABBOD1065 Mid: M120122 Index: 29 KWh S/N: 1228095725

Omvormer 1 : Type : 4800TL PAC-MAX : 4,6 KW S/N : 1001130607046

Pannelen : 27 X 200 = 5,4 KWp

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde). Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☒ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. ☒ De algemene ADSI is – was verzegeld. ☒ De schema's, eendraden en situatie, zijn nagezien en door de twee – drie betrokken personen ondertekend.
- ☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI (zie keerzijde 2). ☐ De ADSI was verzegeld.
 - ☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor
 - ☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.
- ☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek op de vastgestelde gebreken moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.

INSPECTEUR:

Nr+naam+handtekening

NAAM – FUNCTIE/BEVOEGHEID:

Inspecteur gezien op vermeldde datum

Voor de technische directie,

Digitally signed by

Pieter Op de Beeck

SGS Statutory Services Belgium vzw/asbl

Inspector Electricity

Pascal De Brandt, Team Leader

Blad LS nr

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SGS Statutory Services Belgium VZW
Zetel

Internationalelaan, 55/D

Grote baan, 76/1

SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Brussel

3530 Houthalen

2030 Antwerpen

t +32(0)2 411 60 35

t +32(0)11 80 61 76

t +32(0)3 232 62 03

f +32(0)2 411 38 70

f +32(0)11 80 61 75

f +32(0)3 545 48 89

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com

e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com

e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

Aansluitadres OOSTMALLEBAAN 124
2980 ZOERSEL

EAN-nummer 541448860008743682

MELDINGSGEGEVENS

Technische gegevens lokale productie

Type productie Zonne-Energie (PV)

Aantal zonnepanelen 27

Totaal piekvermogen panelen 5,4 kW

Max. vermogen omvormer(s) van deze melding 4,6 kVA

Groenestroom meterstand bij AREI-keuring 0

Datum indienstname 08/01/2014

JE GEGEVENS

Aanvrager Guy Schoeters

OOSTMALLEBAAN 124 A
2980 ZOERSEL
België
25/05/1963

guy.schoeters4@telenet.be
03/2943739

Installateur

Twenergy Sun Tile nv
Ketelaarstraat 7
2340 Beerse
België

service@solar-assistance.be
014/610666

Opmerkingen

Twenergy is ondertussen overgenomen door Solar Assistance, Horizonlaan 18
3600 Genk
T.0800 82 199

Photovoltaïsche installatie

In geval van gelijkvormigheidsonderzoek van een installatie voor elektriciteitsproductie door photovoltaïsche panelen, zijn enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de uitbreiding (de algemene ADSI, bescherming van PV-installatie, verbinding bord AC-invertor, invertor AC/DC, verbinding invertor DC-PV-panelen, PV-panelen) het voorwerp van onze controle volgens de toepasbare artikels van het AREI, de technische voorschriften van DNB (Synergrid C10/11) en de nota nr 71 aan de erkende organismen van FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie.

Aanvulling bij het besluit:

1. De installatie zal conform zijn nadat de eendraads- en situatieschema's van de elektrische installatie, gehandtekend door de installateur en/of eigenaar, aan ons overhandigd werden.
2. De werken, nodig om de inbreuken te doen verwijderen die opgemerkt werden tijdens het periodieke controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden, en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS – BEHEERDERS – HUURDERS

Van elektrische huishoudelijke installaties:

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie;
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden;
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient onmiddellijk de FOD Energie te worden verwittigd;
- Indien inbreuken bij het controlebezoek werden vastgesteld, moet een nieuw controlebezoek door hetzelfde erkende organisme worden uitgevoerd om het verdwijnen van inbreuken na een termijn van één jaar te verifiëren. Indien er bij het tweede controlebezoek inbreuken overblijven, moet het erkende organisme een afschrift van het proces-verbaal van het onderzoek sturen aan de algemene Directie Energie, aangesteld voor het hoge toezicht van elektrische huishoudelijke installaties.

Van industriële (niet-huishoudelijke) installaties:

- Het laatste en voorlaatste controleverslag en het proces-verbaal van het gelijkvormigheidsonderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- Deze documenten voor raadpleging ter beschikking te houden van uw personeel;
- Het gelijkvormigheidsverslag en het periodiek controleverslag voor te leggen aan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk;
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden en de verplichting een gelijkvormigheidscontrole van iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie te laten uitvoeren hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hiervoor bevoegd of ermee belast volgens de voorschriften van artikel 275;
- Een nieuwe periodieke controle van de elektrische installatie te laten uitvoeren voor de vervaldag hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hiervoor bevoegd of ermee belast volgens de voorschriften van artikel 275;
- De Overheidsdienst die Arbeidsveiligheid onder zijn bevoegdheid heeft en de Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid elektriciteit.

Toepassing van artikels 274, 276 en 276bis van het AREI (tellerversterking, controlebezoek, controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid):

In geval van een **tellerversterking** of een **controlebezoek**, volgens artikels 274.02 en 276 van het AREI (Koninklijk Besluit van 10 maart 1981), moeten elektrische huishoudelijke installaties waarvoor een verzwarende aansluiting op het openbaar verdeelnet of een controlebezoek is aangevraagd, en waarbij inbreuken werden vastgesteld bij het eerste controlebezoek, deel uitmaken van een nieuw controlebezoek door hetzelfde erkende organisme, na het uitvoeren van de nodige herstellingen en ten laatste één jaar na het eerste controlebezoek. Indien er bij het tweede controlebezoek inbreuken overblijven of indien het tweede bezoek niet is uitgevoerd door hetzelfde organisme, is SGS SSB ertoe gehouden (door Koninklijk Besluit) om de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie in te lichten en hen een afschrift van het rapport van de eerste controle te bezorgen.

In geval van een **controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid**, volgens artikel 276bis van het AREI (Koninklijk Besluit van 10 maart 1981), moet de verkoper of koper de volgende verplichtingen op zich nemen (uittreksel van AREI):

In het geval van een controleonderzoek met een negatief proces-verbaal als gevolg is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkende organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkend organisme aan te stellen voor een nieuw controleonderzoek om na te gaan of na de afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de overtredingen verdwenen zijn.


Indien de koper een ander erkend organisme aanstelt dan licht dit organisme het erkende organisme dat het eerste proces-verbaal van controleonderzoek heeft opgesteld hierover in. Indien er tijdens dit nieuw controleonderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven zijn de voorschriften van artikel 274.02 van toepassing. (Zie hierboven).



Contactgegevens		Keurings Instantie	Installateur
Naam:	Schoeters Guy	Naam keuring:	Twinegy Sun Tile nv
Tel:	0485 408 907	Inspecteur:	Ketelaarstraat 7
Adres:	Oostmallebaan 124		2340 Beerse
	2980 Zoersel		T) 014 61 06 66

Groenestroommeter:
Merk / type: ABB / OD1065

S / N:

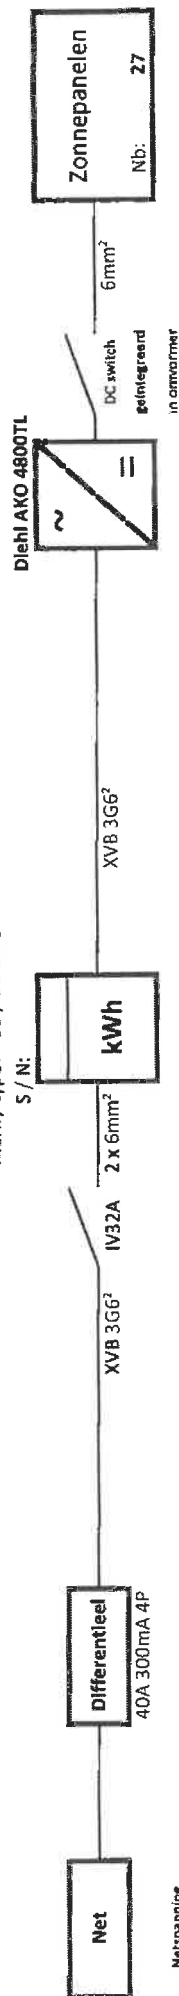


Type zonnepanelen	
Omvormer 1	
Type	200 Wp
Nb pan	27 pce
Nb Str.	2 pce
Pan/Str.	14,0 pce
V/pan	44,2 V
I/str.	5,7 A
V/str.	618,8 V
I/tot	11,3 A
V/tot	618,8 V
P/tot	5400 Wp

Type omvormers	
Omvormer 1	
Merk / Type:	Diehl AKO 4800TL
Serienummer:	
Pac max	4600W
Idc max	14,5A
Vdc max	880V

Paneelkabel DC: Eldsolar STD EPR/TPR 6mm²



Schoeters
Oostmalleb:
2980 Zoers

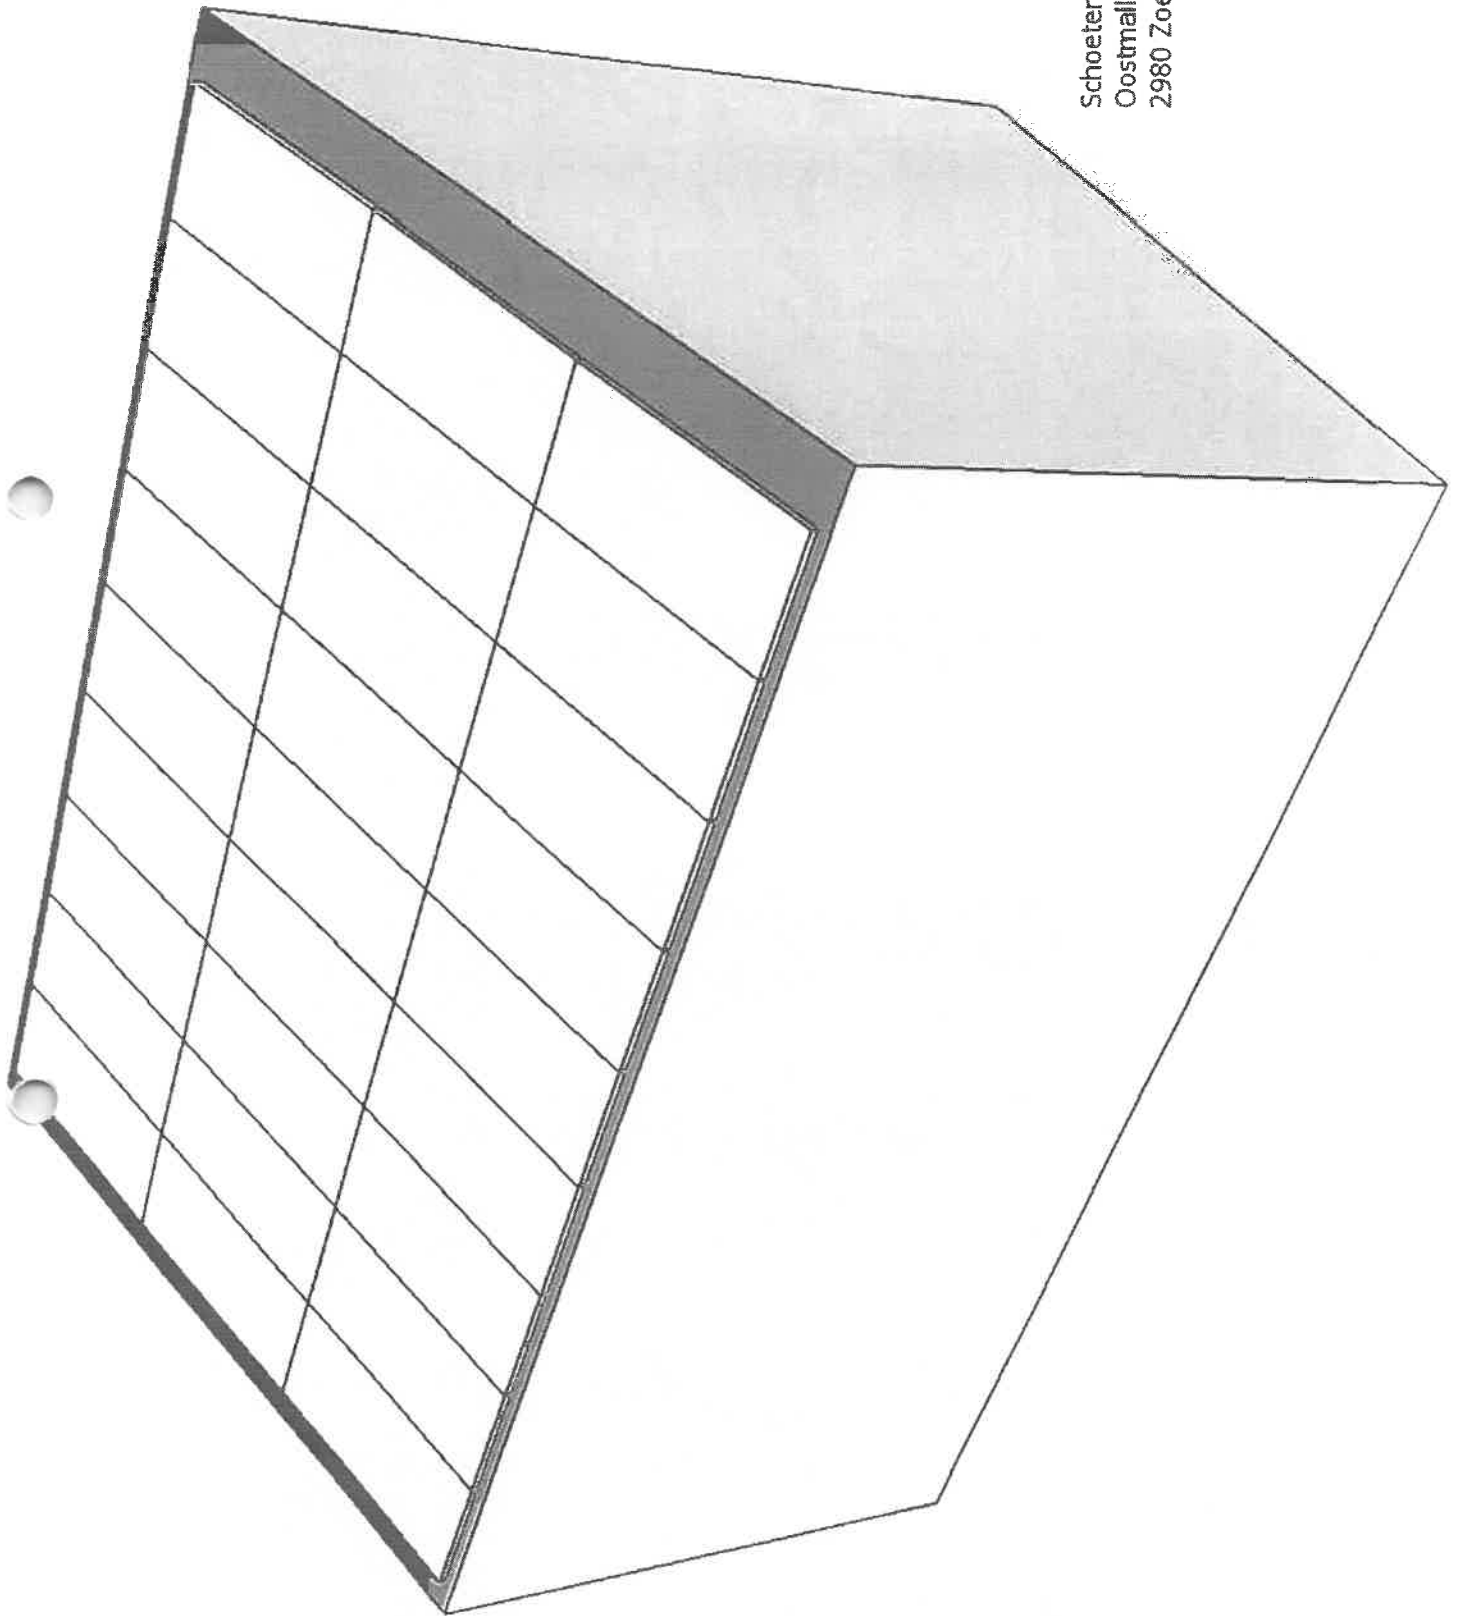

EU-conformiteitverklaring

Naam en adres van de firma die de verklaring opstelt:

Diehl AKO Stiftung & Co. KG
Pfannerstraße 75
88239 Wangen im Allgäu

Benaming van het product:

Wisselrichter op zonne-energie

Typebenaming:

PLATINUM 3801 TLD, 3800 TLD, 4300 TLD, 4800 TLD
PLATINUM 5300 TLD, 6300 TLD, 7200 TLD
PLATINUM 13000 TLD, 16000 TLD, 19000 TLD
PLATINUM 22001 TLD, 22000 TLD

De beschreven toestellen vervullen de bepalingen van de richtlijnen van de Europese Unie.
In het bijzonder de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de EMV-richtlijn 2004/108/EG.

De beschreven toestellen voldoen aan de volgende normen:

DIN EN 62 109-1: 2008-06
DIN EN 61 000-3-2: 2006-10
DIN EN 61 000-3-12: 2005-09
DIN EN 61 000-3-3:1995 / A2:2005
DIN EN 61 000-3-11: 2001-04
DIN EN 61 000-6-2: 2006-03
DIN EN 61 000-6-3: 2007-09

Daarom wordt op de hierboven vermelde producten het **CE** teken aangebracht.

Wangen im Allgäu, 2011-07-04
Diehl AKO Stiftung & Co. KG

ppa.  Klaus Frehner
CEO Photovoltaics

