

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/06/2025

Inspecteur: Amar Djaroun

Mentor:

Installateur: Combe Gwennael

ID-label: 2em étage

B.T.W. nr.: BE 0778 312 459

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251284

Datum verslag: 12/06/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Eenenboomlaan
Huisnummer: 31
Busnummer: 021
Postcode: 1932
Gemeente: Sint-Stevens-Woluwe
Land: België

Eigenaar

Naam: Eenenboomlaan
Straatnaam: Eenenboomlaan
Huisnummer: 31
Busnummer: 021
Postcode: 1932
Gemeente: Sint-Stevens-Woluwe
Land: België

Installateur

Naam: Combe Gwennael
BTW nr.: BE 0778 312 459
Telefoonnummer: +32 468 425 992
E-mail: info@gelecman.be

Type : appartement

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : 1SAG1200349177

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie van voor 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- hoofdstuk 8.4.3. en 4.2.4.3. en 8.2.1

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 13

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 114 MΩ

RE: 17,03 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63	-	-	A	Général	OK	OK
30	63	-	-	A	8	OK	OK
30	40	22,5kA2s (3000A)	-	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Voir schéma	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/6/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:02 tot 12:45

De inspecteur Amar Djaroun

Amar Djaroun

Amar Djaroun
ACEG VZW - #251

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/6/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.










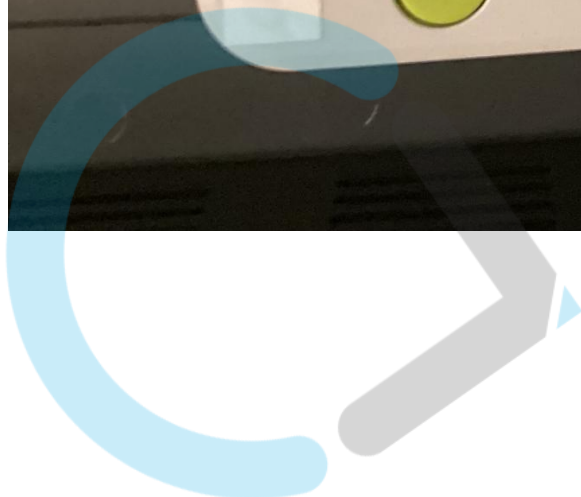


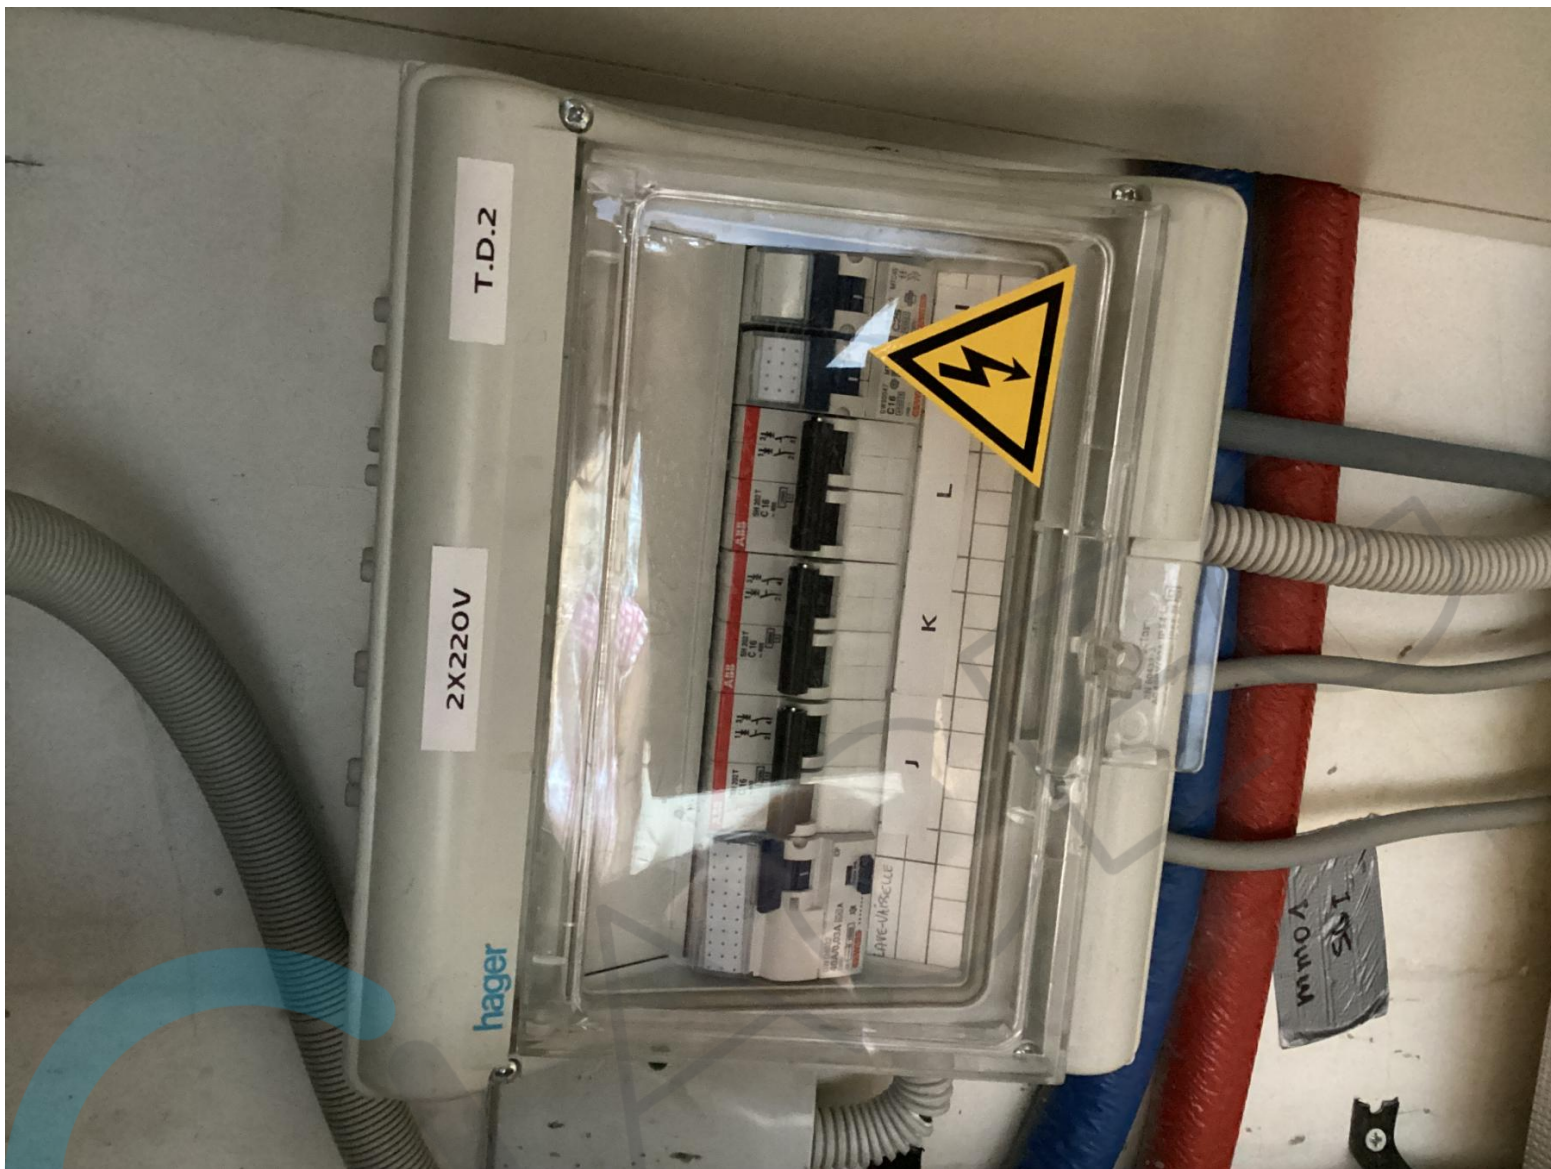


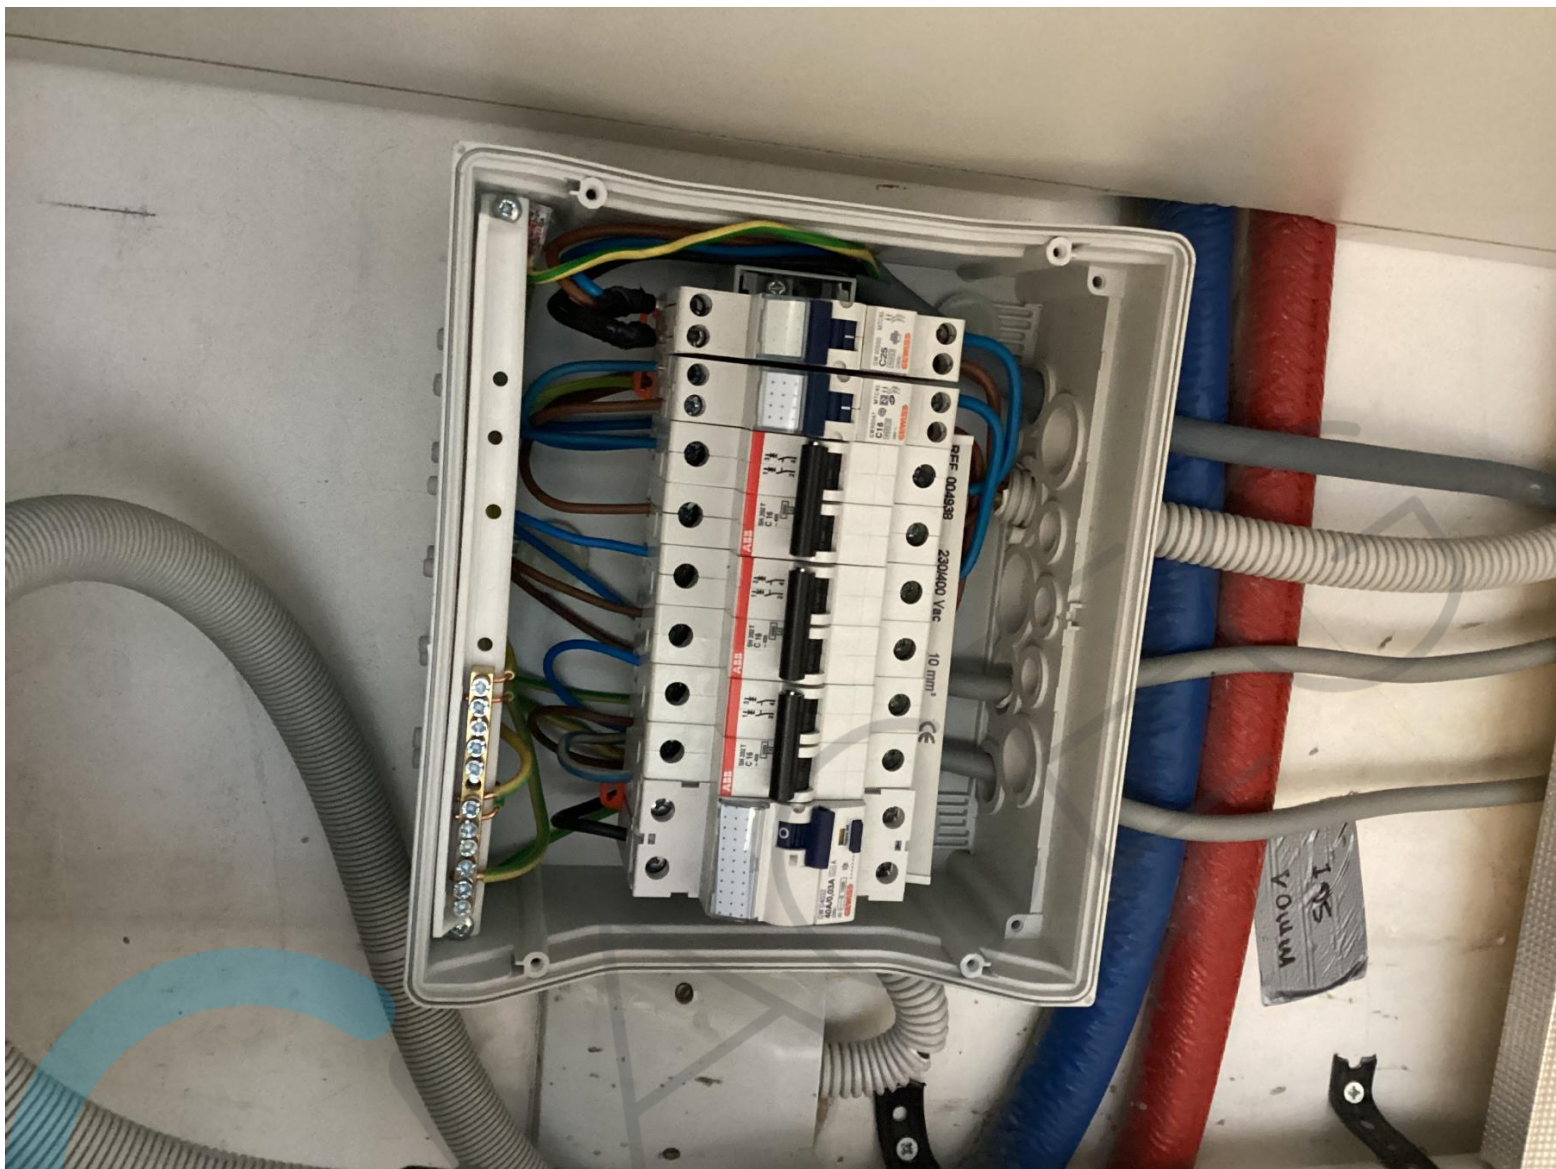

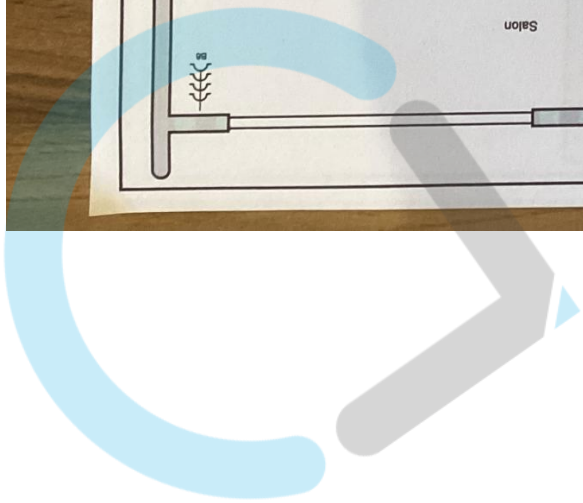

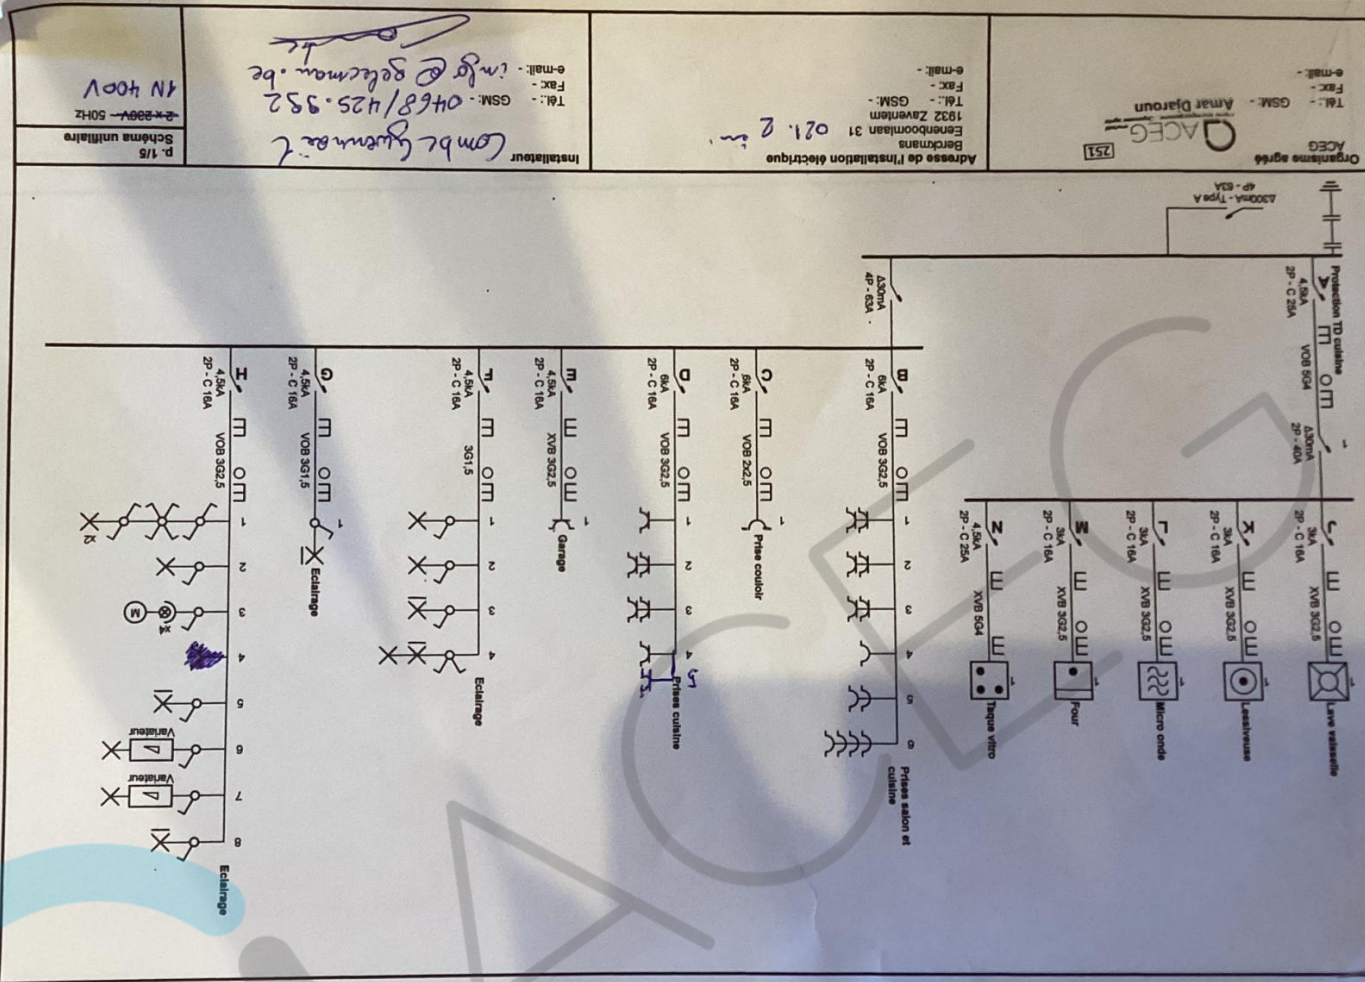

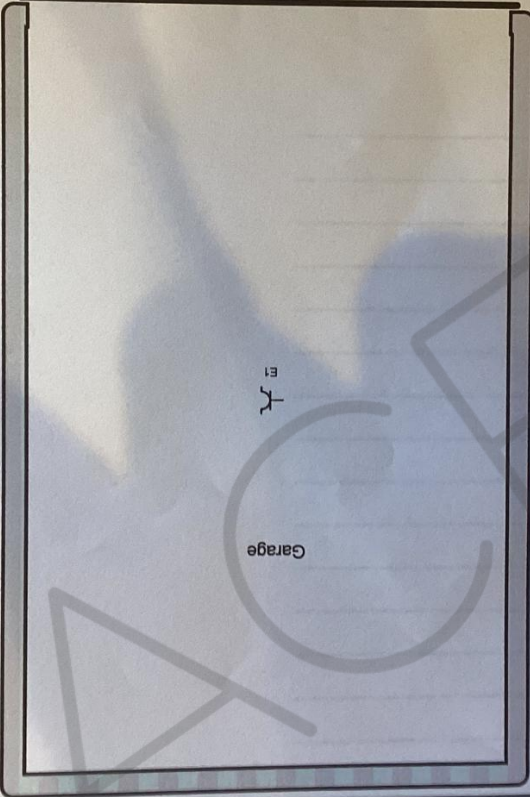Organisme agréé ACEG Tél.: - Fax: - GSM: - e-mail: -		Adresse de l'installation électrique Berckmans Eenbeeklaan 31 1932 Zaventem Tél.: - Fax: - GSM: - e-mail: -		Installateur Tél.: - Fax: - GSM: - e-mail: - 		p. 4/5 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz
Garage 						

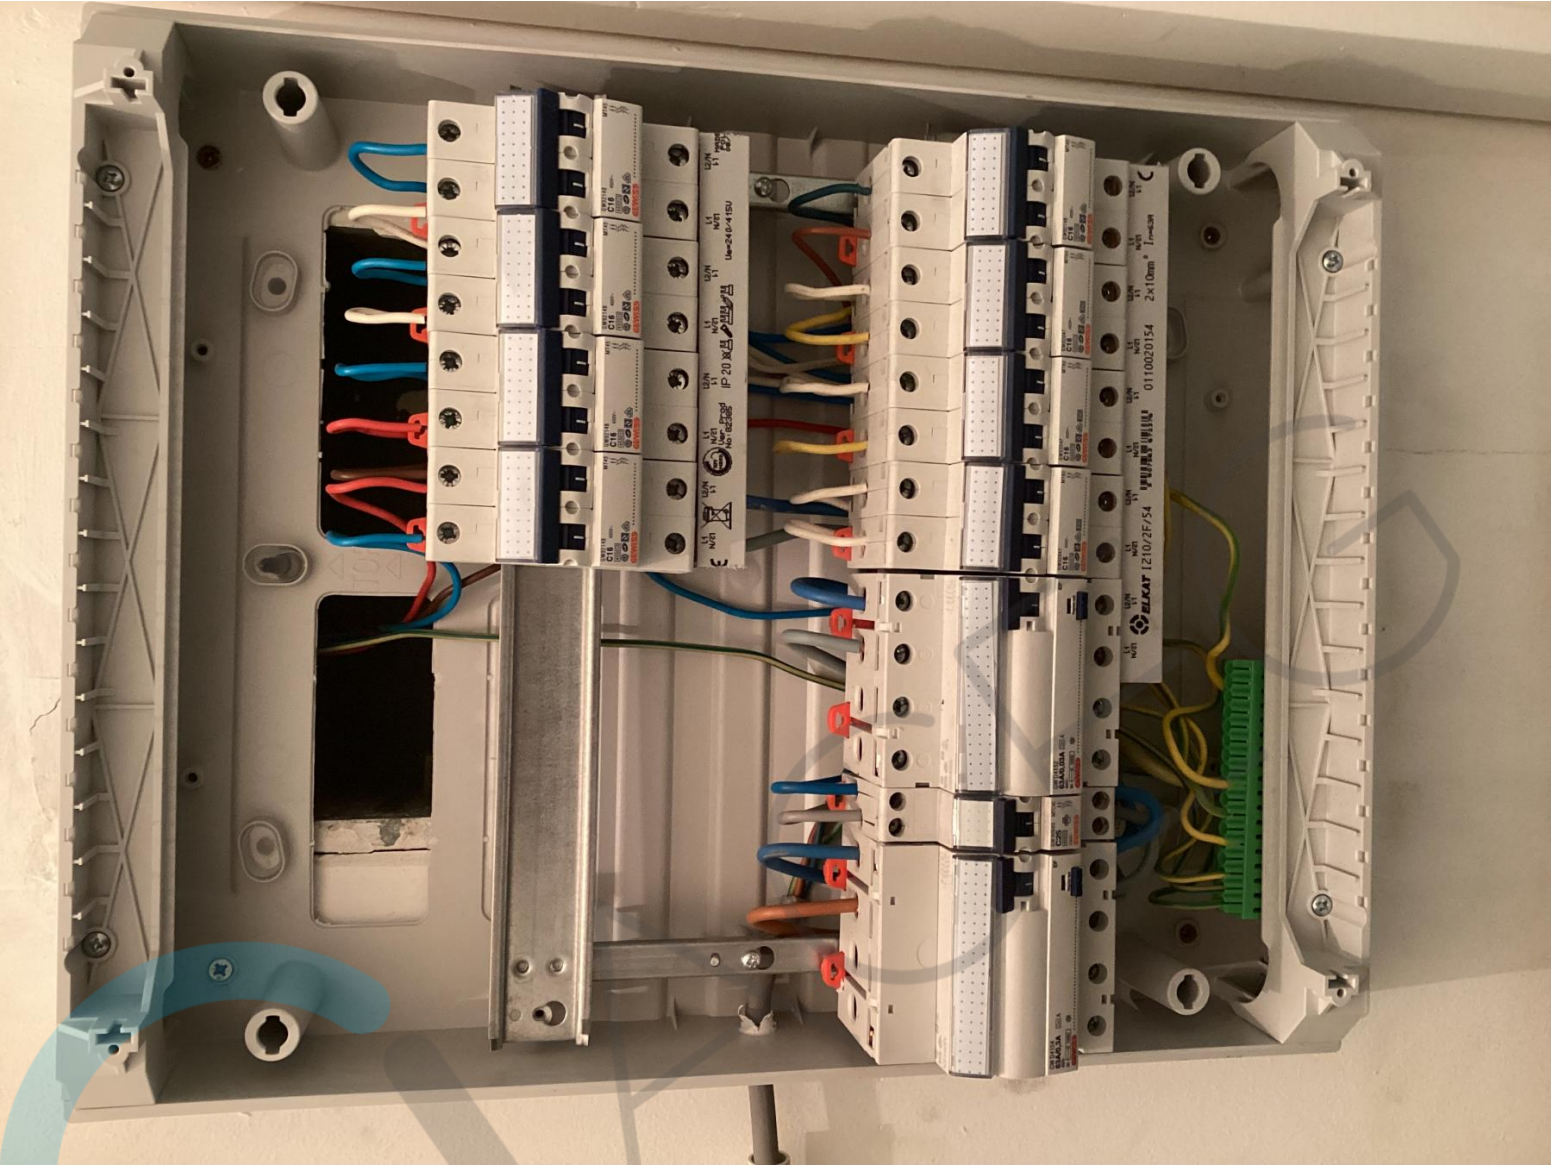

2 x 230V ~ 50Hz Schéma unifilaire p. 2/5	Tél.: - Fax: - e-mail: - GSM: - Installateur	Tél.: - Fax: - e-mail: - GSM: - Adresse de l'installation électrique	Organisme agréé ACEG Amar Djaroun Tél.: - Fax: - e-mail: - GSM: -
1.8kV V08 202.5 2^e C 16A Prises extérieures et salon 1 2 3 4 5 6			



