

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. 20643849

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11
- ☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11
- ☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11
- ☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 330447

Resi code : 11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres :
BTW nr.: BE 0445.849.614	Post nr. + Stad : 8490 Jabbeke
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☒ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☒ Art 271	☐ periodiek	☒ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarend	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. 78009783 meterstand dag : 13.953 nacht :	☐ kWh excl. nacht meter :	
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☒ 35 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	nr. :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 16 mm ² - Type : KCB	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 30 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 25
☐ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☐ Schema's
☐ Aardingsweerstand : 1.8 Ω	☐ Algemeen isolatieniveau : 1 MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☐ Nihil		
Opmerkingen		
☐ Nihil		

Besluit(en) :

- ☐ De nieuwe installatie voldoet
- ☒ De bestaande installatie voldoet
- ☐ voldoet niet aan het AREI.
- ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

13.01.2025

☒ door hetzelfde erkend organisme (*).**Agent bezoeker :**

Naam : ROMAN Agent nr. 5243 Datum : 13.1.20

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema('s) : 1 ☐ Ééndraadsschema('s) : 0

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.


- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

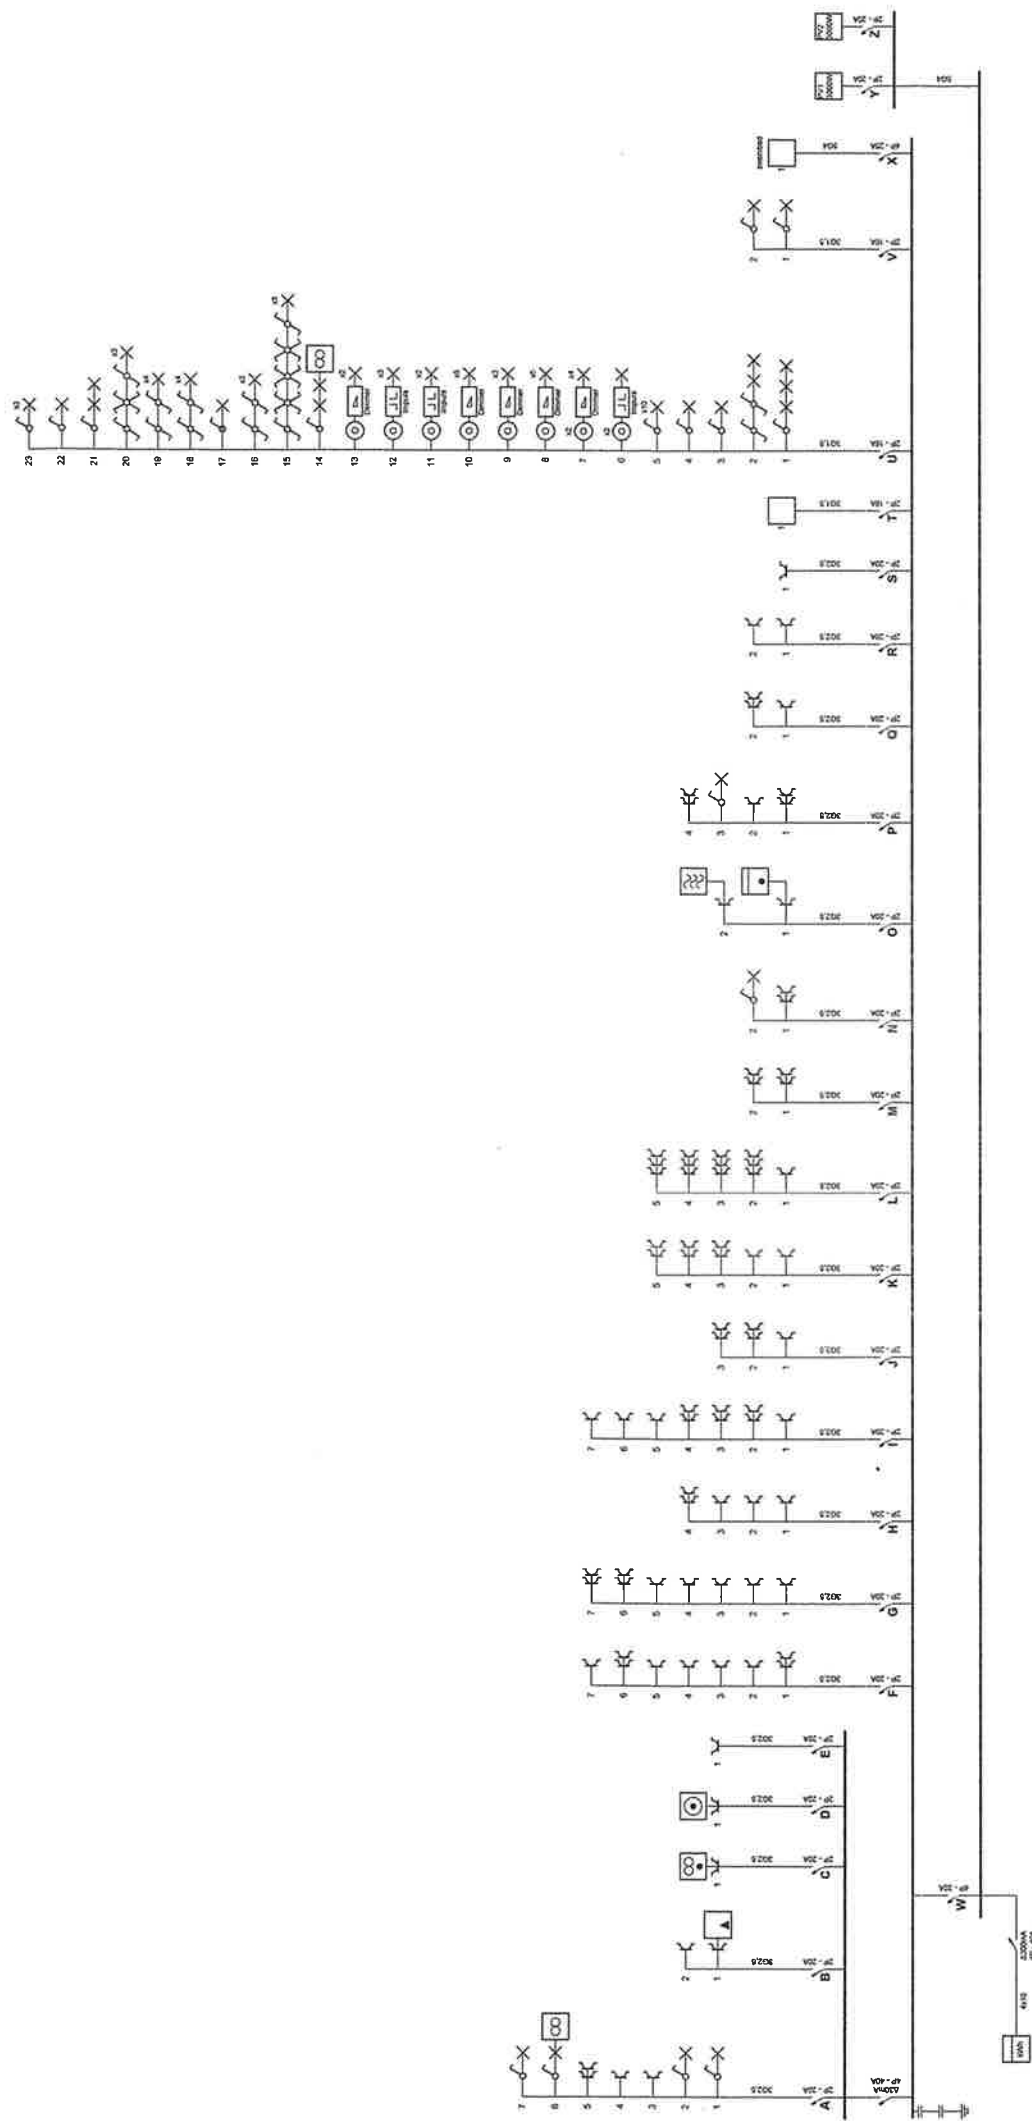

Erkend Organisme
Vincotte
Bollebergen 2b bus 10
9052 Gent (Zwijnaarde)
Tel.: 09 244 77 11
Fax: 09 244 77 15
e-mail: gent@vincotte.be




Plaats van de elektrische installatie
Kervyn Christophe
zangvogelstraat 3
8490 Jabbeke
GSM: 0479/213513

Installateur
Keukeleire Elektriciteit C.V.B.A.
Leopold I laan 110
8000 Brugge
Tel.: 050 31 60 31
e-mail: keukeleire@skynet.be
BTW BE 0445.849.612

p. 1/2
Eendraadschema
Datum: 13/02/2020
3 x 400V + N ~ 50Hz

13-2-26 f

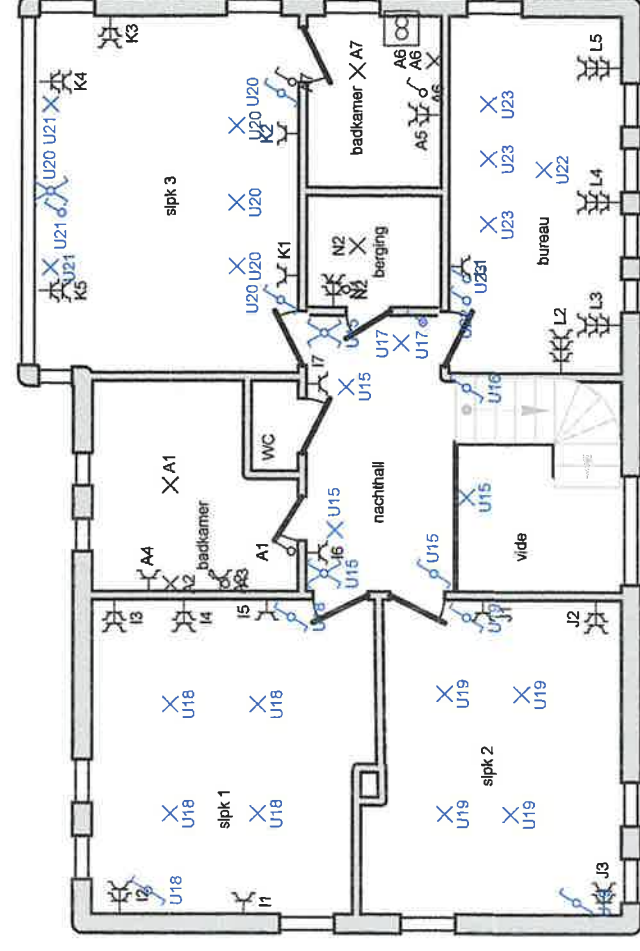

Datum: 13/02/2020

doorkamen 7+2

A 1.	Gang TE	20
B 2.	Boiler + CV	20
C 3.	Droog	20
D 4.	Wasm	20
E 5.	Vaatm	20
F 6.	Garage	20
G 7.	Living 1	20
H 8.	Living 2	20
I 9.	Slpk 1	20
J 10.	Slpk 2	20
K 11.	Slpk 3	20
L 12.	Bureau	20
M 13.	Stop EB	20
N 14.	Dressing	20
O 15.	Oven / Micro	20
P 16.	WBL 1	20
Q 17.	WBL 2	20
R 18.	Diep / Frigo	20
S 19.	Forn	20
T 20.	Alarm	16
U 21.	Verl	76
V 22.	Tuinverl	16
W 23.	Woning (zonnepanelen)	32A IVP
X 24.	Zwembad	25A IVP

3 x 400V x N




3 x 400V x N

Garage:

□ = stopcontact

□ = lichtschakelaar

cijfer = komt overeen met cijfer
in zekeringskast
vb. 6 = garage
vb. 21 = verl

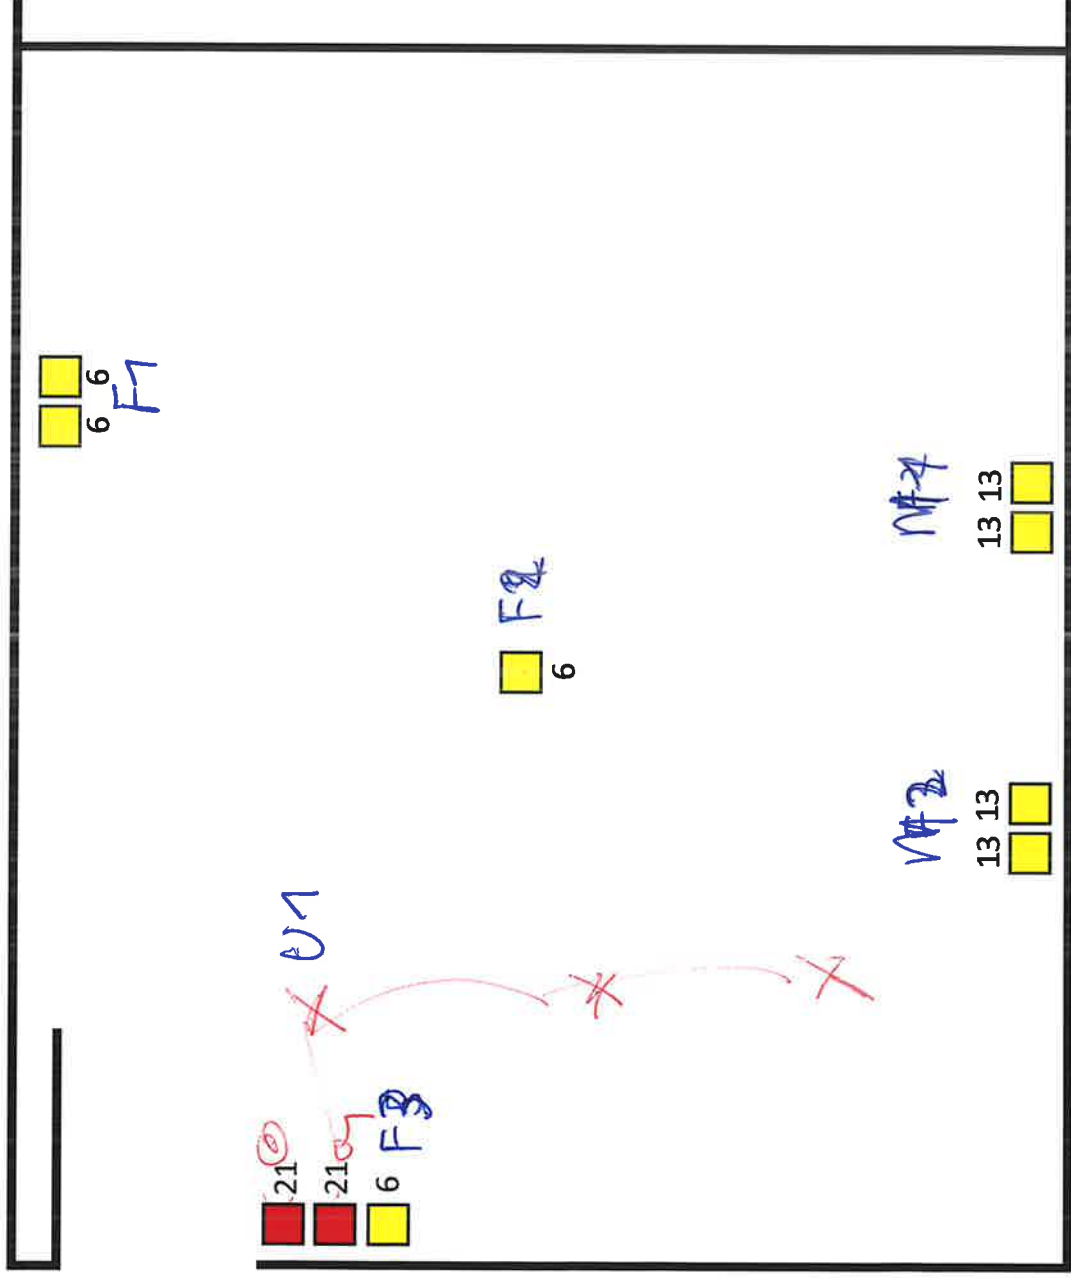


Keuken + Berging:

■ = stopcontact

■ = lichtschakelaar

cijfer = komt overeen met cijfer
in zekeringskast

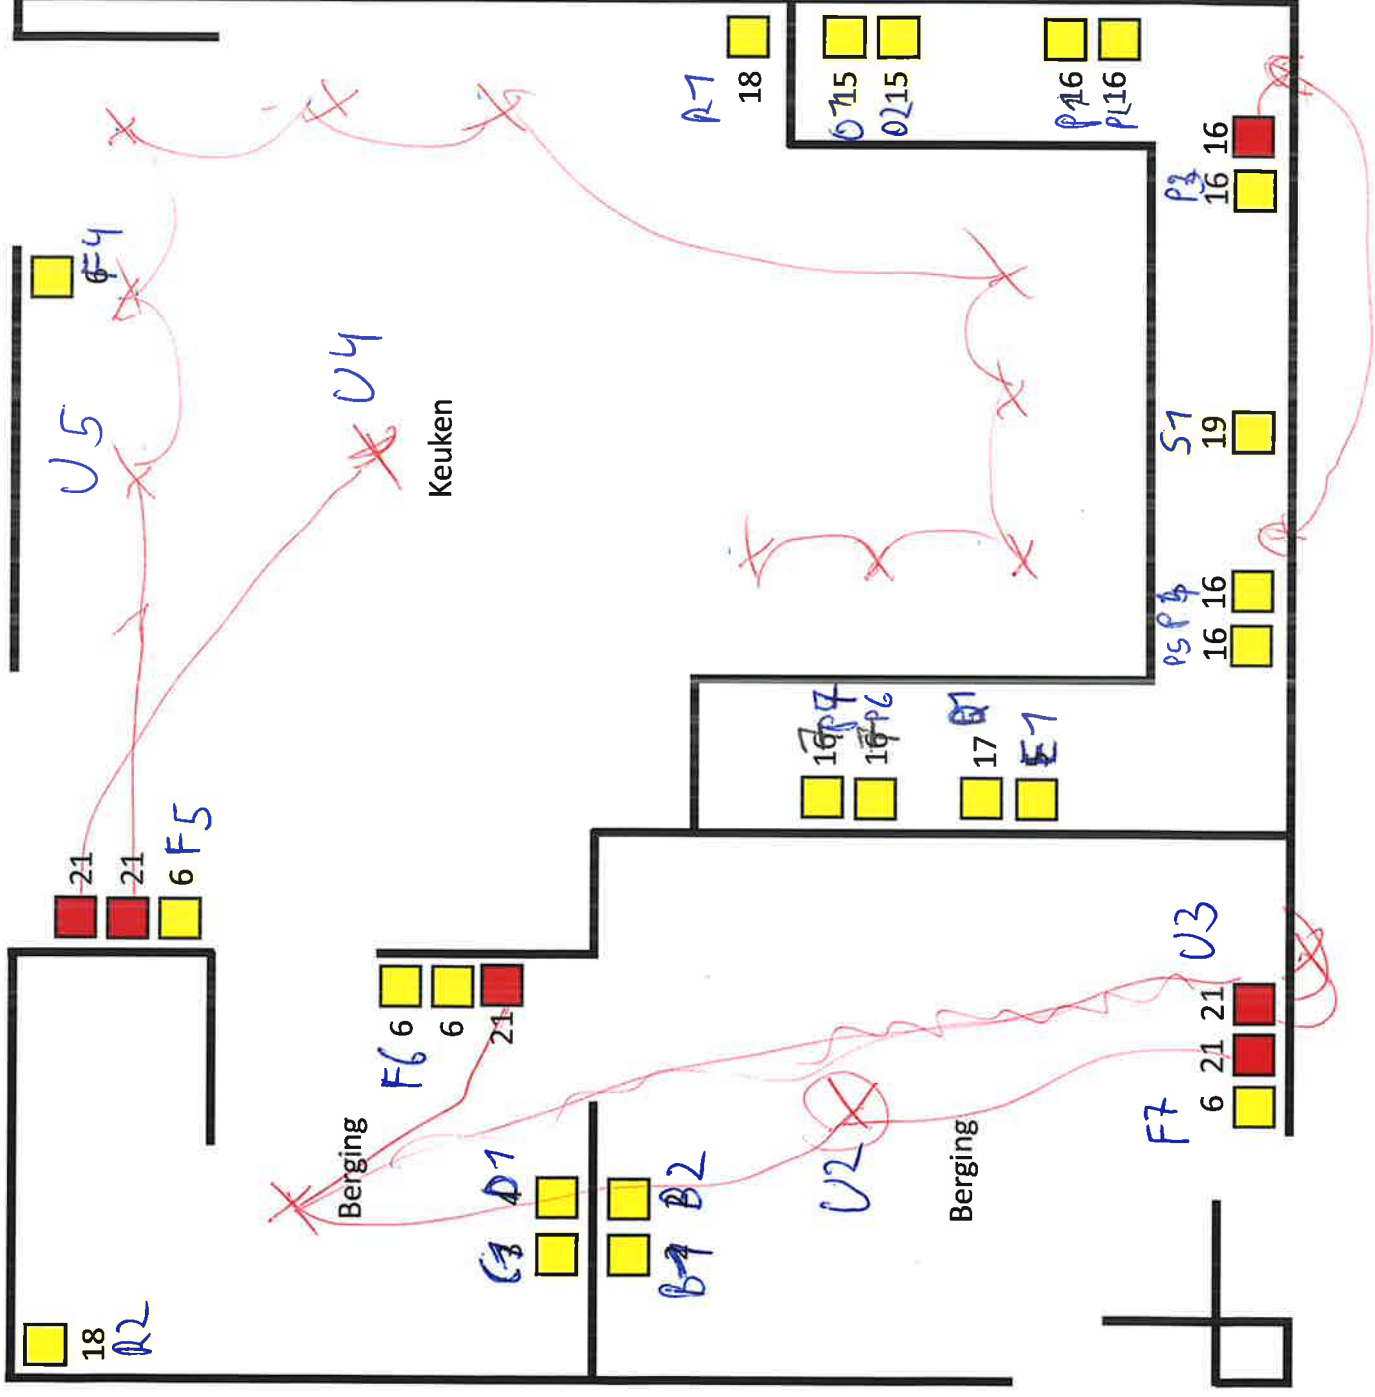


Living + Hall:

■ = stopcontact

■ = lichtschakelaar


cijfer = komt overeen met cijfer in zekeringskast

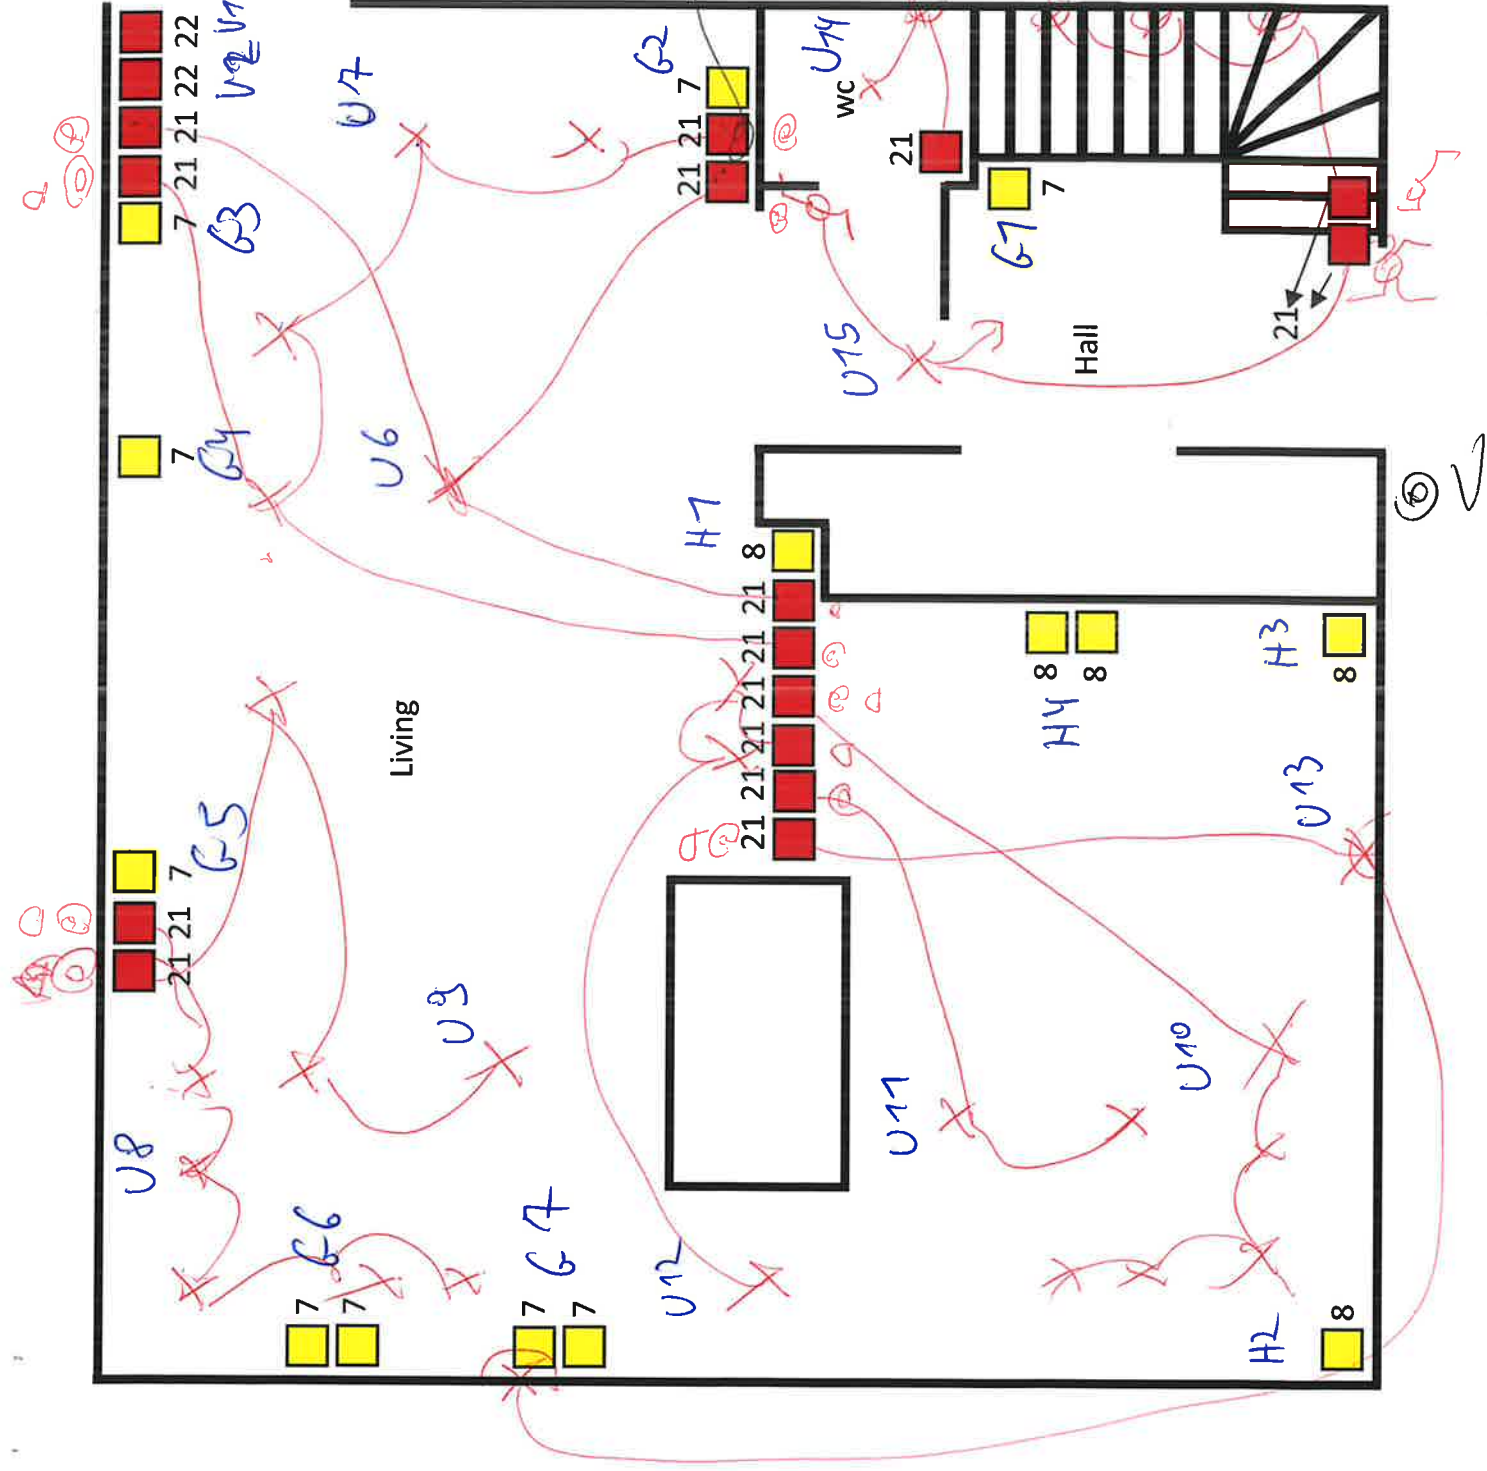



21

1

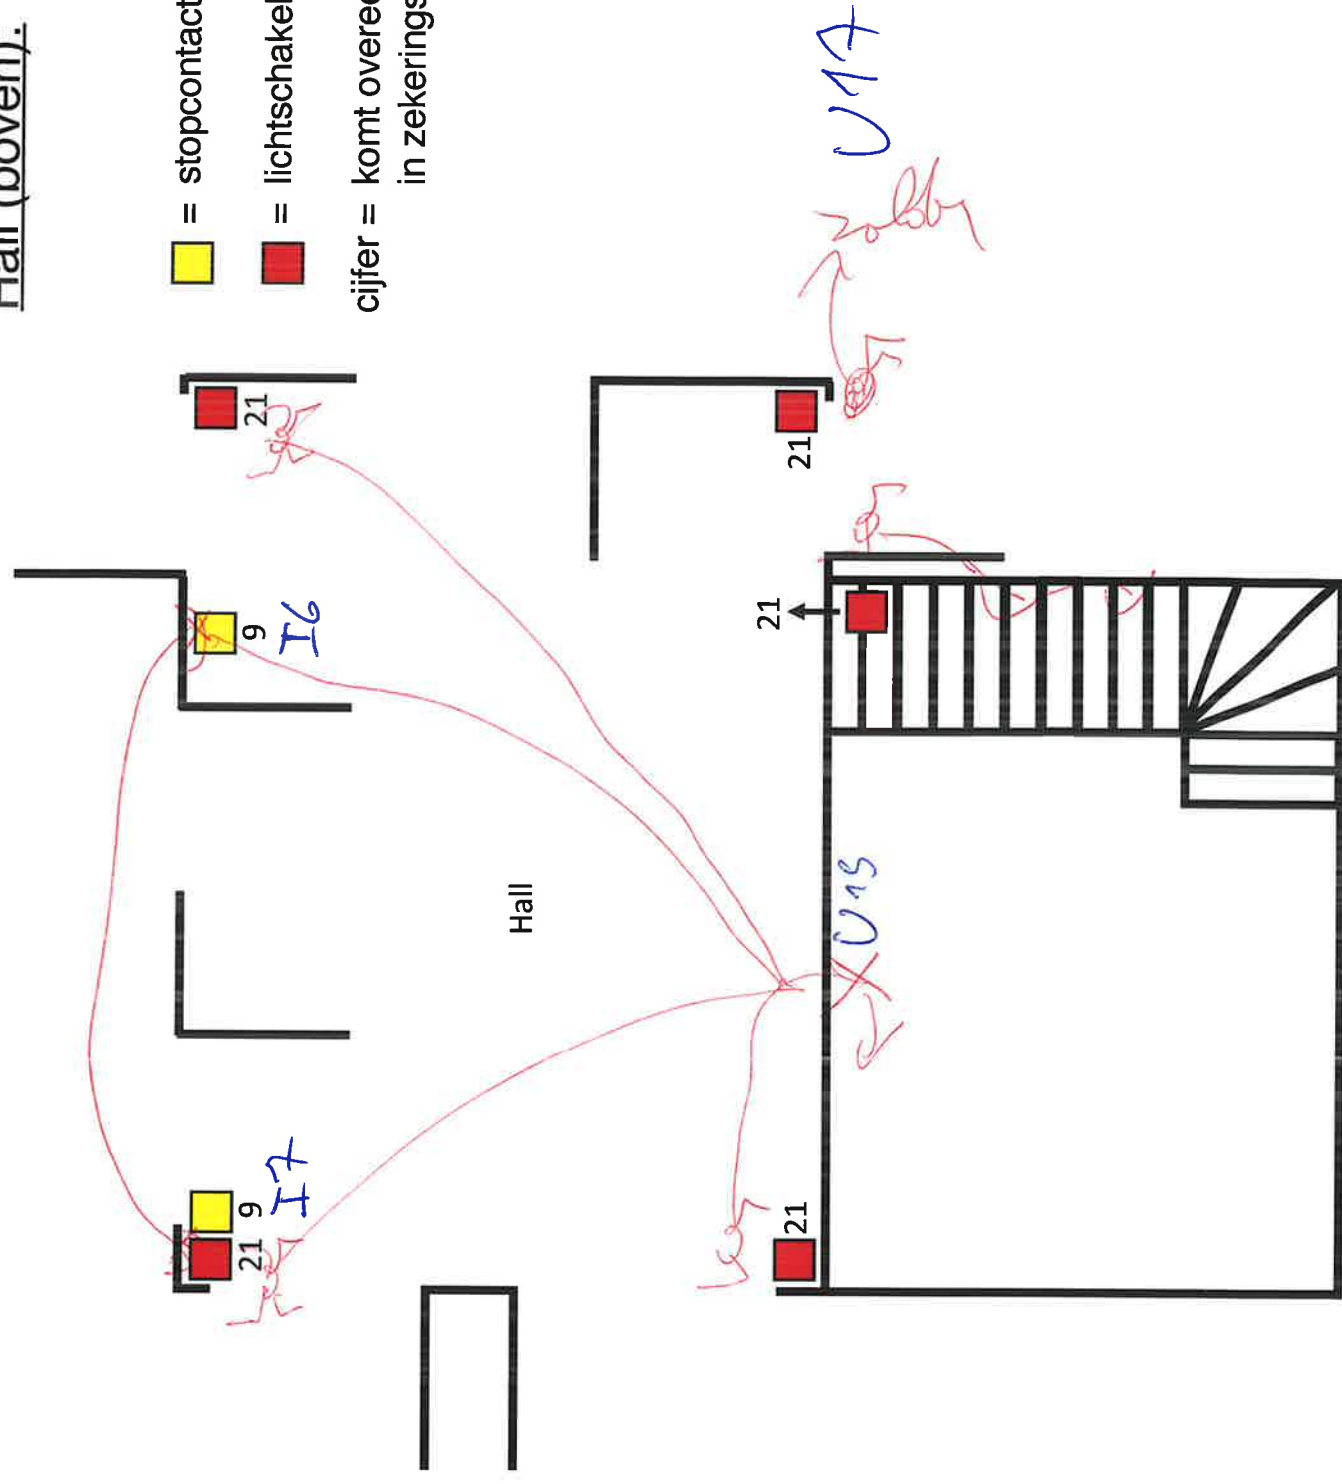


Slpkamer 1 + 2:

■ = stopcontact

■ = lichtschakelaar

cijfer = komt overeen met cijfer
in zekeringskast

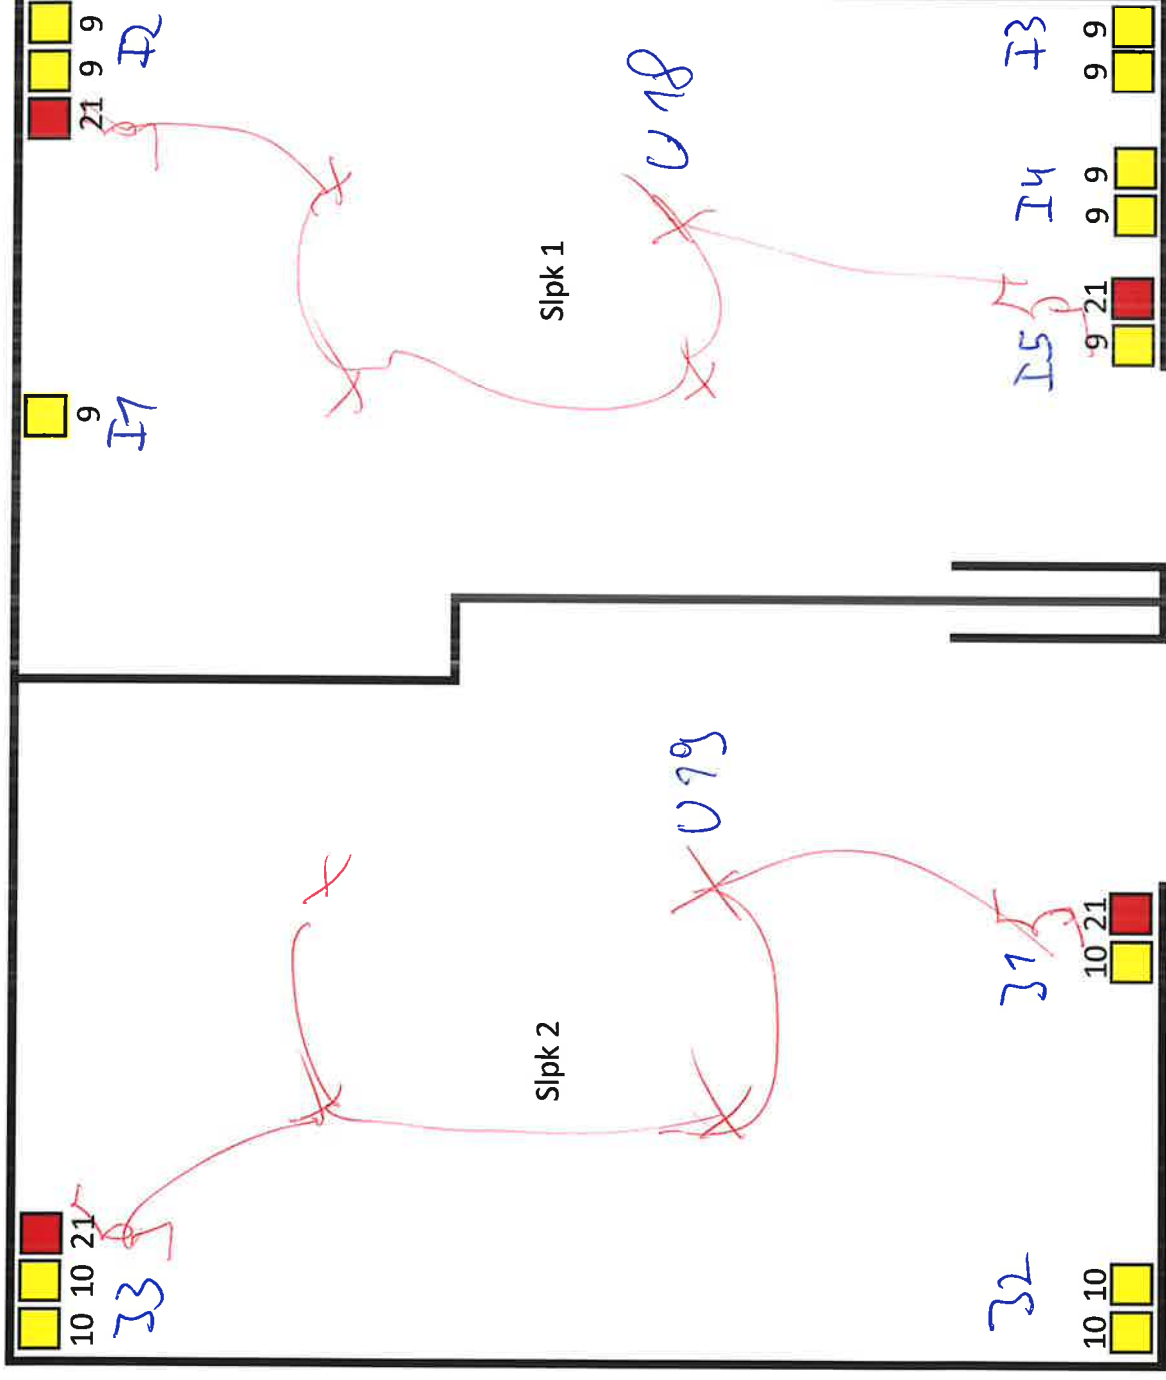


Badk 1 + wc:

 = stopcontact

 = lichtschakelaar

cijfer = komt overeen met cijfer
in zekeringskast

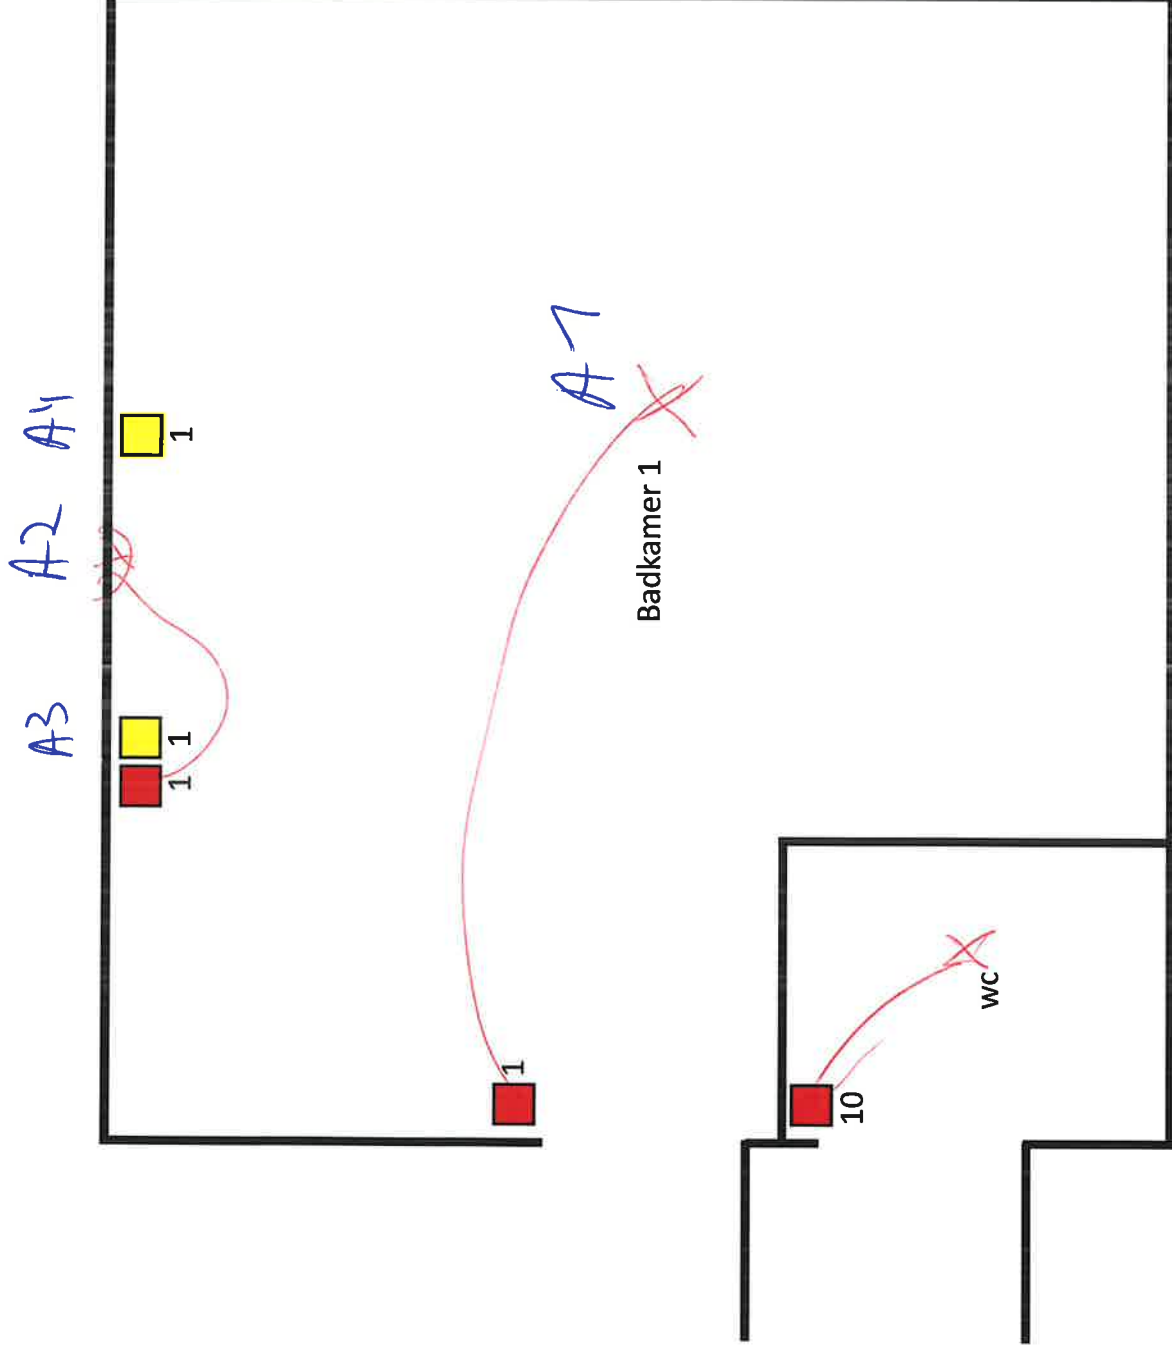


Slpkamer 3 + Badk 2 + dressing:

■ = stopcontact

■ = lichtschakelaar

cijfer = komt overeen met cijfer in zekeringskast

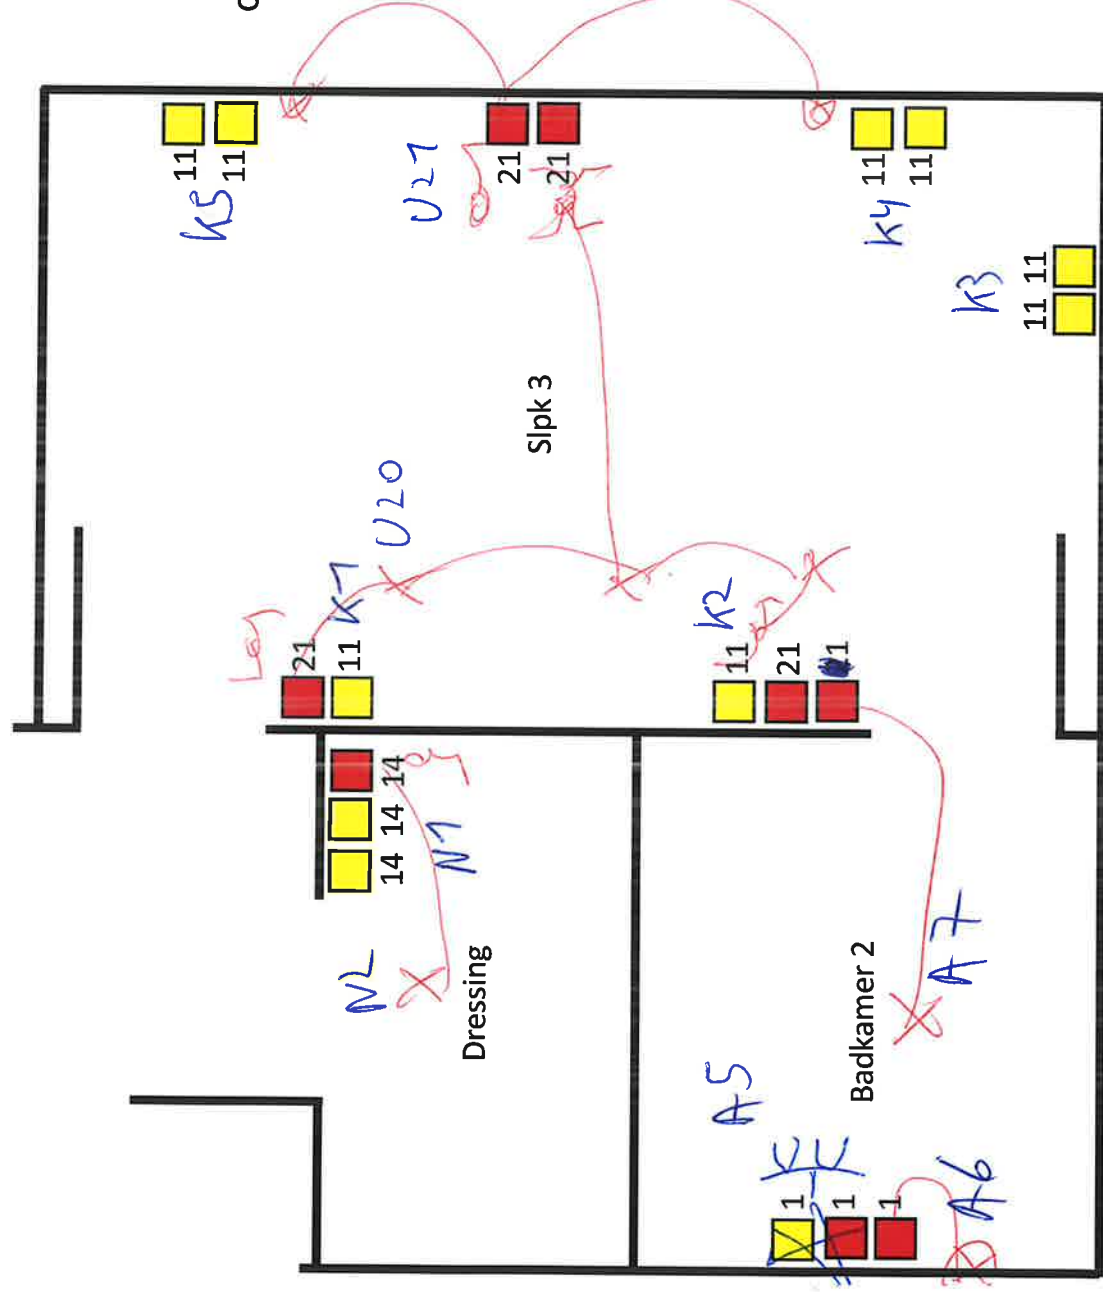



Bureau:

□ = stopcontact

■ = lichtschakelaar

cijfer = komt overeen met cijfer
in zekeringskast

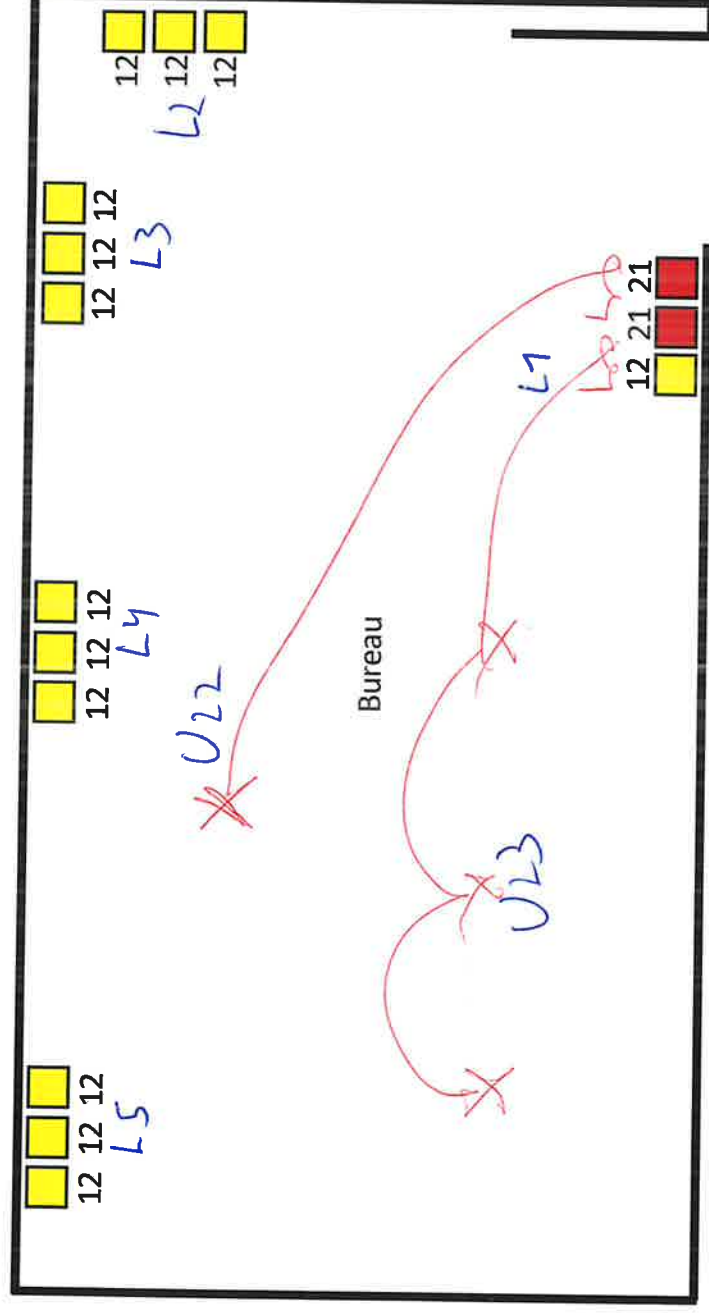

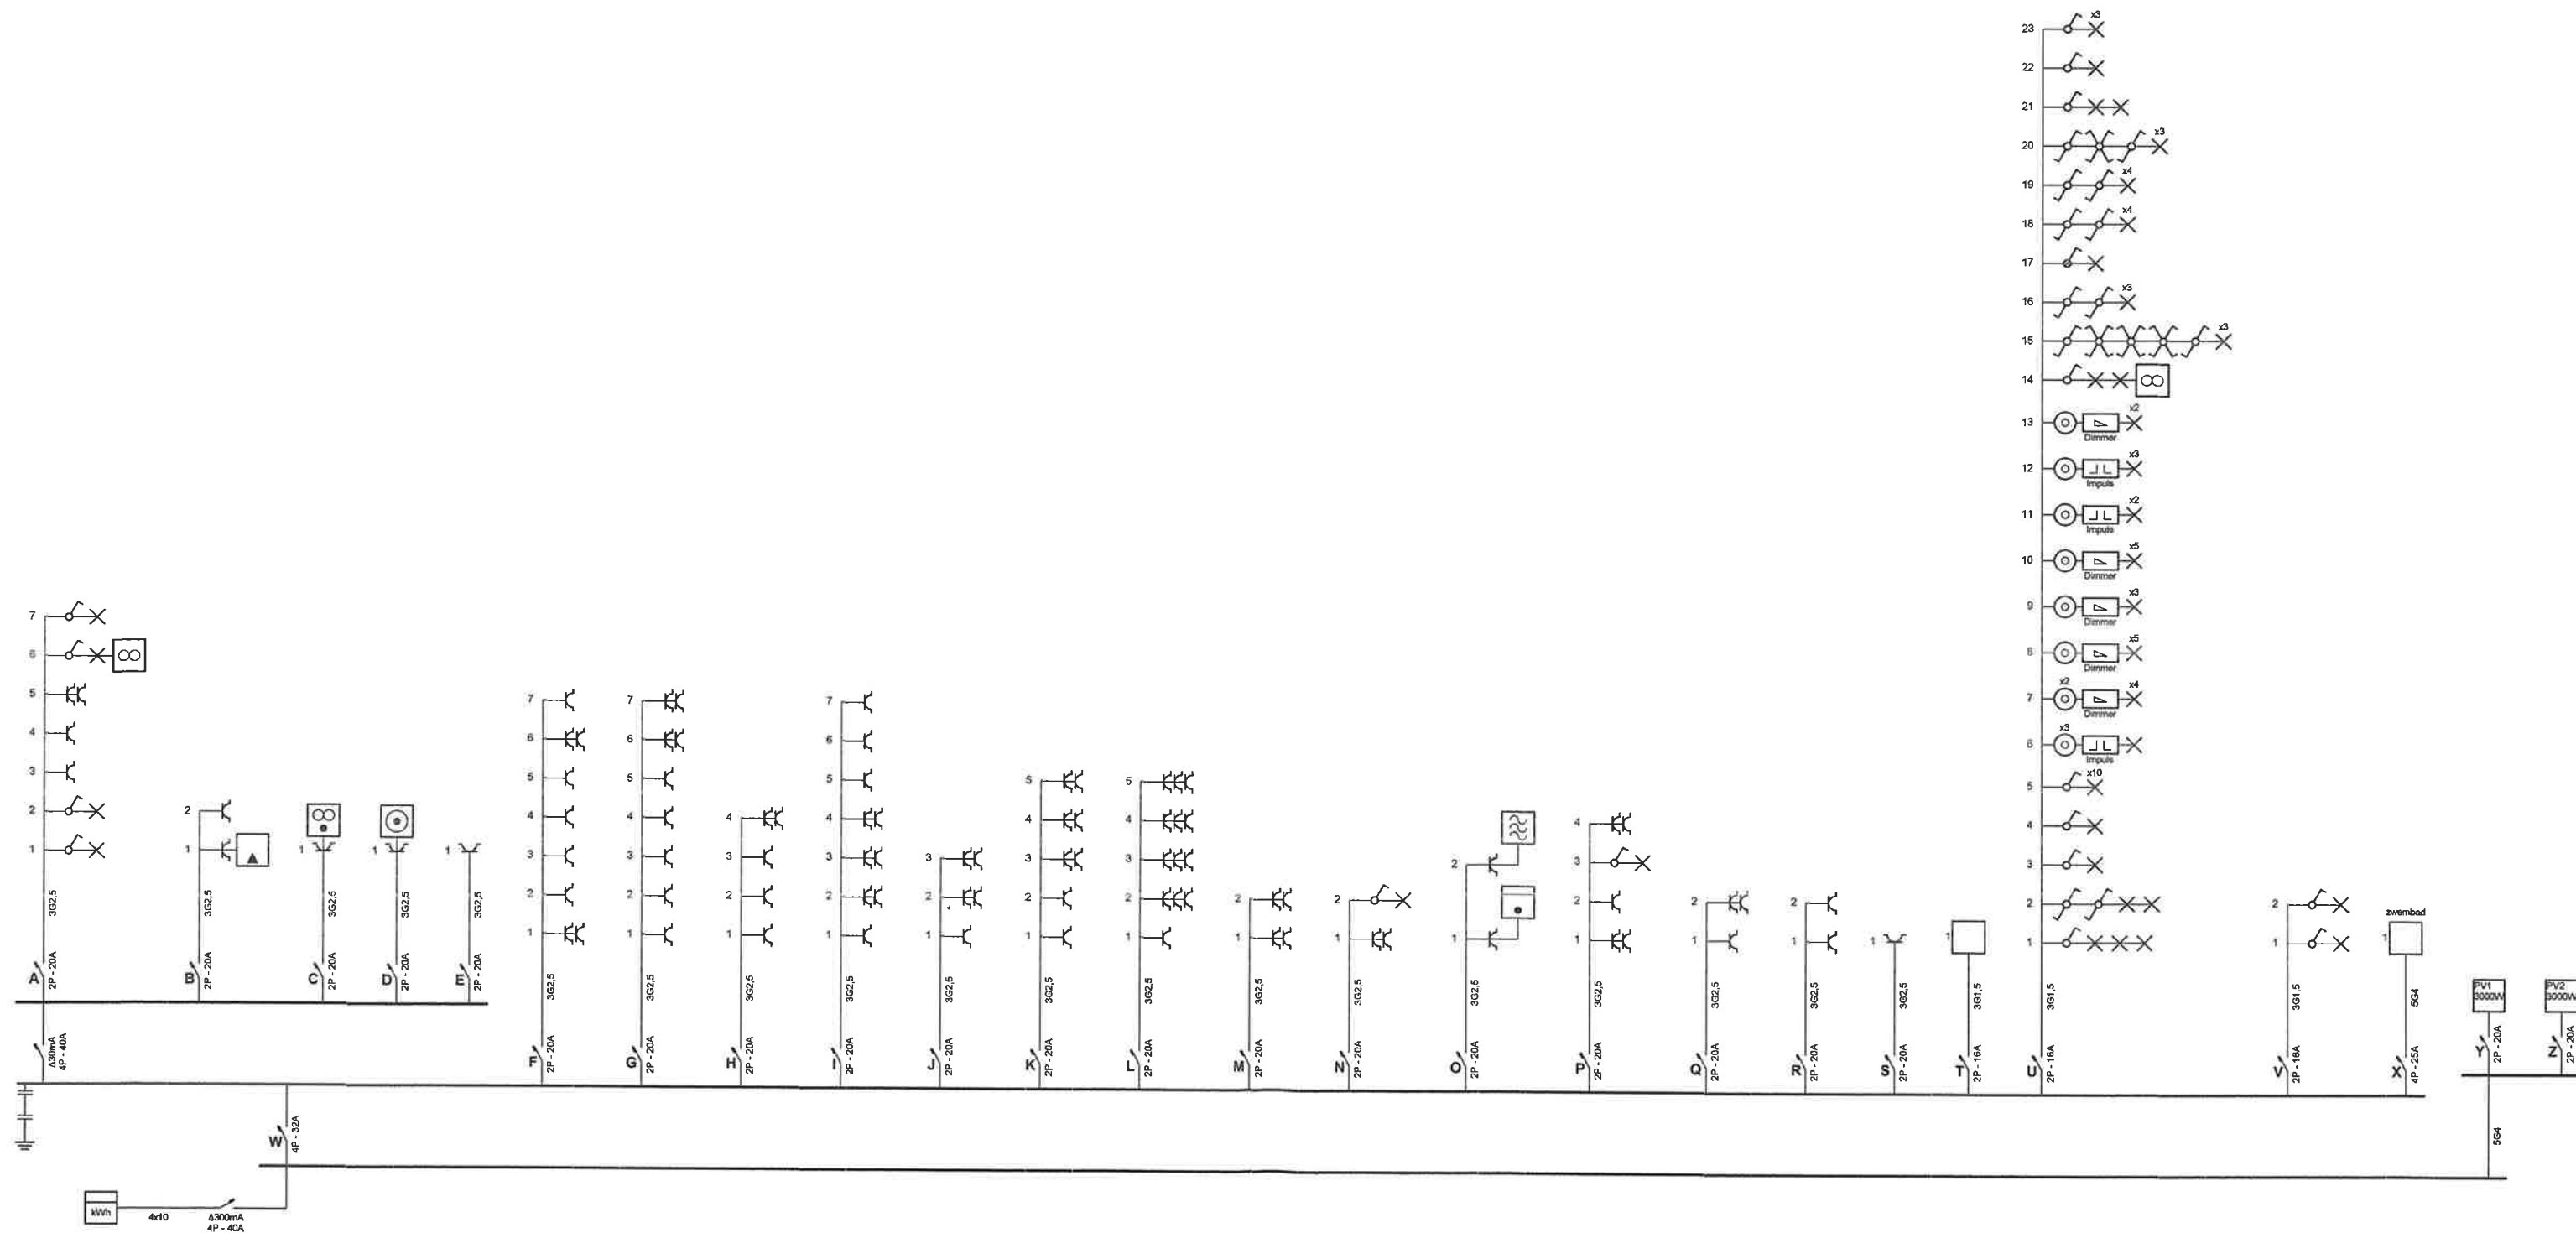

Erkend Organisme

Vinçotte
Bollebergen 2b bus 10
9052 Gent (Zwijnaarde)
Tel.: 09 244 77 11
Fax: 09 244 77 15
e-mail: gent@vincotte.be



VINÇOTTE vzw
Mario Rommens
5243

13-2-20

Plaats van de elektrische installatie

Kervyn Christophe
zangvogelstraat 3
8490 Jabbeke
GSM: 0479/213513

Installateur



Keukeleire Elektriciteit C.V.B.A.
Leopold I laan 110
8000 Brugge
Tel.: 050 31 60 31
e-mail: keukeleire@skynet.be
BTW BE 0445.849.612

p. 1/2

Eendraadschema

Datum: 13/02/2020

3 x 400V + N ~ 50Hz

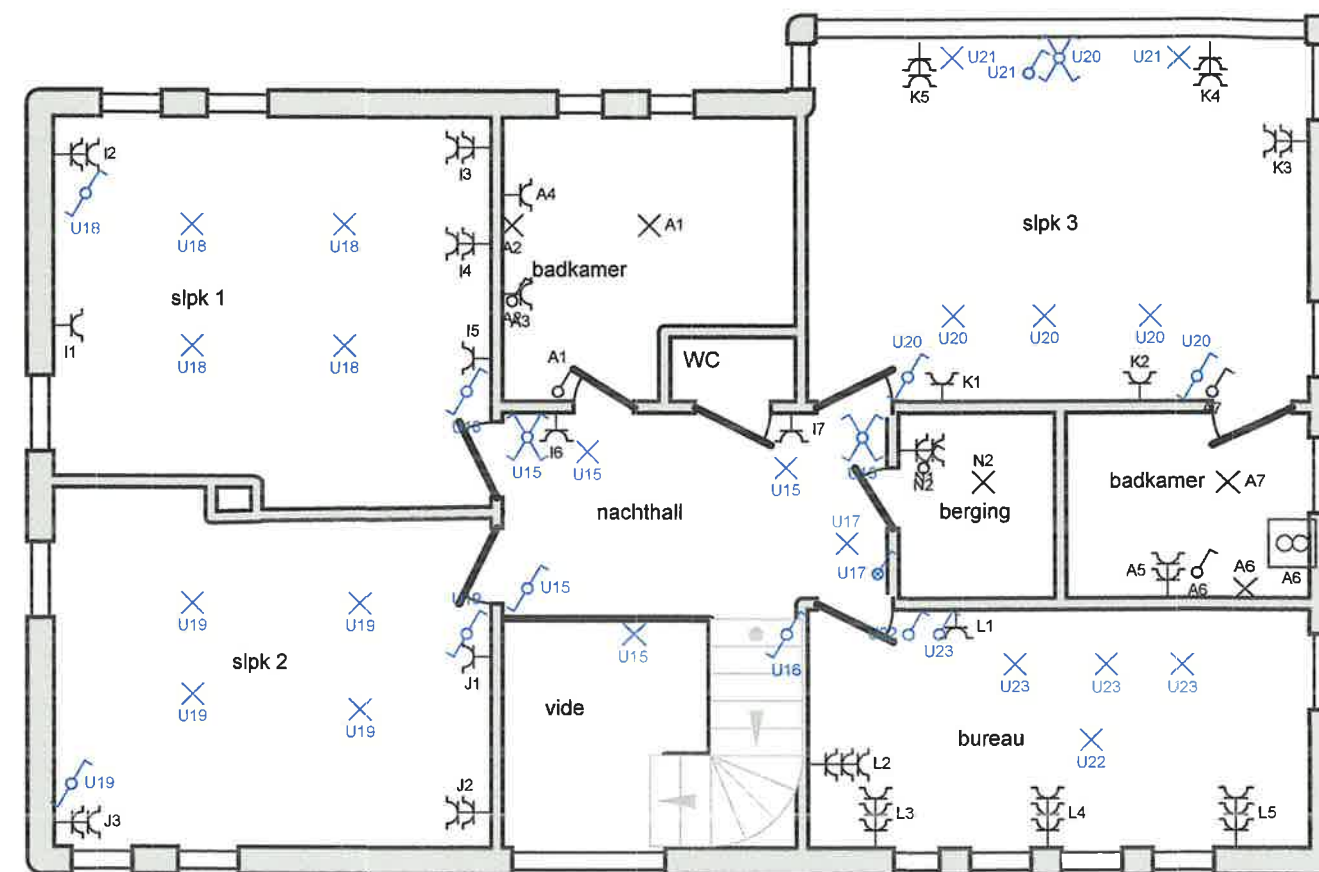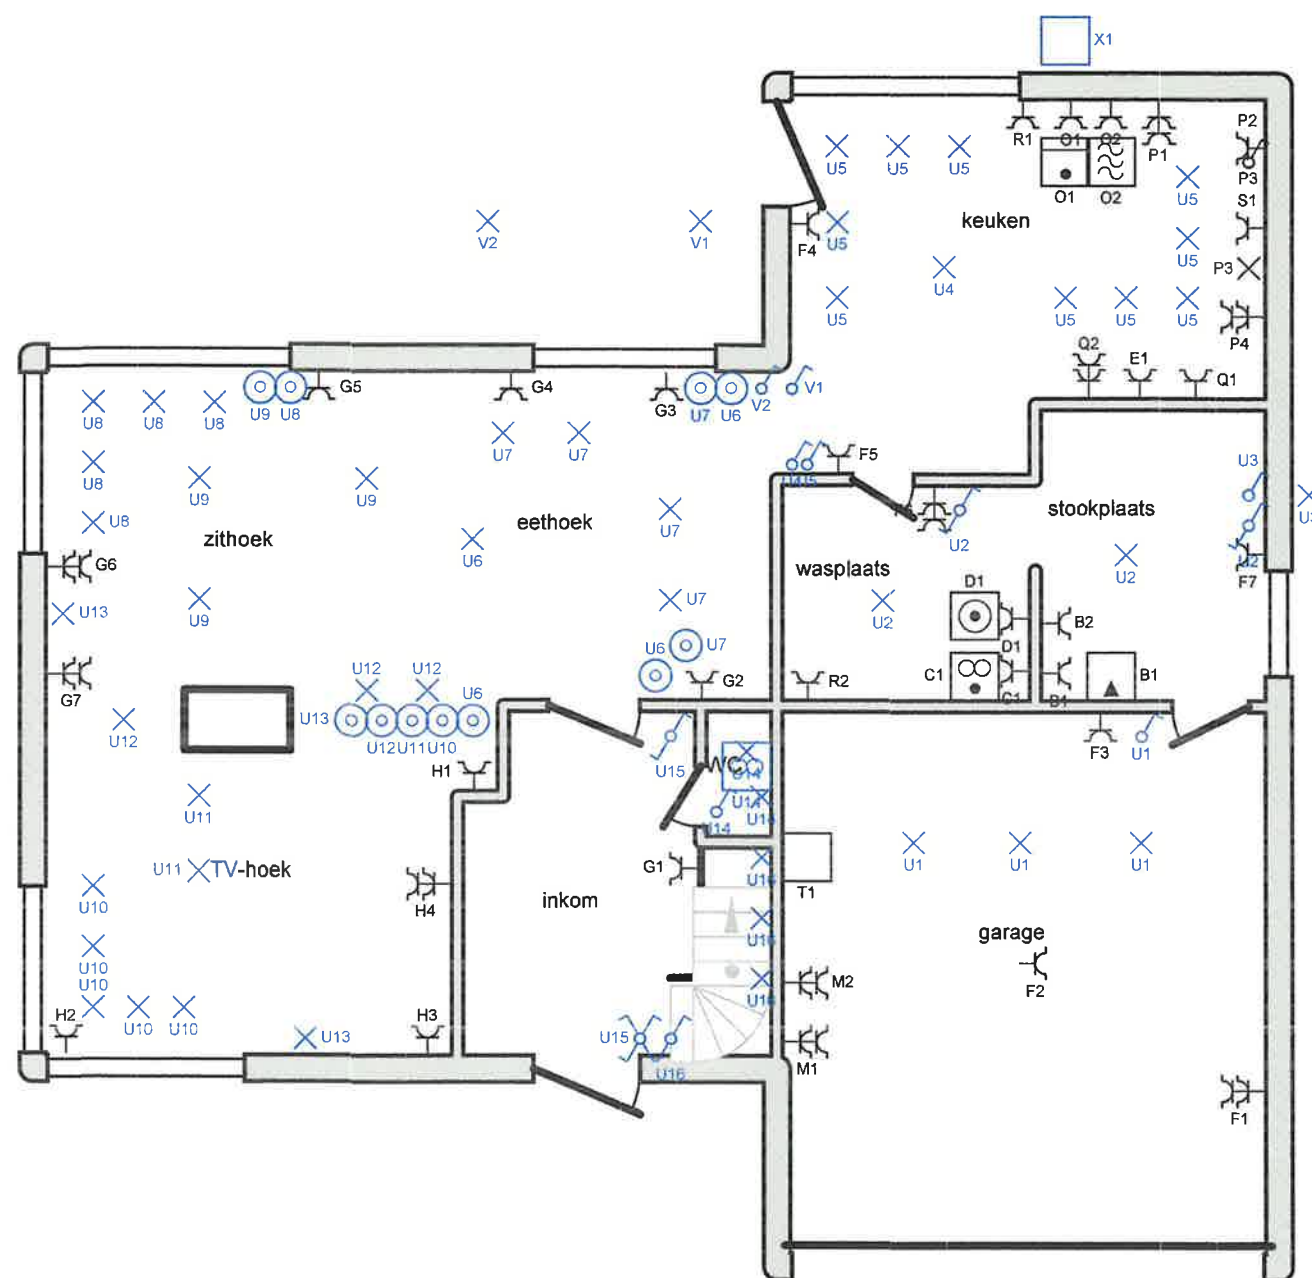

Erkend Organisme
 Vincotte
 Bollebergen 2b bus 10
 9052 Gent (Zwijnaarde)
 Tel.: 09 244 77 11
 Fax: 09 244 77 15
 e-mail: gent@vincotte.be



Plaats van de elektrische installatie
 Kervyn Christophe
 zangvogelstraat 3
 8490 Jabbeke
 GSM: 0479/213513

Installateur
 Keukeleire Elektriciteit C.V.B.A.
 Leopold I laan 110
 8000 Brugge
 Tel.: 050 31 60 31
 e-mail: keukeleire@skynet.be
 BTW BE 0445.849.612

p. 2/2
Situatieschema
 Datum: 13/02/2020
 3 x 400V + N ~ 50Hz

B-2-20 f