

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	17/2017/1/27/6	Datum van bezoek: Date de visite:	27/01/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Ambiance et chaleur Sprl Rue de Wautier 74 - 1020 BRUXELLES (LAEKEN) BTW BE 0477.451.519	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibéga	Nr teller: N° compteur:	5929204
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Boulevard de Smet de Naeyer 275 B9 - 1090 BRUXELLES (JETTE)	EA N-nr: N° E.A.N.:	
Eigenaar: Propriétaire:			
Installateur:	Ambiance et chaleur Sprl	BTW/TVA:	BTW BE 0477.451.519
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276/APP1 (Visite de contrôle d'un appartement suivant art. 276)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270 - 276	Net:
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement			
Spanning / Tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:	
2x230V	4 x 10 mm ² VVB		32A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	10 Ohm	Isolatie / Isolément:	1 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	2
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 11		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In
40A	300mA	A/s	E-I	OK
40A	300mA	A/s	J-N+C	OK
40A	30mA	A/s	E-N	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
			Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
			Aansluitingen: Raccordements:	OK
			Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

17/2017/1/27/6

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 27/01/2042

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:

VISUM (Datum / Date):



VANDERVORST Carl

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

17/2017/1/27/6

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

Coffret 8 modules (caves):

A: 40A 300ma général.

B: 32A protection coffret appartement.

C: 16A cave.

Coffret 36 modules (WC) :

D: 40A 30ma protection général.

E: 20A prise four.

F: 20A prises plan de travail.

G: 20A prise lave-vaisselle.

H: 20A prises piezzo/hotte/frigo/éclairage sous- meubles et micro-ondes.

I: 20A prises mur commun chambre David et chambre Elise.

J: 20A prise (en face de la douche) chambre côté salon.

K: 20A prises salon et chambre côté salon.

L : 20A prises salle de bains/chambre David et chambre Elise.

M : 10A éclairage chambres/salon et salle de bains.

N: 10A éclairage wc/débarras/hall d'entrée et chambre côté salon.

Responsable du travail :

Ambiance et Chaleur s.p.r.l.

Rue de Wautier n°74

1020 Bruxelles

T.V.A :477/451519

Le propriétaire :

Adresse de l'installation :

Bld Desmet de Nayer n°275


1090 Bruxelles



Le délégué de l'organisme agréé :

Electro Test



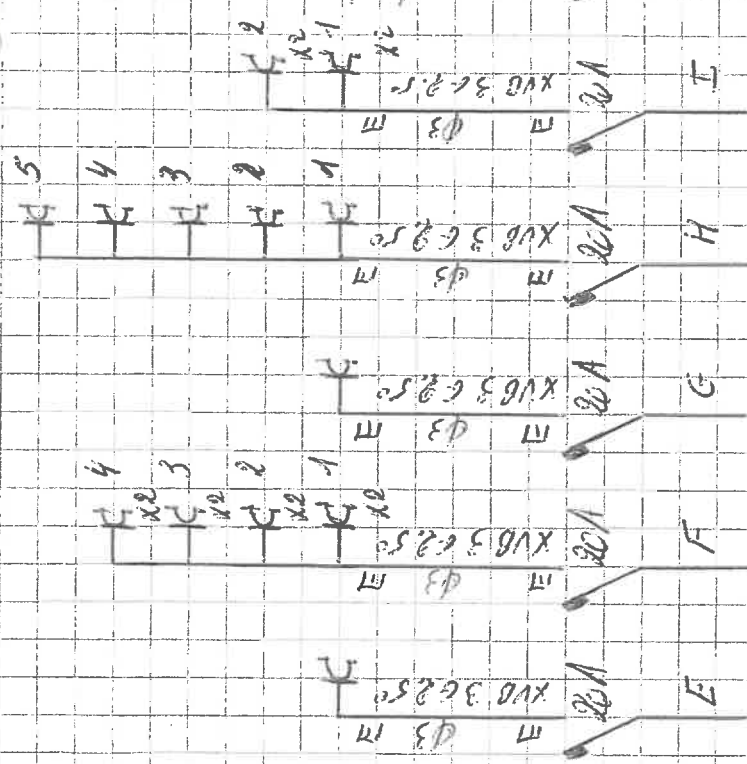

Installation Externe

Installation Externe

Installation Externe

Installation Externe

Installation Externe

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A


10A

10A

10A

10A

10A



Installation Externe

40A 30mm



32A

16A

C

B

A

40A 30mm

BS

BS

BS

