

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 02/07/2021

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: STEVALI

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0635 716 818

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 18460133

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Kareelstraat
Huisnummer: 120
Busnummer: 6
Postcode: 9300
Gemeente: Aalst
Land: België

Eigenaar

Naam: [REDACTED]
Straatnaam: Kareelstraat
Huisnummer: 120
Busnummer: 6
Postcode: 9300
Gemeente: Aalst
Land: België

Naam contactpersoon

STEVALI

Installateur

Naam: STEVALI
BTW nr.: BE 0635 716 818
Telefoonnummer: 0478/76.06.21
E-mail: stevevanliedekerke@telenet.be

Telefoon


0478/76.06.21

Gsm nr. (SMS)

Type : appartement

Abbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541



Teller Nr.: : 32507711

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Spanning: 1~230V

Aantal kringen: 13

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 16.22 MΩ


OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 4.63 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	6		2	2,5
7	C	20		2	2,5
4	C	16		2	1,5
1	D	16		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)

OK

Directe aanraking

OK

Indirecte aanraking

OK

Aansluitingen

OK

schema in bijlage door Aceg vzw

OK

Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	OK
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

D curve ifv airco - op fabrikantvoorschrift

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2/7/2046

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Fabio Van Londersele

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte of onrechte, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/7/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

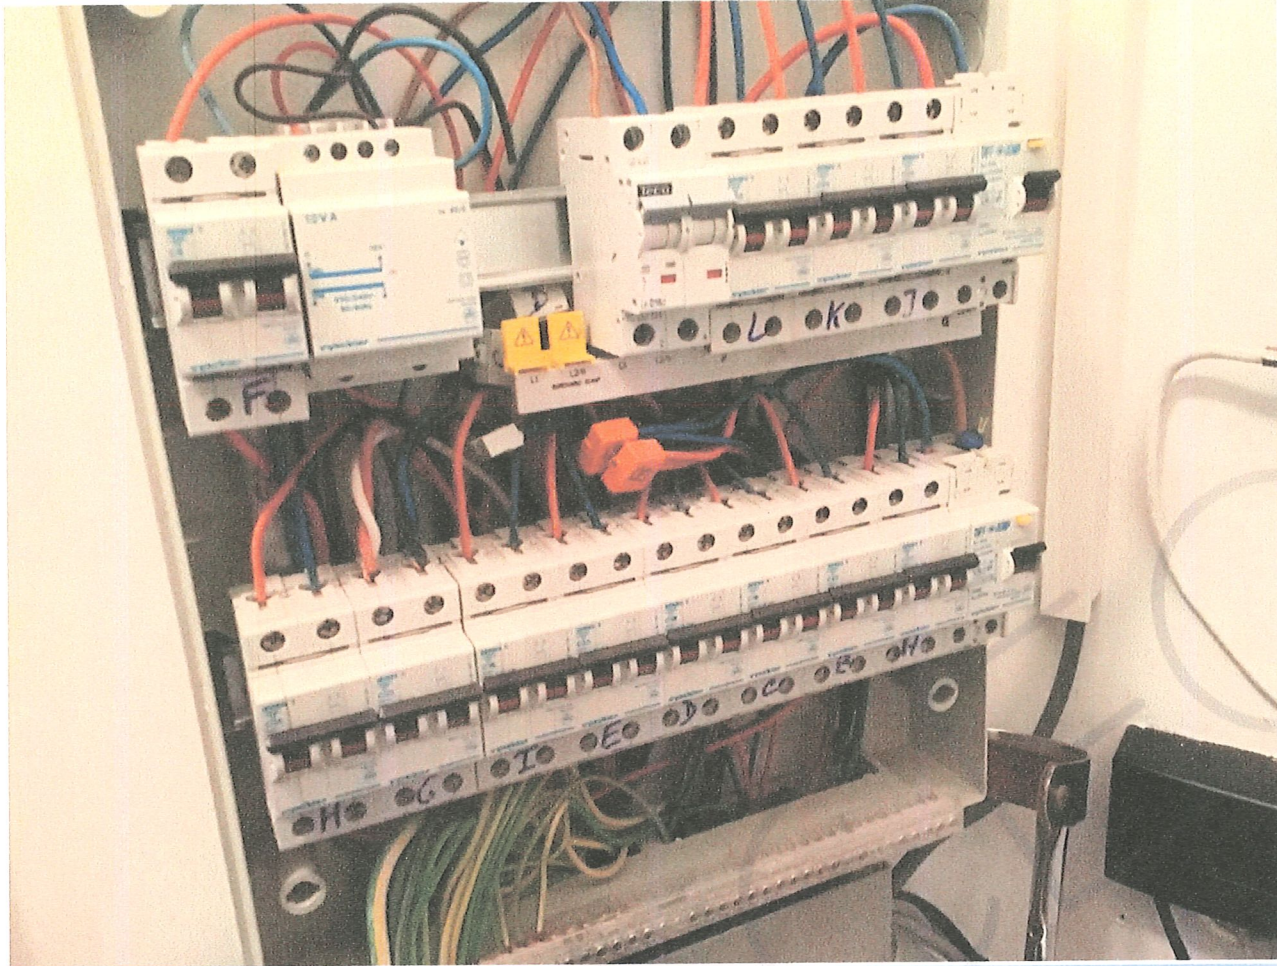

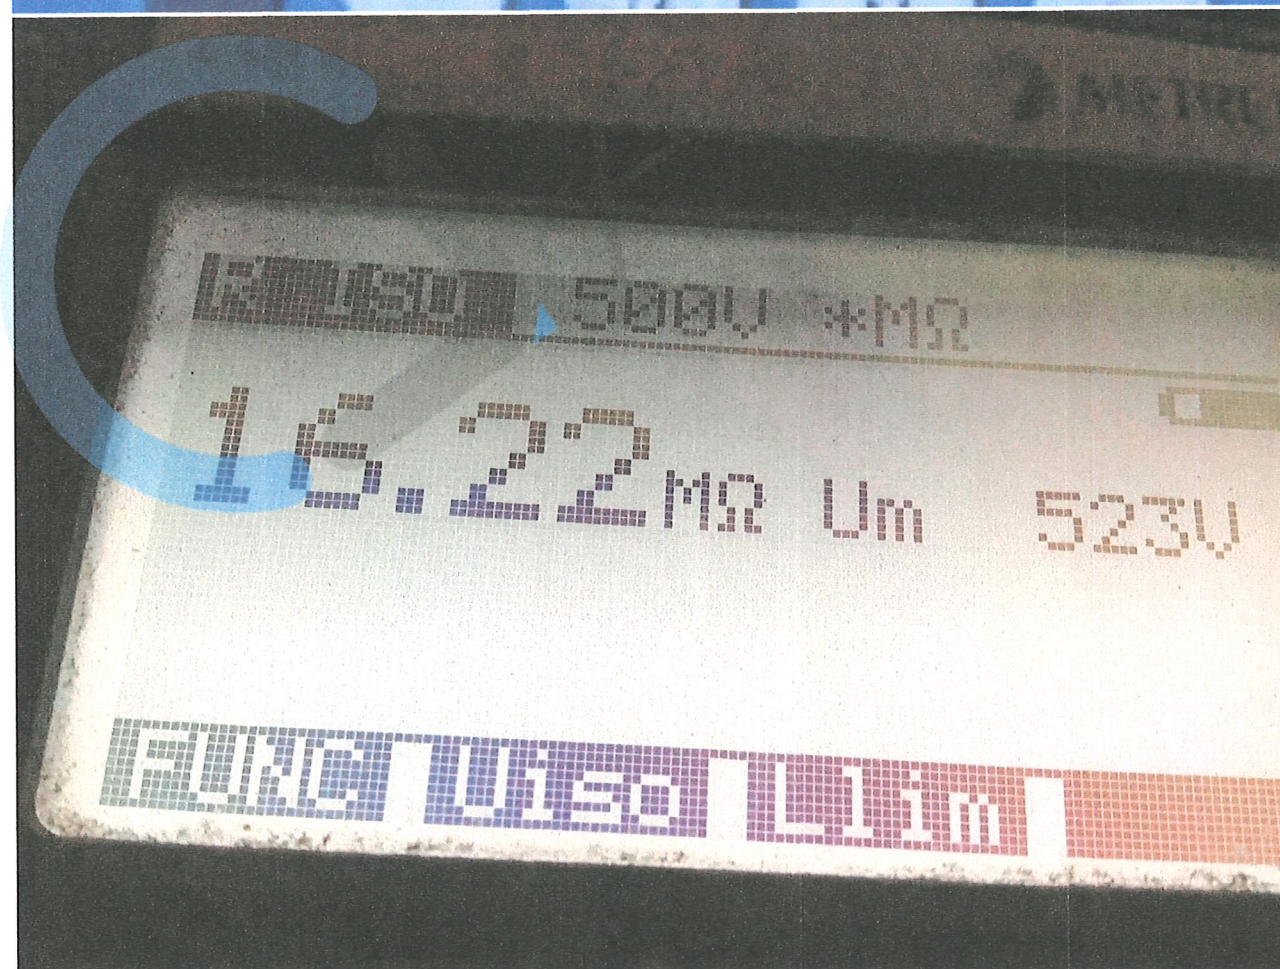

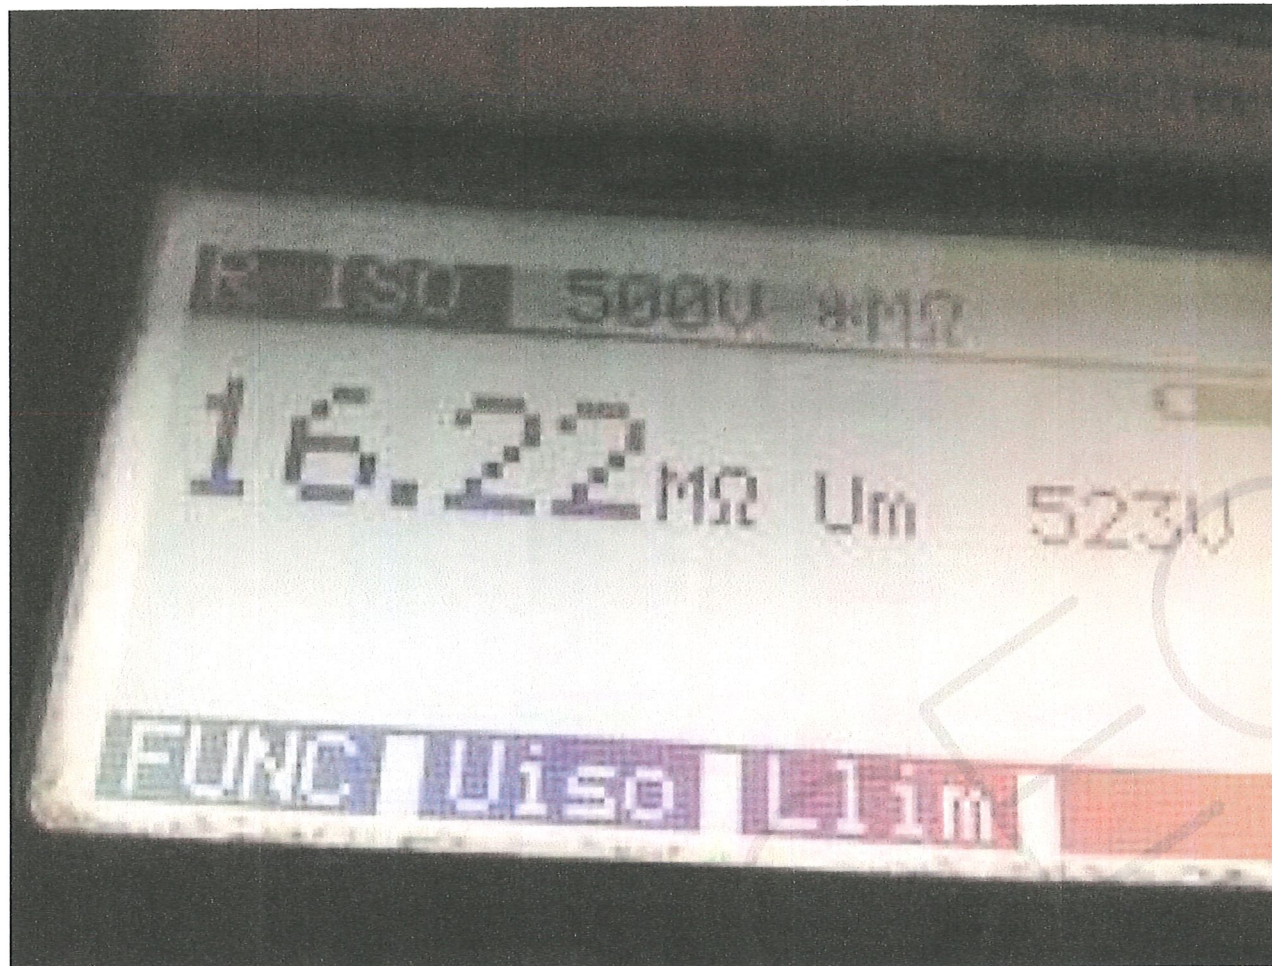

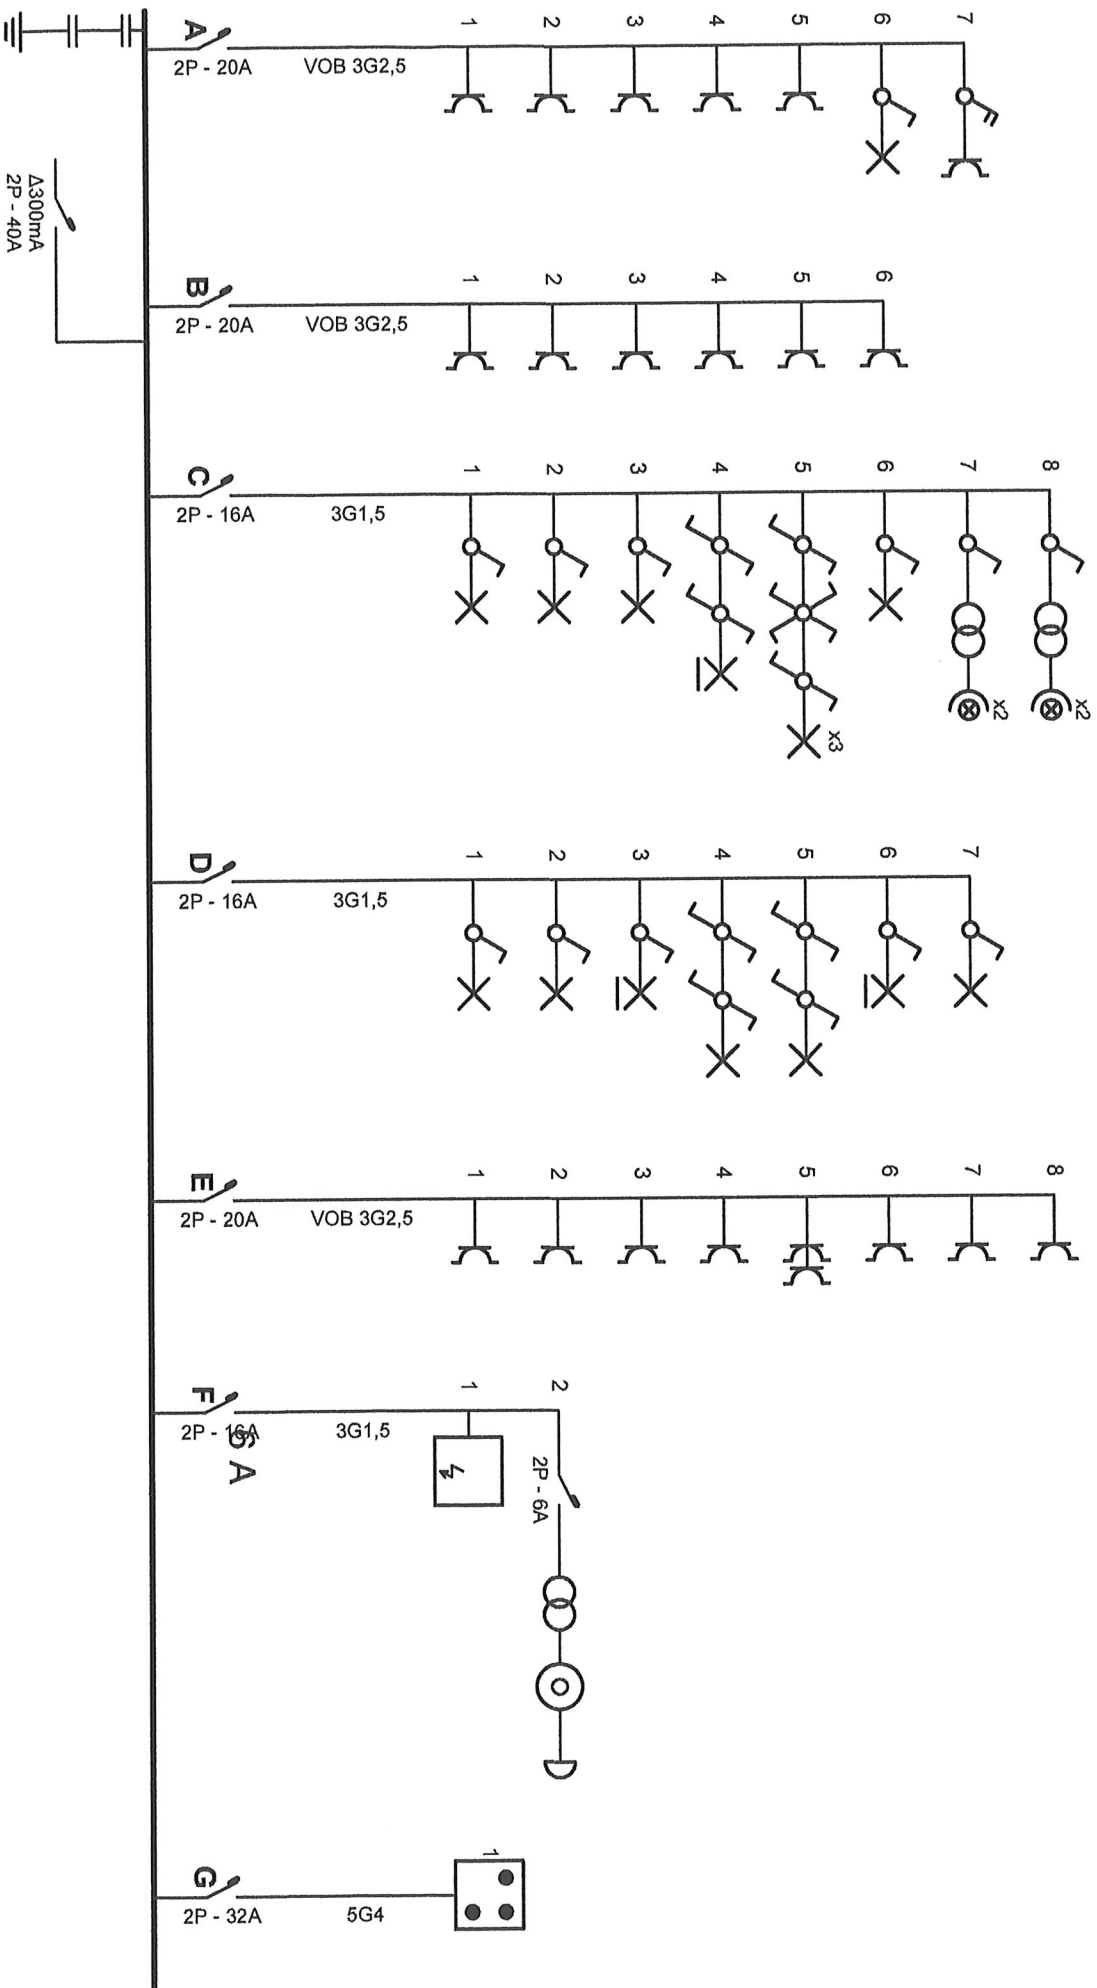

Erkend Organisme

ACEG

Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Jean De Wolf
Kareelstraat 120 Bus 6
9300 Aalst

Installateur

Stevali

Magersstraat 73
9429 Erpe-Mere
GSM: 0478 76 06 21
e-mail: stevevanledekerke@telenet.be
BTW BE 0636.716.818

P. 1/4


Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz



ACEG
Fablo Van Londersele



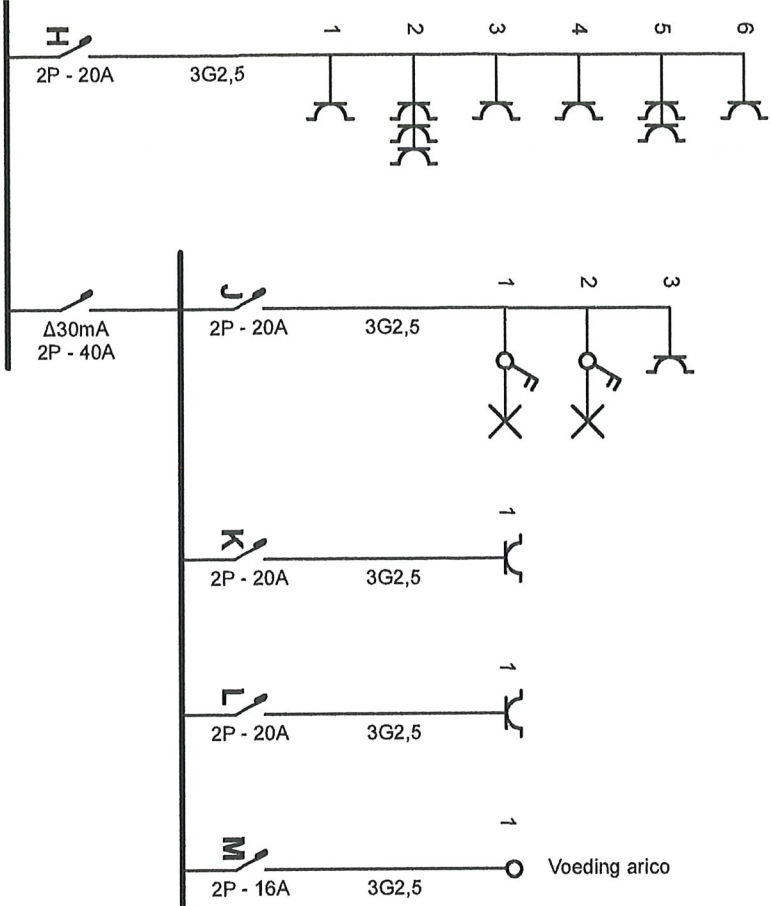

Erkend Organisme

ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Jean De Wolf
Kareelstraat 120 Bus 6
9300 Aalst

Installateur

Stevall
Magerstraat 73
9429 Erpe-Mere
GSM: 0478 76 06 21
e-mail: stevevanliedeckerke@telenet.be
BTW BE 0635.716.818



p. 2/4

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

