

Num. rapport: 20210002212-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Extension - Modification

Lieu d'inspection: Maison - 5 rue du Jeu de Paume - 1348 Louvain-la-Neuve

Référence: Livre I Chapitre 6.4.

Date d'inspection: 09/03/2021

Inspecteur: Stéphane VANDENBOSCH

Propriétaire de: M Delvaux

Pers.Cont.: THERSSEN et FILS sprl

Date du début des travaux: Avant 6/2020

Type de locaux: Maison

Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage

Autres Règlements:

Prochain contrôle au plus tard le: 09/03/2046 ou dans un délai de: 300 mois

Installateur: THERSSEN et FILS sprl

T.V.A.: BE0421963757

tel.: 067/79.13.15

Documents de référence:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: ORES

Numero EAN: n.c.

Compteur: 24719181

Nature du courant: Alternatif

Marque: Schlumberger

Index I: 039132.7

Index II: 012929.1

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Tension de serv.: 3N400V

I max. instal.: 40A

Prot. princ. branchement: aut.4p 40A

Liaison comptage-coffre de repart.

Type de cable: EXV8

Nombre de cond.: 4

Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation:

☒ voir les schemas en annexe☒ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation

Installation executée conformément aux schemas: en ordre

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Inventaire des influences externes présent et signé: p.a

Protection contre les chocs électriques:

Contact direct: en ordre

Contact indirect: en ordre

Différentiels essaie par bouton test: en

Contrôle des boucles de défaut: en

Resist. d'isolement general: 1 Mohm

ordre

ordre

Electrode de terre:

type: boucle

Section: 35 mm²

Resistance de dispersion: 4,28 Ohm

Continuité PE et liaison equipotentielle: en ordre

Matériel et influences externes: p.a

Inter.Diff.General: 4p 40A/300mA

Scellé par plombage: en ordre

Diff. supplém.: 4p 40A/30mA

Pas encore places: Eclairage,

Nombre de tableaux: 1

Nombre de circuits terminaux: 15

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la résistance de dispersion de terre: En ordre

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,



CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12 - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI



**CONSEILS**

Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :

- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Adresse de l'installation : 5 Rue de la Paume
Code postal : 1348 Localité : Ottignies-Louvain-la-Neuve
Unifilaire

Installation existante

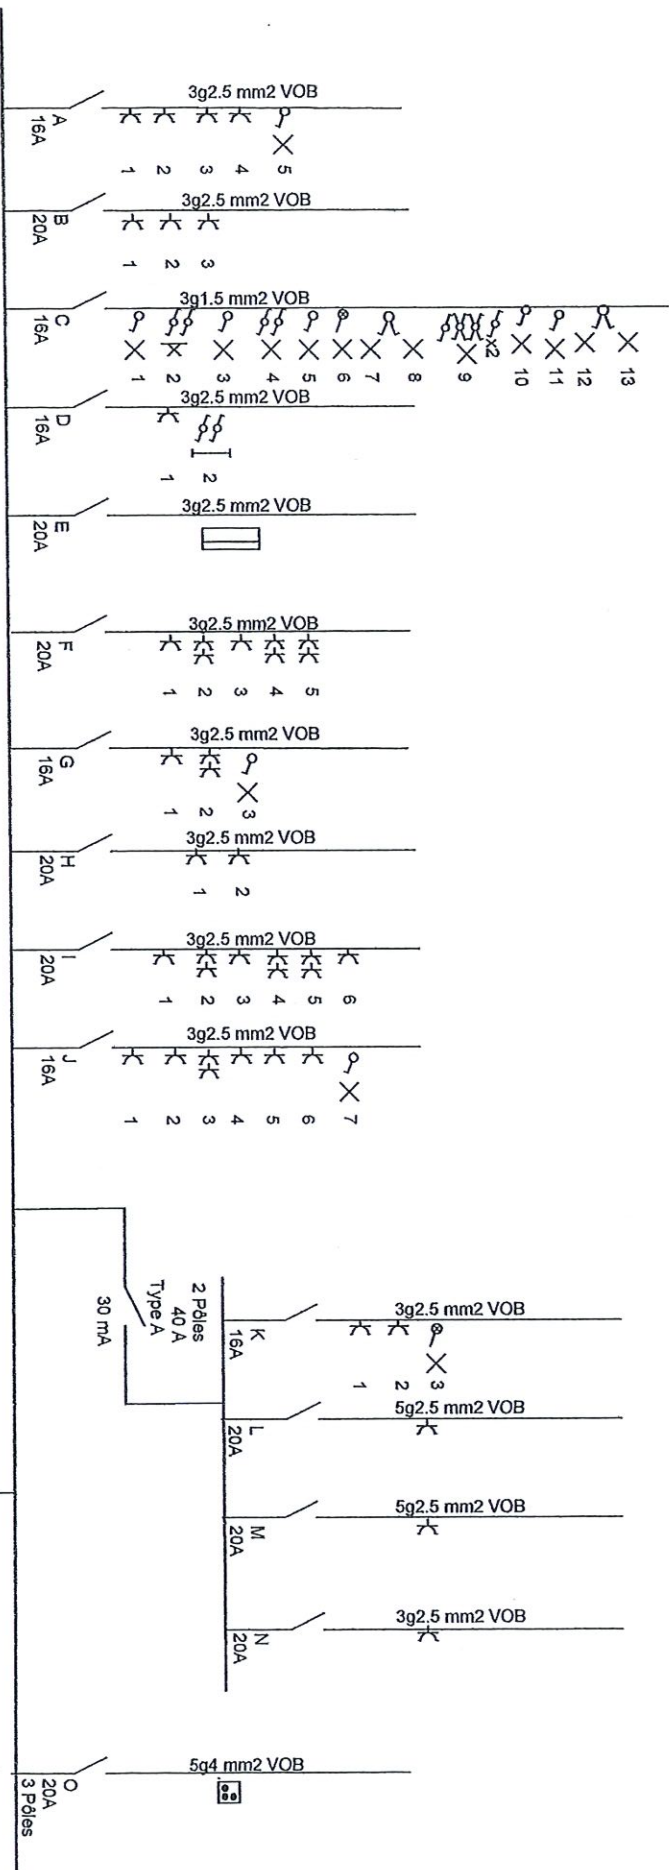

Tension nominale :
230/400V+N

Alimentation tableau
4 X 10 mm2 EXVB

4 Pôles
40A
Type A

300 mA

L'organisme de contrôle

Installation contrôlée par :
Installation géométrique UBOI:

Le propriétaire

Nom: Delvaux

Date:

Signature:

Le responsable de l'exécution du travail

Nom: Therssen et Fils

TVA n°: 421 963 757

Adresse: 17 Place du Chenoy 1471 Loupoigne

Emise le: à:

Date:

Signature:

Inspecteur : Norm:

Date:

Signature:

Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre - 010/280 577

Inspecteur : Stéphane Vandenbosch

Date / Datum:

N°:

Signature / Handtekening:

Installation existante

-


Signature:

⑤

Adresse de l'installation: 5 Rue de la Paume
Code postal: 1348
Localité: Ottignies-Louvain-la-Neuve
1er étage

Installation existante

1. Chambre 1
2. Chambre 2
3. Salle de bain
4. Toilette
5. Hall de nuit
6. Grande chambre

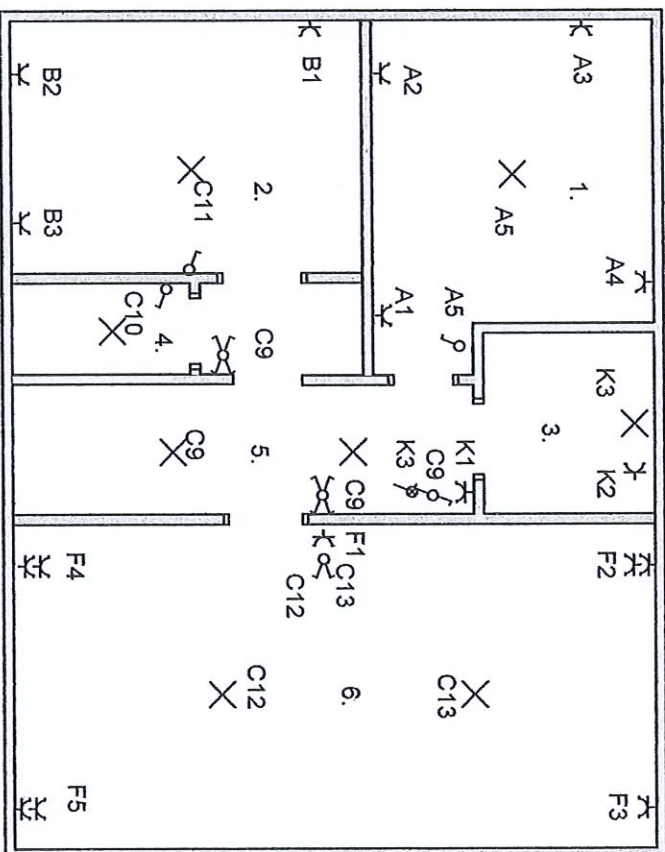

L'organisme de contrôle


Inspecteur Belgium

Agent visiteur : Nom:

Installation contrôlée par:
Inspection géométrique d'obst:
Date: 12/03/2021

Signature:

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010280571
Inspecteur : Stéphanie Vandendriessche
Date / Datum : 12/03/2021
Signature / Handtekening :



Le propriétaire

Nom: Delvaux

Date:

Signature

Le responsable de l'exécution du travail

Nom: Therssen et Fils

TVA n°: 421 963 757

Adresse: 17 Place du Chenoy 1471 Loupoigne

Émise le:

Date:

Signature: