




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 24
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

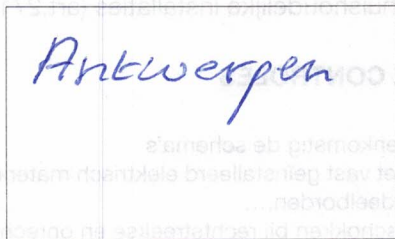

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2300 Turnhout
Okkerstraat 92

EIGENAAR : Guns

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Elektro Peeters bvba

Adres : 11 Kanakedyk 4G

INSTALLATEUR : 2380 Ravels

Adres : _____

BTW of IK : 443 140 441

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 05/08/08 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 270) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom : Type der lokalen : Appartement

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 1. Verdr

Aansluiting : Spanning 1 x 230 V Bescherming van de aansluiting autim 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 40A

Type van de aardelektrode : lus - baren - penne - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : _____ ; RA : 15 Ohm; RI tot 250 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : Zie ééndraadschema + situatieplan

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

Nota: Verlichtingsstoestellen, keuken
+ badkamermeubel niet geïnspecteerd

de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/08/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-03/2007

De directeur,