

Dossier n°: E/05/0074/20100702/09

Datum : 02/07/2010

VERSLAG ☒ VAN GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE ☐ VAN CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJK LAAG
EN ZEER LAGE SPANNING INSTALLATIE

PLAATS:

Naam, voornaam: Amca building	WERKVERANTWOORDELIJKE:	EIGENAAR / BEHEERDER :
Straat: Noorderplaats, 6 (app. 6.2)	Naam, voornaam: Eltricom belgium n.v.	Naam, voornaam: niet beschikbaar
B-2000 ANTERPEN	ID Nr: /	Straat : Noorderplaats, 6 (app. 6.2)
	BTW Nr : BE 0448.375.372	B-2000 ANTERPEN

1. CONCLUSION

☒ De gecontroleerde installatie is in overeenstemming met de voorschriften van de AREI die van toepassing zijn.

☐ De installatie voldoet niet aan de AREI voorschriften voor 02/07/2035, in overeenstemming met de voorschriften van het reglement.

De nodige werken moeten zo vlug mogelijk gedaan worden om de vastgestelde overtredingen te doen verdwijnen. Indien de installatie in dienst blijft, moeten al de maatregelen genomen worden voor de beveiliging van de personen en de goederen. Indien na max. 1 jaar of indien tijdens het tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

2. TYPE VAN DE CONTROLE:

• Art.270 ☒ Ingebruikname ☐ Belangrijke wijziging Basisreglementering : AREI en interne procedure : PRO-INS-E-02-☒ 01-☐ 02

☐ Art. 271 ☐ Art. 276	☐ Periodieke controle ☐ Obis	☐ Begeleijde wijziging ☐ Verzwaring van de aansluiting	☐ Uitbreiding ☐ Controlebezoek ☐ Verkoop van wooneenheid	☐ Art. 86 ☐ Art. 87	☐ Art. 271 bis ☐ Art. 278	☒ Wooneenheid ☐ Huishoudelijke werkeenheden ☐ Gemeenschappelijke ruimten	☐ Andere
--	---	---	---	--	--	--	---------------------------------

3. ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE DE INSTALLATIE
Verdeler : Naam van de DNR :

Verdeler : Naam van de DNB :

[illegible]

Aansluiting bescherming / ☐ EAN niet beschikbaar - ☒ Kilowattuurmeter niet geplaatst

Installatie:

Nominale spanning: 230 V - Max. nominale stroom: 40 A - Type van de aarding : ☒ aardingslus - ☐ aardelektroden
Voedingskabel van het hoofdbord : Type : EXVB - Sectie : 4 x 10.

Installatie beschrijving : ☒ zie bijlage(n)

⊗ Algemene schakelaar: 40A/300mA		- Aantal borden: 1	- Aantal eindstroombanen: zie bijlage(n)
NETWERK	BESCHERMINGEN	NETWERK	BESCHERMINGEN

[illegible]

4. METINGEN – TESTEN – VISUELE ONDERZOEKEN – LOOD VERZEGELING:

• Rechstreekse contacten - • Onrechstreekse contacten - • Samenstel - • Apparaten - • Materieel - • I-/sectie - • Schema's
 • Controle van de foutlussen - • Verspreidingsweerstand van de aardverbinding: $3,15 \Omega$ - • Algemeen isolatieniveau: $1376 M\Omega$
 • Continuïteit van de equipotentiale verbindingen - • Test van de differentieelstroominrichtingen. - Automatische differentieelschakelaar
 geplaatst aan het begin van de installatie - • was verzegeld - • heeft verzegeld geweest - • heeft niet verzegeld geweest - • is niet
 verzegeld - • geen differentieelschakelaar

5. OVERTREDINGEN – OPMERKINGEN:

Overtredingen : ☒ Geen

Opmerkingen : ☒ Geen

Inspecteur (Naam en ondertekening)
Voor SoCoBel VZW
Lavet Didier

Verzoeker (Naam en ondertekening)

Visa van de DNB

Dit rapport bevat Bijlage(n)

RAP/SCB/E02-01/E02-02

REV 0.C - Datum van toepassing 20190728


Krachten art. 14 van titel II, hoofdstuk IV, sectie III van de Codex, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité van Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.



AMCA
ANTWERPEN
APPARTEMENT 6.2

- HAL
 SLAAPKAMER 1
 BERGING 1
 LIVING
 TERRAS
 BERGING 2
 SLAAPKAMER 2
 WC
 KEUKEN
 KEUKEN
 VOEDING HALOGEENSPTS LUIFEL
 LIVING

Index 1		Celekend door / Disting par		THIRI JOERI
Index 2		Aangemaakt op / Btakte le		18-09-09
Index 3		Mogeten / Conbid	Dossier Nr	
Index 4		MUSCHHOOT X	Nr Dossier	
Index 5		DWC.RRP	Nr Du Plan	
AS-BUULT		APP 6.2	072141	
				1 / 4

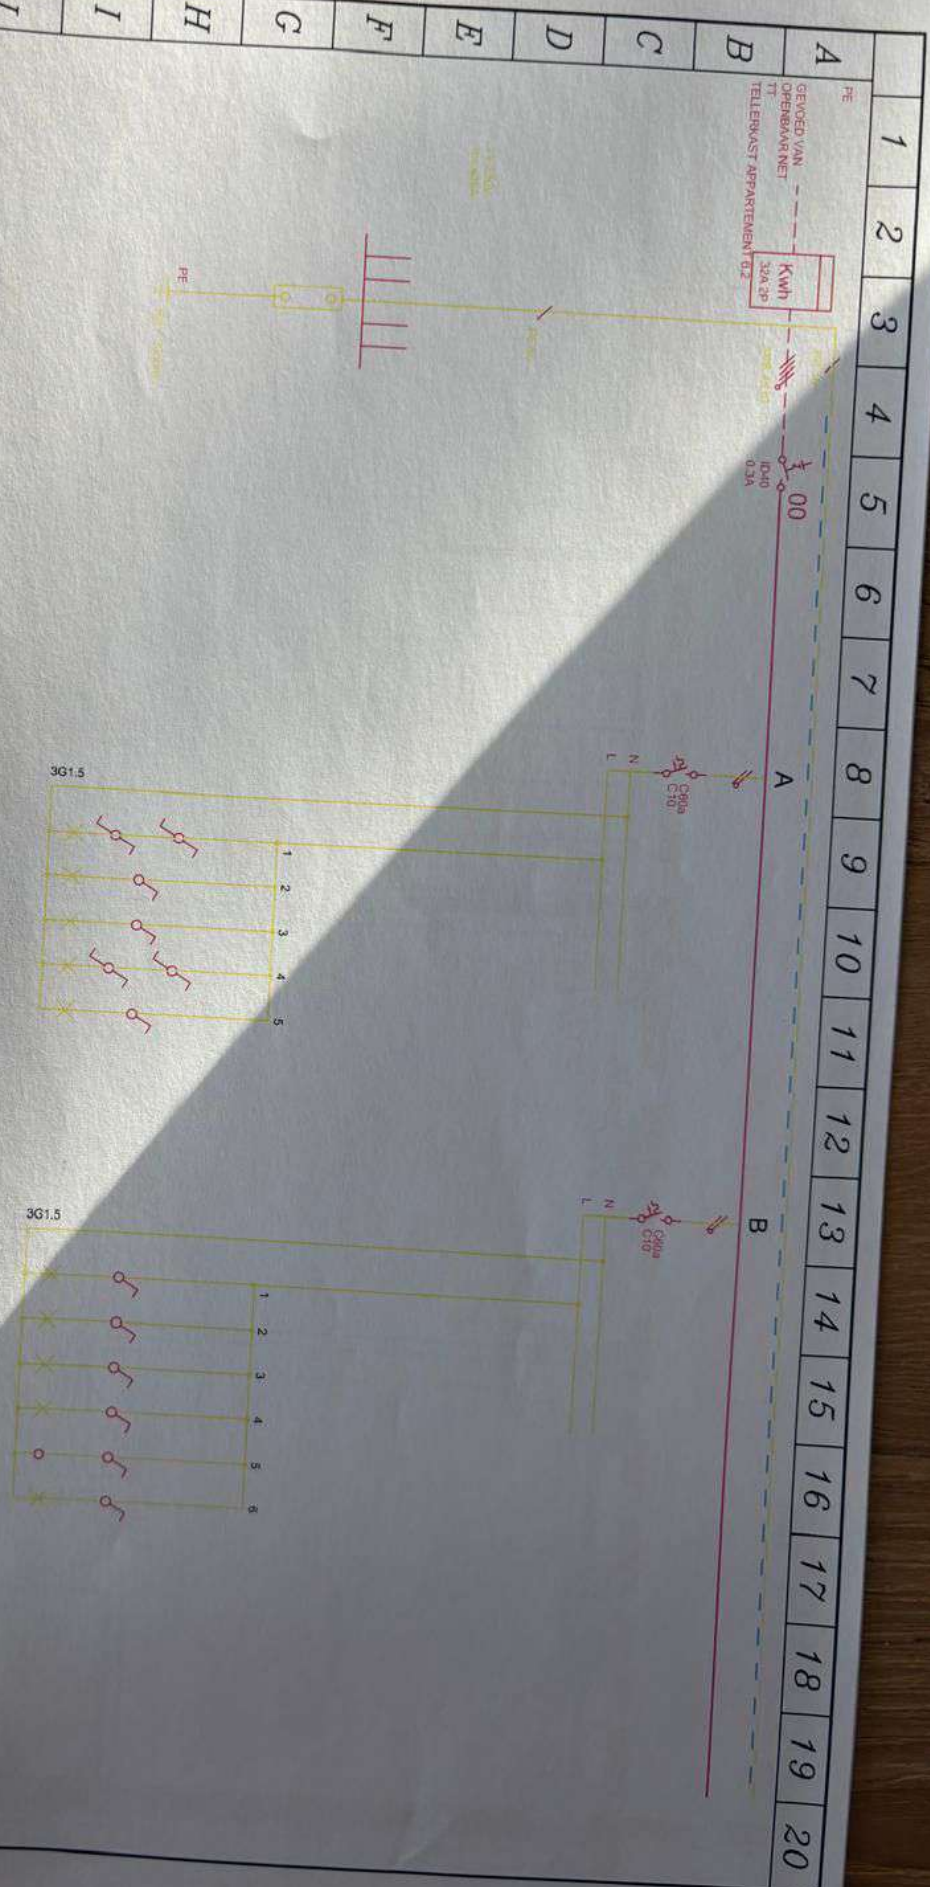



APPARTEMENT 6.2

AMCA
ANTWERPEN

BERGING 2: DROOGKAST

BERGING 2: WASMACHINE

KEUKEN: VAATWASMACHINE

index 2	Creekside door / Dressing par	
index 2	4x8x6matmat op / Ethnic la	
index 3	Vegetian / Onelath	
index 4	MUSCHROOT X	Dossier Nr No. dossier
index 5	DWC.88P	Werk. Nummer
AS-BUILD?	APR 8-2	072141

THIRD JOERI

18-09-09

Page nr.

4/4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	FE ID40 0.3A C 00 0.00A C18																			
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				
I																				
J																				
K																				

HAL	1	2	3	4	5	6
SLAAPKAMER 2	1X	1X	1X	1X	1X	1X
SLAAPKAMER 2	1X	1X	1X	1X	1X	1X
SLAAPKAMER 1	1X	1X	1X	1X	1X	1X
SLAAPKAMER 1	1X	1X	1X	1X	1X	1X
KEUKEN: KOELKAST & DIEPVRIES	1X	1X	1X	1X	1X	1X

BERGING 2	1	2	3	4	5	6	7
SLAAPKAMER 2	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
SLAAPKAMER 1	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
KEUKEN: VRIJSTAAND STOPCONTACT	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
KEUKEN: VRIJSTAAND STOPCONTACT	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
KEUKEN: DUBBEL VRIJSTAAND STOPCONTACT	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
LIVING: TV	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X

Algemene elektriciteitsonderzoeken

AMCA
Kortrijksesteenweg 14b
9050 St Martens-Latem
Tel. 09/280.95.25
Fax 09/282.33.22
E-mail: info@amca.be
Site: http://www.amca.be

AMCA
ANTWERPEN


APPARTEMENT 6.2

Index 1	Index 2	Index 3	Index 4	Index 5	AS-BUILT

Geleend door / Destiné par	THIRIE JORRI
Aangemaakt op / Gemaakt le	18-09-09
Kopieën / Versies	
MUSCHNOT X	
DWG. RSP	
APP 6.2	072141
	2 / 4

APP 06.2

APP 06.2

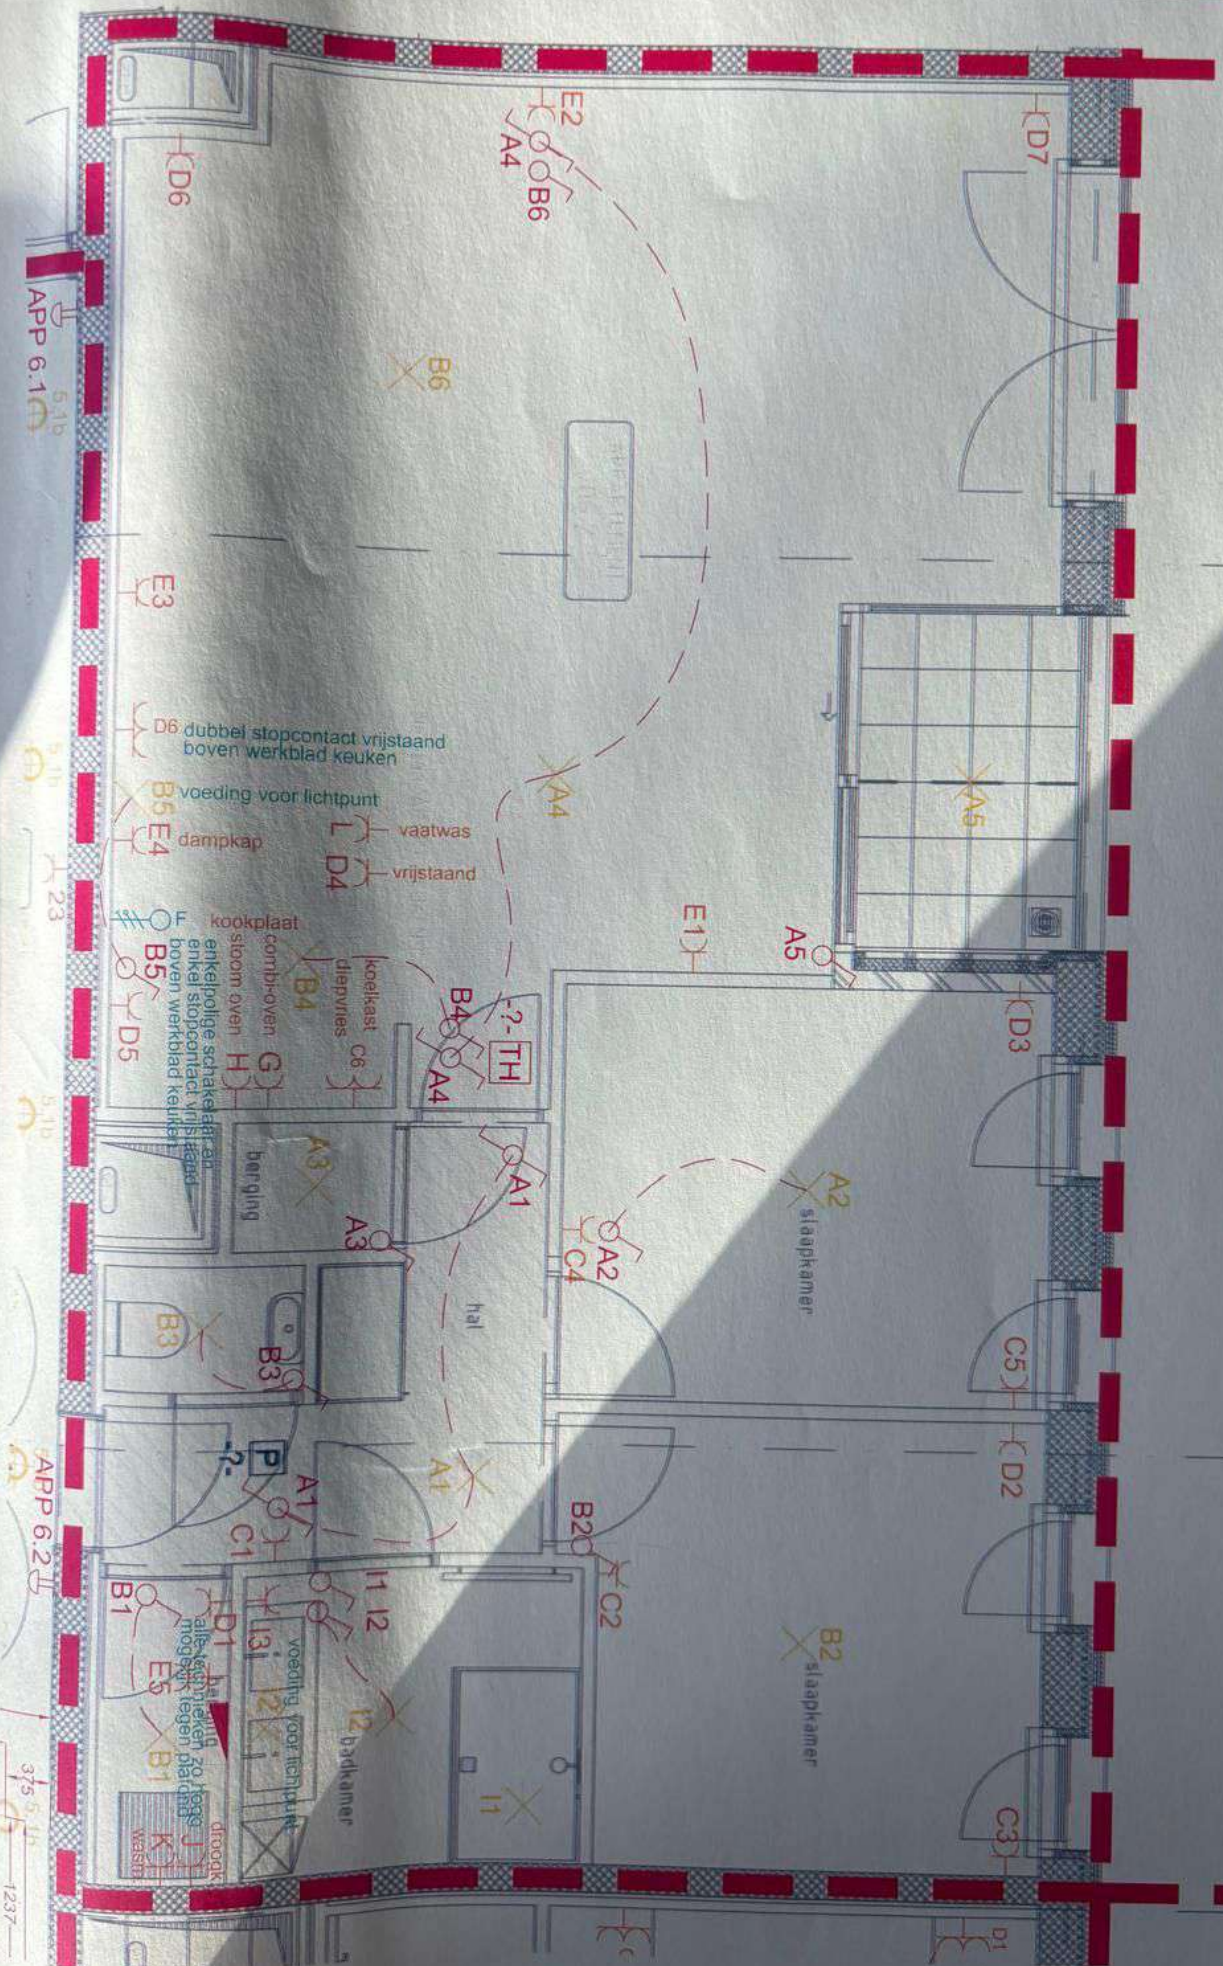

APP 6.1b

APP 6.2b

375 5.1b 1237