

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : **608-1977**
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° **67125.3. 4/3**

EAN code **541449020410426757**

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,1	H/C 8,2	H/C 8,3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	☐	☒	☐	☐	☒	PS	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

ruce Nyslen 36 4000 hiege

Eigenaar

Propriétaire : **Socagi**

Adres :

Adresse :

ruce

Installateur : **S.P.R.L. Moens**

BTW / TVA : **0636824202**

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

4.3.2025

Inspecteur :

Lambert

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

in type

Spanning : 24230	Meter / bord verbinding : Encl 4-10	Max. beveiliging : 63
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : 17 Ohm	Isolement : 10 Mohm	Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 16		Test ΔIn		1. ΔIn				
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK			
63	300	A	18	18	☒	☐	☒	☐			
63	30	A	2	2	☒	☐	☒	☐			

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :


ruce
notes : recepteurs + secondaire met places
plimontations seb en ut. de
le présent contrôle ne reprend pas l'installation ?

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du **8.2.1** **8.2.2**

Besluit / Conclusion :			Niet conform	Conform	N° vorig rapport
☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1.			☐	☒	 /
☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.					 /
☐ De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek: 4.3.2025					 /
☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1.					 /
☐ Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le.....					 /
Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....					 /
☐ La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.....					 /
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur.....					 /

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier de wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier d'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le G.F.F. avant l'intervention dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparation des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

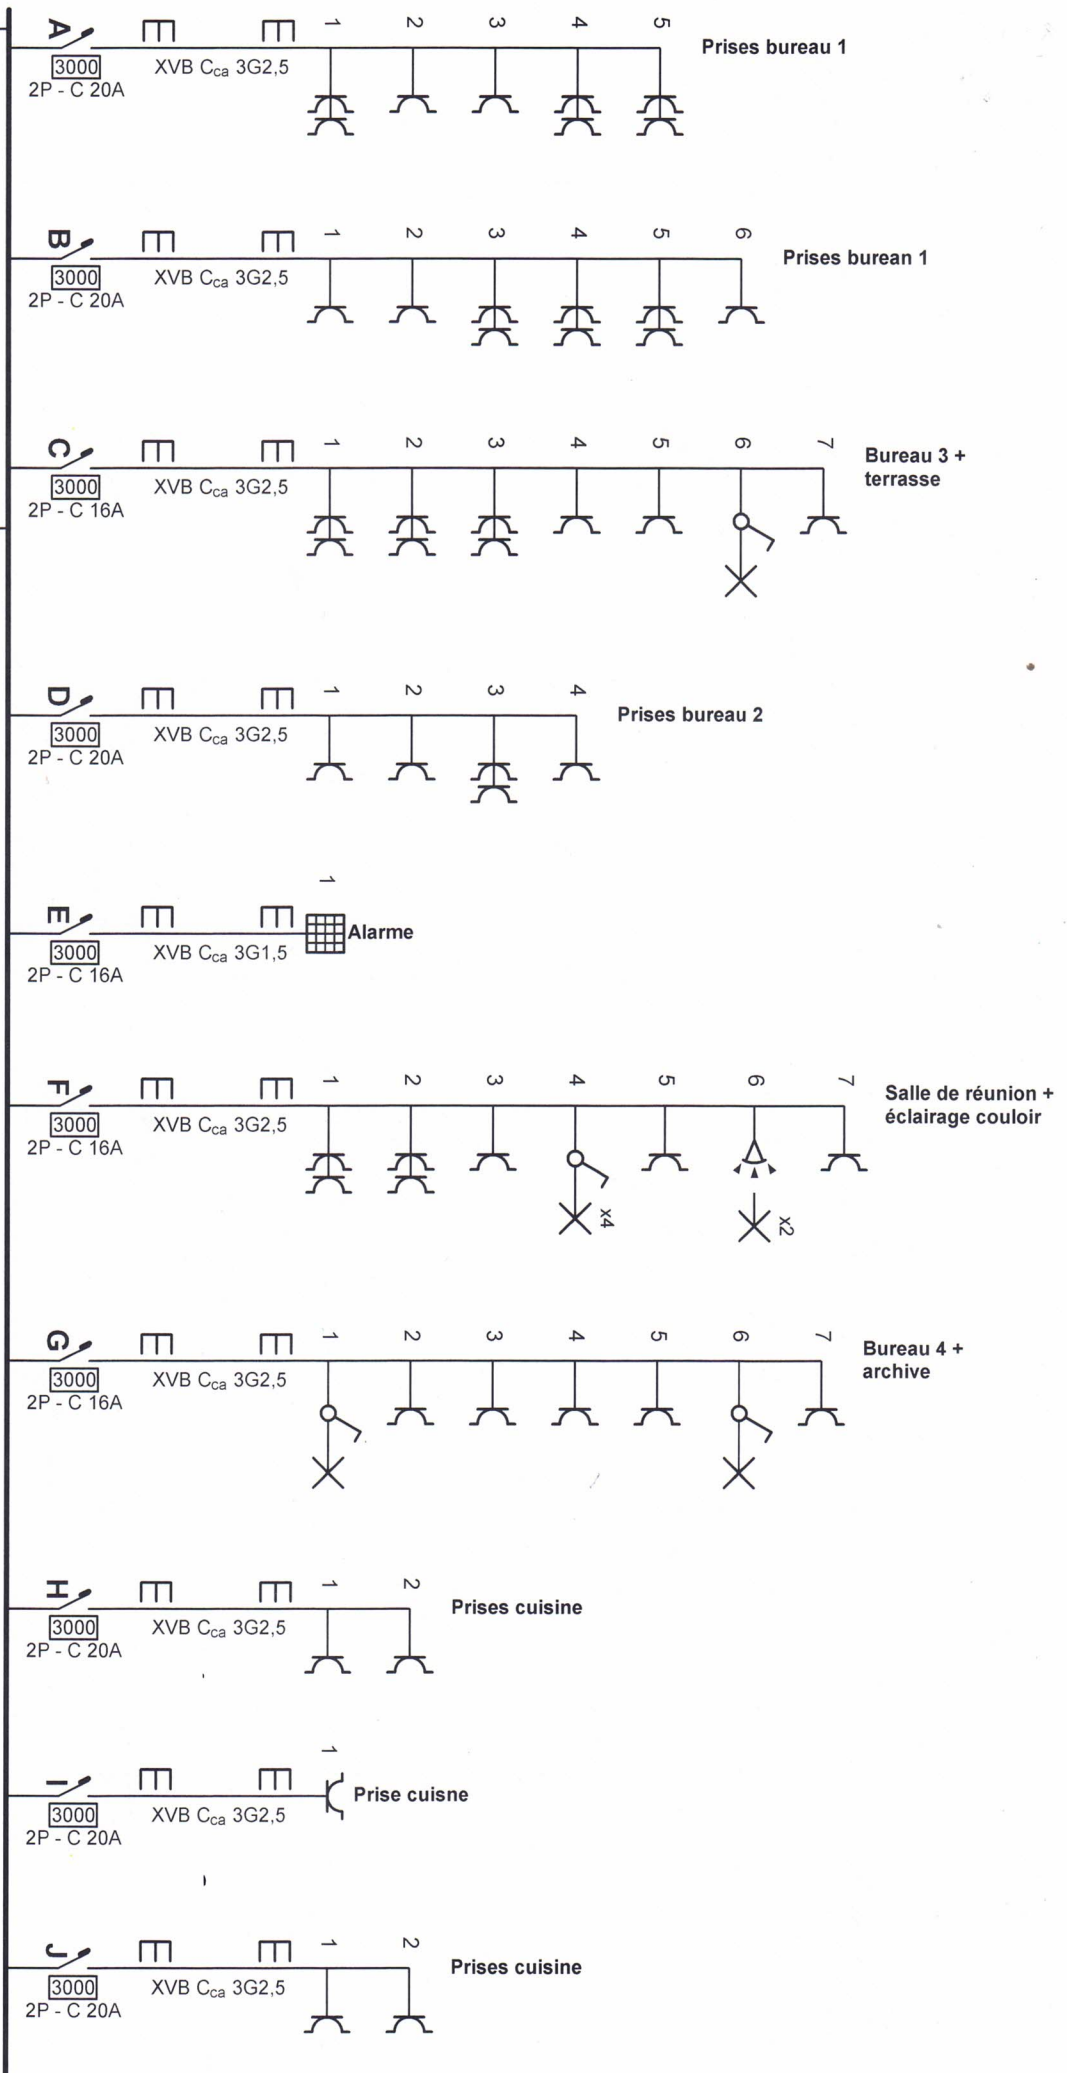

XVB C_{ca} 4x10 Type A-Δ300mA

3000
2P - 63A

limiter 20A.

Organisme agréé
Electro-Test - Flémalle

Parc Industriel 15

4400 Flémalle

Tél: +32 4 223 06 66

e-mail: info@electro-test.be

laurent.lombard@electro-test.be

CSCA 0450 57.89.30

Adresse de l'installation électrique

Socogi

Rue Nyssen 36

4000 Liège

EAN 5414449020710426757 N° compteur 6081977

Installateur

Moers Michel sprl

Allée du Beau Vivier 60

4102 Ougrée

Tél: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68

e-mail: moers.michel@yahoo.com


TVA BE 0636.824.202

p. 1/5
Schéma unifilaire

Date: 20-02-25

2 x 230V ~ 50Hz



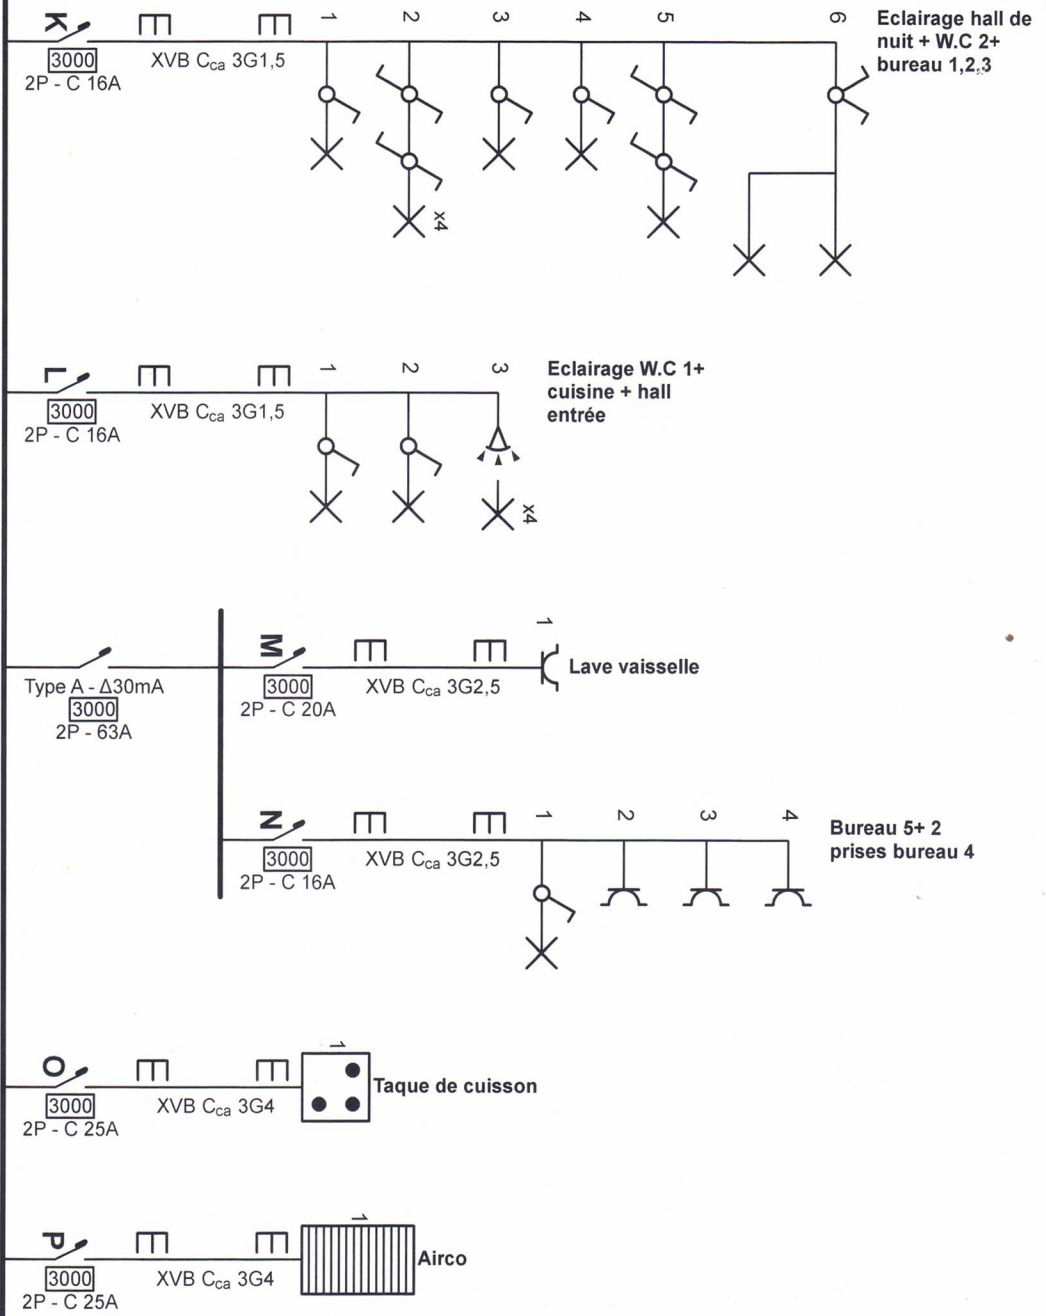

Organisme agréé ELECTROTEST

Electro-Test - F. LEBLANC

Parc Industriel 15

4400 Flémalle

Tél.: +32 4 223 06 66 - 03 -

e-mail: info@electro-test.be

Inspecteur

laurent.lombard@electro-test.be

Ces. 0491-57-89-30

Adresse de l'installation électrique

Socogi

Rue Nysten 36

4000 Liège

EAN 5414449020710426757 N° compteur 6081977,

Installateur

Moers Michel sprl

Allée du Beau Vivier 60

4102 Ougrée

Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68

e-mail: moers.michel@yahoo.com

TVA BE 0636.824.202




p. 2/5

Schéma unifilaire

Date: 20-02-25

2 x 230V ~ 50Hz

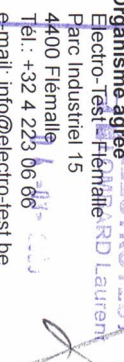

Electro-Test - Flémalle

4400 Flémaille

Tél.: +32 4 223 06 66

Inspecteur

Inspecteur

laurent.lombard@electro-test.be
Gsm: 0490 57 89 30

Socogi

4000 Liège

EAN 5414449020710426757 N° compteur 6081977.

Moers Michel spr

Allée du Beau Vivier 60

4102 Ougrée

Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68


e-mail: moers.michel@yahoo.com

TVA BE 0636.824.202

p. 3/5
Plan de position

Date: 20-02-25

2 x 230V ~ 50Hz

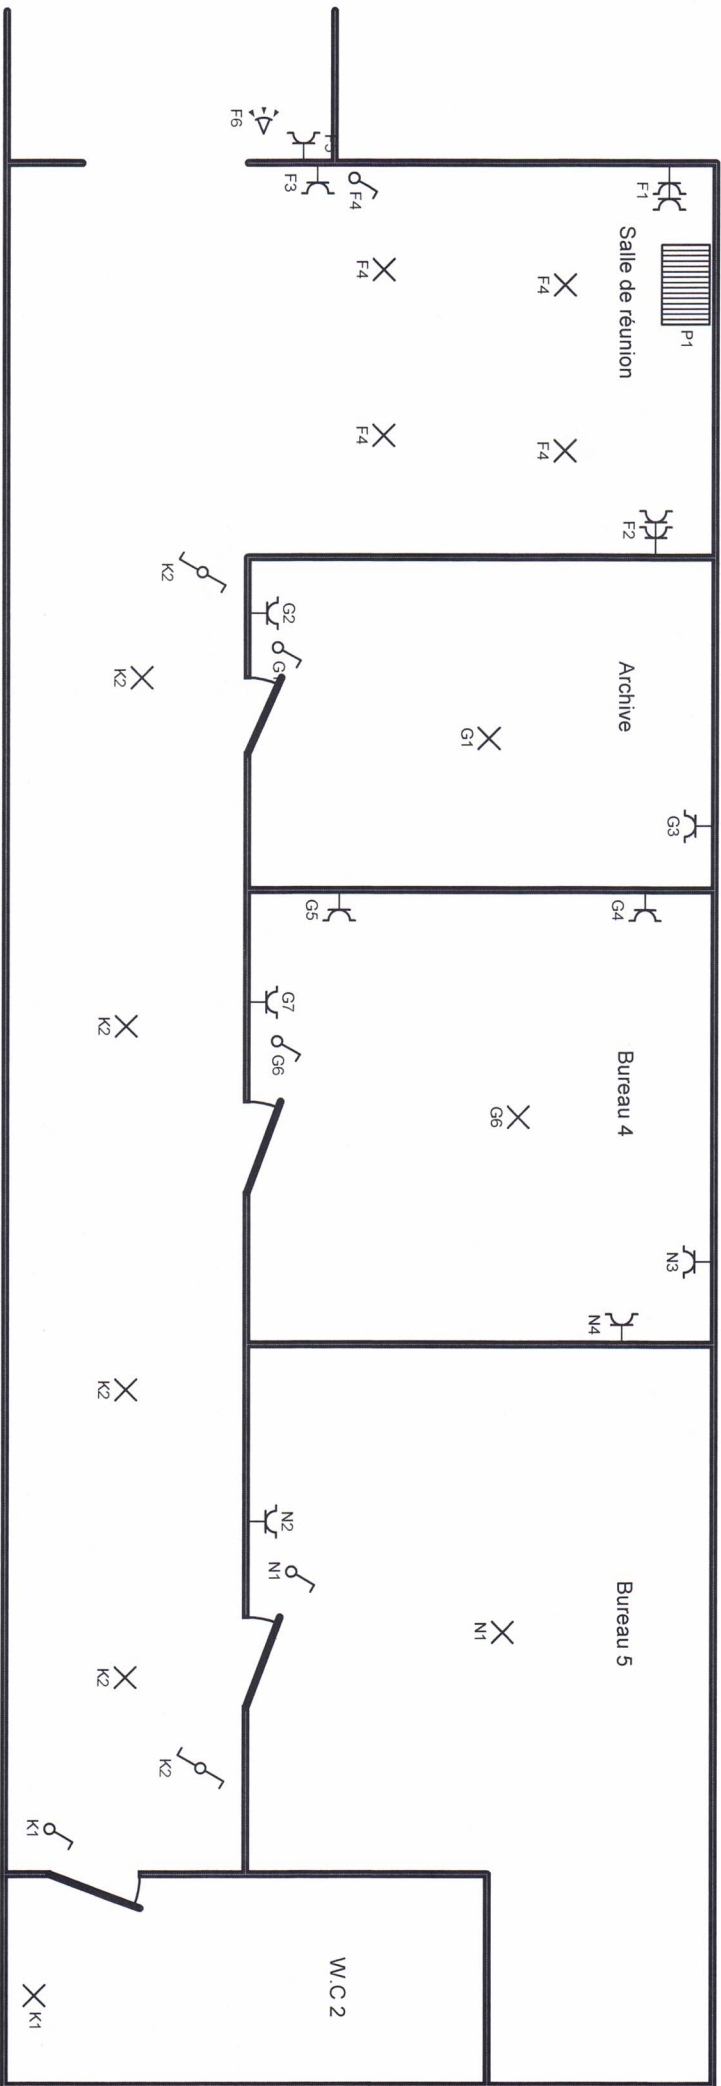

Organisme agréé
ELECTROTEST
 2 BLONDIAUX Laurent
 Electro-Test - Flémalle
 Parc Industriel 15
 4400 Flémalle
 Tél.: +32 4 223 06 66
 e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

Socogi
 Rue Nysien 36
 4000 Liège
 EAN 5414449020710426757 N° compteur 6081977

Installateur

Moers Michel sprl
 Allée du Beau Vivier 60
 4102 Ougrée
 Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68
 e-mail: moers.michel@yahoo.com
 TVA BE 0636.824.202



p. 4/5
 Plan de position

Date: 20-02-25

2 x 230V ~ 50Hz

- A** Prises bureau 1
- B** Prises burean 1
- C** Bureau 3 + terrasse
- D** Prises bureau 2
- E** Alarme
- F** Salle de réunion + éclairage couloir
- G** Bureau 4 + archive
- H** Prises cuisine
- I** Prise cuisine
- J** Prises cuisine
- K** Eclairage hall de nuit + W.C 2+ bureau 1,2,3
- L** Eclairage W.C 1+ cuisine + hall entrée
- M** Lave vaisselle
- N** Bureau 5+ 2 prises bureau 4
- O** Taque de cuisson
- P** Airco

Organisme agréé
ELECTRO-TEST
 Electro-Test - Flémalle
 Parc Industriel 15
 4400 Flémalle
 Tél : +32 4 223 06 66
 e-mail: info@electro-test.be

laurent.lombard@electro-test.be
 GSM 0430 57 89 30

Adresse de l'installation électrique

Socogi
 Rue Nysten 36
 4000 Liège
 EAN 5414449020710426757 N° compteur 6081977

Installateur

Moers Michel srl
 Allée du Beau Vivier 60
 4102 Ougrée
 Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68
 e-mail: moers.michel@yahoo.com
 TVA BE 0636.824.202



p. 5/5
Liste des circuits

Date: 20-02-25

2 x 230V ~ 50Hz