

2 B

Mission: _____
Client / Entreprise: _____
ID Externe: _____

No Client: _____
Adresse: _____
Ref.PV precedent: _____

Contact: _____
TVA: _____
Date d'emission: 2022-10-16

Num. rapport: _____

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Nouvelle installation
Lieu d'inspection: Av Paul Pastur 192, 6200 Chatelet
Etage: 2/5
Référence: Livre I Chapitre 6.4.
Date d'inspection: 11/10/2022
Inspecteur: _____
Propriete de: _____
Pers.Cont.: _____
Documents de référence: _____

Type de locaux: Appartement
Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage

Autres Reglements:
Prochain contrôle au plus tard le: **11/10/2047** ou dans un délai de: 299 mois
Installateur: /
T.V.A.: /
tel.: _____

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: ORES
Numero EAN: _____ Compteur: _____
Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Tension de serv.: 2x230V I max. instal.: 40A
Liaison comptage-coffre de repart. Type de cable: XVB

Nature du courant: Alternatif
Index I: 000001,9 Index II: 000001,3
Prot. princ. branchement: aut. 2p 40A
Nombre de cond.: 2 Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI
Description Installation: ☒ voir les schemas en annexe
Installation executée conformément aux schemas: en ordre
Inventaire des influences externes present et signe: en ordre
Protection contre les chocs electriques:
Différentiels essai par bouton test: p.a Contrôle des boucles de défaut: p.a
Electrode de terre: type: boucle
Continuité PE et liaison equipotentielle: en ordre Matériel et influences externes: en ordre
Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA Scellé par plombage: p.a
Pas encore places: Appartement en travaux lors de notre passage, ,
Nombre de tableaux: 1
Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre
Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre
Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

☒ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation
Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Contact direct: en ordre Contact indirect: en ordre
Resist. d'isolement general: 649 Mohm
Section: 35 mm² Resistance de dispersion: 6,89 Ohm

Diff. supplém.: 2p 40A/30mA

Nombre de circuits terminaux: 14

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur.

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

- N11 () - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
N12 () - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
N13 () - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

Mission:
Client / Entreprise:
ID Externe:

No Client:
Adresse :
Ref.PV precedent.:

Contact:
TVA:
Date d'emission: 2022-10-16

Num. rapport:

EXEMPLAIRE ORIGINAL


CONSEILS/REMARQUES:

Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :


- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

APPARTEMENT 2ème n: (5)

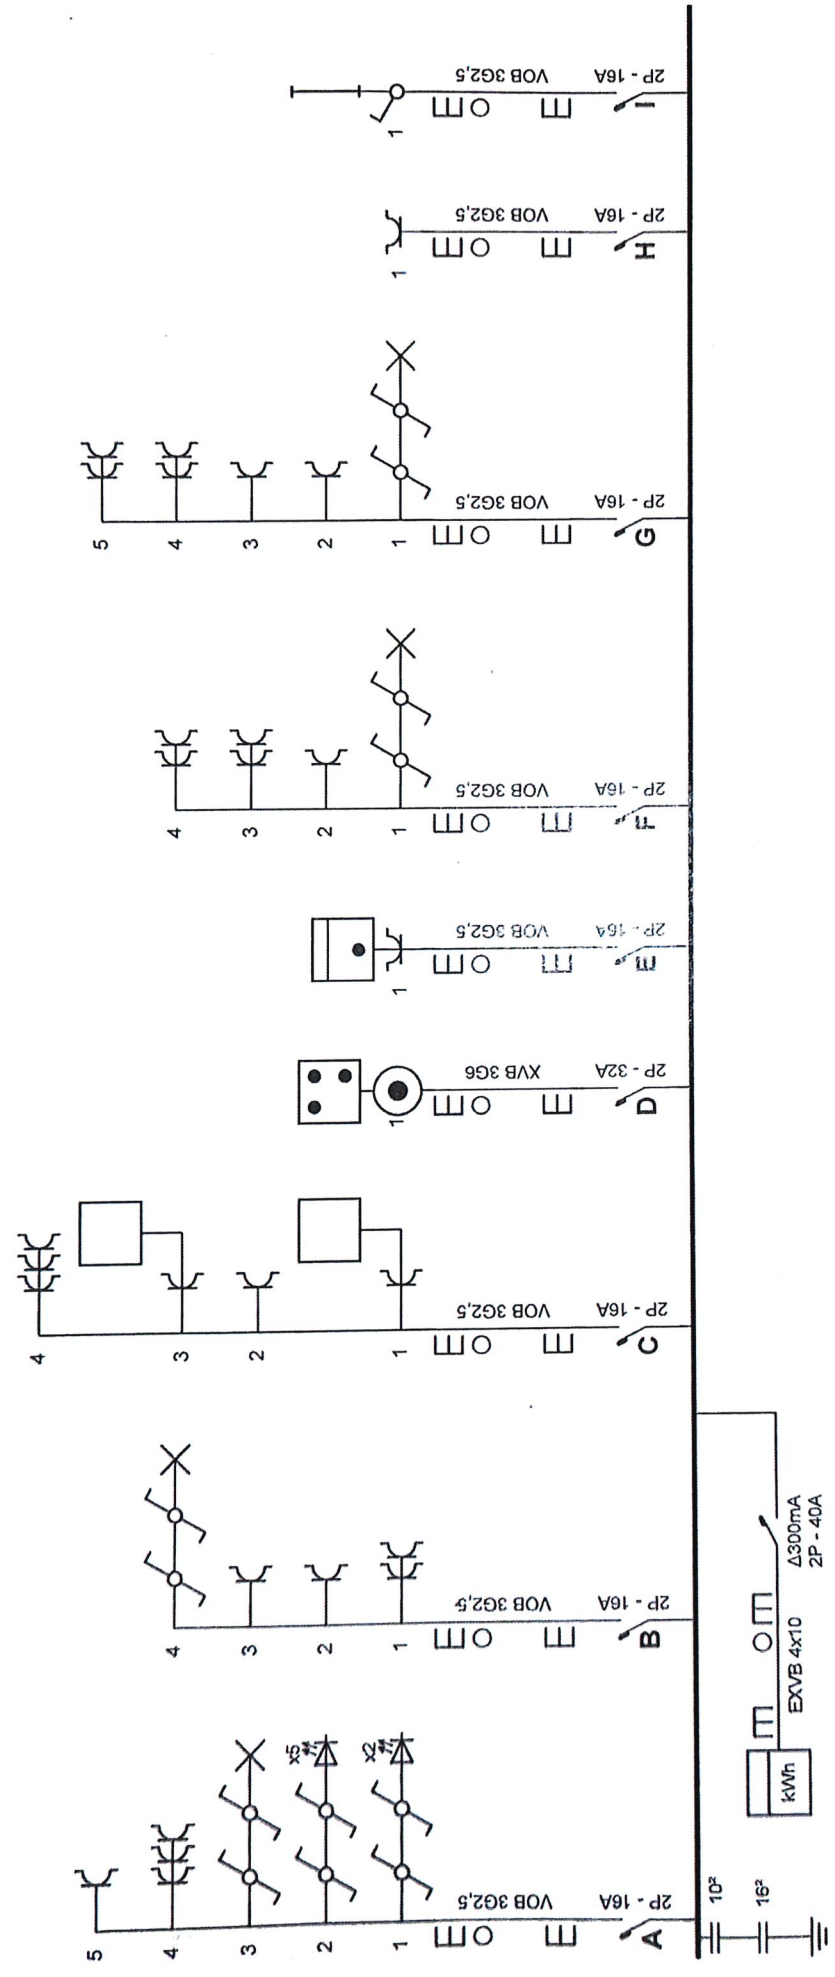

Installation contrôlée par : Installateur géocontrôleur doco	Adresse de l'installation électrique ROF INVEST avenue paul pastur 192 Boîte 001 6200 chatelet	Installateur ROF INVEST		p. 1/3 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz

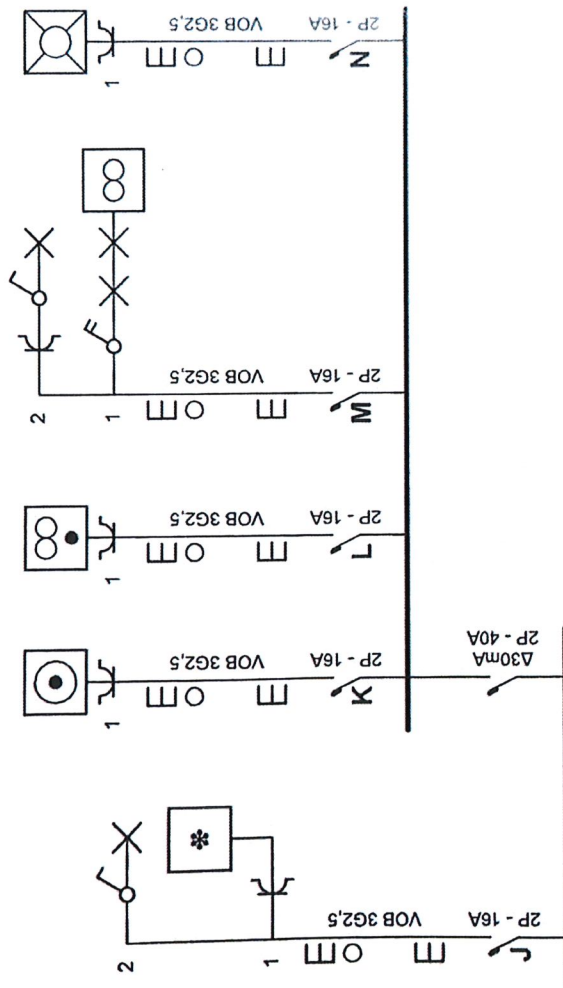

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:


Adresse de l'installation électrique
ROF INVEST
avenue paul pastur 192 Boite 001
6200 chatelet

Installateur
ROF INVEST



p. 2/3
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

2e étage appartement (5)

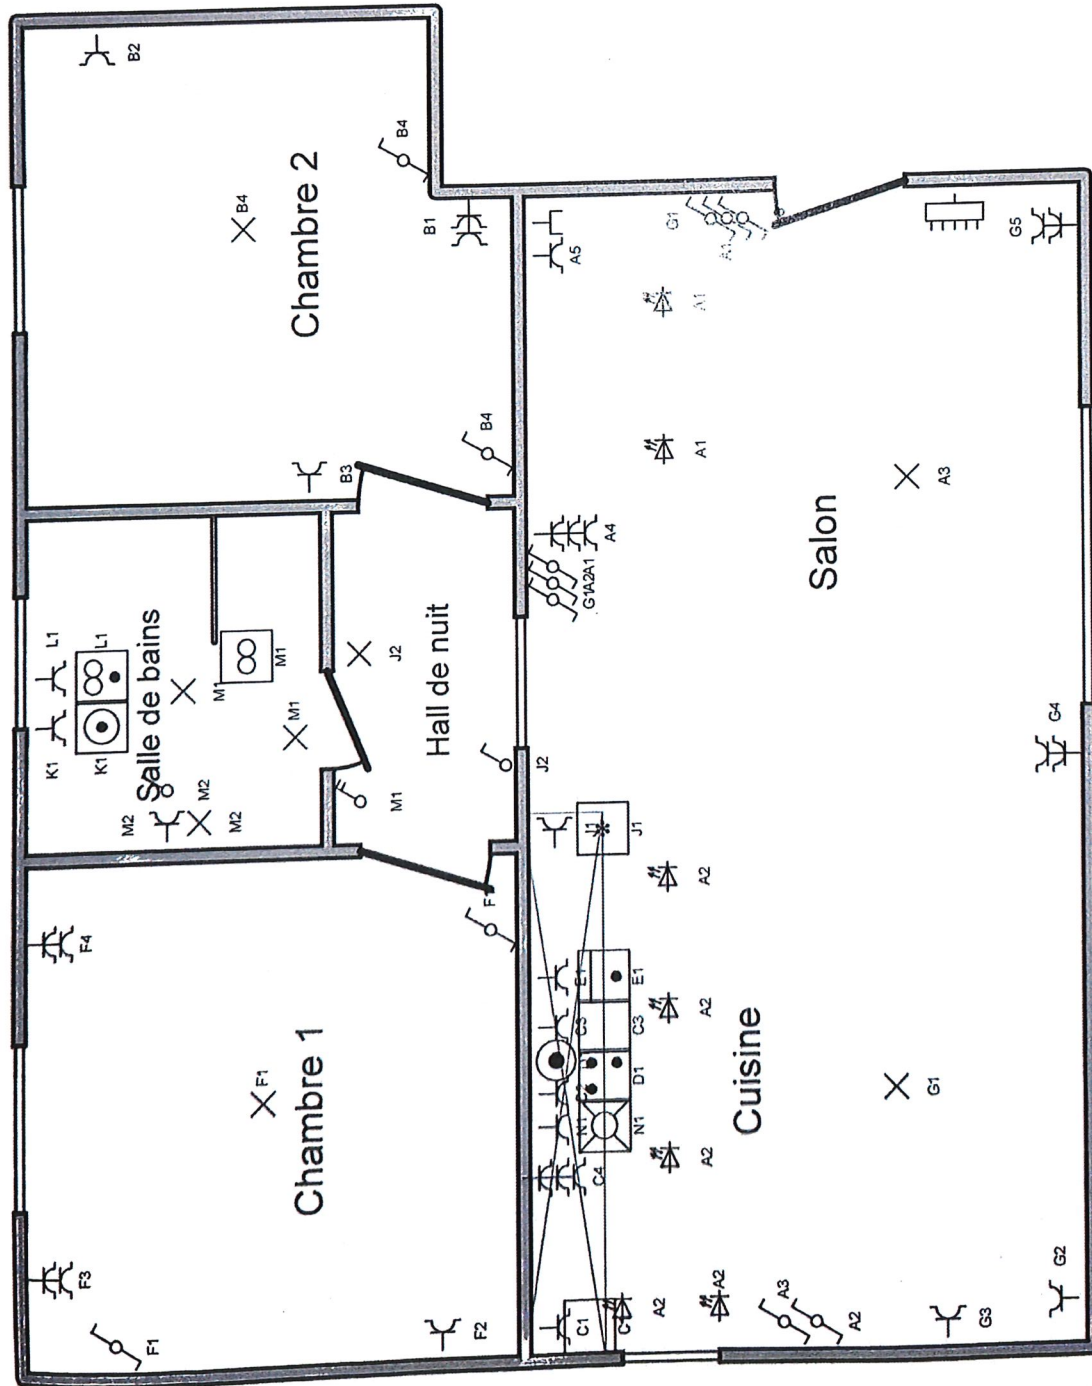

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

Adresse de l'installation électrique
ROF INVEST
avenue paul pastur 192 Boîte 001
6200 chatelet

Installateur
ROF INVEST



p. 3/3
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz