



N° 234-INS.P.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33
1820 MELSBOECK**

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

6246858

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *125/2040908/06*EAN :
code :

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Val des Seigneurs 140 ; 1150 Bxk

Eigenaar

Propriétaire :

Fouarge

Adres :

Adresse :

Installateur :

existante

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

08-09-14

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

*Dehaes v*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.*8 et bis*

Spanning	: <i>3673V</i>	Meter / bord verbinding	: <i>36-10m VOB</i>	Max. beveiliging	: <i>40A</i>
Tension		Liaison compteur-tableau		Protection max.	

Aardelectrode	: <i>exist</i>	Isolatie	: <i>24</i>	Mohm	Aantal verdeelborden	: <i>1</i>
Electrode de terre		Isolement			Nombre de tableaux	

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn		I.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A General</i>	<i>4</i>		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A G (10A)</i>			☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒

Visueel nazicht : algemeen	: OK	NOK	Indirecte aanraking	: OK	NOK
Contrôle visuel : générale	☒	☐	Contact indirect	☒	☐

Aansluitingen : Raccordements	: OK ☒ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles	: OK ☒ NOK ☐
-------------------------------	---	---	---

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

Nant - Nihil.

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is *niet* conform met het AREI en mag *niet* *tijdelijk* in dienst gesteld worden — in dienst blijven.L'installation est *en* *pas* conforme au RGIEet peut *ne peut pas* temporairement être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het éénadradschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: *08-09-2019*

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.


voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		276 HK		
☐		☐		

ELECTRO-TEST
Vincent DUBBES
Inspecteur
Info@electro-test.be
02 434 433 603

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, la présence d'électricité ; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

140 Val des Seigneurs 1150 BRUXELLES 8em étage (bis) K 09

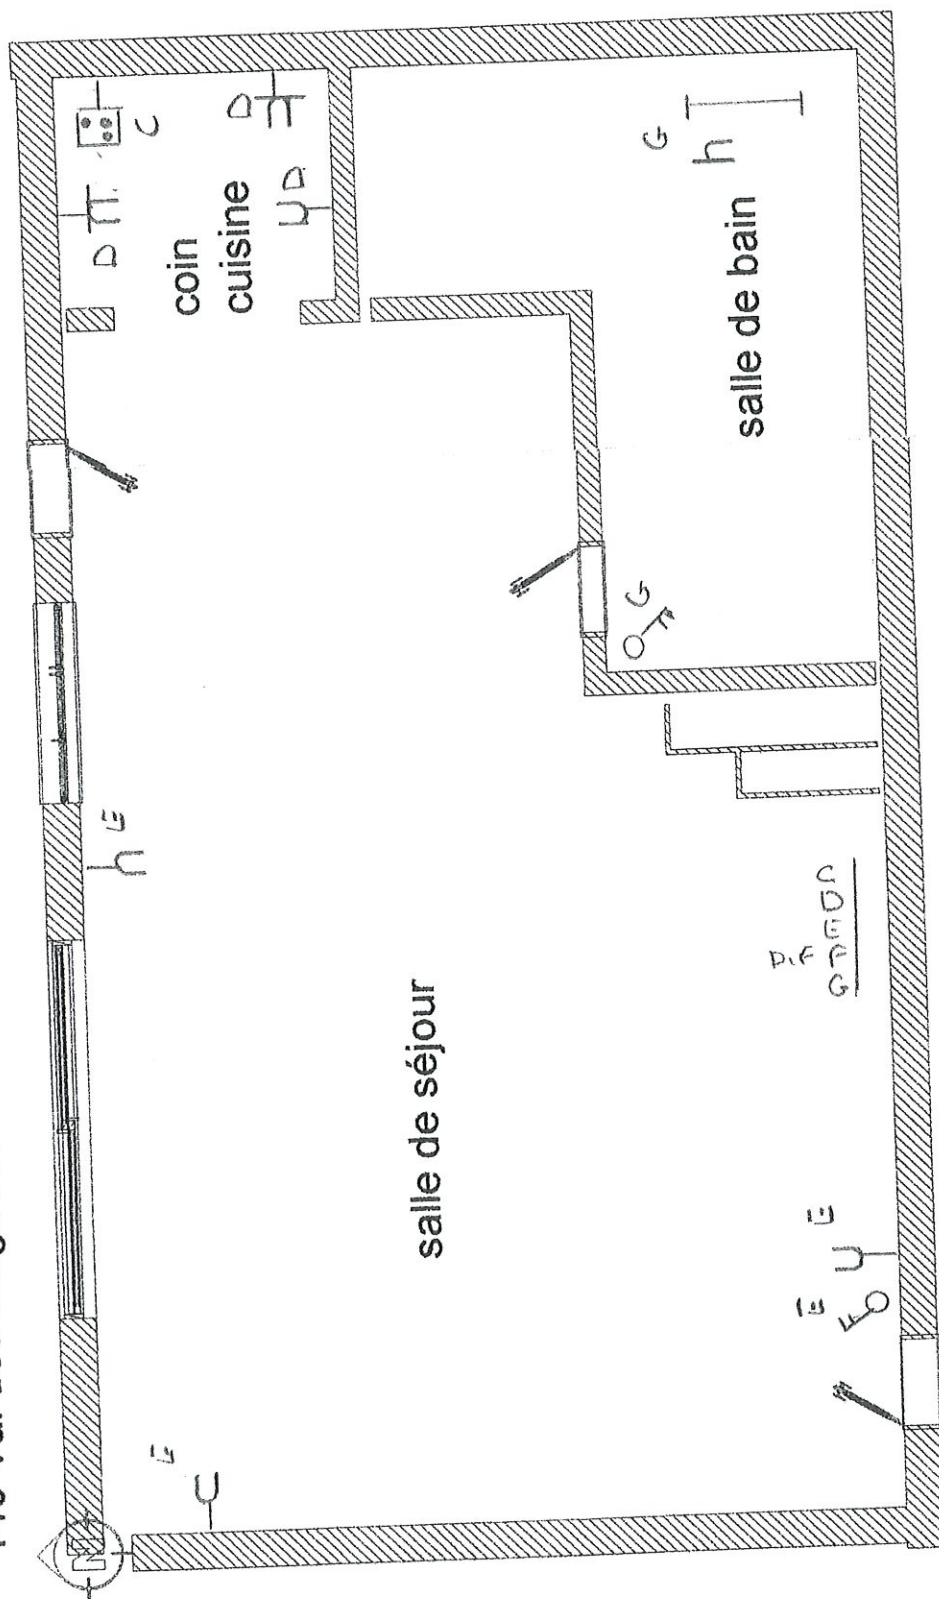

commun

Tableaux électriques.

140 Val des Seigneurs 1150 BRUXELLES 8em étage (bis) K 09.

1er. Tableau (compteur).

-
- A. Dif. Général 40 Amp. 0.300 Amp.**
 - B. Dij. Général Tri. 32 Amp.**

2em. Tableau (salle de séjour).

-
- C. Dij. Tri. 20 Amp. Taque (cuisine).**
 - D. Dij. Mono. 16 Amp. Pr. Cuisine.**
 - E. Dij. Mono. 16 Amp. Pr salle de séjour.**
 - F. Dif. 40 Amp. 0.030 Amp.**
 - G. Dij. Mono. 10 Amp. AL. Salle de bain.**