

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5583159
Voorl. verslagnr.:
Datum: 21/04/2021



Afdeling: ELE

Klant / Opdrachtgever:

OCB vzw
Member of OCB Group

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 385 AERTS FRANK
Adres: WILWOUTERSSTRAAT 3 BUS 1, 3770 MEMBRUGGEN
Adres: BOVENSTRAAT 13, 3770 RIEMST B.T.W.: BE0725499325
Adres installatie: THEUNISSEN WILWOUTERSSTRAAT 3 BUS 1 Private HS-cabine: NEE
MEMBRUGGEN 3770
Type installatie: Kies een item. Toestel/Install. ID:
EAN nr.: 541449206003814139 Leverancier: Ecopower Teller nr.: 59640553 Nachtteller nr.: /

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast
controlebezoek (hfst. 6.5)
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 14/04/2021 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/04/2046 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 4p 63A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 20+6

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,6 MOhm Spreidingsweerstand: 3 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N 1. De PV-installatie maakt geen deel uit van dit onderzoek.

I geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,








Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf



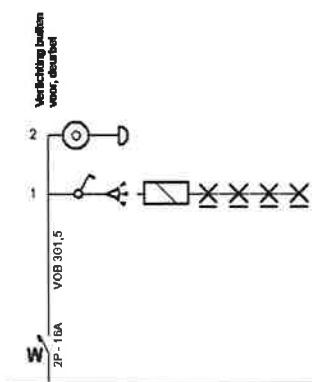


Installatie van voor 1 juni 2020

Plaats van de elektrische installatie
Wilwoutersstraat 3 bus 1
3770 Membruggen

Installateur
Bart Bastiaens
Bovenstraat 13
3770 Kanne (Riemst)

Tel: 0498 48 61 00

p. 2/10
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

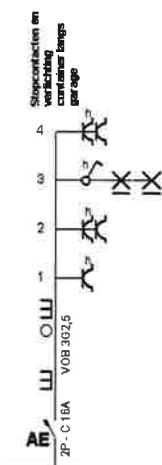


Plaats van de elektrische installatie
 Wilwoutersstraat 3 bus 1
 3770 Membruggen


Installateur
 Bart Bastiaens
 Bovenstraat 13
 3770 Kanne (Riemst)
 Tel: 0498 48 61 00

p. 3/10
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Installatie van voor 1 juni 2020

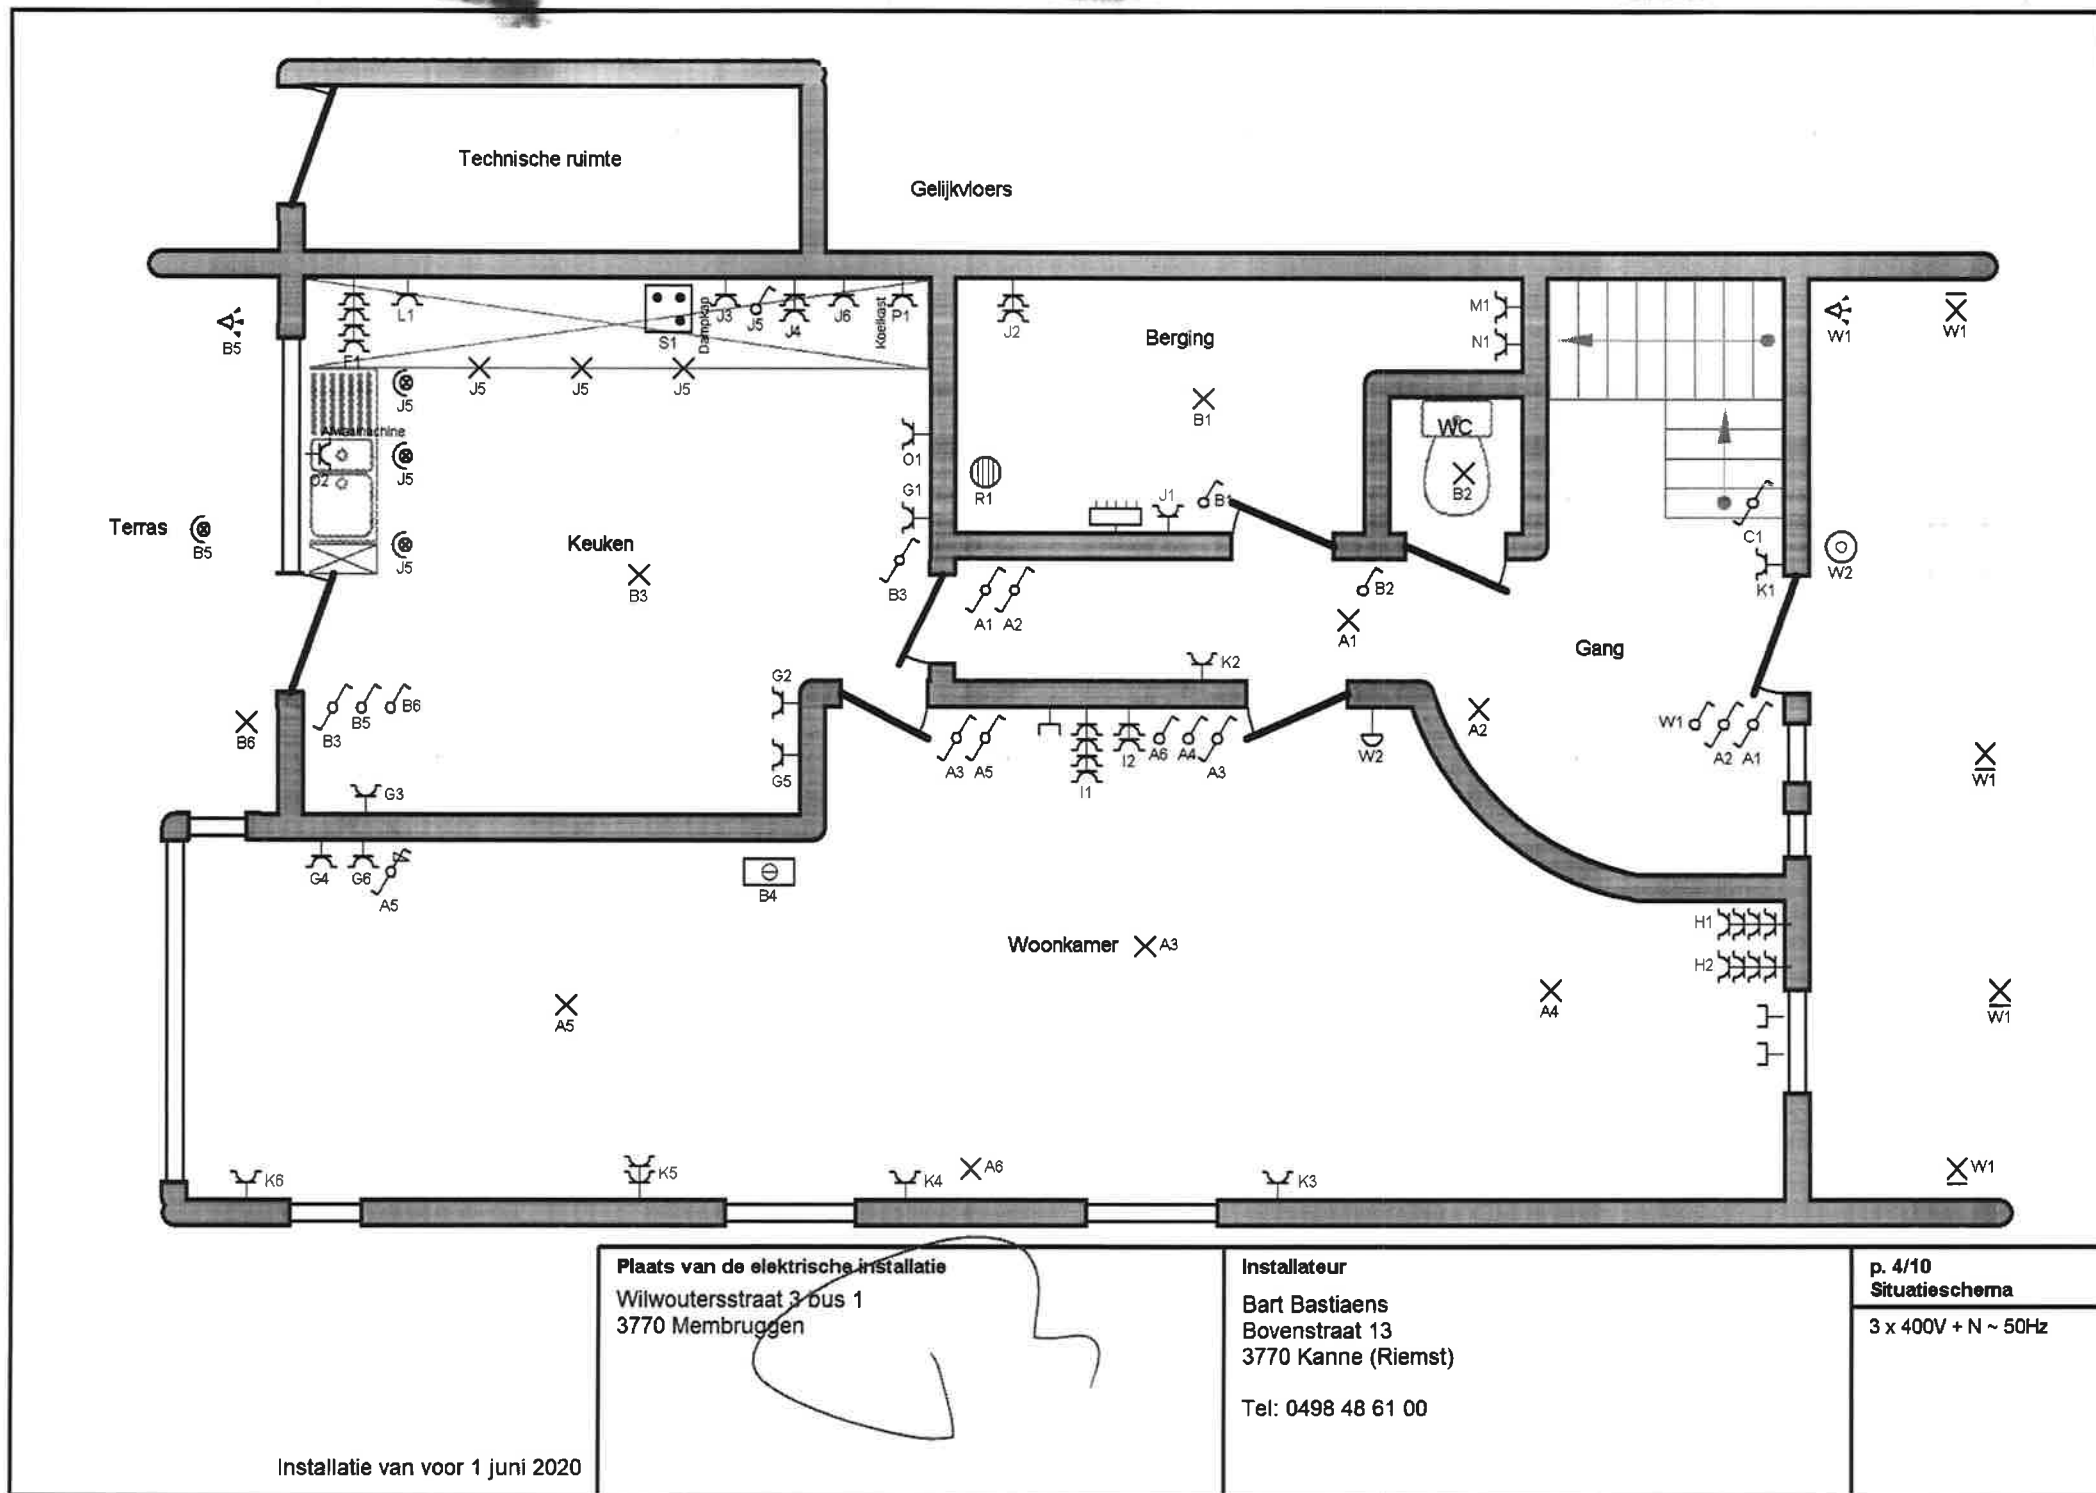

1e Verdieping

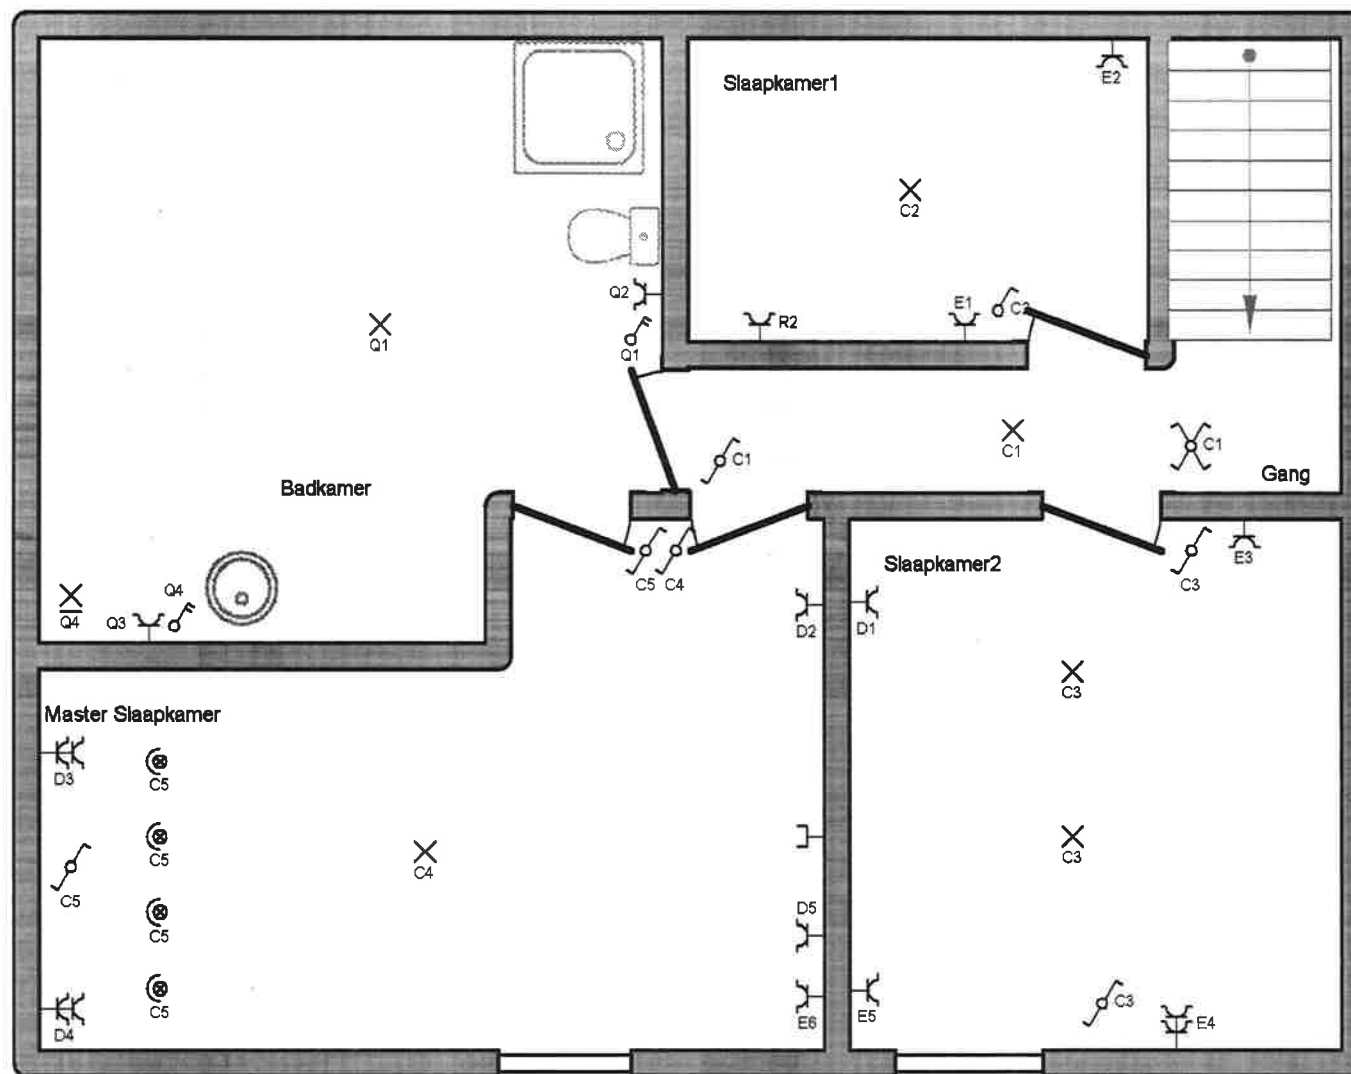


Plaats van de elektrische installatie
Wilwoutersstraat 3 bus 1
3770 Membruggen

Installateur
Bart Bastiaens
Bovenstraat 13
3770 Kanne (Riemst)
Tel: 0498 48 61 00

p. 5/10
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Garage

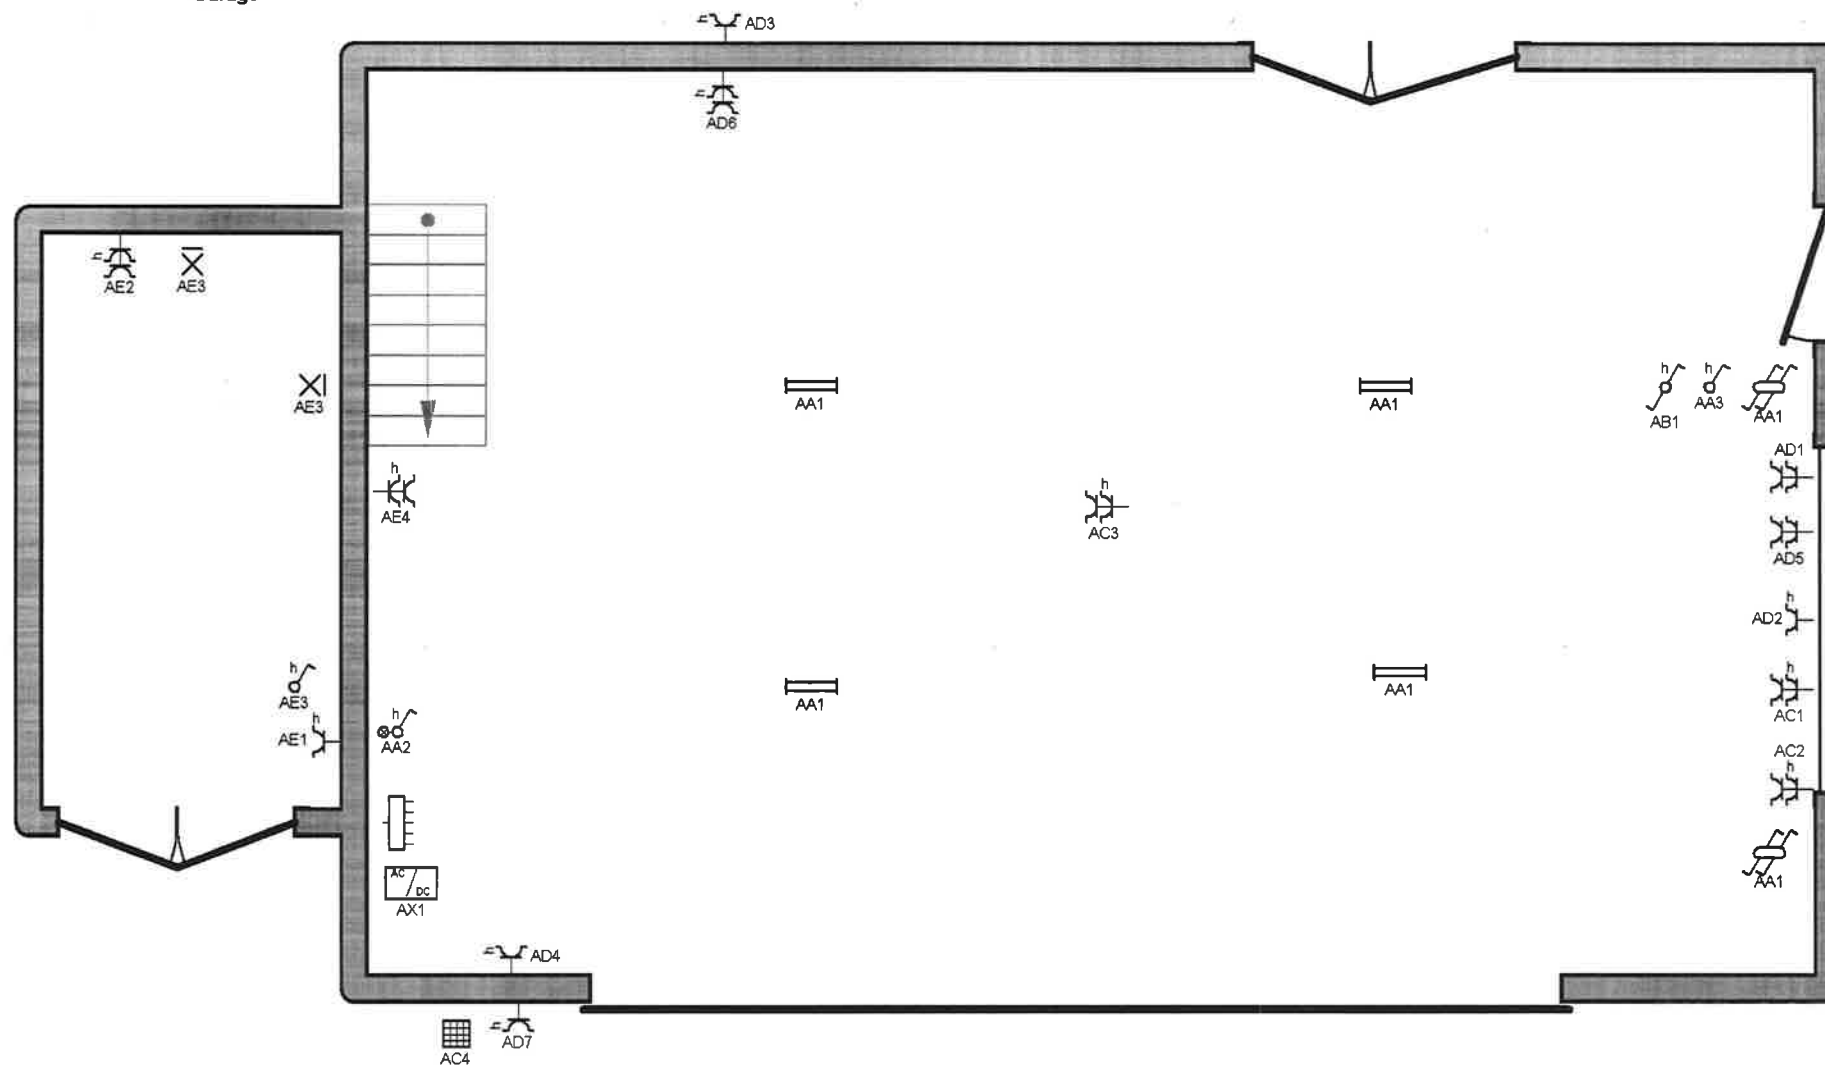

Plaats van de elektrische installatie
Wilwoutersstraat 3 bus 1
3770 Membruggen

Installateur
Bart Bastiaens
Bovenstraat 13
3770 Kanne (Riemst)

Tel: 0498 48 61 00

p. 6/10
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Installatie van voor 1 juni 2020

Boven Garage



X
AB1

Plaats van de elektrische installatie
Wilwoutersstraat 3 bus 1
3770 Membruggen

Installateur
Bart Bastiaens
Bovenstraat 13
3770 Kanne (Riemst)

Tel: 0498 48 61 00

p. 7/10
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Installatie van voor 1 juni 2020

Kuripkelder onder garage

X
AA2

X
AA2

X
AA2

X
AA2

Installatie van voor 1 juni 2020


Plaats van de elektrische installatie
Wilwoutersstraat 3 bus 1
3770 Membruggen

Installateur
Bart Bastiaens
Bovenstraat 13
3770 Kanne (Riemst)


Tel: 0498 48 61 00

p. 8/10
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

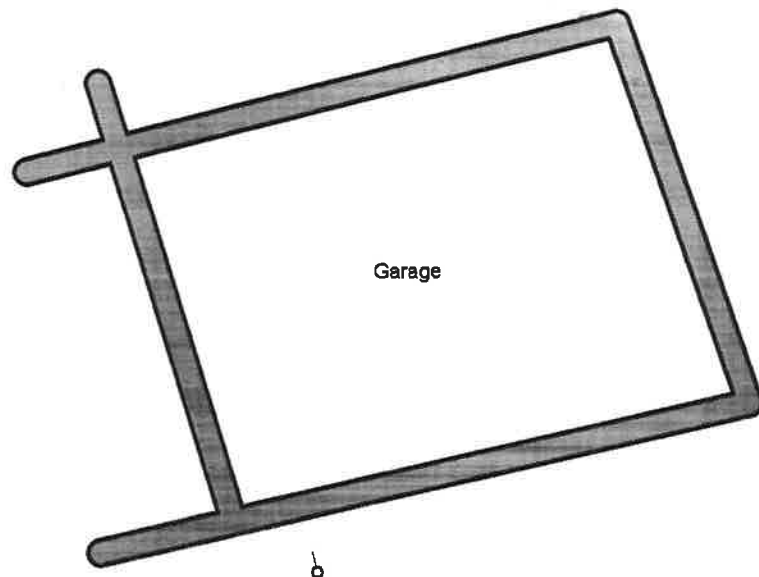

Garage

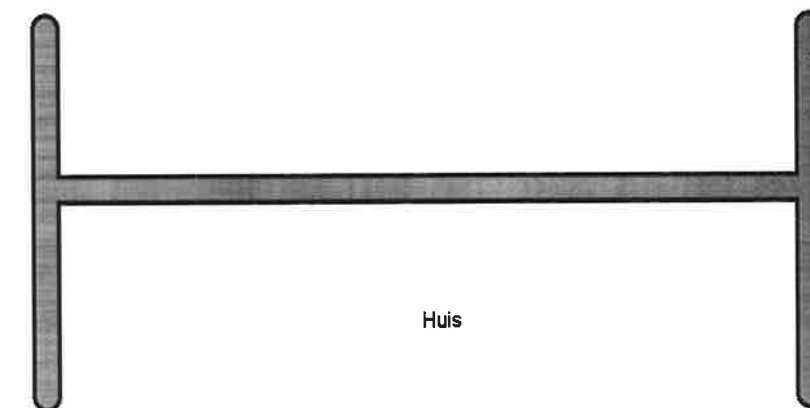

Huis

Plaats van de elektrische installatie
Wilwoutersstraat 3 bus 1
3770 Membruggen

Installateur
Bart Bastiaens
Bovenstraat 13
3770 Kanne (Riemst)

Tel: 0498 48 61 00

p. 9/10
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Installatie van voor 1 juni 2020

A Verlichting gang en woonkamer

B Verlichting WC, keuken, achter buiten, berging

C Stopcontacten master slaapkamer en slaapkamer 2

D Stopcontacten master slaapkamer en slaapkamer 2

E Stopcontacten slaapkamer 1 en slaapkamer 2

F Werkstopcontacten keuken

G Stopcontacten keuken (niet boven kasten)

H Stopcontacten voorkant woonkamer

I Stopcontacten midden woonkamer

J Dampkap, werkstopcontacten keuken, stopcontacten berging, verlichting onder keukenkasten

K Stopcontacten gang en woonkamer

L

W Verlichting buiten voor, deurbel

M Wasmachine

N Droogkast

O Afwasmachine + stopcontact keuken

P koelkast keuken

Q Stopcontacten en verlichting badkamer

R Boiler en stopcontact slaapkamer 1

S Fornuis

V Garage

AX Zonnepanelen

AJ Remautomaat

AA Verlichting garage, kruipkelder

AB Verlichting boven garage

AC Garagepoort, stopcontacten garage

AD Stopcontacten garage en kabelgoot

AE Stopcontacten en verlichting container langs garage

Plaats van de elektrische installatie

Wilwoutersstraat 3 bus 1
3770 Membruggen

Installateur

Bart Bastiaens
Bovenstraat 13
3770 Kanne (Riemst)

Tel: 0498 48 61 00

p. 10/10
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz