



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.:

Index : Dag :

16183781

14.1

KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. 5G.18.314 No.

ADRES INSTALLATIE: 1740 Ternat

Begoniaaan 1

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : Gamati buha

Adres :

INSTALLATEUR : 1100 Dilbeek

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 27/08/2018; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: wooneenheid

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie

Begin werken : Fundering vóór - 1.10.81 ; Installatie na 1.10.81 - ; - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 -


Aansluiting: Spanning 3X400V-TN ; Bescherming v/d aansluiting: 16 A ; Alg. schakelaar: type: ADS40A103A

Netaftakkabel (type & sectie): Niet zichtbaar mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 10x10 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT

Aantal borden: 1+1 ; Aantal eindstroombanen: 6+4 ; Spreidingsweerstand: 3,2 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: >10 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

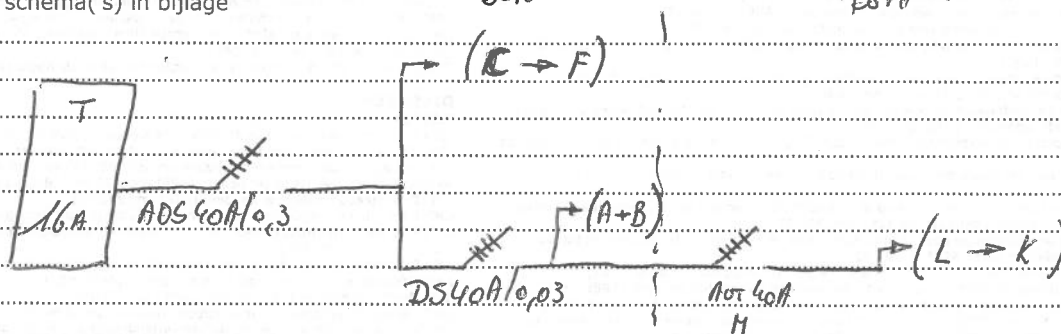

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -

en de technische procedure(s) TPR-E12 -

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

* De verzwaring mag MAX 40A dyn.

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/08/2018


(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Geert Sneyaert
agent-onderzoeker

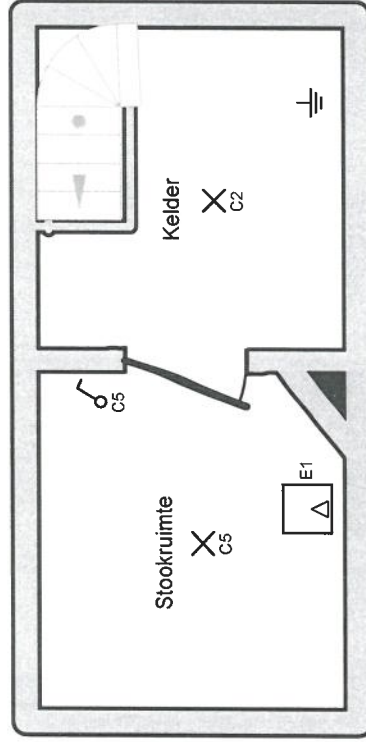

Kelder

Erkend Organisme

ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME

2820 BONHEIDEN
Geert Steyvaert
agent-onderzaker

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

Gamoti B.V.B.A.
Bloemendal 3
1700 Dilbeek
GSM: 0473 94 24 42
e-mail: jeroen@gamoti.com
BTW BE 0894.320.105




p. 2/6

Situatieschema

Datum: 27/08/2018

3 x 400V + N ~ 50Hz

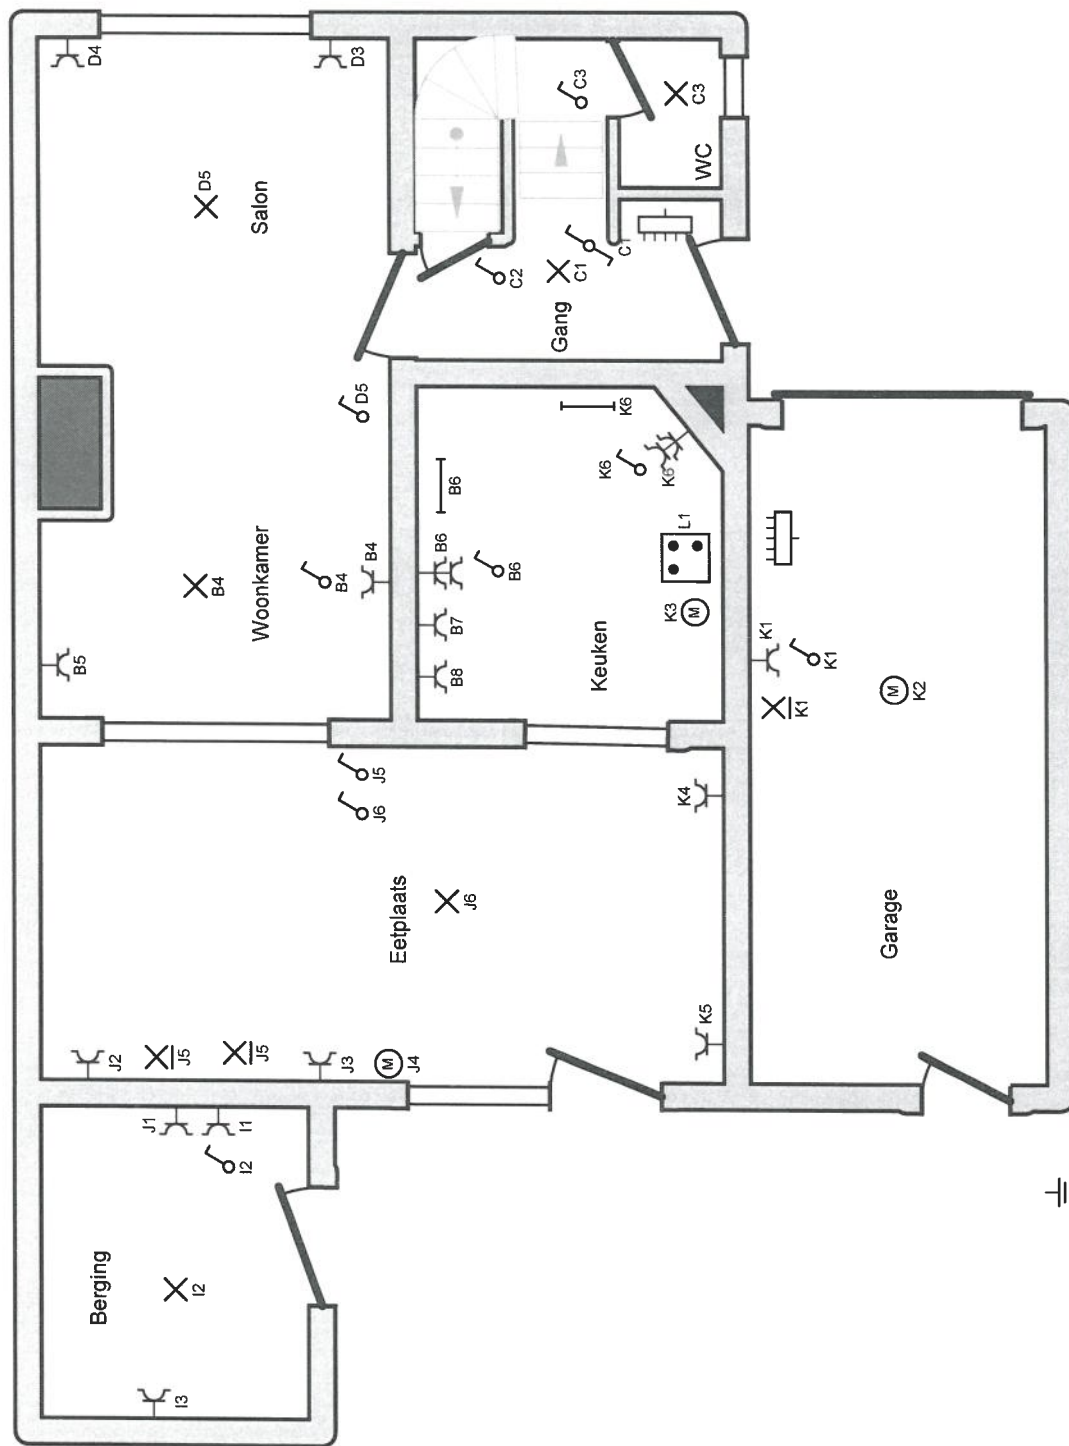

Gelijkvloers

Erkend Organisme
ATK

Mechelsesteenweg 247-249

2820 Bonheiden

Tel.: 015 55 51 51

Fax: 015 55 06 30

e-mail: atk@atk.be

CONTROLERORGANISME

ATK vzw

2820 BONHEIDEN

Geert Snelvaert
agent-onderzoeker

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

Gamoti B.V.B.A.

Bloemendal 3

1700 Dilbeek

GSM: 0473 94 24 42

e-mail: jeroen@gamoti.com

BTW BE 0894.320.105




p. 3/6

Situatieschema

Datum: 27/08/2018

3 x 400V + N ~ 50Hz

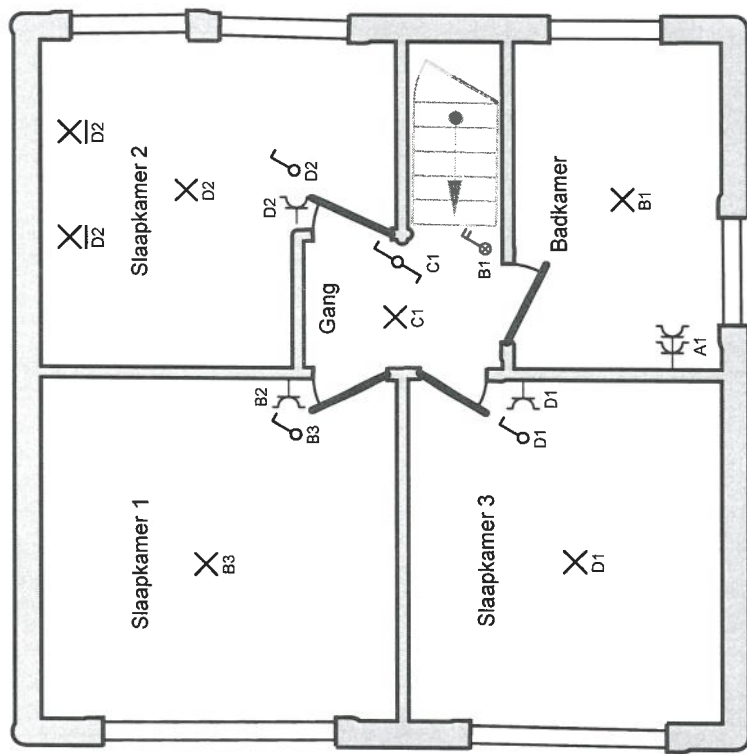

1ste Verdieping

Erkend Organisme
 ATK

Mechelsesteenweg 247-249
 2820 Bonheiden
 Tel.: 015 55 51 51
 Fax: 015 55 06 30
 e-mail: atk@atk.be

CONTOLEORGANISME

ATK vzw
 2820 BONHEIDEN
 Geert Smeets
 agent-onderzoeker

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
 Gamoti B.V.B.A.
 Bloemendal 3
 1700 Dilbeek


GSM: 0473 94 24 42
 e-mail: jeroen@gamoti.com
 BTW BE 0894.320.105



p. 4/6
Situatieschema

Datum: 27/08/2018

3 x 400V + N ~ 50Hz

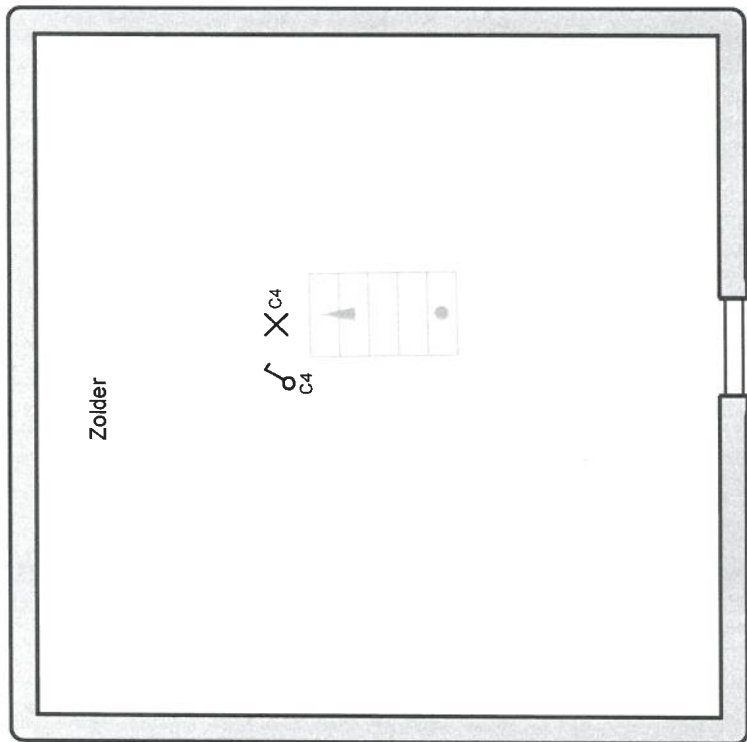


Zolder

Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
VZW
2820 BONHEIDEN
Geert Sneyaert
agent-onderzoeker

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Gamoti B.V.B.A.
Bloemendal 3
1700 Dilbeek
GSM: 0473 94 24 42
e-mail: jeroen@gamoti.com
BTW BE 0894.320.105



p. 5/6
Situatieschema

Datum: 27/08/2018
3 x 400V + N ~ 50Hz

M Schakelaar kast garage

- A** Stopcontact Badkamer
- B** Licht Badkamer
Licht en stopcontact Slaapkamer 1
Licht en stopcontact Woonkamer
Licht en stopcontact Keuken (muur woonkamer)
- C** Licht kelder
Licht gang beneden
Licht wc
Licht gang boven
Licht zolder
- D** Licht en stopcontact Slaapkamer 2
Licht en stopcontact Slaapkamer 3
Licht en stopcontact Salon
- E** Verwarming
- F** Bel
- G** Differentieel 4P 40A 30mA
- H** Differentieel 4P 40A
300mA
- I** Licht en stopcontact Berging
- J** Licht Eetplaats
Stopcontact eetplaats (muur berging)
Rolluik Tuin
- K** Licht en stopcontact keuken (muur garage)
Licht en stopcontact garage
Dampkap
Garagepoort
Stopcontact eetkamer (muur garage)
- L** Formuils

Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTOLEORGANISME
HINZ
2820 BONHEIDEN
Geert Spierdijt
agent-onderzaker

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Gamoti B.V.B.A.
Bloemendal 3
1700 Dilbeek
GSM: 0473 94 24 42
e-mail: jeroen@gamoti.com
BTW BE 0894.320.105



p. 6/6
Lijst Kringen

Datum: 27/08/2018

3 x 400V + N ~ 50Hz