

Resp. client:
N° commande.
N° client: 86475
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0475438473
e-mail: info@heutz.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 6507864
N° rapp. prov.:
Date: 22/09/2025



Client / Mandant :

HEUTZ
Rue de la Lèche 8
4020 Bressoux

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 473 MOSBEUX ALEX

Installat. / respons. travaux: Rue de la Lèche 8
4020 Bressoux

Rue de la Lèche 8
4020 Bressoux

T.V.A.:

Adresse installation:

Cabine HT - privée: NON

Type installation: appartement

Appareil/Install. ID:

EAN nr.: NF

Gestionn. Rés.: RESA

Compteur: 33258935 **Compteur nuit :** ////

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
visite de contrôle (chap. 6.5)

Date installation: ☒ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 et < 01/06/2020 ☒ ≥ 01/06/2020 et < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Dérogations: partie 8: appliqué **et sous-sect. 6.5.8.1, points:** 1, 2 et 3 (1: extra Diff.; 2: prises de cour.; 3: douche/bain)

Date: 18/09/2025 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 30/09/2050

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente

Raccordement: réseau souterrain

Fourreau: ////

Plaque d'isolat.: ////

Tension nominal: 1N400V

Protection max.: ///

Protection princ.: GRD
50A

Interr. princ.: interr. diff. général

Liaison comptage-coffre de repart.:

type câble: XVB

nombre conduct.: 4

section: 10 mm²

Câble de raccordement au réseau:

type câble: EXVB

nombre conduct.: 4

section: 70 mm²

Prise de terre **genre :** commune

accessibilité : en ordre - sectionn. de terre commune est accessible

Électrode de terre: **type:** barres

section: 16 mm²

Interrupteur Diff.: **général:** 2p 63A/300mA

supplémentaire: 2p 63A/30mA

Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe

références: ////

Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre

État du matériel fixe ou - à pose fixe: p.a.

Installations spéciaux: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -

Ne sont pas encore ☐ cuisine ☐ salle de bains

☐ chauffage central

☐ compteur de gaz

☐ compteur d'eau

placés: ☐ luminaires

☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle

Nombre de tableaux: 1

Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: VOIR SCHEMAS

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 10 MOhm

Résistance de dispersion: 25 Ohm

Bouton d'essai diff.: en ordre

Boucle de défaut: en ordre

Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre

Protection contre les chocs électriques:

contact direct: en ordre

contact indirect: en ordre

Protection contre la surintensité:

en ordre

Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: p.a.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Néant
I	Néant

CONCLUSION

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,





Le contrôleur

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

POUR OCB MOSBEUX ALEX 0493/246156

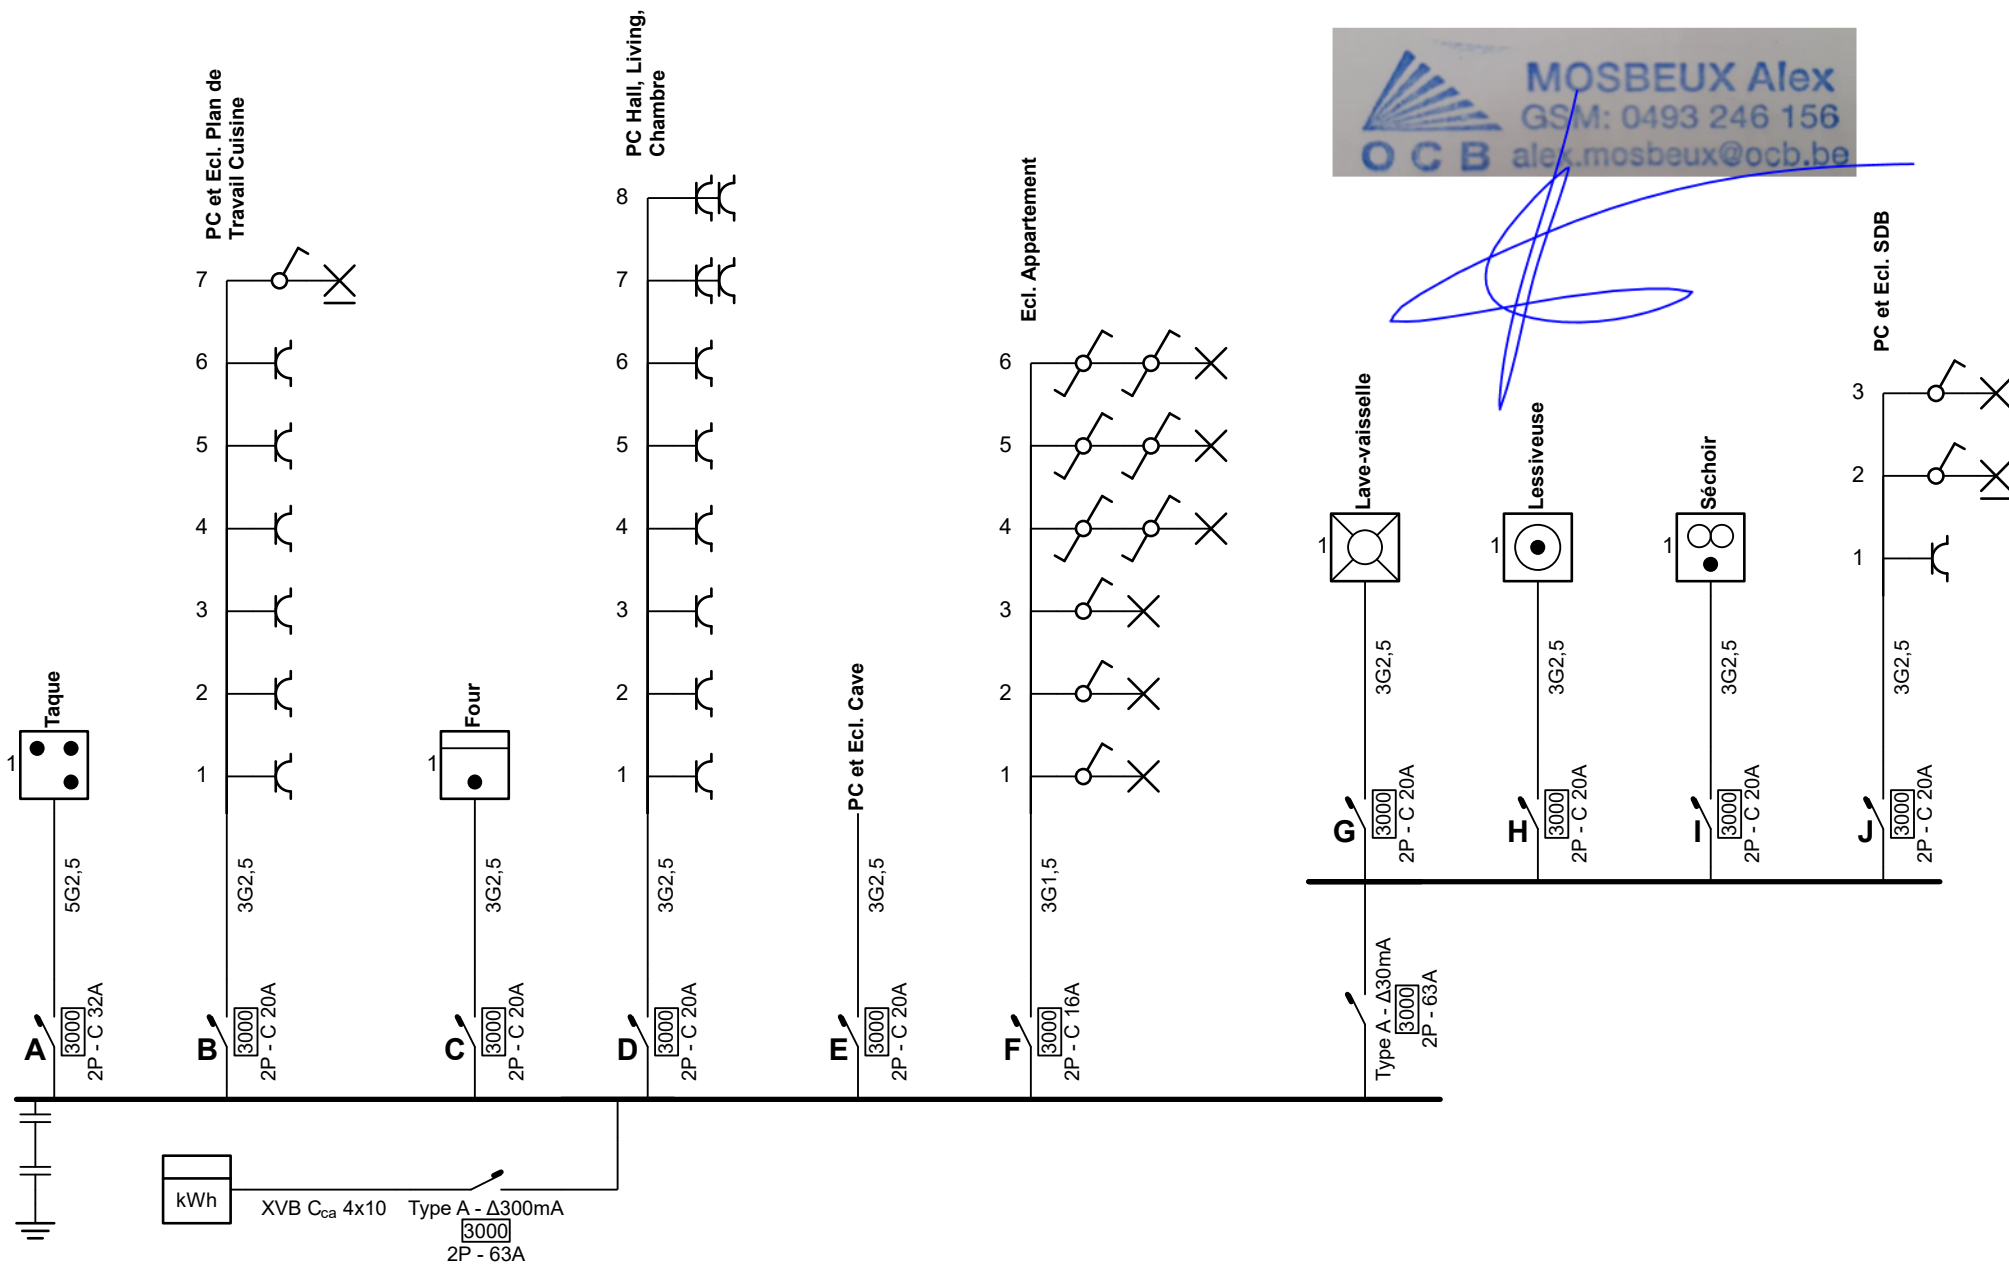

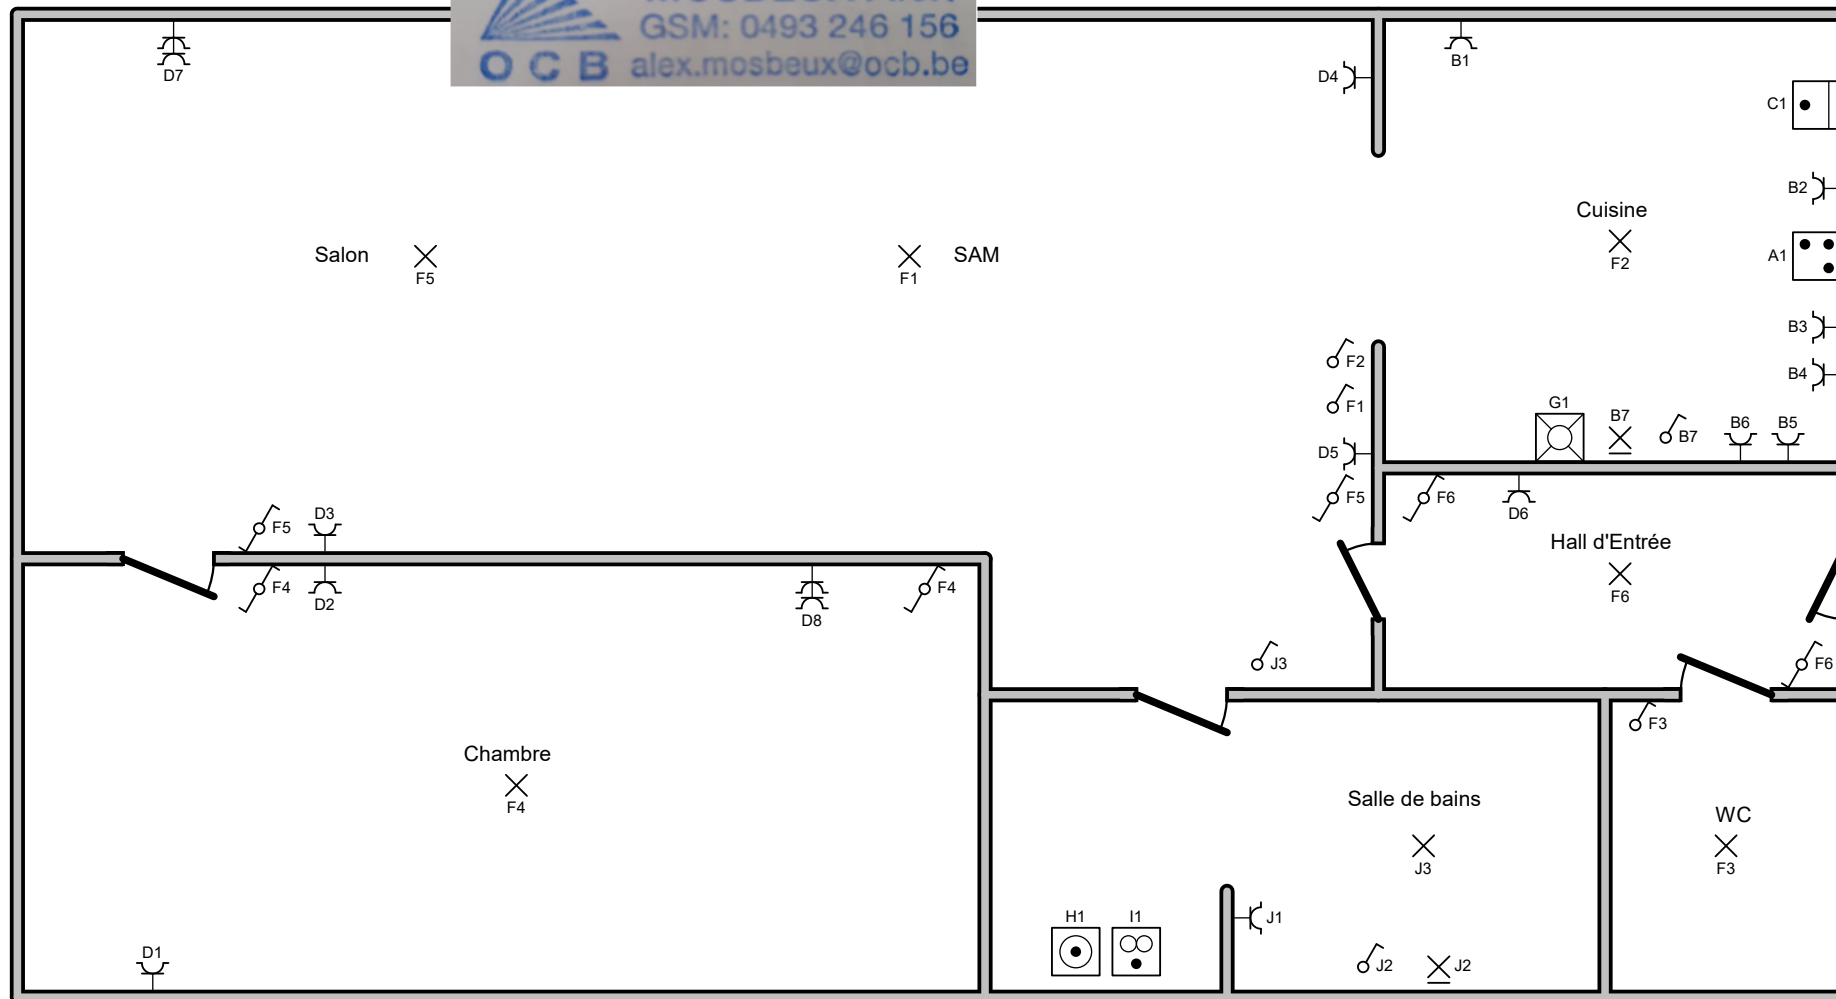

Organisme agréé

O.C.B. vzw
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tél.: 0800 13 890
 e-mail: info@ocb.be
 BE 0404.312.034

Installateur

Richard Heutz srl
 Rue de la Lèche 8
 4020 Liège
 GSM: 0475 43 84 73
 e-mail: info@heutz.be
 TVA BE 0426.529.388




p. 2/3

Plan de position

Date: 16-09-25

1 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Taque
- B** PC et Ecl. Plan de Travail Cuisine
- C** Four
- D** PC Hall, Living, Chambre
- E** PC et Ecl. Cave
- F** Ecl. Appartement
- G** Lave-vaisselle
- H** Lessiveuse
- I** Séchoir
- J** PC et Ecl. SDB

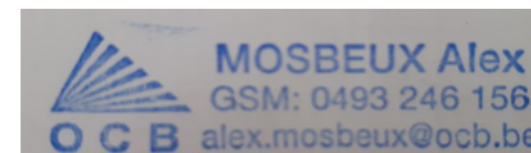

Organisme agréé
 O.C.B. vzw
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tél.: 0800 13 890
 e-mail: info@ocb.be
 BE 0404.312.034

Installateur
 Richard Heutz srl
 Rue de la Lèche 8
 4020 Liège
 GSM: 0475 43 84 73
 e-mail: info@heutz.be
 TVA BE 0426.529.388



p. 3/3
Liste des circuits

Date: 16-09-25

1 x 400V + N ~ 50Hz