

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	30/2018/6/11/13	Datum van bezoek: Date de visite:	11/06/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	ART, DECOR, ELEC sa Galgenveld 3 - 1970 WEZEMBEEK-OPPEM BTW BE 0436.085.472	IK: CI:	
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	39283158 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Félix De Keuster 18 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)		
Eigenaar: Propriétaire:	Rue Félix De Keuster 18 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)		
Installateur:	ART, DECOR, ELEC sa	BTW/TVA:	BTW BE 0436.085.472
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Contrôle périodique de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271 - 276
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V	2 x 10 mm ² VFVB		32A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	14 Ohm	Isolatie / Isolement: >4 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:			
Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 19			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	GEN 19X
40A	30mA	A/s	Q CIRC R/V 5X
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
OK	OK	271 - 278	
OK	OK	271 - 278	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
		Aansluitingen: Raccordements:	OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. / Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 11/06/2043

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

MERGAN Michel

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

A: INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL GENERALE

B: 20A II CIRC. PRISES LIVING + SALLE A MANGER

C: 20A II CIRC. ECLAIRAGE CAVE

D: 16A II CIRC. CHAUDIERE

E: INTERRUPTEUR GENERALE DU TABLEAU 02

F: 20A II CIRC. PRISES CUISINE + PRISES BUANDERIE

G: 20A II CIRC. RESERVE

H: 16A II CIRC. PRISES PLAN DE TRAVAIL DROITE

I: 20A II CIRC. PRISES PLAN DE TRAVAIL GAUCHE + HOTTE + PIEZZO

J: 20A II CIRC. RESERVE

K: 25A II CIRC. FOUR + FRIGO

L: 16A II CIRC. PRISES + ECLAIRAGE CHAMBRE 4

M: 16A II CIRC. PRISES + ECLAIRAGE CHAMBRE 1

N: 16A II CIRC. PRISES + ECLAIRAGE CHAMBRE 2 ET 3

O: 16A II CIRC. ECLAIRAGE RF HALL ET CAGE D'ESCALIERS

P: 16A II CIRC. PARLOPHONE

Q: DIFFERENTIEL POUR CIRC. R.S.T.U.V.

R: 16A II CIRC. PRISES + ECLAIRAGE SALLE DE BAIN

S: 20A II CIRC. LAVE-VAISSELLE

T: 20A II CIRC. MACHINE A LAYER + PRISE SALLE DE DOUCHE REZ

U: 20A II CIRC. RESERVE

V: 16A II CIRC. RESERVE

Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraet 33
1820 Weisbroeck
Tél.: 02 751 88 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
Diamiano Fratta
Rue Félix de Keuster 18
1150 Woluwe-Saint-Pierre
e-mail: info@artdecorelec.be

Installateur
ADE - Art Decor Eléc s.a.
Chaussée de Wavre 1809
1160 Auderghem
Tél.: 0475/250.877 GSM: 0483.021.588
e-mail: info@artdecorelec.be

p. 6/6
Liste des circuits


Date: 14-05-18

2 x 230V - 50Hz

NUMERO DE COMPTEUR :
39283188

www.ARTDECORELEC.be

DISJONCTEUR DE VILLE :
2X32A

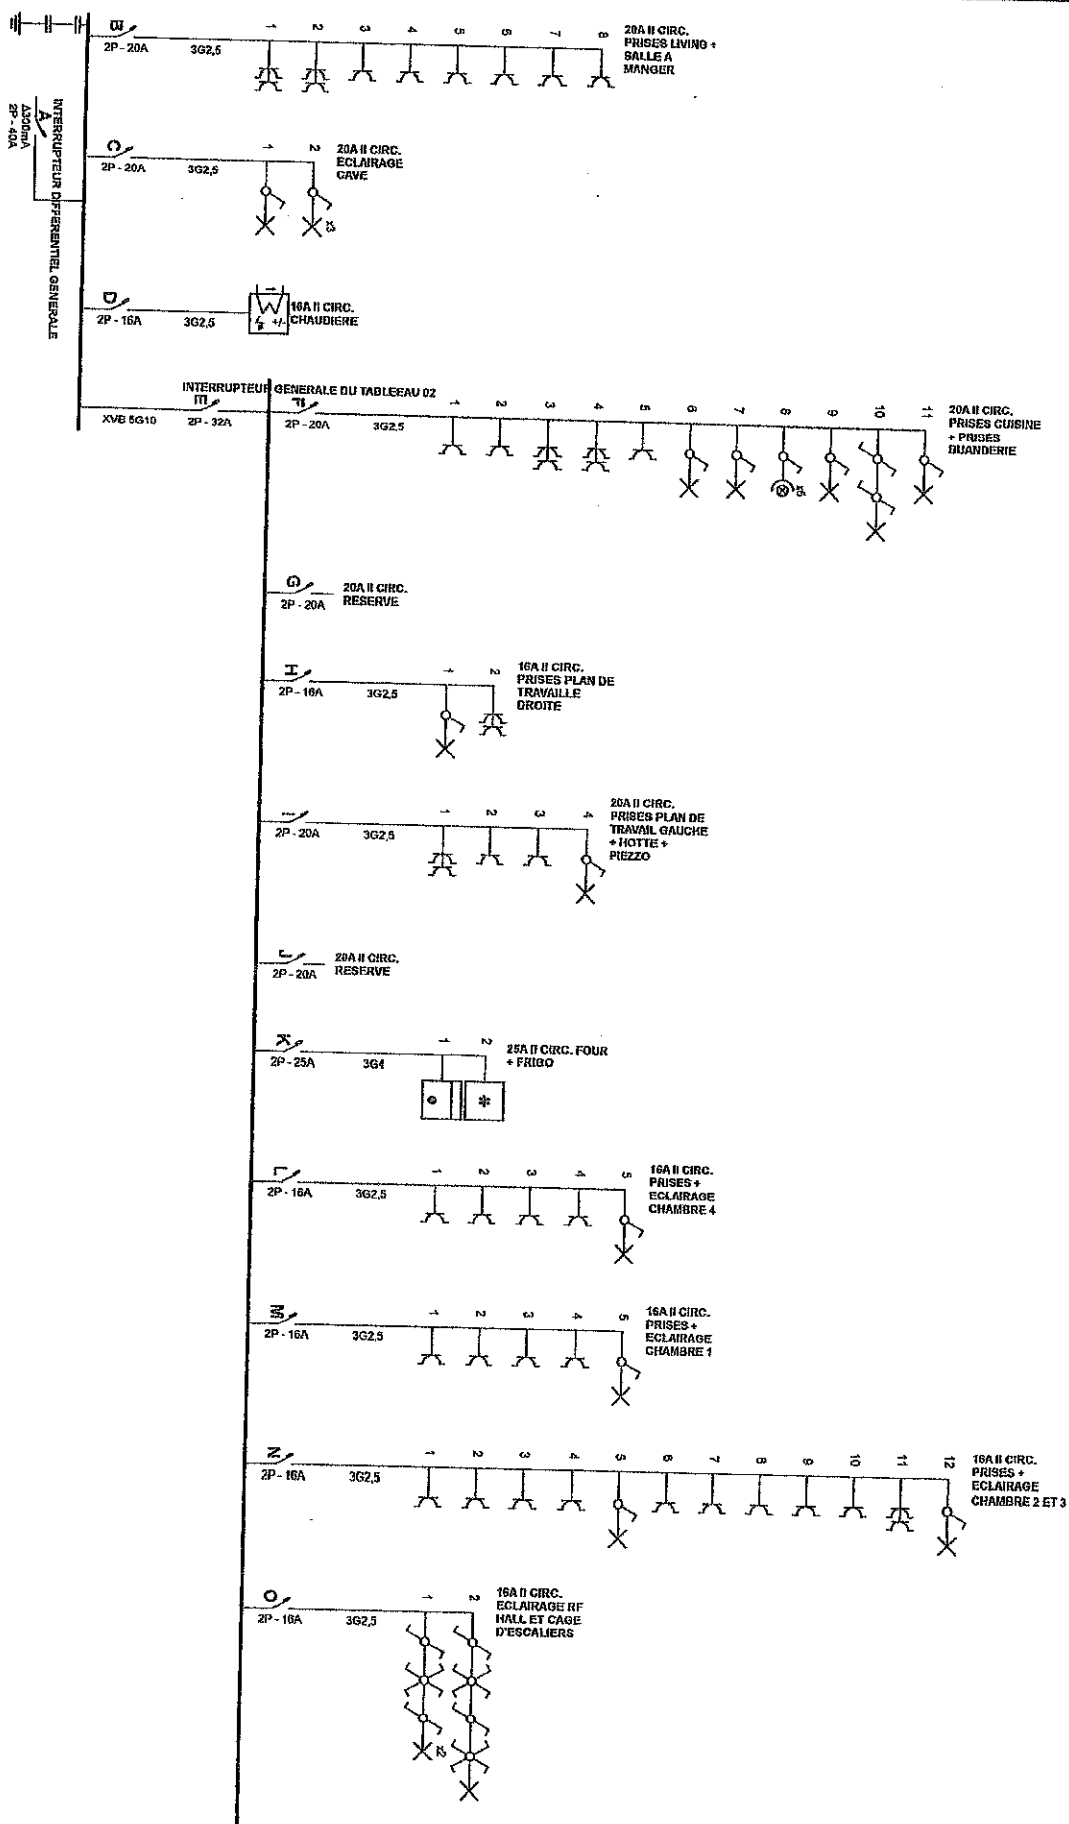

Organisme agréé
 Electro-Test
 Kerkstraat 33
 1820 Melsbroek
 Tél.: 02 761 98 39
 Fax: 02 761 52 05
 e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
 Diamiano Fratta
 Rue Félix de Kauster 18
 1150 Woluwe-Saint-Pierre
 e-mail: info@artdecorelec.be

Installateur
 ADE - Art Decor Elec s.a.
 Chaussée de Wavre 1608
 1160 Audergem
 Tél.: 0475/260.877 GSM: 0483.021.568
 e-mail: info@artdecorelec.be

p. 1/6
 Schéma unifilaire

Date: 14-05-18

2 x 230V ~ 50Hz


NUMERO DE COMPTEUR:

30283108

DISJONCTEUR DE VILLE:

2X32A

www.ARTDECORELEC.be

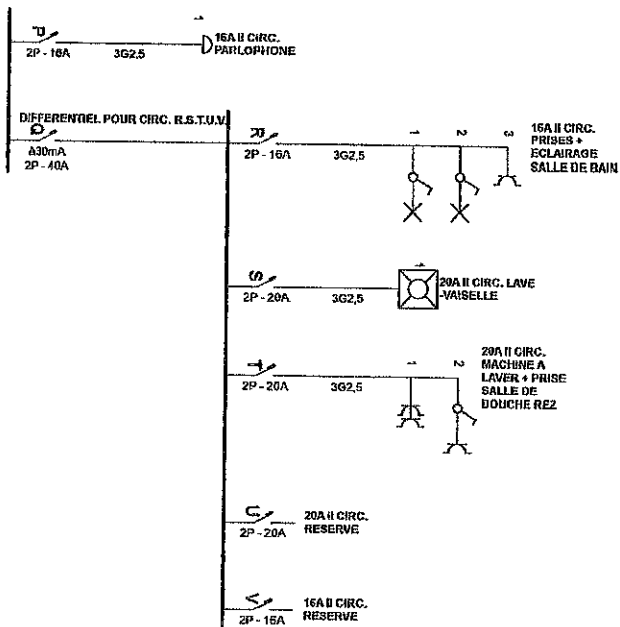

Organisme agréé

Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Meisbroek
Tél: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

Diamano Fratta
Rue Félix de Keuster 18
1150 Woluwe-Saint-Pierre
e-mail: info@artdecorelec.be

Installateur

ADE - Art Decor Elec s.a.
Chaussée de Wavre 1609
1160 Auderghem
Tél: 0475/250.877 GSM: 0483.021.588
e-mail: info@artdecorelec.be

P. 216

Schéma unifilaire

Date: 14-05-18

2 x 230V ~ 50Hz


NUMERO DE COMPTEUR :

38283158

DISJONCTEUR DE VILLE :

2X32A

www.ARTDECORELEC.be

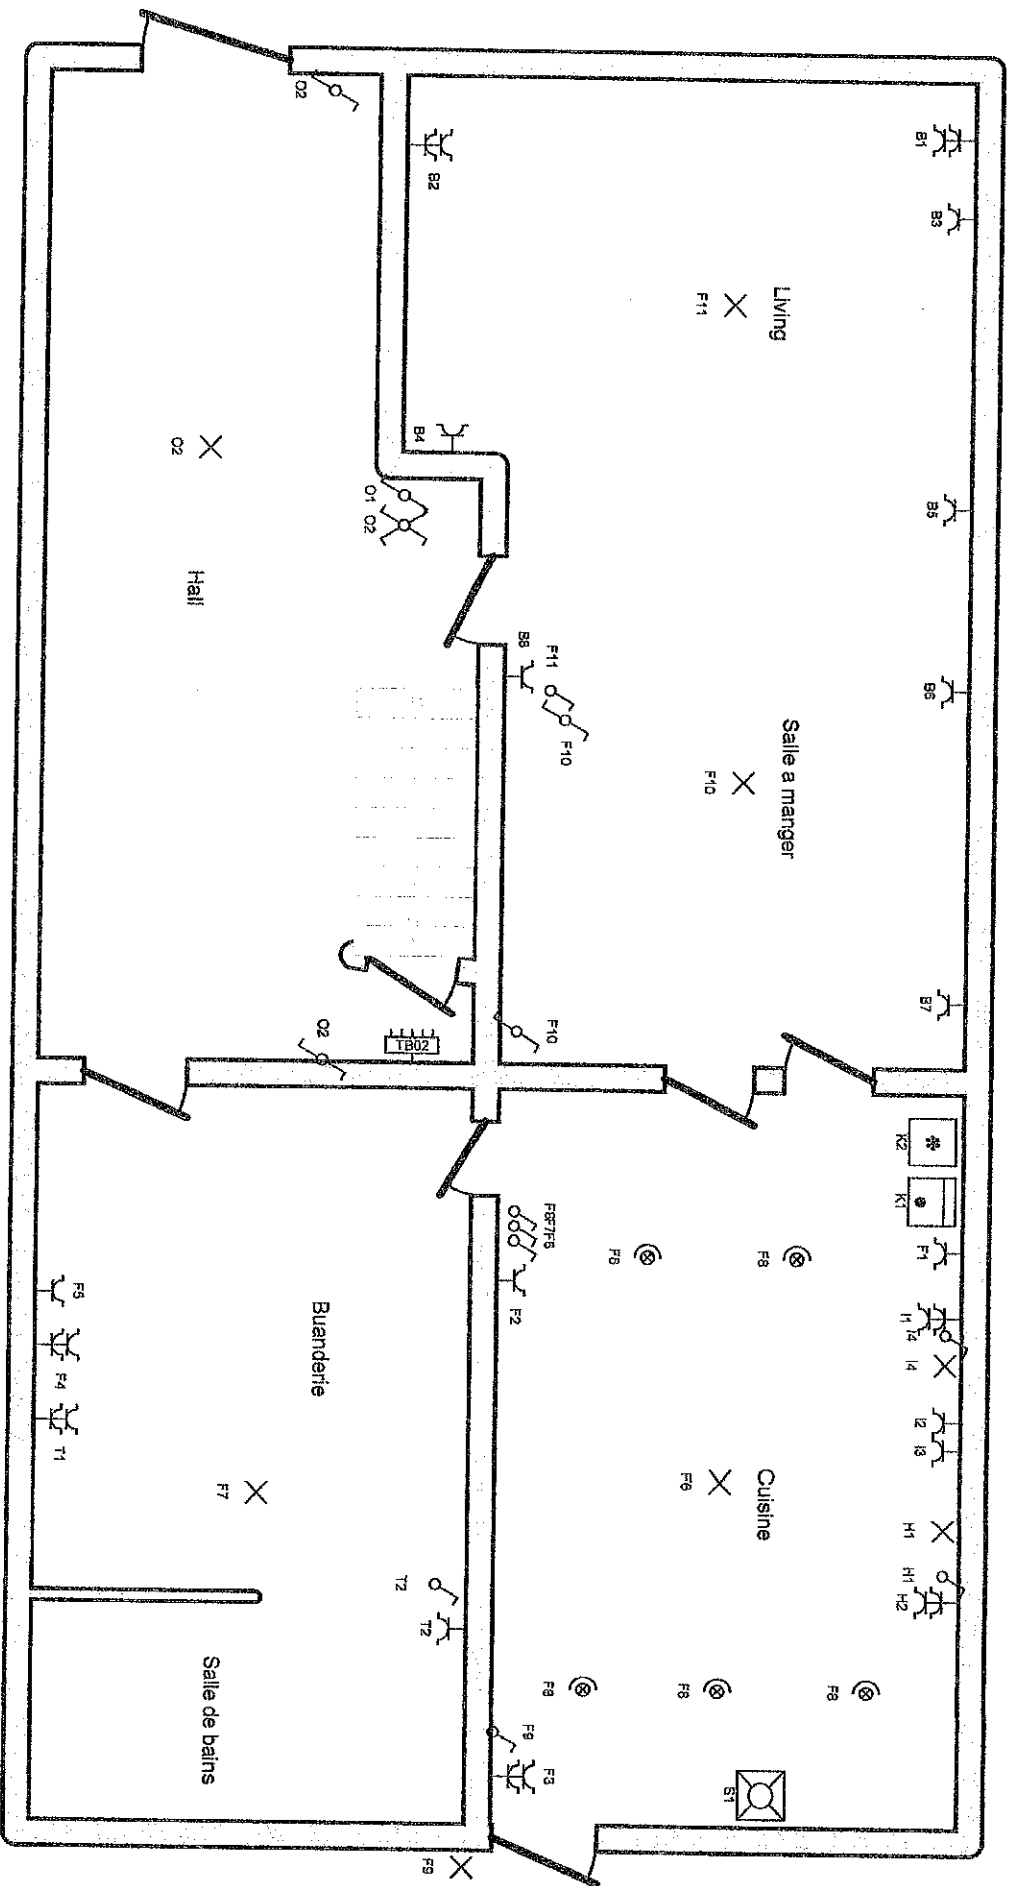

Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Weisbroek
Tél.: 02 751 88 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
Diamant Fratta
Rue Felix de Keuster 18
1150 Woluwe-Saint-Pierre
e-mail: info@artdecorelec.be

Installateur
ADE - Art Decor Elec s.a.
Chaussée de Wavre 1609
1160 Auderghem
Tél.: 0475/250.877 GSM: 0483.021.588
e-mail: info@artdecorelec.be

P. 3/6
Schéma de position


Date: 14-05-18

2 x 230V ~ 50Hz

NUMERO DE COMPTEUR :
39283158

DISJONCTEUR DE VILLE :
2x32A

www.ARTDECORELEC.be

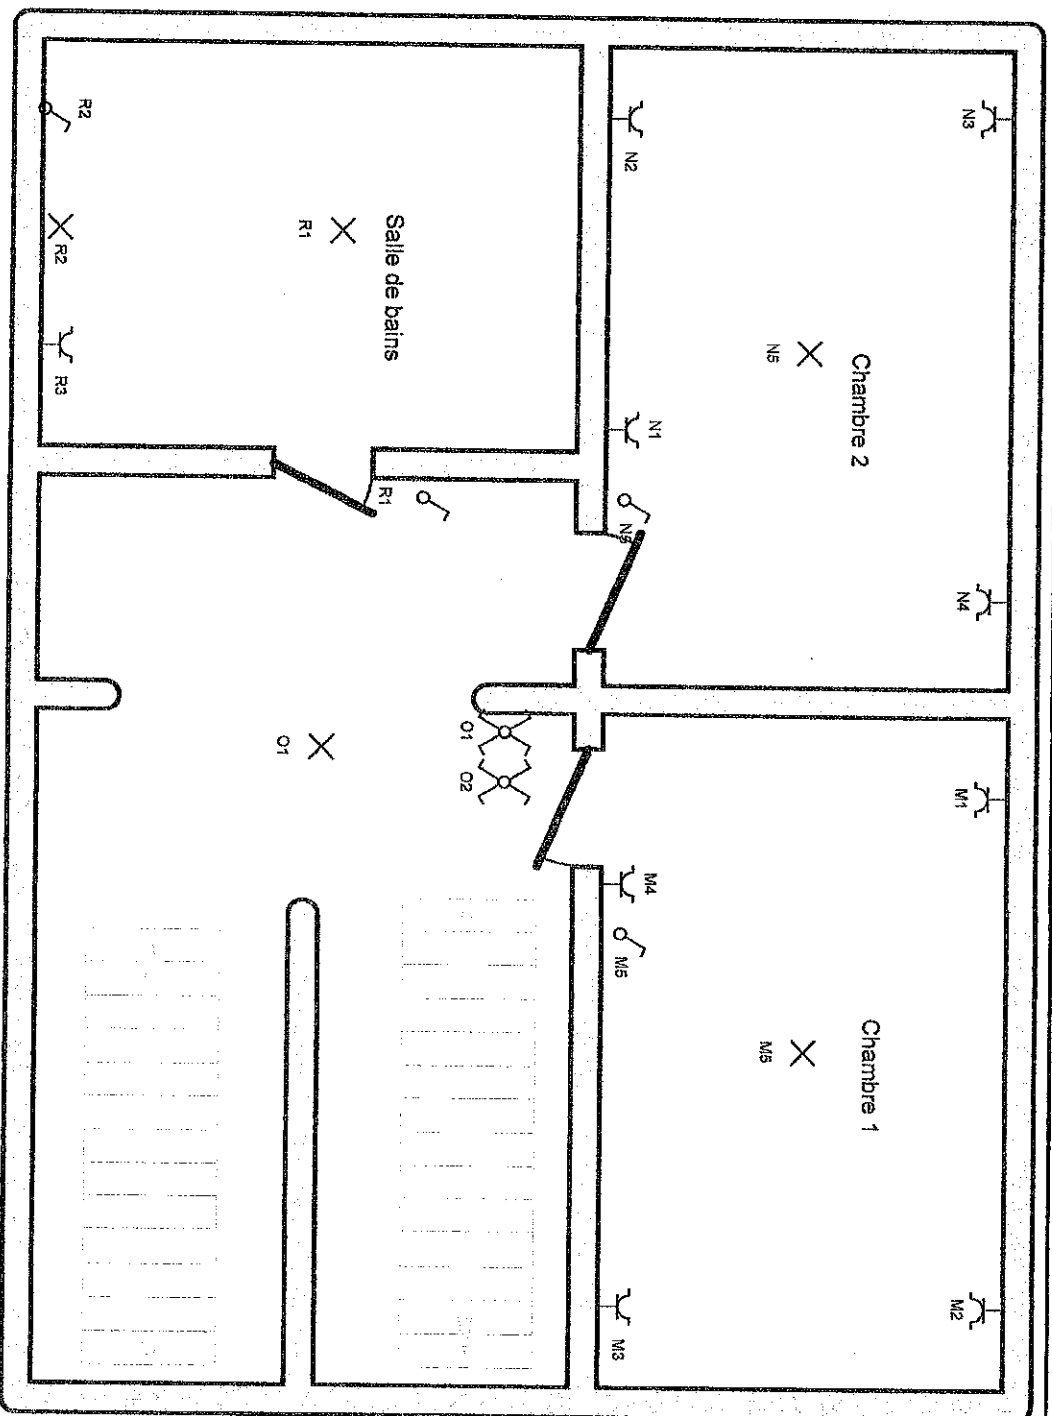

1^{er} ETAGE

Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraat 33
1320 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
Diamiano Fratta
Rue Félix de Kauster 18
1150 Woluwe-Saint-Pierre
e-mail: info@artdecorelec.be

Installateur
ADE - Art Decor Elec s.a.
Chaussée de Wavre 1609
1160 Auderghem
Tél.: 0475/260.877 GSM: 0483.021.588
e-mail: info@artdecorelec.be

www.ARTDECORELEC.be

p. 4/6


Schéma de position

Date: 14-05-18


2 x 230V ~ 50Hz

NUMERO DE COMPTEUR :
59263158

DISJONCTEUR DE VILLE :
2X32A

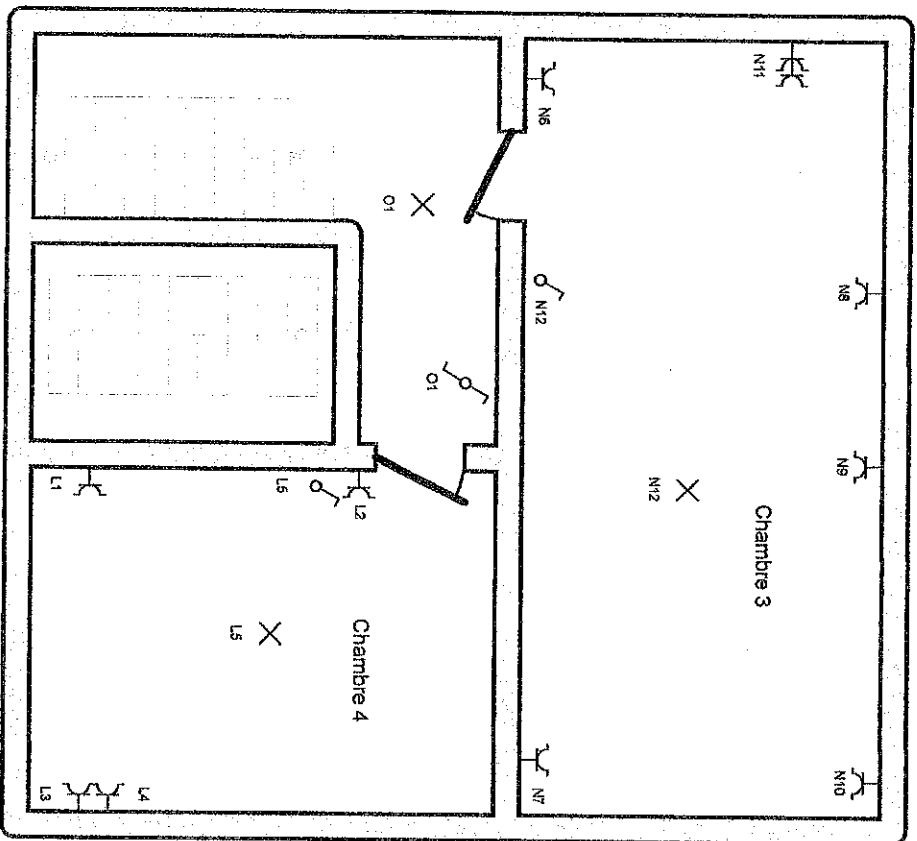

2E ETAGE

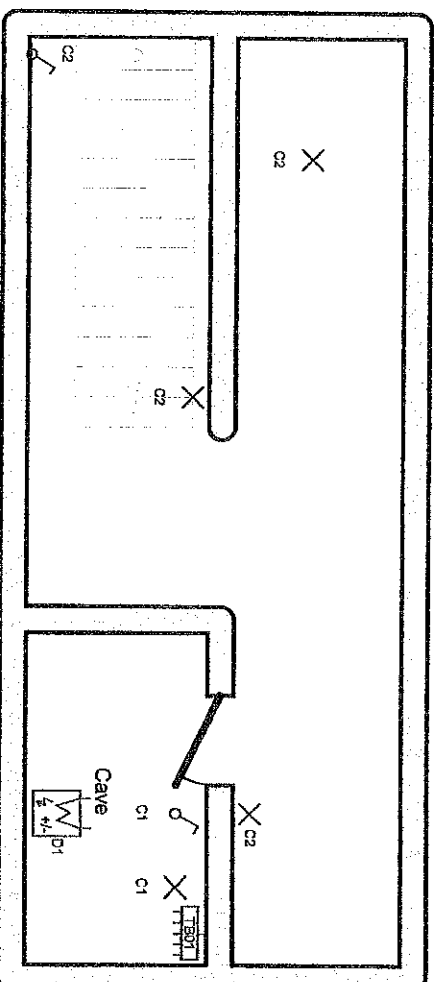

CAVE

Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraet 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
Diamiano Fratta
Rue Felix de Kauster 18
1150 Woluwe-Saint-Pierre
e-mail: info@artdecorelec.be

Installateur
ADE - Art Decor Elec s.a.
Chaussée de Wavre 1509
1160 Auderghem
Tél.: 0475/250.877 GSM: 0483.021.588
e-mail: info@artdecorelec.be

P. 5/6
Schema de position

Date: 14-05-18

2 x 230V ~ 50Hz

NUMERO DE COMPTEUR : 59253195

DISJONCTEUR DE VILLE : 2X32A