




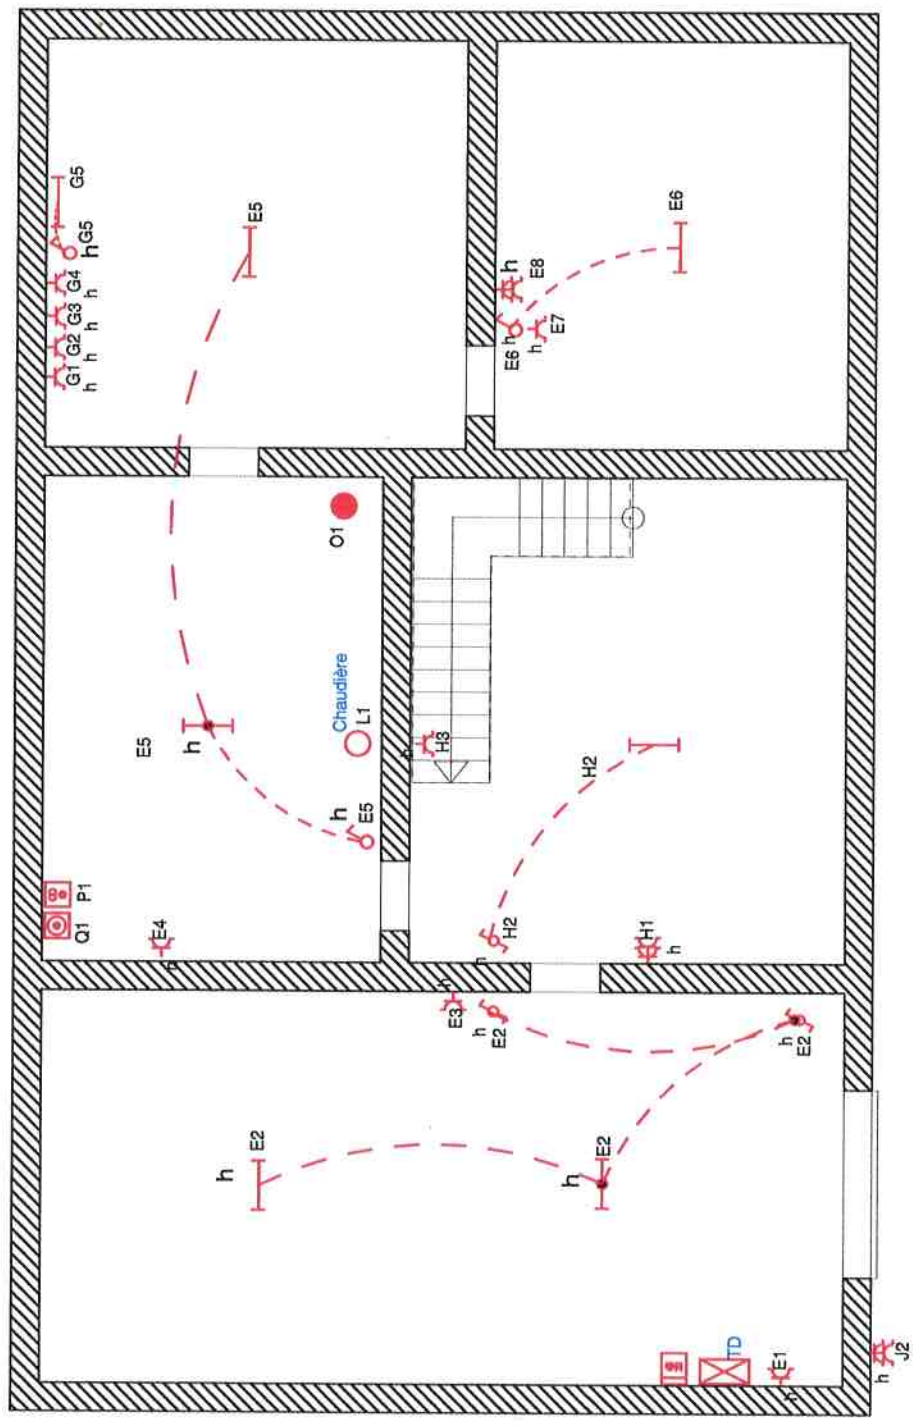

| INSTALLATEUR |                  | CONTROLE |    | CHANTIER |                          | Sous-Sol                                                                            | 3N, 400V/230V |                                                                                     |
|--------------|------------------|----------|----|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom          | HUGÉ Électricité | ORGANIS. | .. | Nom      | Massard                  |  |               |  |
| TVA          | BE 0844.957.793  | Nom      | .. | Rue      | Allée de la Fontaine, 18 |                                                                                     |               |                                                                                     |
| Date         | 09/11/2019       | Date     | .. | Comm     | Berzée                   |                                                                                     |               |                                                                                     |
| Sign         | Hugé Marc        | Sign     | .. | Sign     | ..                       |                                                                                     |               |                                                                                     |

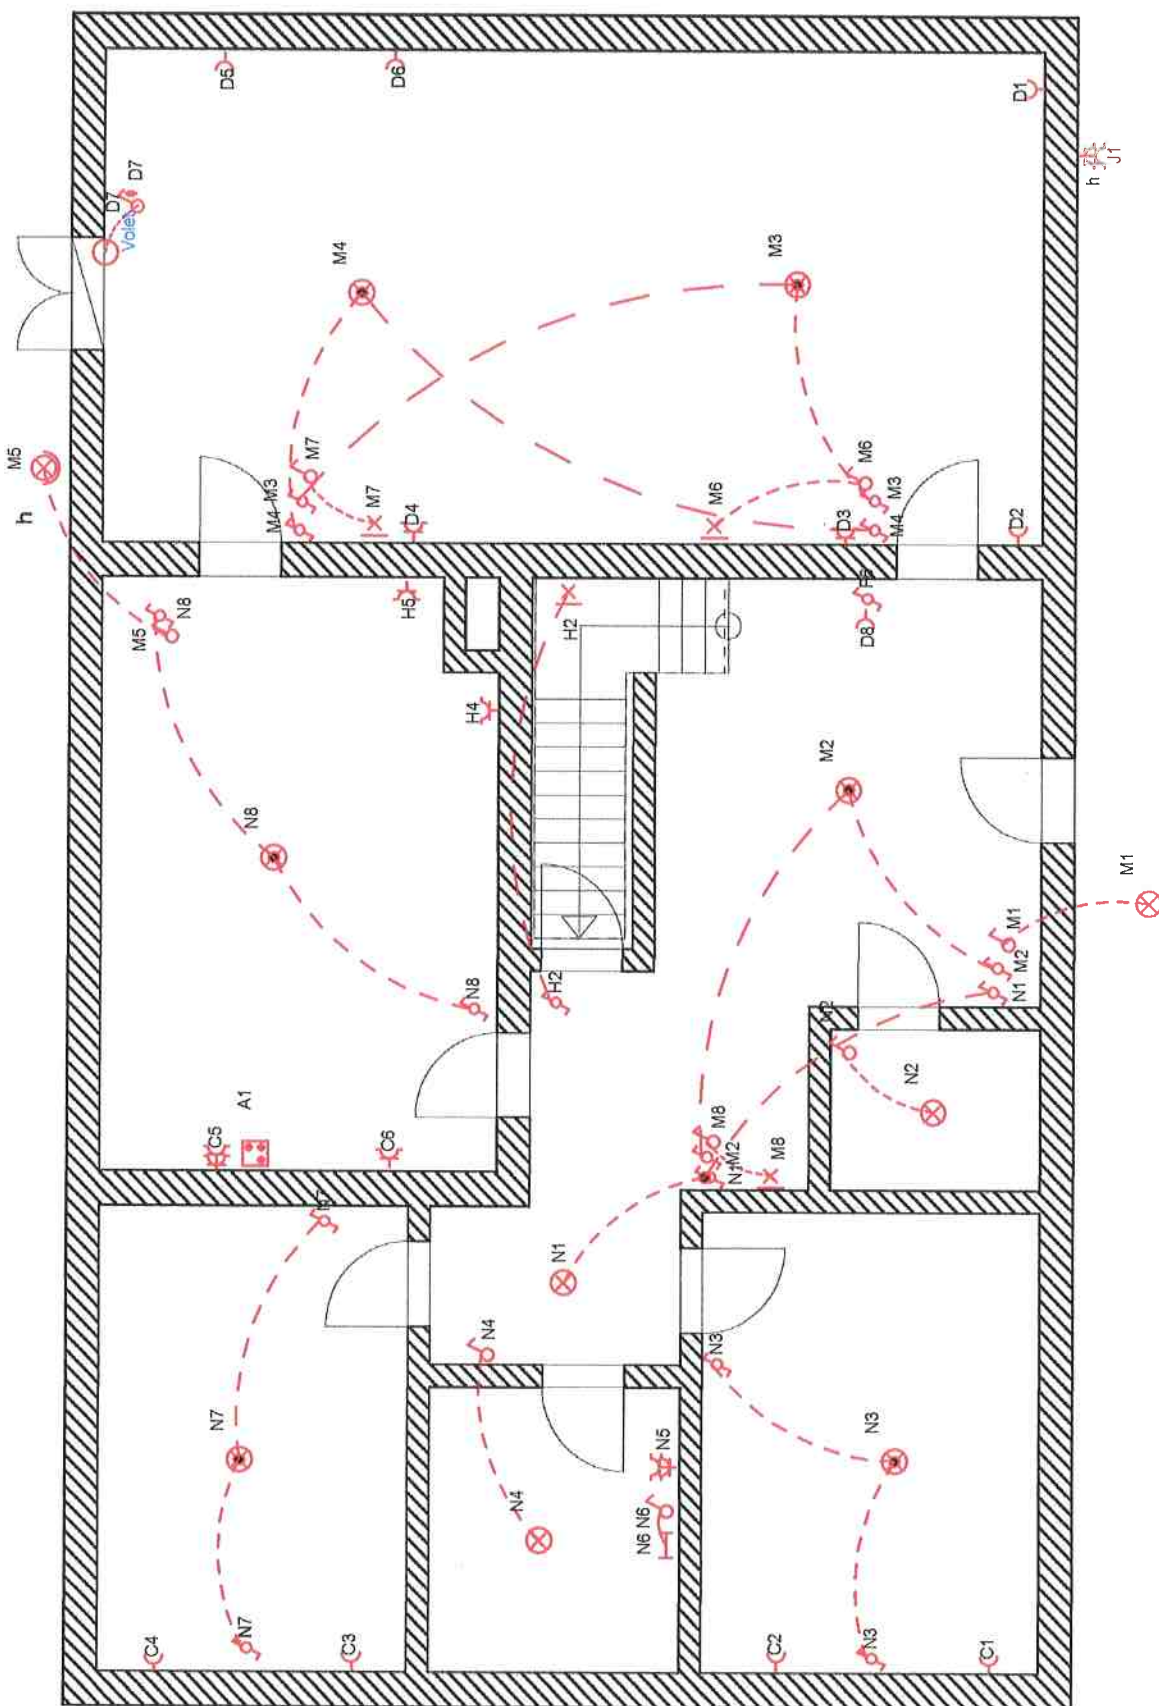


| INSTALLATEUR                                                                      | CONTRÔLEUR                               | CHANTIER                            | Rez-de-Chaussée                               | 3N, 400V/230V |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Nom HUGÉ Électricité<br>TVA BE 0844.957.793<br>Date 09/11/2019<br>Signé Hugé Marc | ORGANIS. :<br>Nom :<br>Date :<br>Signé : | Nom :<br>Rue :<br>Comm :<br>Signé : | Massard<br>Allée de la Fontaine, 18<br>Beizée |               |

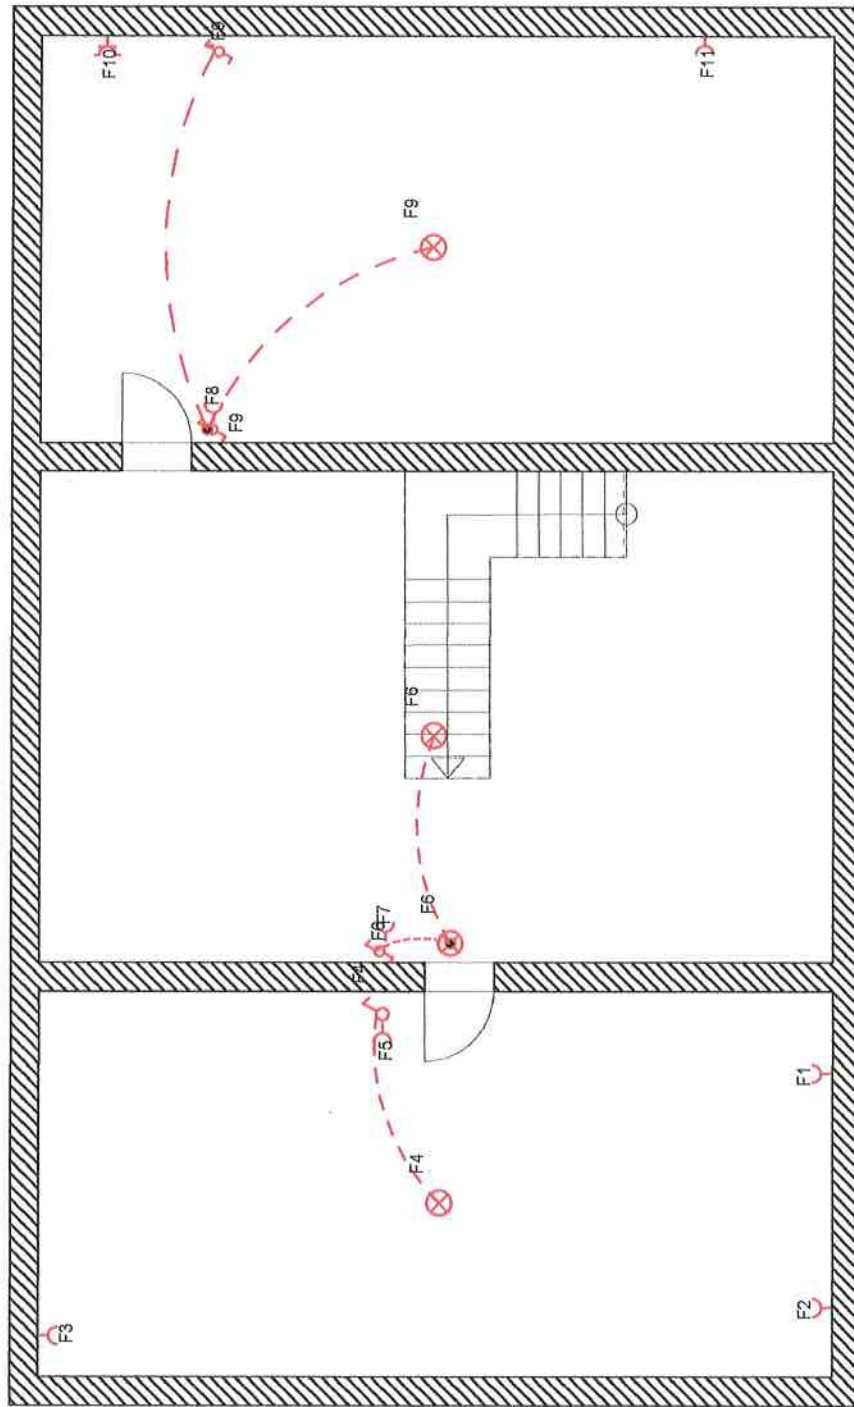


| INSTALLATEUR |                  | CONTROLE | CHANTIER |                          | Etage | 3N, 400V/230V |
|--------------|------------------|----------|----------|--------------------------|-------|---------------|
| Nom          | HUGÉ Électricité | ORGANIS. | Nom      | Massard                  |       |               |
| TVA          | BE 0844.957.793  | Nom      | Rue      | Allée de la Fontaine, 18 |       |               |
| Date         | 09/11/2019       | Date     | Comm     | Bezée                    |       |               |
| Sign         | Hugé Marc        | Sign     | Sign     |                          |       |               |



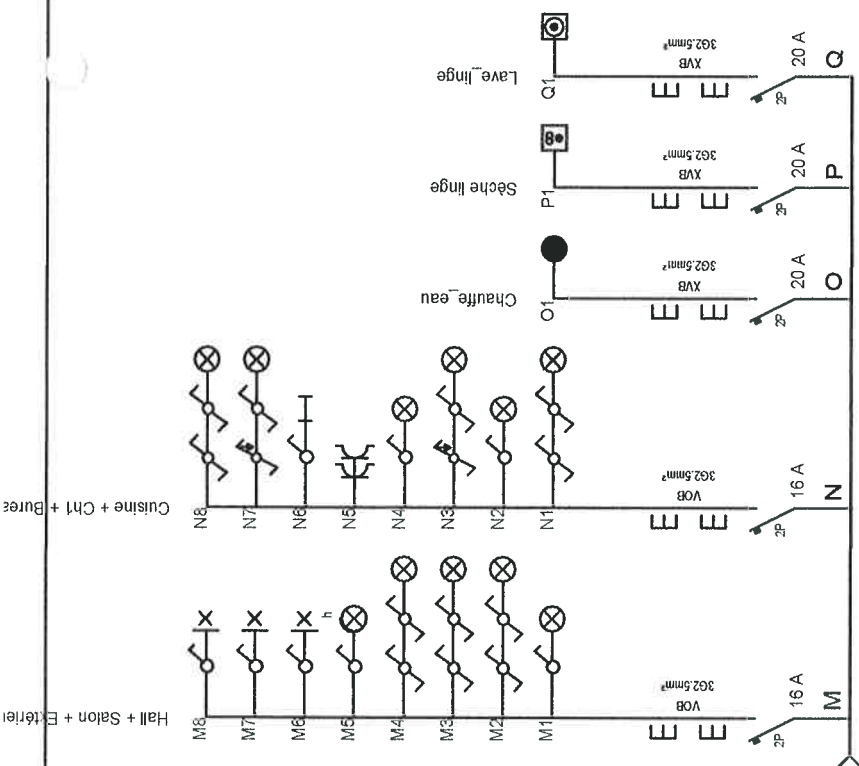





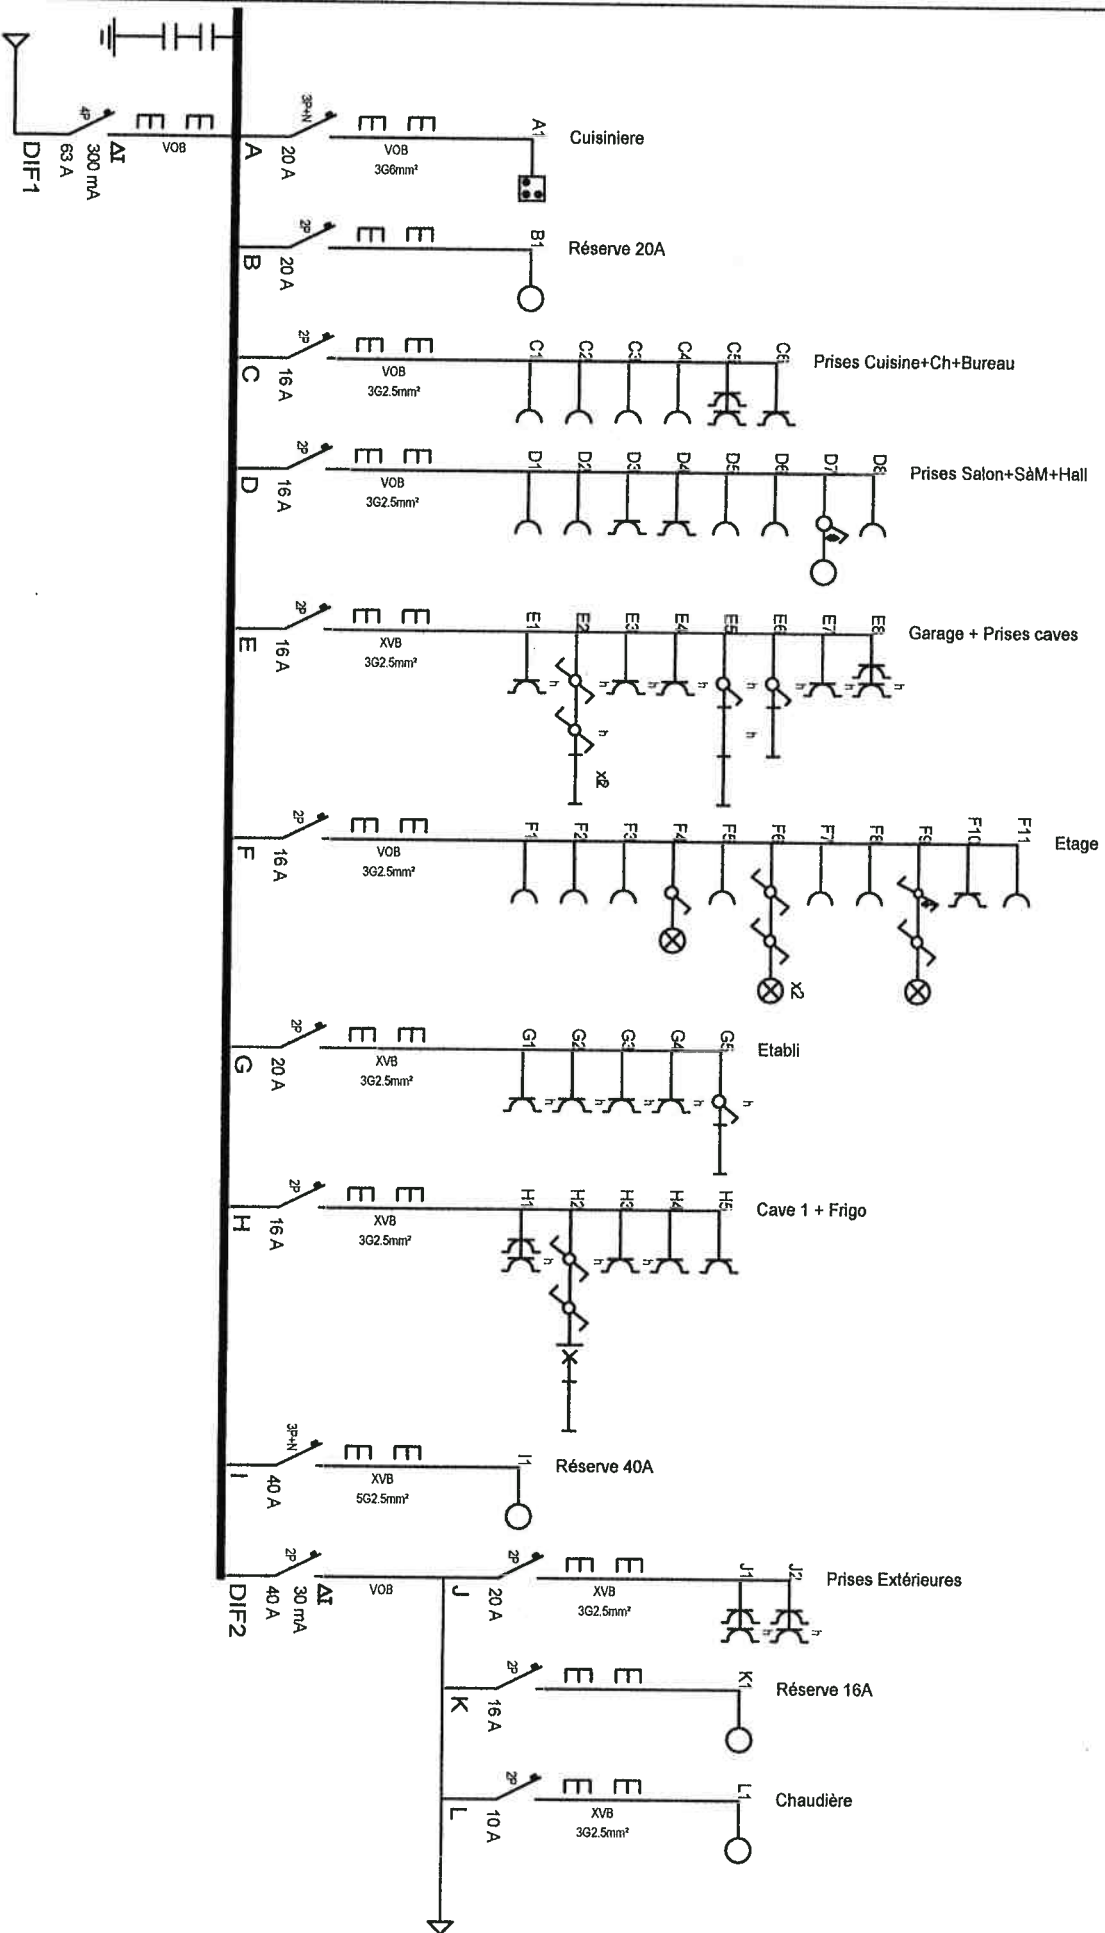

# INSTALLATEUR

## CONTROLE

## PROTEST

## CHANTIER

Schema1A

3N, 400V/230V~


Nom : HUGÉ Électricité  
TVA : BE 0844.957.793  
Date : 23/11/2019  
Sign : Hugé Marc

ORGANIS :  
Nom :  
Date :  
Sign :  
0457 86 43 64

Nom : Massard  
Rue : Allée de la Fontaine, 18  
Comm : Bezée  
Sign :





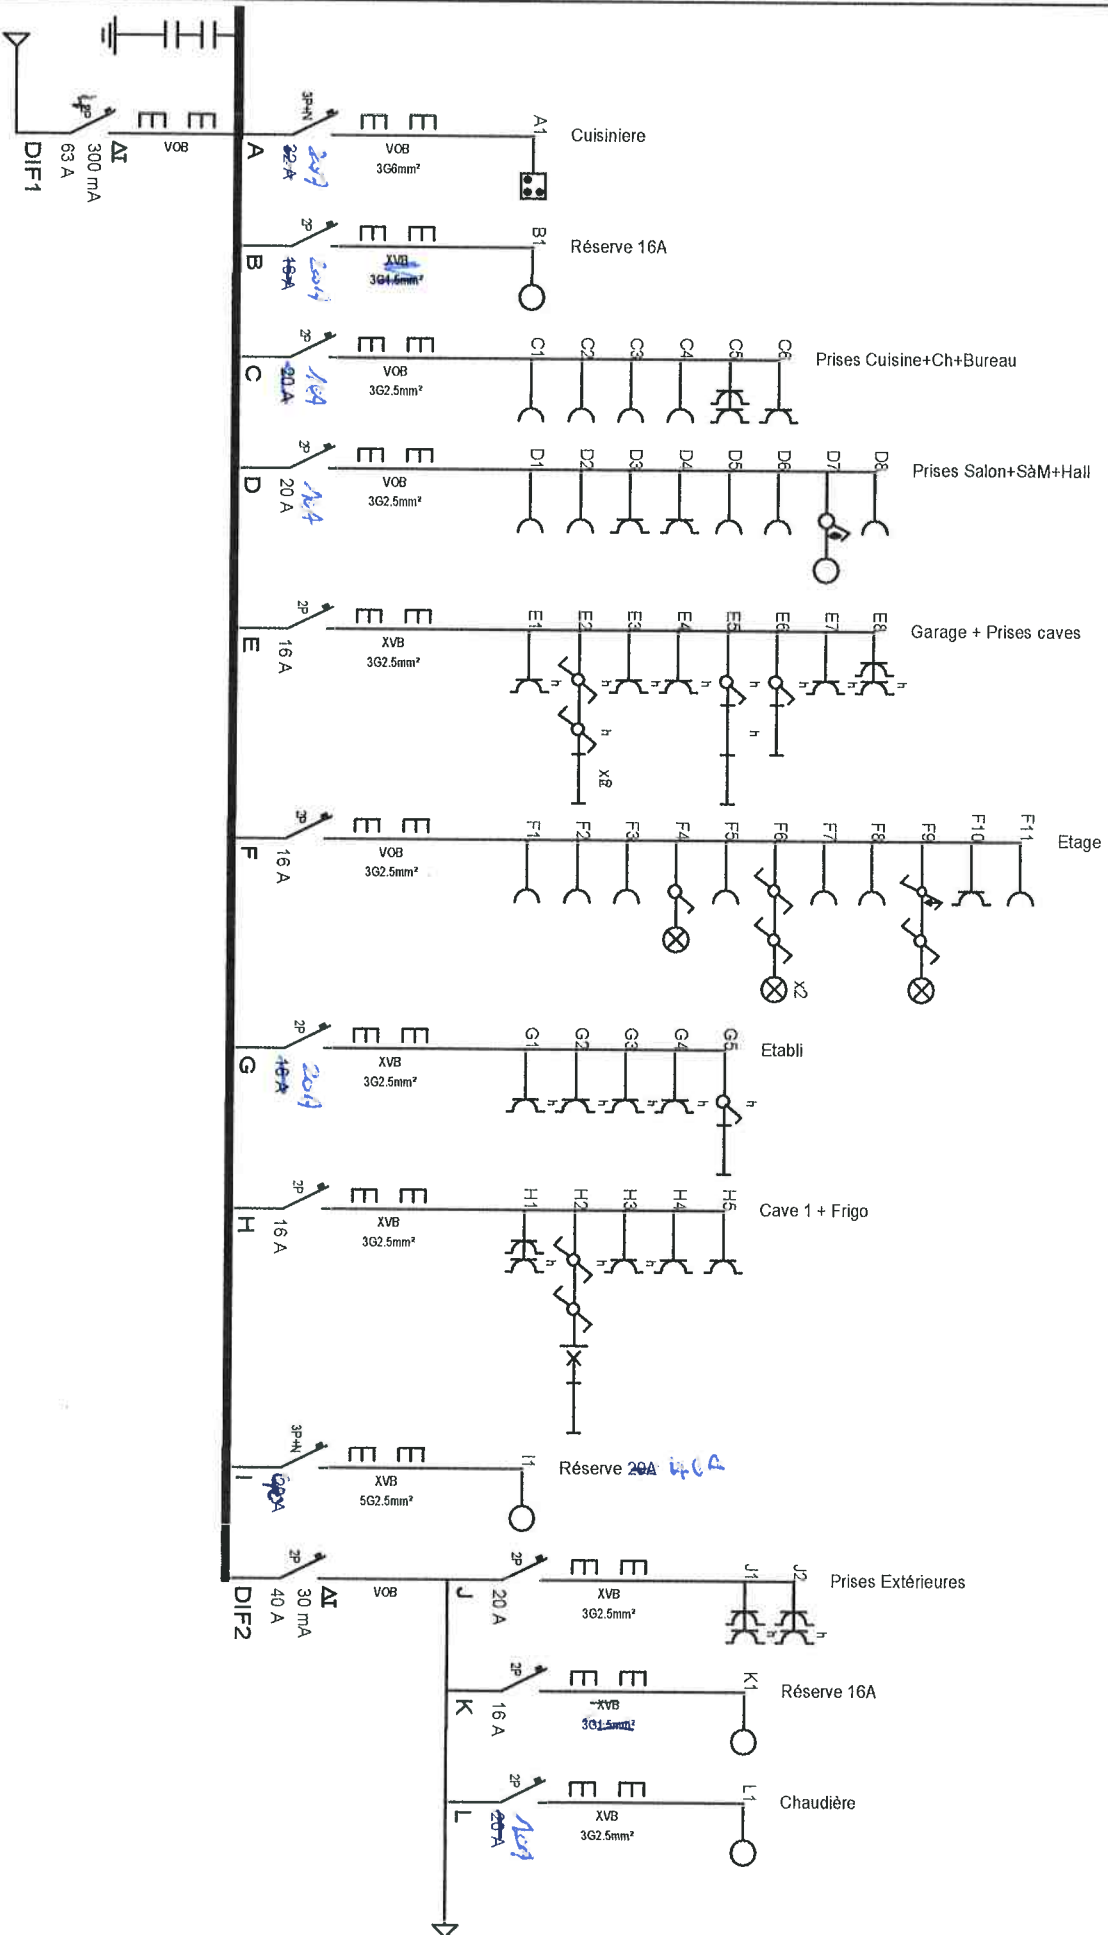

# INSTALLATEUR

## CONTROLE

## CHANTIER

Schema 1A

3N, 400V/230V

Nom  
TVA  
Date  
Sign

ORGANIS.  
Nom  
Date  
Sign

Nom  
Rue  
Comm  
Sign

Schema 1A

3N, 400V/230V





**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

|                                                             |                                                                          |                                                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Verslagnummer:<br>N° de rapport:                            | 252/2019/11/22/2                                                         | Datum van bezoek:<br>Date de visite:                                               | 22/11/2019       |
| Opdrachtgever:<br>Donneur d'ordre:                          | HUGE ELECTRICITE<br>Rue des Déportés 50 - 6560 ERQUELINNES<br>0844957793 | IK:<br>CI:                                                                         | /                |
| Distributiebeheerder:<br>Gestionnaire de réseau:            | Ores                                                                     | Nr teller:<br>N° compteur:<br>Nr teller nachttarief:<br>N° compteur tarif de nuit: | 1716/5<br>/<br>/ |
| Plaats van het onderzoek:<br>Lieu du contrôle:              | Allée de la Fontaine(Ber) 18 - 5651 BERZEE                               |                                                                                    |                  |
| Eigenaar:<br>Propriétaire:                                  | MR MASSARD<br>Rue des Déportés 50 - 6560 ERQUELINNES                     |                                                                                    |                  |
| Installateur:                                               | HUGE ELECTRICITE                                                         | BTW/TVA:                                                                           | /                |
| Gebruikte interne procedure:<br>Procédure interne utilisée: | F-ELS271/HUIS1 (Contrôle périodique de 1 maison)                         |                                                                                    |                  |

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**

|                                                         |                                                     |                                                           |                                            |                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:           | RGIE                                                | Art. N° 86                                                | -                                          | Art. onderzoek: 271                                      |
| Onderzoek: / Contrôle:                                  | Woning/Maison                                       |                                                           |                                            |                                                          |
| TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:               | Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: |                                                           | Max. beveiliging / Protection max.:        |                                                          |
| 3x400V+N                                                | 4 x 10 mm² VFVB                                     |                                                           | 40A                                        |                                                          |
| Aardelektrode / Electrode de terre:                     | Pen/Piquets                                         | 7.45 Ohm                                                  | Isolatie / Isolement:                      | 14.7 MOhm                                                |
|                                                         |                                                     |                                                           | Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: | 1                                                        |
| Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: |                                                     | Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 17 |                                            |                                                          |
| In(A)                                                   | Δ In (mA)                                           | Type                                                      | Eindstroombanen / terminaux                | TestΔIn                                                  |
| 40A                                                     | 300mA                                               | A/s                                                       | 9                                          | OK                                                       |
| 40A                                                     | 30mA                                                | A/s                                                       | 8                                          | OK                                                       |
| Visueel nazicht Algemeen: / Contrôle visuel général:    |                                                     | OK                                                        | Rechtstreekse aanraking: / Contact direct: | OK                                                       |
|                                                         |                                                     | Onrechtstreekse aanraking: / Contact indirect:            | OK                                         | Aansluitingen: / Raccordements:                          |
|                                                         |                                                     |                                                           | OK                                         | Equipotentiale verbindingen: / Liaisons équipotentielle: |
|                                                         |                                                     |                                                           | OK                                         | OK                                                       |

**Inbreuken / Infractions:**

**toekomstige Inbreuken / Infractions supplémentaires:**

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.E.I.E.

De bijlagen A en B van het ontwerp-afstemingsakkoord ontogen niet bij zijn gesmak door verzending. / Les bornes de l'infrastructurel différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage, de façon à empêcher la modification de la position et de la pose des bornes. / Le schéma unitaire et la position ont été vérifiés et sont conformes avec l'installation. De volgende periode wordt niet worden overgenomen door de afsteming. / Le prochain contrôle périodique sera à effectuer par le régulateur en vigueur (art. 271 R.G.E.).

Prescrit par la réglementation en vigueur (art 271 RGTE.)

**Volgend controlebezoek / Prochaine visite de controle:** 22/11/2044

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,  
 (om et signature de l'inspecteur, pour le directeur,  
 /SJM (Datum / Date):

: (Date / Datum) WIST



DAVID NAVEZ

[illegible]



**HUGLE**  
ELECTRIC

**HUGLE Marc**  
President  
10000 Highway 101  
St. John's, NL A1A 1A6  
Canada  
Tel: (709) 754-4600  
Fax: (709) 754-4601  
E-Mail: [info@hugle.com](mailto:info@hugle.com)

CLARKSON  
CLARKSON  
CLARKSON