



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30801365/00/FR/000

Original



040 - INSP

Votre numéro de client :

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Rue Godefroid 38/B, 5000 Namur



Effectué le :

07/01/2025 11:26 - 12:24



Effectué par : JEROME LUCAS (6825)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Propriétaire

Adresse

-

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom



Adresse

Rue Godefroid 38/B, 5000 Namur

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vinçotte	100 317 742
Adresse	Rue Godefroid 38/B, 5000 Namur
Code EAN	541449020701474903
N° Compteur	92 959 395
Compteur index jour	3994
Précision Installation	Appartement 1D
Installation contrôlée	- Unité d'habitation
Type d'installation	Installation domestique

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Date d'émission : 07/01/2025

1 / 8

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle - Contrôle portant uniquement sur la vérification de la disparition des infractions et/ou remarques du rapport avec les références suivantes:
Référence rapport	30799674 - 26/11/2024 00:00:00 - Vincotte
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée - Valeur max. autorisée de la protection de branchement
Valeur nominale de la protection placée (A)	15
Valeur max. autorisée de la protection de branchement (A)	40
Compteur d'énergie verte	Pas présent


DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : TD 1 hall d'entrée

Nombre de circuits	2
--------------------	---



(Tableau électrique)

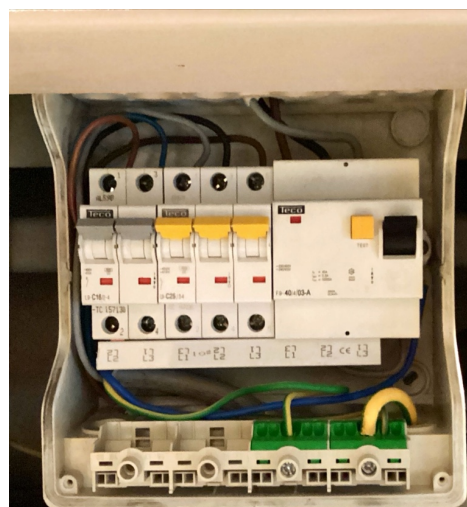

(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : TD 2 appartement


Schéma de mise à la terre	- TT
---------------------------	------

Nombre de circuits

12



(Tableau électrique)

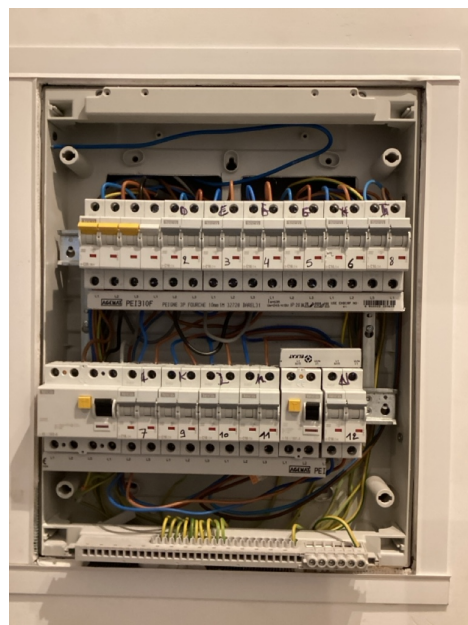

(Tableau électrique - intérieur)

SCHÉMAS, PLANS ET DOCUMENTS DE L'INSTALLATION

Schémas unifilaires	Référence	1
	Date	07/01/2025
	Version	1
Plans de position	Référence	1
	Date	07/01/2025
	Version	1

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	OK (contrôle visuel)
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	Pas d'application / vérification pas possible
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	Pas d'application / vérification pas possible
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Pas d'application / vérification pas possible
Mesures de protection CD	OK
Mesures de protection CI	OK
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	OK

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Mesure résistance de dispersion	Niet van toepassing
Informations complémentaires (mesures d'isolement)	Pas d'application

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 7/1/2050.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.




Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES


Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.


Annexes

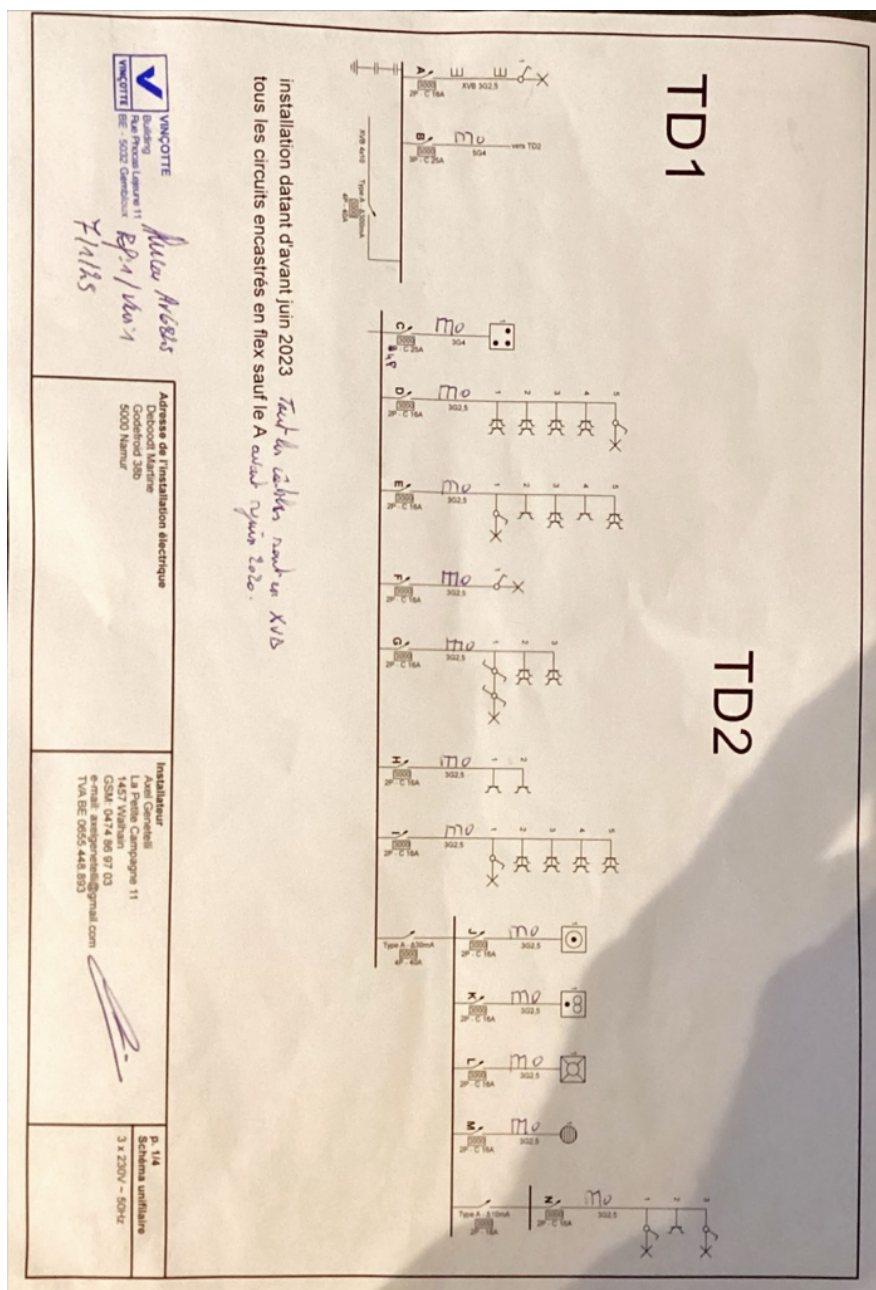

(Schémas unifilaires)

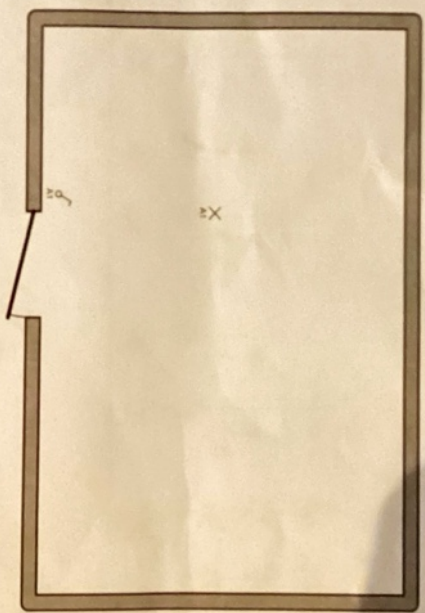 VINÇOTTE Building Rue Pierre Lamoignon 11 50000 Combourg France <i>Plus Meubles</i> <i>EPA 1500</i> <i>Yvelles</i>	Adresse de l'installation électrique Dédouard Marine 50000 Nemur	Installateur Axel Gervais La Petite Campagne 11 1457 Vireaux GSM 0474 60 97 03 Email axel.gervais@signal.com Tél. 0605 448 893	P. 314 Plan de position 3 x 230V ~ 50Hz
			

(Plans de position)

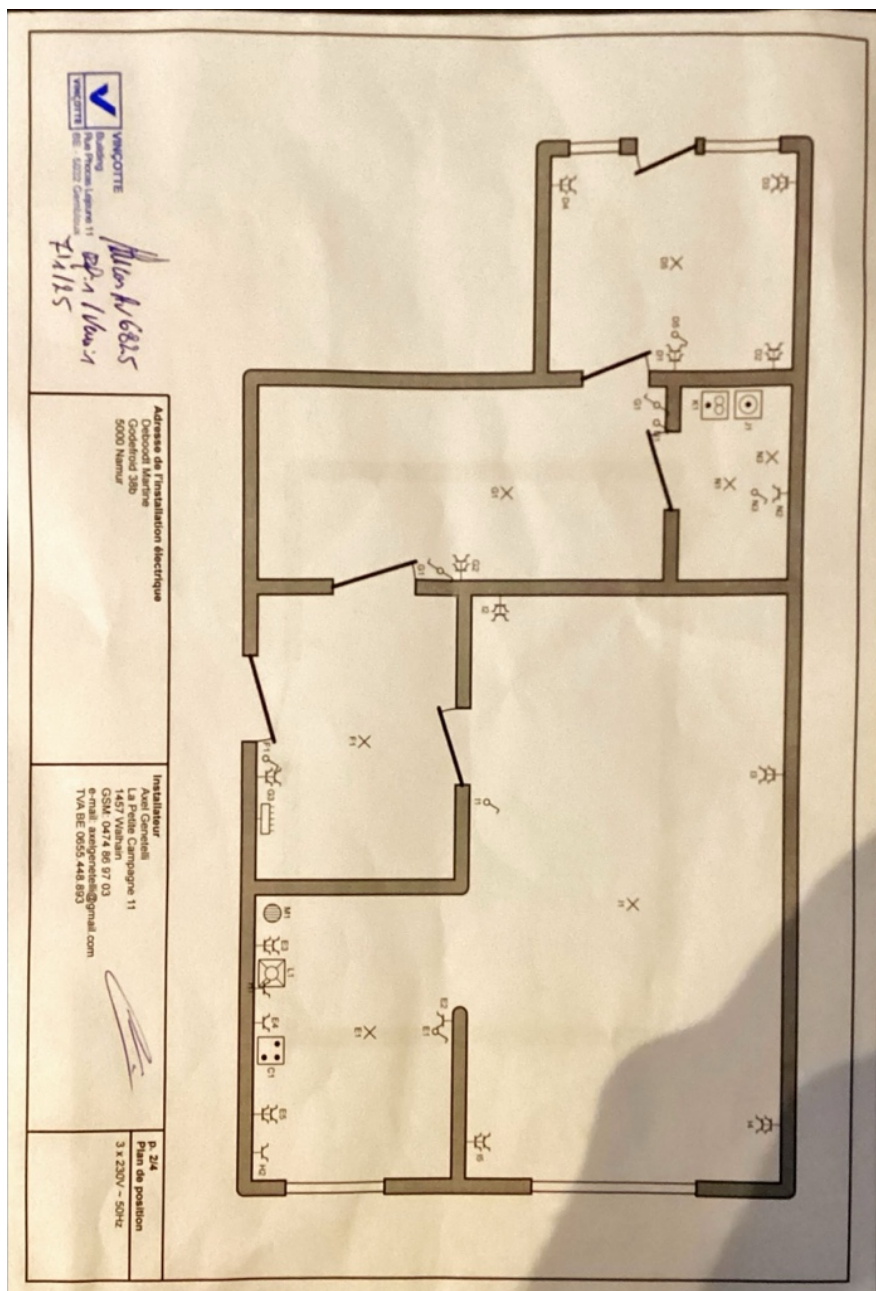

(Plans de position)