

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTW ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 34
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTW BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 280/140903/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Tienerskade 47 App 202
3000 Leuven

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Savone BUBA

Adres: Aldybaan 11 Wiermaal

INSTALLATEUR: 11

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 3/09/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 202) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: HH1

Begin werken: Fundering vóór nr. 1.10.81 - Elektrische installatie vóór nr. 1.10.81 - 4-1-82 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V 110/0 V Bescherming van de aansluiting: 40 A

Voedingskabel hoofdbord: C X 6 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A/30mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 4 ; Aantal eindstroombanen: 6 ; RA: AL Ohm; RI tot 760 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Details zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen


PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eëndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/12/2019 (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden op de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 280 Tom Vanke Laere
nr. + naam + handtekening

De directeur,

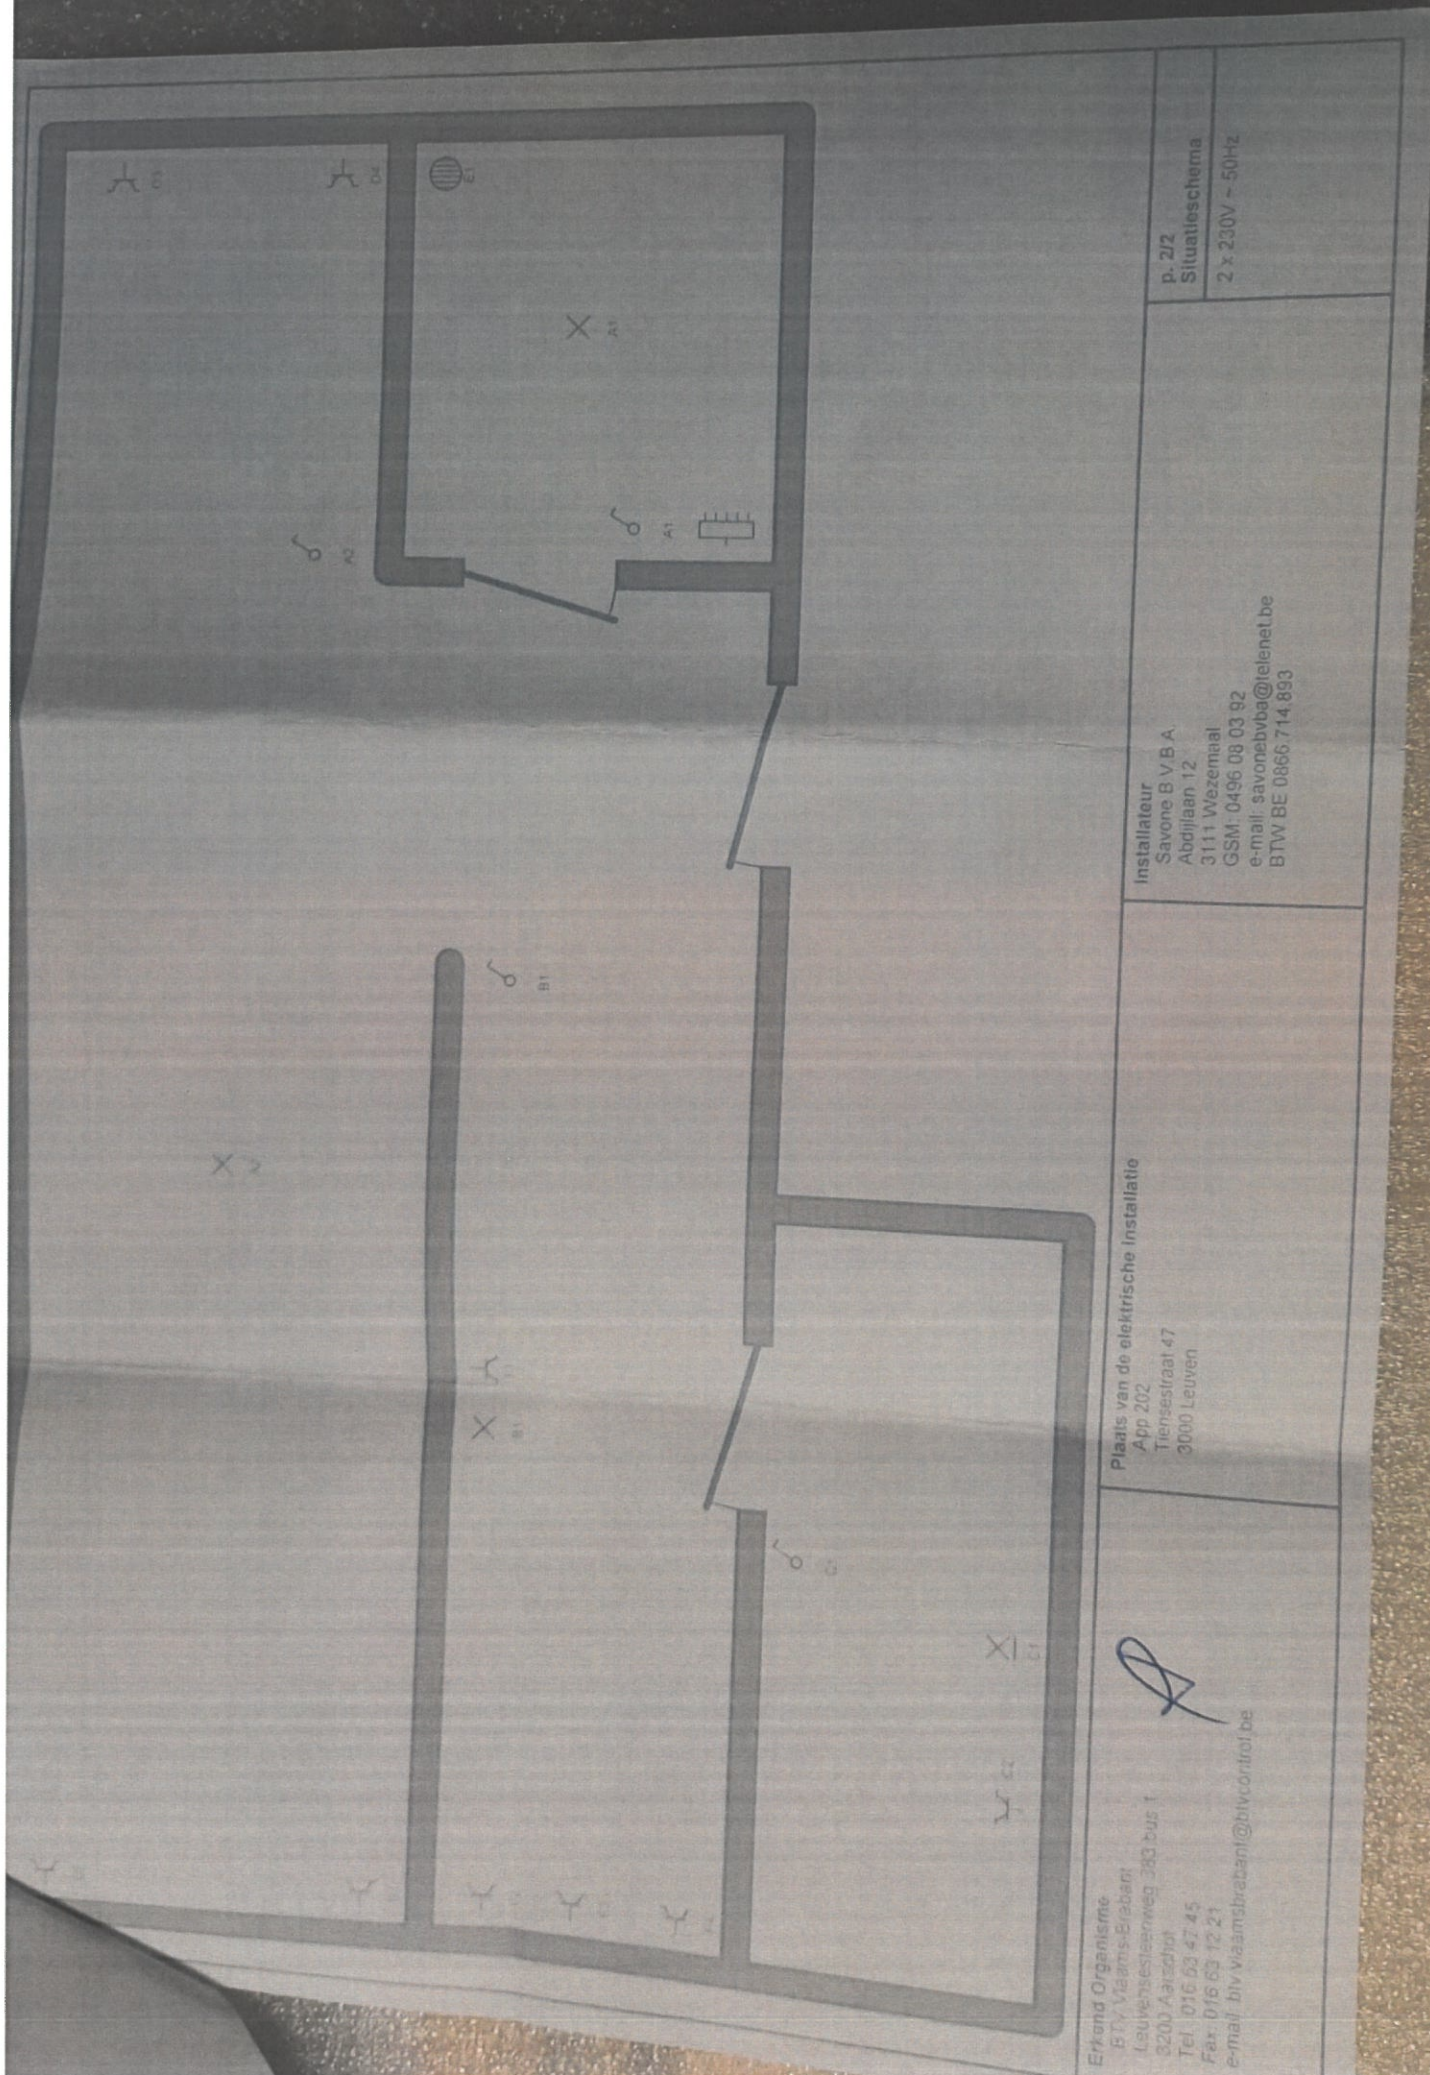

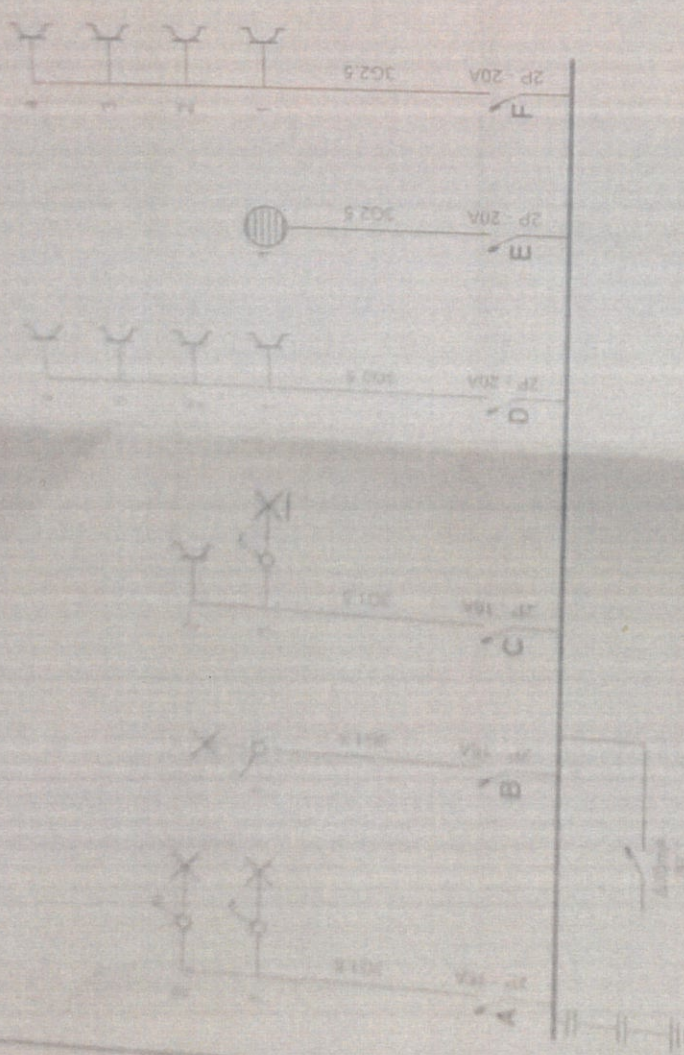

Eendracht Organisatie
 BTW / Vlaamse Staat
 Leijweg 1, bus 1
 3200 Aartselaar
 Tel: 016 03 47 41
 Fax: 016 63 12 21
 e-mail: div.vlaamsestaat@eendracht.be

D. J. J. J. J.

Platte van de elektrische installatie
 2 pp 202
 Tintinstraat 47
 3000 Leuven

Installateur
 Savone B.V.B.A.
 Abdijlaan 12
 3111 Wezemaal
 GSM: 0496 08 03 92
 e-mail: savonebvb@telenet.be
 BTW BE 0866 714 893

p. 1/2
 Eendrachtsschema
 2 x 230V ~ 50Hz