



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61509705/00/NL/000

Origineel



Uw klantnummer: 100283155

Contractnummer: 2279678/28000



040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

De Aard 25, 2930 Brasschaat



Uitgevoerd op:

20/06/2025 08:47 - 09:28



Uitgevoerd door: KEVIN VERBEECK (3076)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Eigenaar

Adres

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam

MOREL ELEKTRO SERVICE BVBA

Adres

Bredabaan 151, 2930 Brasschaat

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID

100 372 416

Adres

De Aard 25, 2930 Brasschaat

EAN-code

541 448 820054 441 949

Netbeheerder naam

Fluvius

Nr Teller

1SAG1105083286

Toelichting installatie

Gelijkvloers

Gecontroleerde
installatie

- Wooneenheid

Type installatie

Huishoudelijke installatie

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be

BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 20/06/2025

1 / 5

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020
Toegepaste afwijkingen	- Deel 8


GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	40
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Doorsnede leiding voeding bord (mm ²)	10
Voedingsleiding - Type	XVB
Spanning (V)	- 230 V AC

BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Bord 1

Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	9

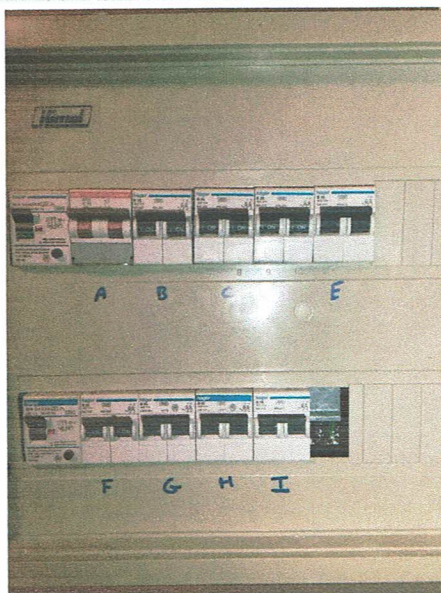

(Elektrisch bord)



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509705/00/NL/000

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Beschermingsmaatregelen RA	OK
Beschermingsmaatregelen OA	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden	OK

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Aardingslus
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	5.9
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	50

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509705/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 20/6/2050.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509705/00/NL/000

Bijlagen

Vleugels

INSTALLATEUR	KEURING	KLANT	WERF
Naam: Morel Elektro Service STW: 06445900381 Datum: 24 sep 2024 Handtekening: [Signature]	Organisatie: VINÇOTTE Naam: [Signature] Datum: 20-06-2025 Handtekening: [Signature]	Naam: Vleugels Eik Borkeplest 167 Gemeente: Brasschaat Handtekening: [Signature]	Naam: Vleugels Straat: De Aard 25 Geelkruis Gemeente: Brasschaat Handtekening: [Signature]


(Eendraadsschema's en situatieplannen)

Verdeelbord

INSTALLATEUR	KEURING	KLANT	WERF
Naam: Morel Elektro Service STW: 06445900381 Datum: 24 sep 2024 Handtekening: [Signature]	Organisatie: VINÇOTTE Naam: [Signature] Datum: 20-06-2025 Handtekening: [Signature]	Naam: Vleugels Eik Borkeplest 167 Gemeente: Brasschaat Handtekening: [Signature]	Naam: Vleugels Straat: De Aard 25 Geelkruis Gemeente: Brasschaat Handtekening: [Signature]

(Eendraadsschema's en situatieplannen)

Vleugels

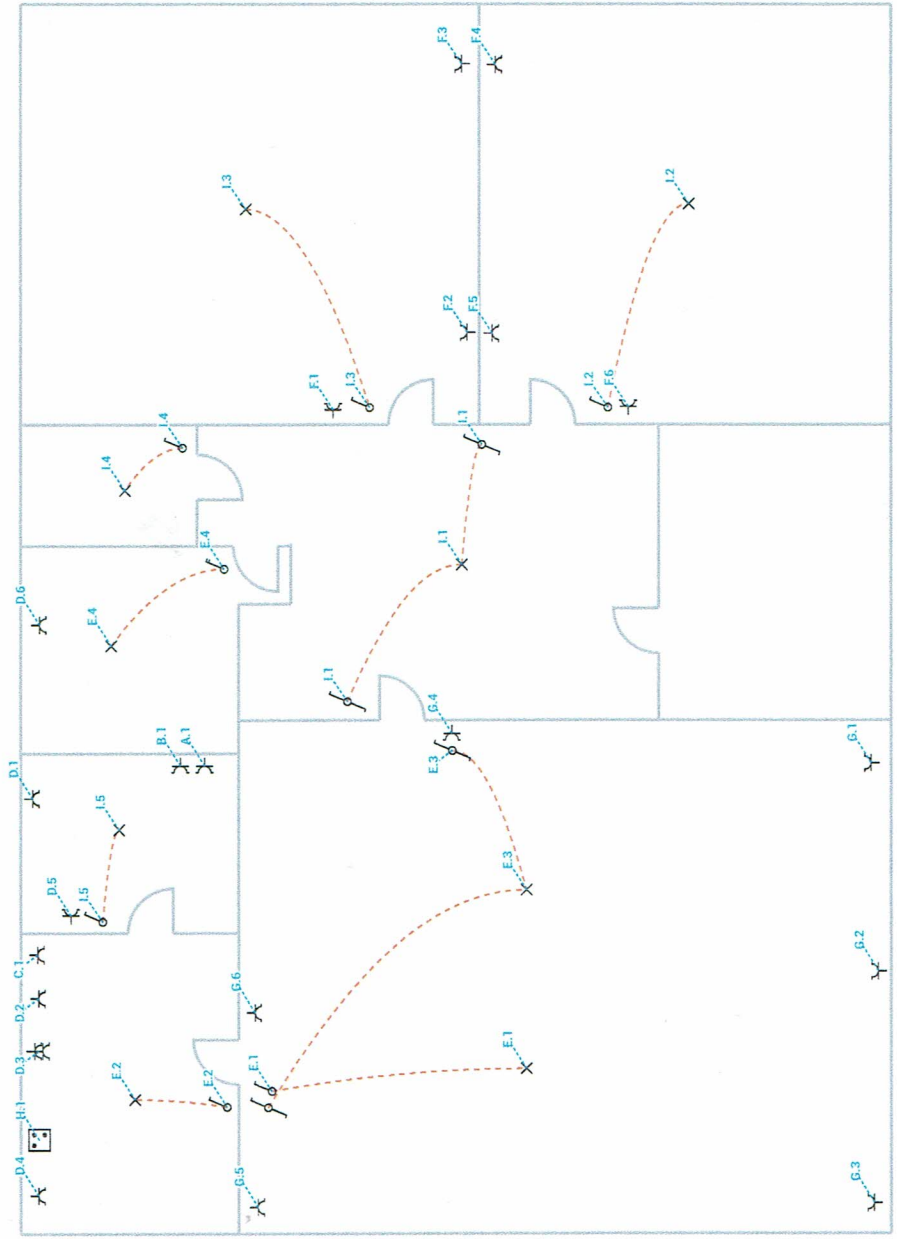

INSTALLATEUR		KEURING		KLANT		WERF		2x240V 1sag 1 00170379	
Naam	Morel Elektro Service	Organisatie	VINÇOTTE	Naam	Vleugels Erik	Naam	Vleugels	Spinning	2x240V
BTW	0844590381	Naam	VINÇOTTE	Straat	Borrekeslei 157	Straat	De Aard 25 Gelijkvloers.	E.A. 1 1	1sag 1 00170379
Datum	24 sep 2024	Datum	20-06-2025	Gemeente	Brasschaat	Gemeente	Brasschaat		
Handtekening		Handtekening		Handtekening	Handtekening	Handtekening	Handtekening		

Verdeelbord

