

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	211/2018/4/27/1	Datum van bezoek: Date de visite:	27/04/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Rue Mouzin (N.) 44 - 7020 MAISIERES		IK: CI: NC
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	NC /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Mouzin (N.) 44 - 7020 MAISIERES		
Elgenaar: Propriétaire:	Rue Mouzin (N.) 44 - 7020 MAISIERES		
Installateur:			BTW/TVA: /
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Contrôle de conformité de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: 86 - Art. onderzoek: 270

Onderzoek: / Contrôle:

Woning/Maison

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm² EXVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A
---	--	--

Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets 7.84 Ohm Isolatie / Isolément: 186 MOhm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:

Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 17

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	Δ In	AREI/RGIE
40A	300mA	A/s	B&S	-	-	270
40A	30mA	A/s	P&S	-	-	270

Visueel nazicht Algemeen: OK Rechtstreekse aanraking: OK Onrechtstreekse aanraking: OK Aansluitingen: OK Equipotentiale verbindingen: OK
Contrôle visuel général: OK Contact direct: OK Contact indirect: OK Raccordements: OK Liaisons équipotielles: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. / Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été vus et sont conformes avec l'installation.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 27/04/2043

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**









BONDROIT Dimitri

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

PC côté salon +
côté escalier et
extérieur terrasse

PC + Eclairage
cuisine côté évier

PC TV & côté
radiateur cave +
hall d'entrée

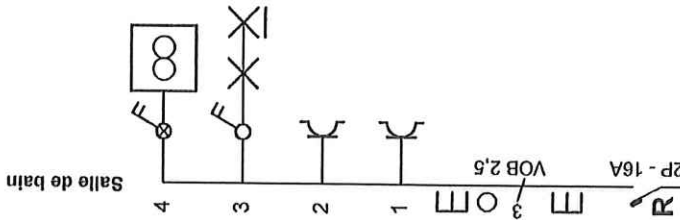

2P - 20A
Réserve

Organisme agréé
ELECTROTEST
Kerkstraat 33
1820 MIELSBROEK
Tél.: 02/751.98.39 GSM: -
Fax: -
e-mail: www.electro-test.be

24.04.2018


ELECTROTEST
Diminution de la consommation d'énergie
Diminution de la consommation d'énergie
Diminution de la consommation d'énergie
Diminution de la consommation d'énergie

Adresse de l'installation électrique
Mouzin 44
7020 NIMY
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Rue Mouzin 44
7020 NIMY
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -




p. 2/2
Schéma unifilaire
Date: 16-03-18
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: [redacted]

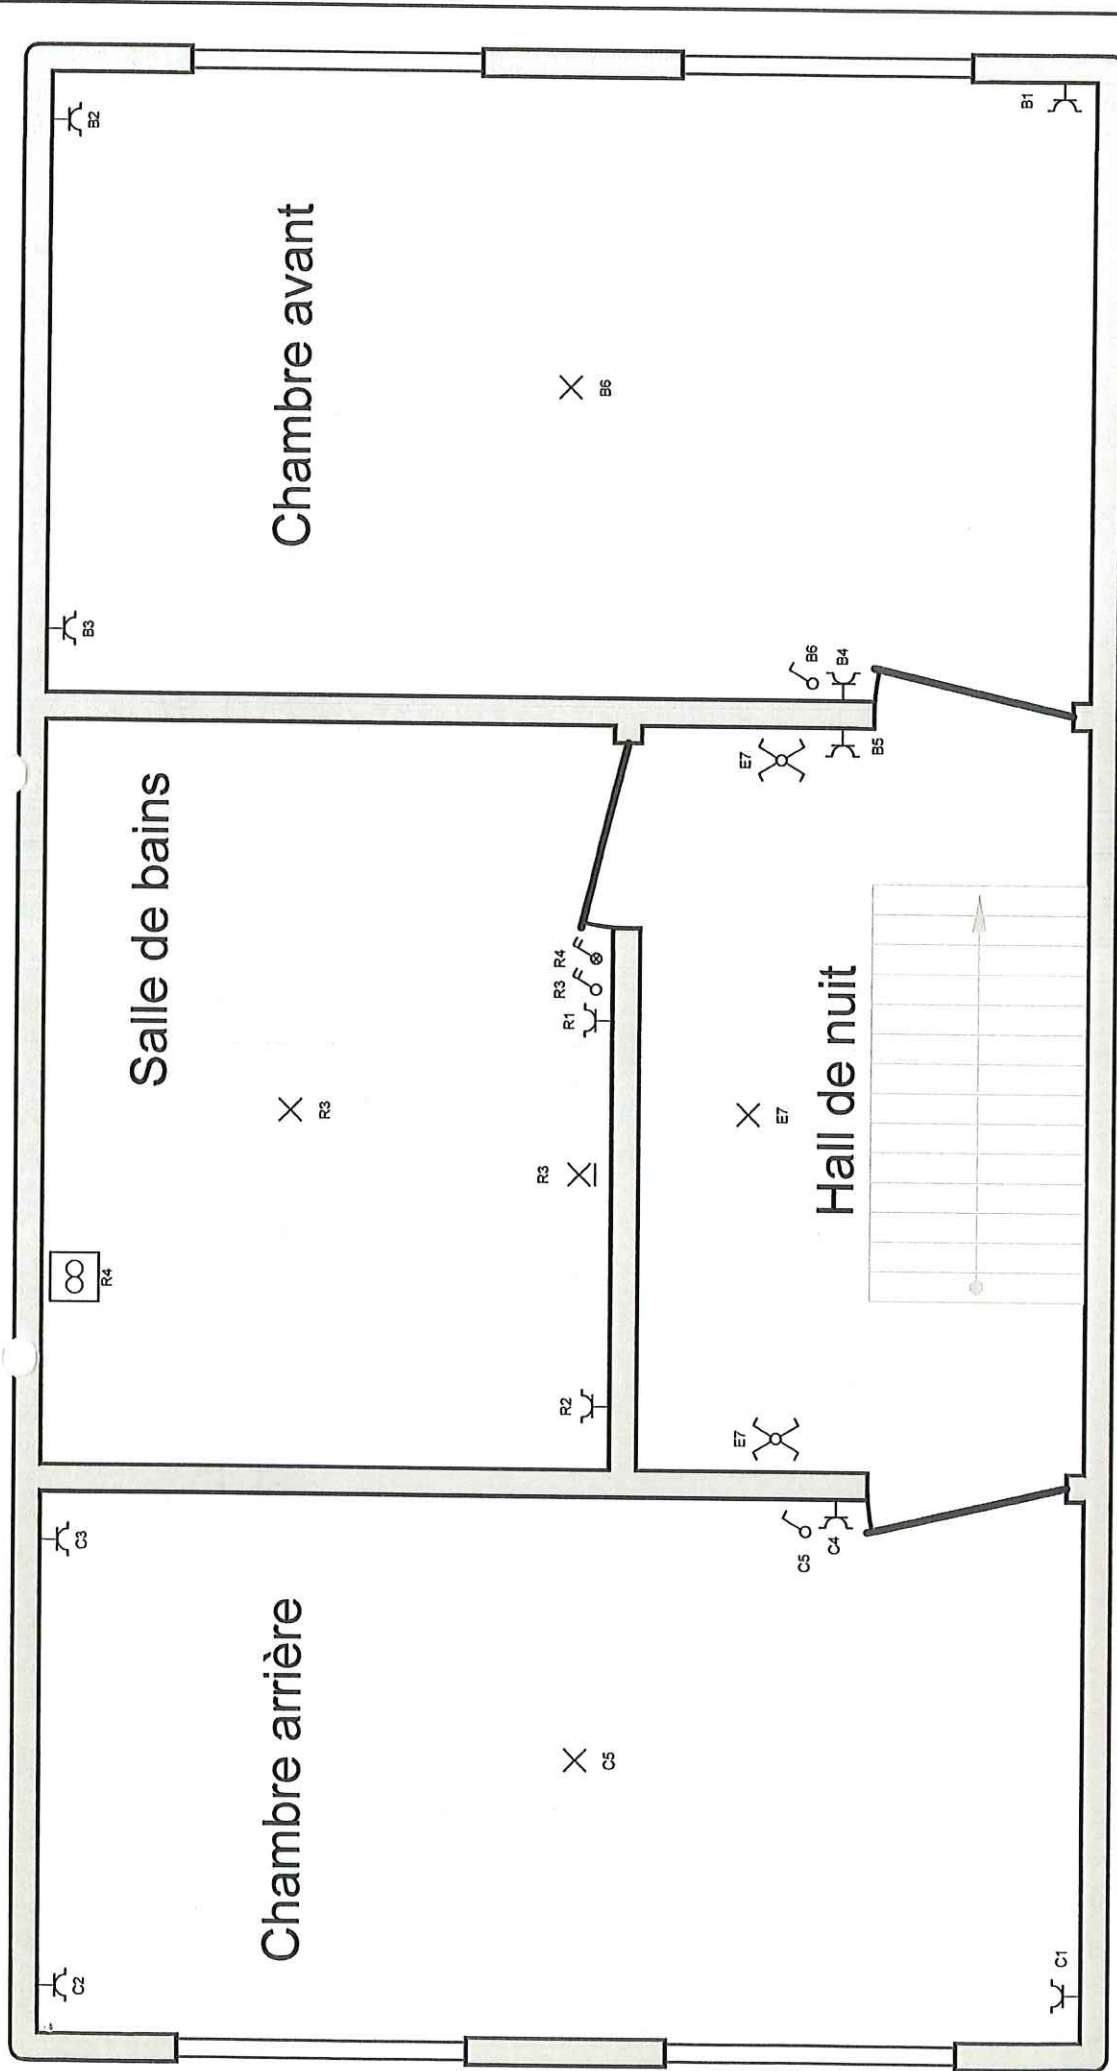

Organisme agréé ELECTROTEST Kerkstraat 33 1820 MELSBOEK Tél.: 02/751.98.39 GSM: - Fax: - e-mail: www.electro-test.be	24.04.2010	Adresse de l'installation électrique Mouzin 44 7020 NIMY Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Rue Mouzin 44 7020 NIMY Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 2/3 Schéma de position Date: 16-03-18 2 x 230V ~ 50Hz
---	-------------------	---	---	---

Schéma dessiné par: [Redacted]

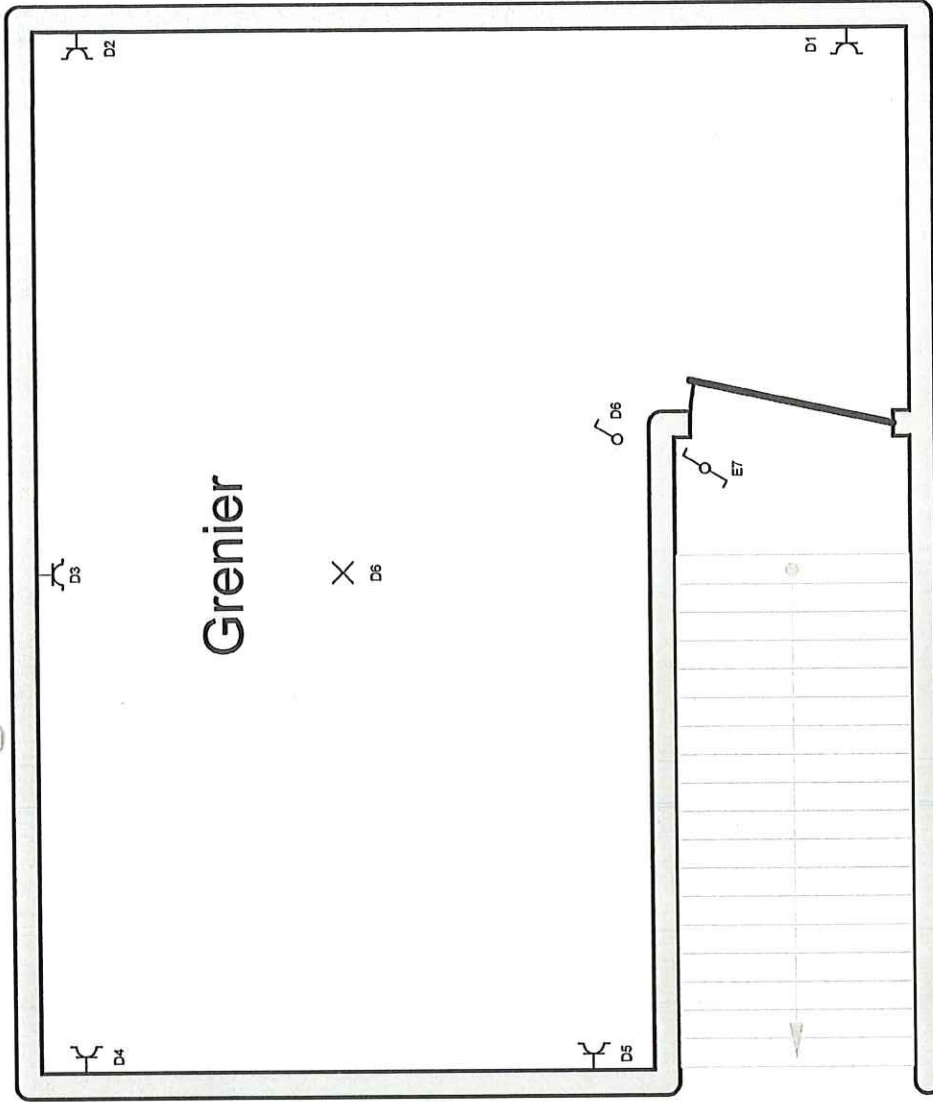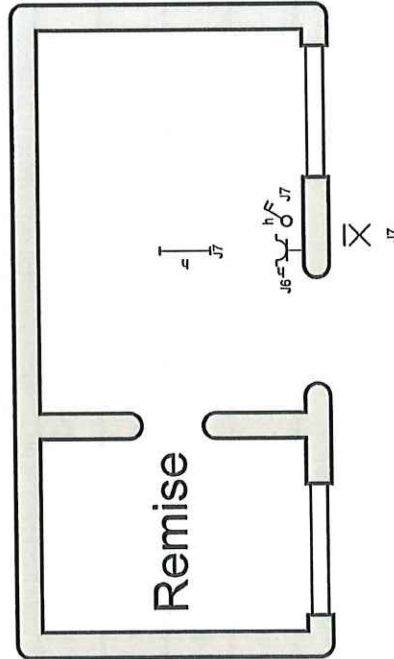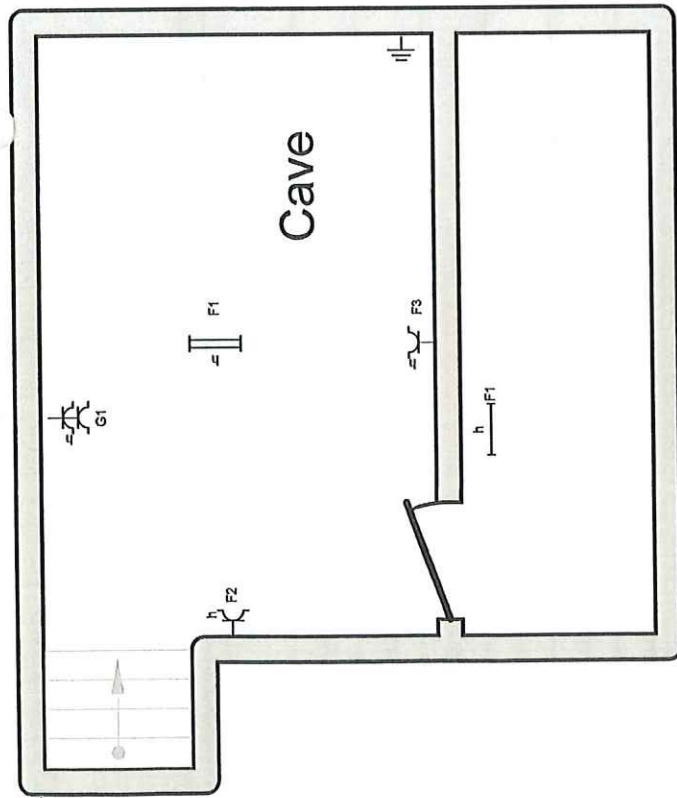

Organisme agréé
ELECTROTEST
Kerkstraat 33
1820 MELSBRÖEK
Tél.: 02/751.98.39 GSM: -
Fax: -
e-mail: www.electro-test.be

24.04.2018

ELECTROTEST
Diederik Boudroit
Inspecteur
Licentie n° 0477 77 23

Adresse de l'installation électrique

Mouzin 44
7020 NIMY
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Rue Mouzin 44
7020 NIMY
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/3
Schéma de position

Date: 16-03-18

2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: [redacted]

B: PC hall de nuit et Eclairage + PC chambre avant

S: Réserve

C: PC + Eclairage chambre arrière

D: PC + Eclairage grenier

E: Eclairage rez-de-chaussée + hall de nuit

F: PC + Eclairage cave

G: Chauffage central

H: PC cuisine côté hotte

I: PC + Eclairage cuisine côté évier

J: PC côté salon + côté escalier et extérieur terrasse

K: PC TV & côté radiateur cave + hall d'entrée

L: Vitro

M: Sonnerie

N: Four

P: Machine à laver

Q: Lave-vaisselle

R: Salle de bain

Organisme agréé
ELECTROTEST

Kerkstraat 33
1820 MELSBRÖEK

Tél.: 02751.98.39 GSM: -
Fax: -
e-mail: www.electro-test.be

24.04.2018

ELECTROTEST
Dimitri Boudroit
02751.98.39
02751.98.39

Adresse de l'installation électrique

Mouzin 44
7020 NIMY
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Mouzin 44
7020 NIMY
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

P. 1/1

Liste des circuits

Date: 16-03-18

2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: [REDACTED]