

Distributienetbeheerder : ERA/Dis
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller 352 46008
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 7920160591102 EAN code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek : Kalkovenveld 22/4
Lieu du contrôle :

Eigenaar Van Overbeek
Propriétaire : Adres :
Adresse :

Installateur : François Nael BTW / TVA : 0540 41283

Datum van het onderzoek : 21/5/2015 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 21/5/2015 Inspecteur : PIRA

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. Appart.

Spanning : 230 Meter / bord verbinding : Vobex 10 Max. beveiliging : 60A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : 15 Isolatie : 110 Mohm Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40300</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<u>4030</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
			<u>B</u>	<u>B</u>	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
			<u>B</u>	<u>B</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			<u>B</u>	<u>B</u>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ contact direct : ☒ Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contact indirect : ☒

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :

NIET / GEEN

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — niet — conforme au RGIE
et peut — niet — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.


o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 21/5/2016
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.


voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

KALKOVENVELD ASSE

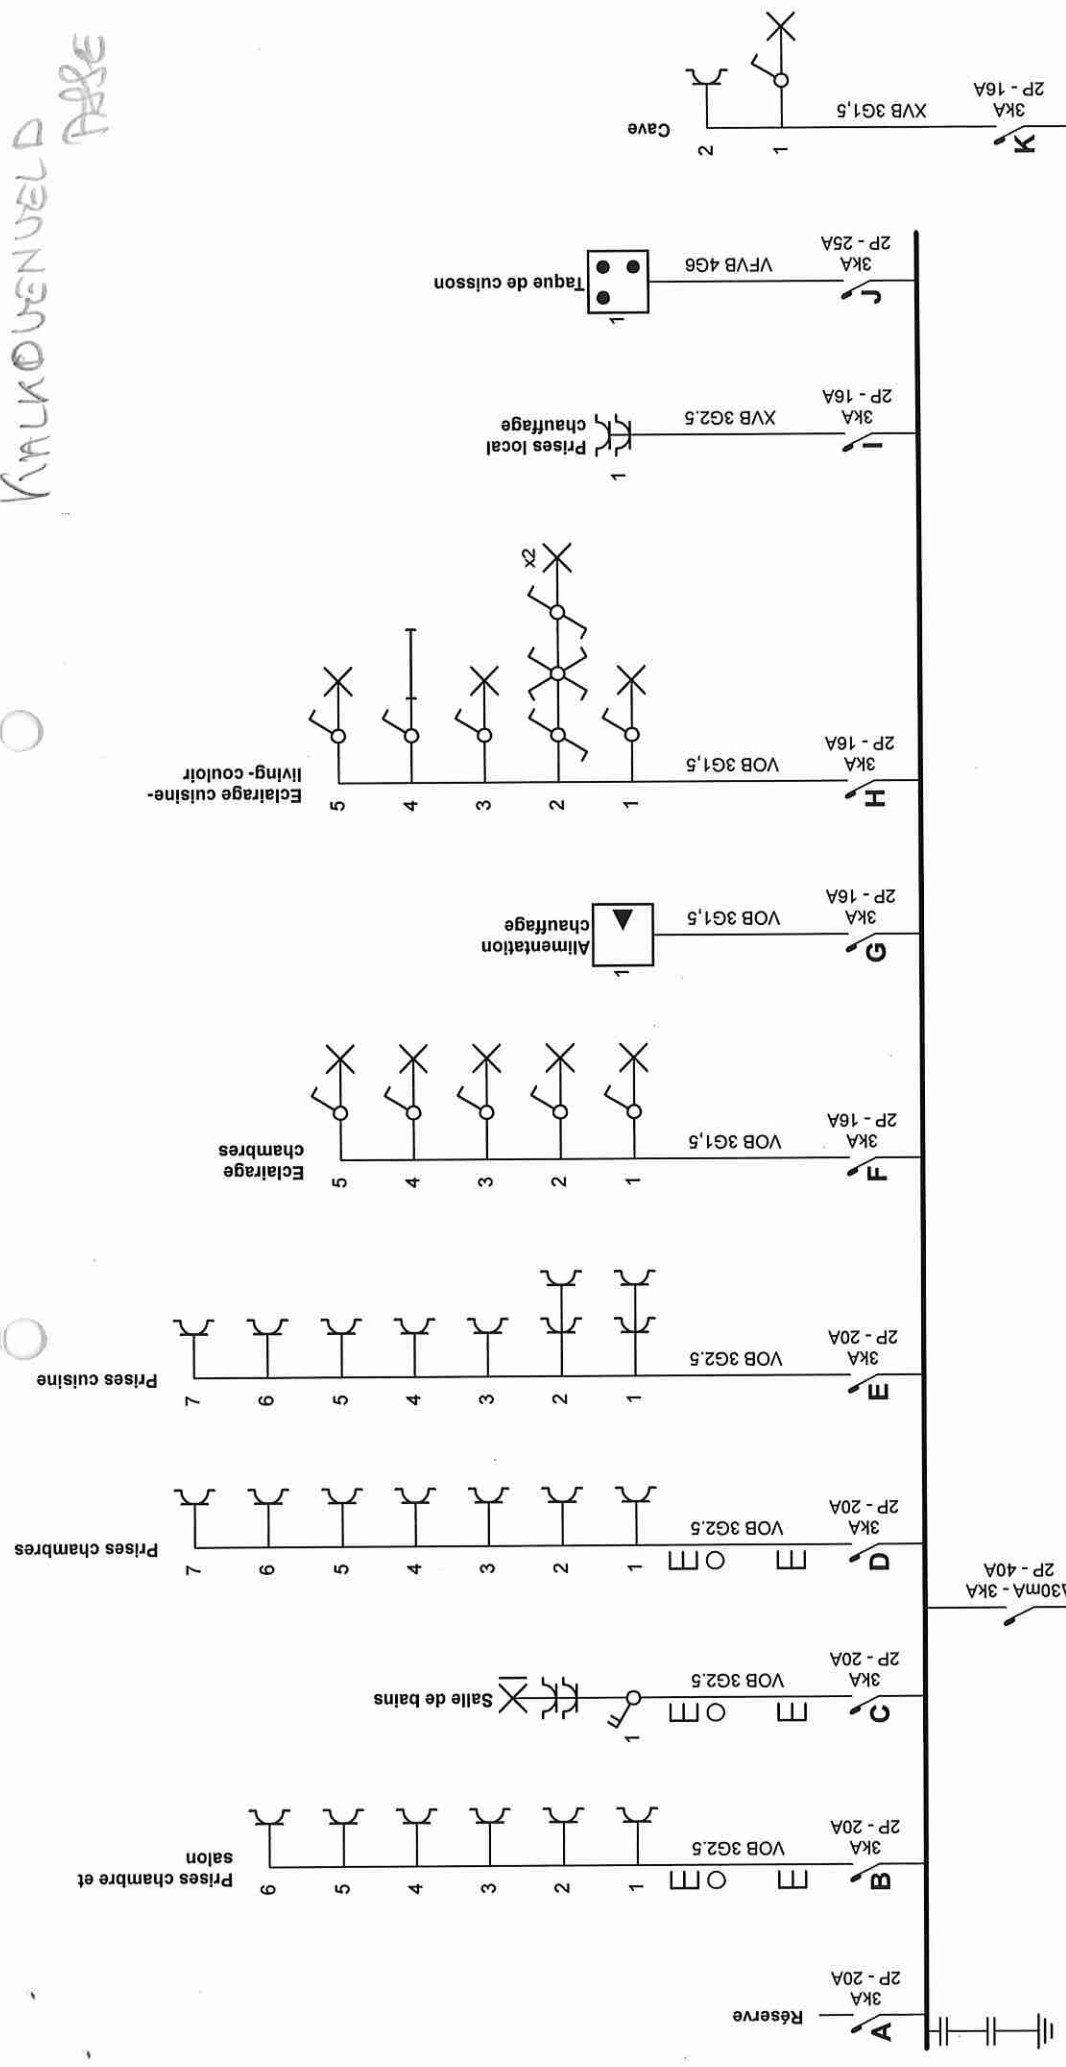


p. 1/4 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz		Installateur Electric-city Ravenlaan 14 1800 Vilvoorde GSM: 0475 23 53 28 e-mail: franceus.marc@gmail.com TVA BE 0540.412.239	Adresse de l'installation électrique Van Overbeek G. Kalkovenveld 22 1730 ASSE	Organisme agréé Electro-Test Kerkstraat 33 1820 Meisbroek Tél.: 02 751 98 39 Fax: 02 751 52 09 e-mail: info@electro-test.be ELECTRO-TEST
---	--	---	--	--



9
9
electro-test.be

p. 2/4
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

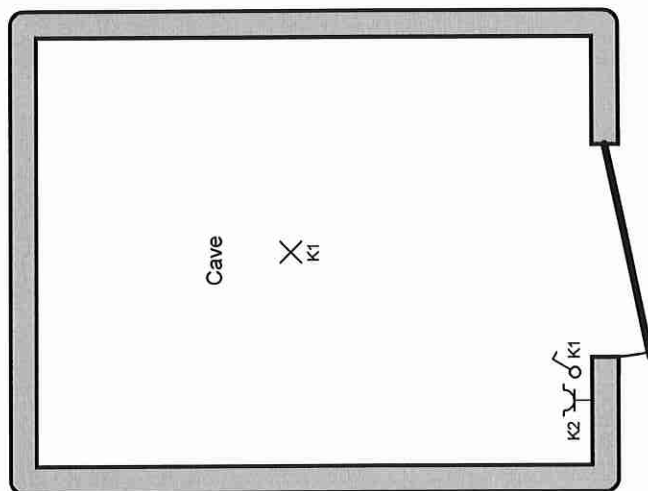


Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be



ELECTRO-TEST
Marcin Piret
Inspecteur

Adresse de l'installation électrique
Van Overbeek G.
Kalovenveld 22
1730 ASSE

Installateur
Electric-city
Ravenlaan 14
1800 Vilvoorde
GSM: 0475 23 53 28
e-mail: franceus.marc@gmail.com
TVA BE 0540.412.239



p. 3/4
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

A Réserve

B Prises chambre et salon

C Salle de bains

D Prises chambres

E Prises cuisine

F Eclairage chambres

G Alimentation chauffage

H Eclairage cuisine-living- couloir

I Prises local chauffage

J Taque de cuisson

K Cave

Organisme agréé
Electro-Test

Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be




ELECTRO-TEST
ANALYSE ET
REPARATION
DE TOUTES
INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

Adresse de l'installation électrique

Van Overbeek G
Kaldenenveld 22 / 4
1730 ASSE

Installateur

Electric-city
Ravenlaan 14
1800 Vilvoorde
GSM: 0475 23 53 28
e-mail: franceus.marc@gmail.com
TVA BE 0540.412.239



p. 4/4
Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz