

Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie**📍 Lieu du contrôle:** LASNENVILLE 6 4960 MALMEDY Belgique**📅 Type de contrôle:** Visite périodique (Livre 1 6.5)**📅 Date du contrôle:**
08/12/2025**📅 Prochaine visite avant le:**
08/12/2050**👤 Agent-visiteur:**
Mikael Farrauto**CONCLUSION : CONFORME****Identification des tiers**

Donneur d'ordre	
Nom	Lg renov
Adresse	All. du Barissa 19, 4602 Visé, Belgique
Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	6 lasnenville
Adresse	LASNENVILLE 6 4960 MALMEDY Belgique
Installateur	
Nom	Lg renov
TVA	BE0761747235

Identification de l'installation électrique

Adresse	LASNENVILLE 6 4960 MALMEDY Belgique
Numéro de compteur	16356458
GRD	Ores
Type de locaux	Maison

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambermont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2023 et après le 01/06/2020
Fondations	avant 81
Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)	

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Ores
Numéro de compteur	16356458
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	VOB 4X10
Tension de service	3 x 400 V + N
Protection générale	18A 4P
Nombre de tableaux	2
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Boucle
Résistance de terre (Ω)	17
Description de l'installation	Voir schemas

Contrôles et essai

Testeur d'installation: FLK-TI-010

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielle	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	17
Isolement ($M\Omega$)	10,55
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----

Infractions

Néant

Remarques

- ⚠ Les schémas de l'installation électrique sont présents au moment du contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être présentés de nouveau lors de la prochaine (ré)inspection.
- ⚠ Ce contrôle ne comprend que les parties visibles de l'installation.
- ⚠ Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.
- ⚠ Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.

Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur



MIKAEL FARRAUTO
02/725.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes


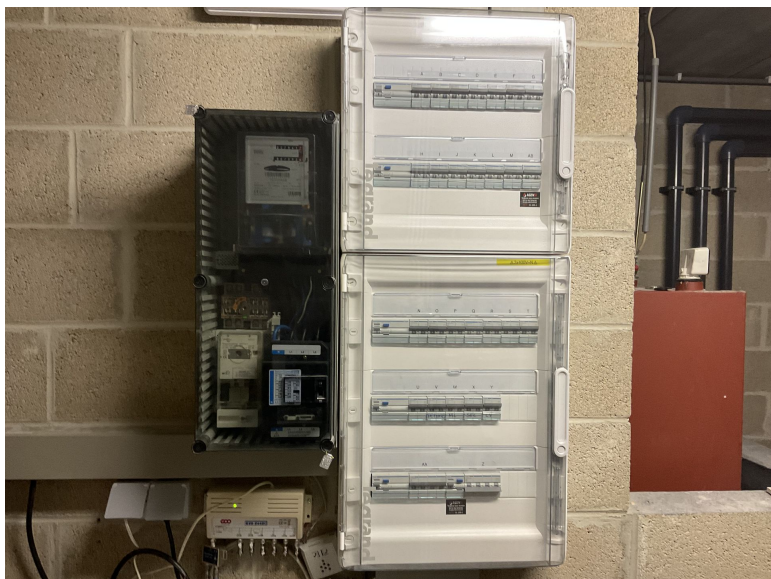


Tableau 1

Adresse de l'installation électrique
Valentine Bourgeois imamam
lasnerville 6
4960 MALMEDY

4602 Visé
e-mail: lgexpertrenov

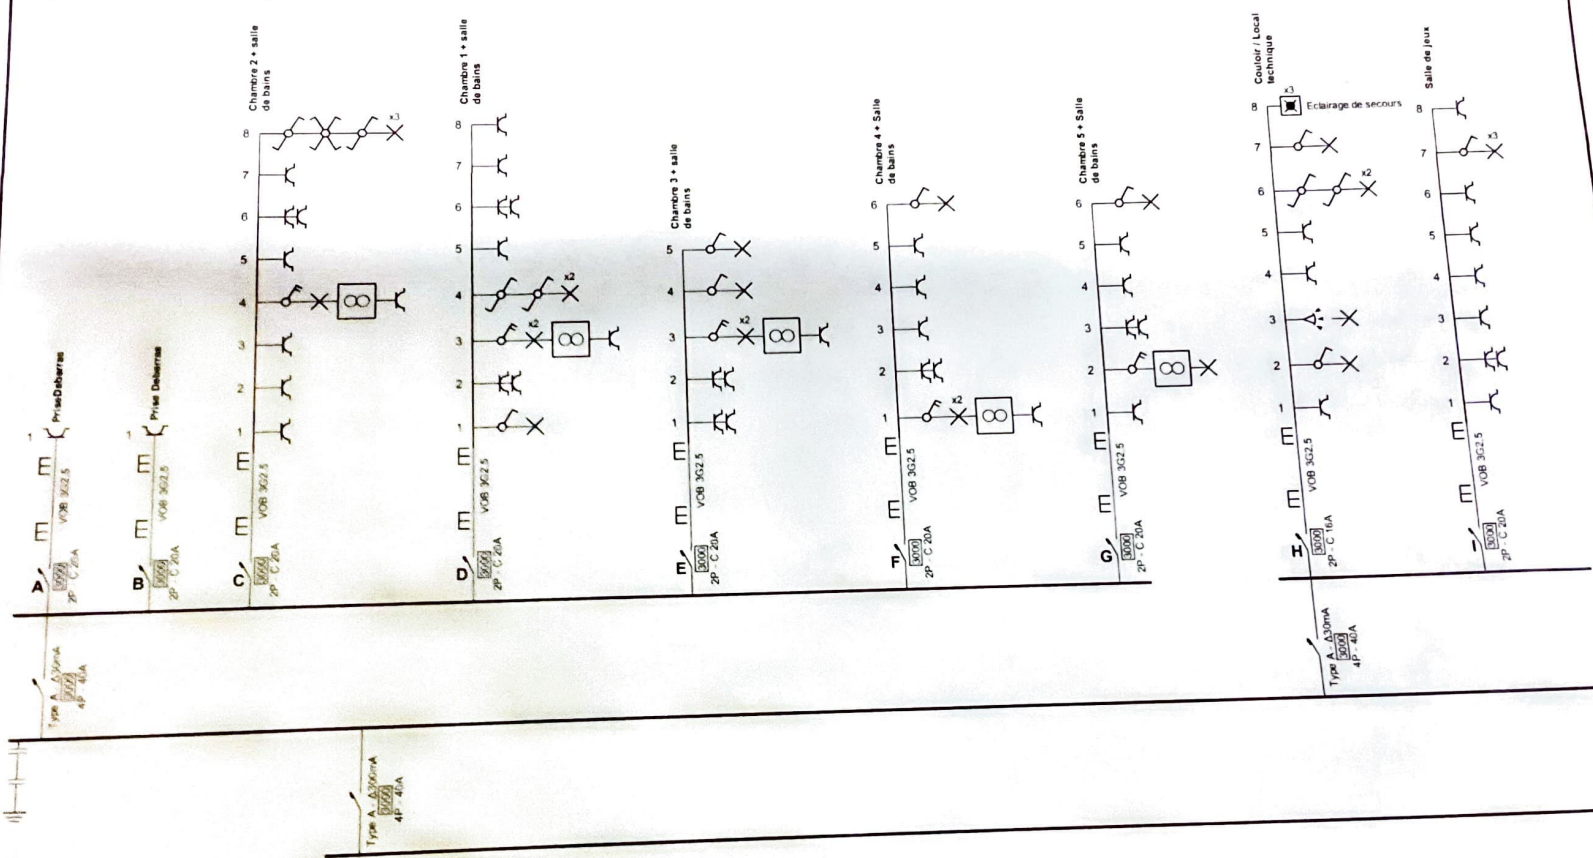

Organisme agréé
Atlas contrôle

8112125

02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA: BE 0732.536.476
663 INSP


Atlas
Contrôle


Adresse de l'installation électrique
lasnerville 6
4960 MALMEDY

Installateur
LG RENOV
Allée du barissa 19
4602 Visé
e-mail: lgexpertrenov@gmail.com



p. 1/7
Schéma unifilaire
3 x 400V + N ~ 50Hz



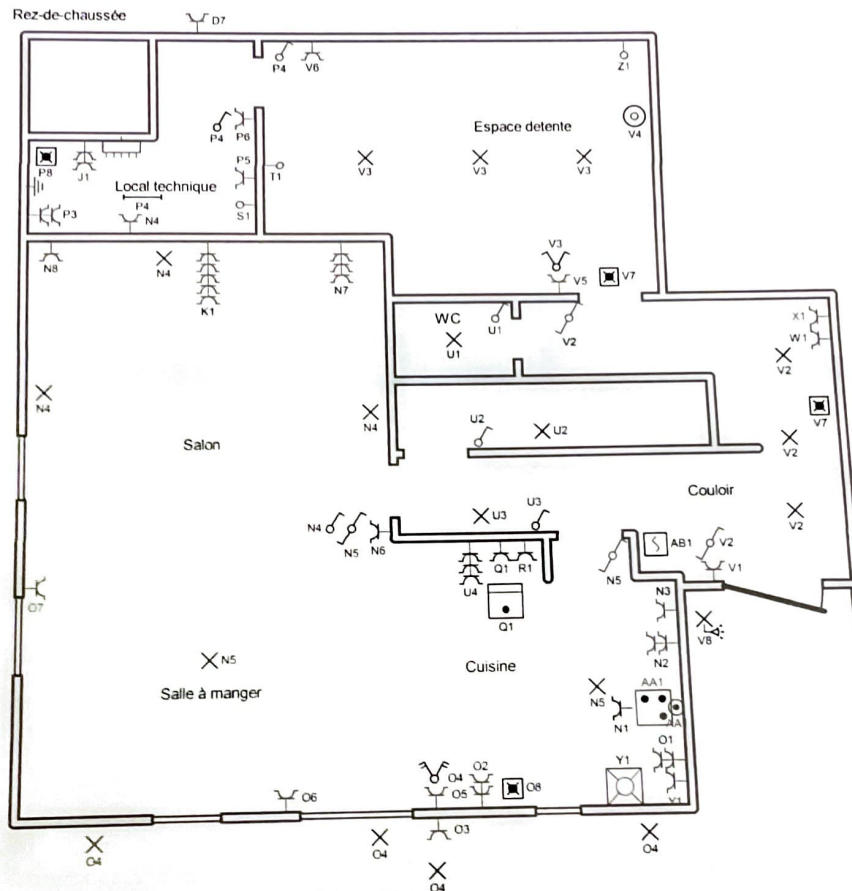

Organisme agré
Atlas contrôle



Atlas
Contrôle

8112125

02/726.64.04

www.atlascontrole.be

TVA BE 0772.536.476

665-INSP

Adresse de l'installation électrique

lasnerville 6
4960 MALMEDY

Installateur
LG RENOV

Allée du barissa 19
4602 Visé


e-mail: lgexpertrenov@gmail.com



RENOV

p. 4/7
Plan de position

3 x 400V + N - 50Hz

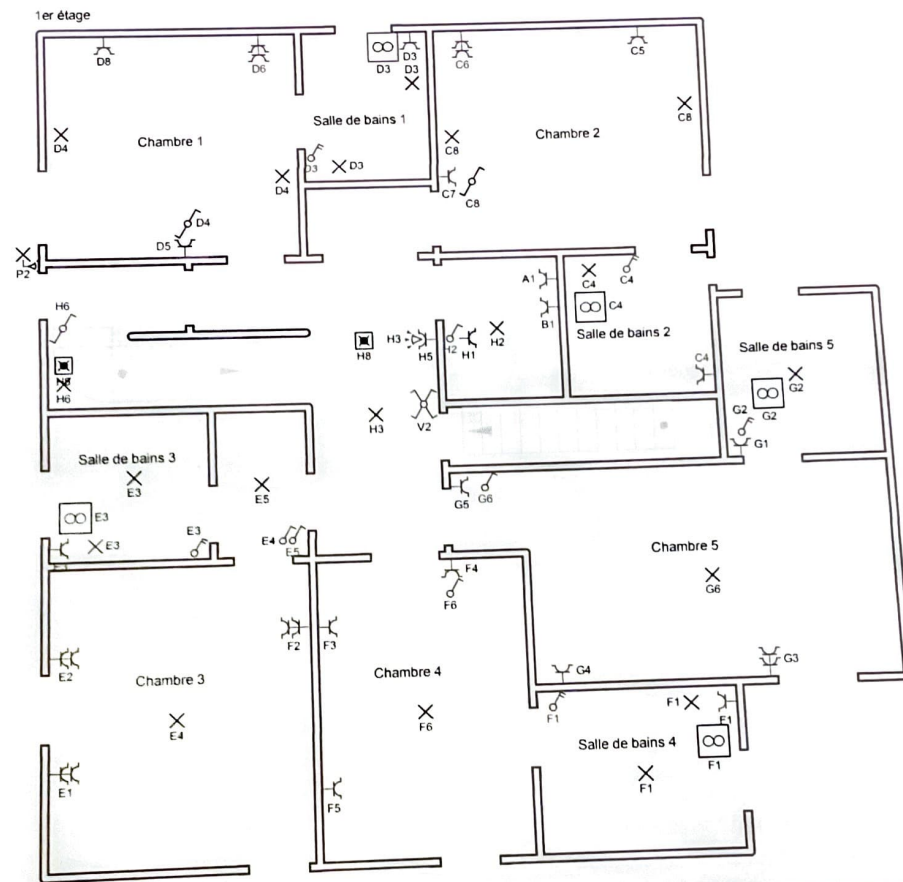

Organisme agréé
Atlas contrôle



Atlas
Contrôle

912125

02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA n° 0732.536.476
663-INSP

Adresse de l'installation électrique


Iasnerville 6
4960 MALMEDY

Installateur
LG RENOV
Allée du barissa 19
4602 Visé
e-mail: lgexpertrenov@gmail.com



p. 5/7
Plan de position
3 x 400V + N - 50Hz

2e étage

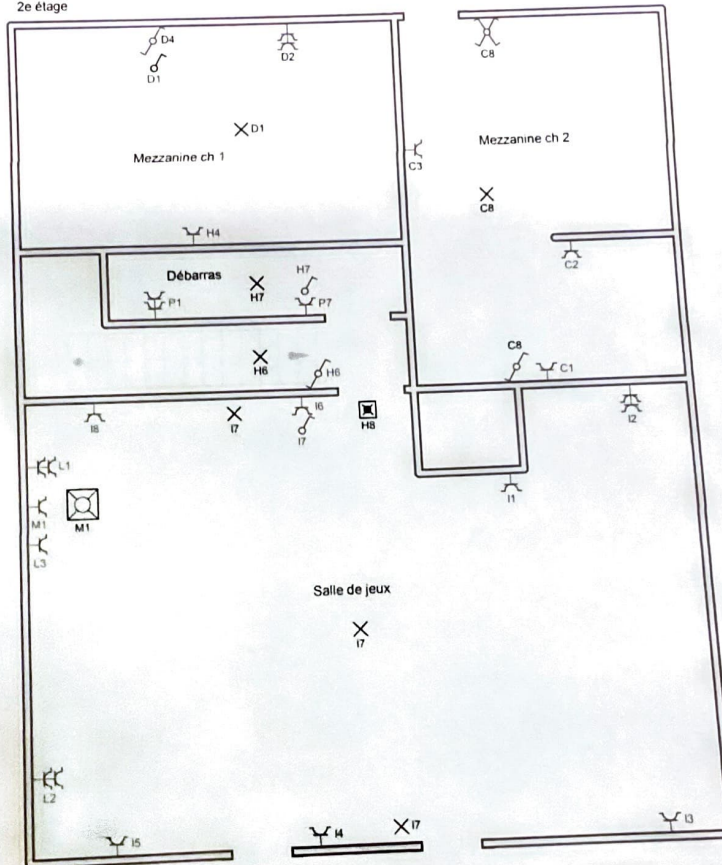

Organisme agréé
Atlas contrôle



Atlas
Contrôle

8112125

02/726.64.06

www.atlascontrole.be

TVA BE 0732.536.476

667 INSP

Adresse de l'installation électrique

lasnerville 6
4960 MALMEDY

Installateur
LG RENOV
Allée du barissa 19
4602 Visé
e-mail: lgexpertrenov@gmail.com



RENOV

p. 6/7
Plan de position
3 x 400V + N ~ 50Hz