

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 44022
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: voscare@gmail.com



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4463867-006
Voorl. verslagnr.:
Datum: 20/11/2014

Klant / Opdrachtgever:

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: RAMMELSTRAAT 11 BUS 22 LEDE 9340
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 20/11/2014 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/11/2039 Onderzoeker: TIELEMANS RONNY
Eigendom van:
Installateur: VOSCARE VOLDERSSTRAAT 41 9500 GERAARDSBERGEN
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: ontbreekt Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 50 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 2,25 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: oneindig MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11


VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen.
N Toestellen en verlichtingsarmaturen, incl. transfo's, zijn nog niet allemaal geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

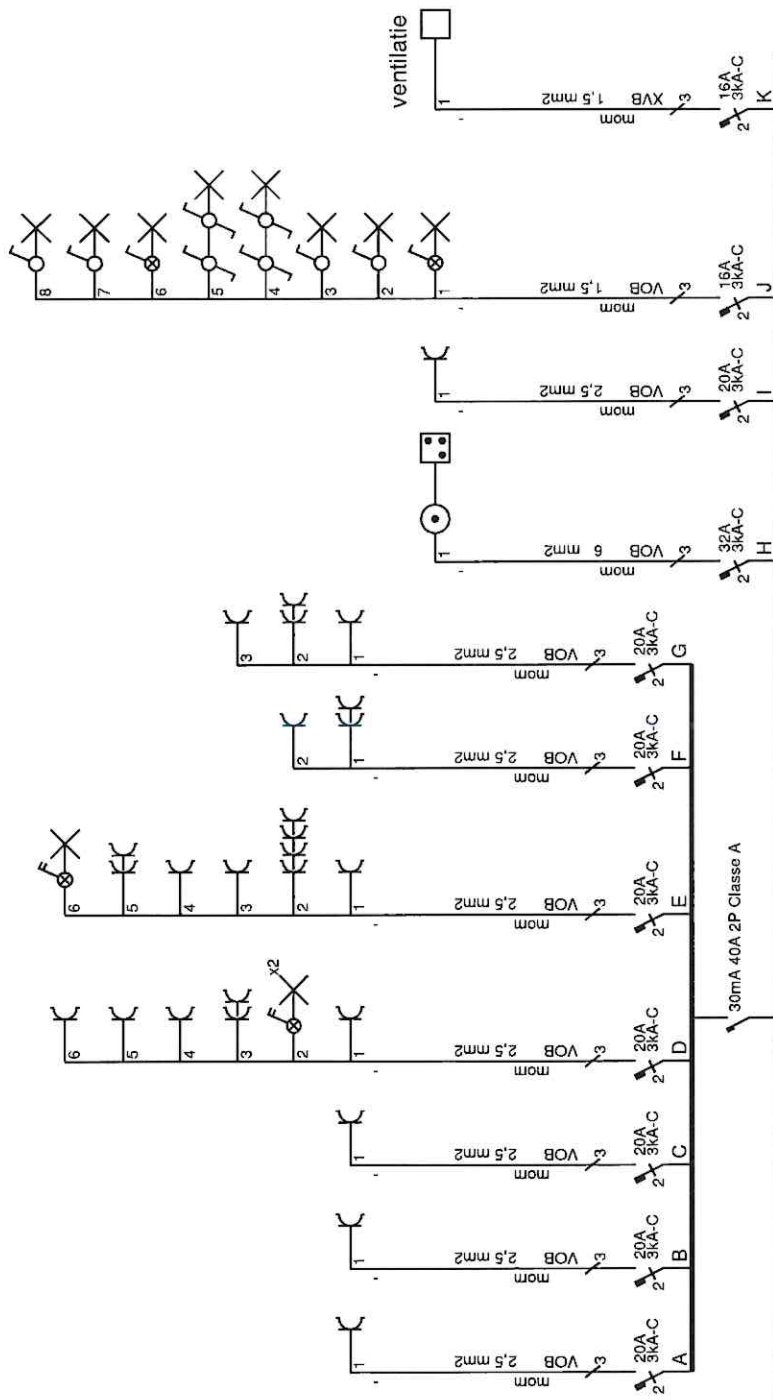

VosCare bvba
Voldersstraat 41
9500 Geraardsbergen
0475/44.59.66
ondernemingsnr 0453870621
rijksregisternr 66.06.23-381.66

[Handwritten signature]



BORD

BUS 22 links

Afgev. elkend organisme

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496/290.018
ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be

20/11/2014 - RP4463867-006

